**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉG KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám: HKK/145-0/2025.

sz. példány

J ó v á h a g y o m !

Debrecen, 2025. február 25-én

**Fekete András alezredes**
igazgató

# SZERVEZETI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT



**1 A tűzvédelmi szabályzat jogalapja, hatálya, szankcionálása ..... 6**

**2 Tűzvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségek és feladatok ..... 8**

**2.1 A teljes személyi állomány kötelességei ..... 8**
**2.2 Munkahelyi vezetők feladatai ..... 8**

**3 Szolgálati személyek és szervezeti elemek feladatai ..... 9**

**3.1 Az igazgató ..... 9**
**3.2 Az igazgatóhelyettes(ek), részlegvezetők, részlegvezető-helyettesek, kollégiumvezetők és a Logisztikai és Ellátási Főnökség ..... 9**
**3.3 A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy ..... 9**
**~~3.4~~ KK HKK Személyügyi és Munkaügyi Részleg ..... 11**
**3.5 A KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetője és a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegei ..... 11**
**3.6 Gondnok ..... 12**
**3.7 Munkahelyi vezetők ..... 13**

**4 A Portaszolgálat tűzvédelmi feladatai ..... 14**

**4.1 Általános feladatok ..... 14**

**5 Tűzvédelmi használati szabályok ..... 15**

**5.1 Épületek használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok ..... 15**
**5.2 Tárolás szabályai ..... 15**
**5.3 A tevékenységből keletkező éghető hulladék összegyűjtése és tárolása ..... 18**
**5.4 Tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák elhelyezése ..... 18**
**5.5 A dohányzás tűzvédelmi szabályai ..... 19**
**5.6 A tüzelő-, fűtőberendezések használatának szabályai ..... 19**
**5.7 Szellőztetés ..... 20**
**5.8 Villamos berendezés ..... 20**
**5.9 Gépi berendezések ..... 22**
**5.10 Csatornahálózat ..... 22**
**5.11 Egyes speciális létesítmények egyedi használati szabályai ..... 22**
5.11.1 Elektronikai-, híradó-, gépjárműtechnikai anyag raktárak ..... 22
5.11.2 Lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyagraktár ..... 23
5.11.3 Üzemanyag raktár, üzemanyag töltő állomás ..... 23
5.11.4 Tantermek, előadótermek ..... 23
5.11.5 Laboratóriumok ..... 24
5.11.6 Számítástechnikai laboratóriumok, - tantermek ..... 25
5.11.6 Tornacsarnok, kondi park, konditerem ..... 26
5.11.7 Műhelyek ..... 26
Karbantartó-asztalos műhely ..... 26
5.11.8 Étkezdék ..... 28
5.11.9 Kollégiumi körletek, lakóhelyiségek ..... 30
5.11.10 Kollégiumi konyhák, teakonyhák ..... 31
5.11.11 Könyvtár ..... 32
5.11.12 Irodák ..... 33
5.11.13 Ügyvitel ..... 34
5.11.14 Kazánház ..... 35
5.11.15 Elektromos kapcsoló helyiségek ..... 36
5.11.16 Parkoló ..... 36

**5.12 Tűztávolságok ... 37**

**6 A tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok ... 40**

**6.1 Szállítás, vontatás tűzvédelmi rendszabályai ... 40**
6.1.1 Gépjárművek üzemeltetése ... 40
6.1.2 Veszélyes anyag szállítása gépjárműveken ... 41
6.1.2.1 Veszélyes anyagok szállítása során ... 41
6.1.3 Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak ... 43
6.1.4 Vontatás ... 44
**6.2 Gépi berendezések használati szabályai ... 44**
6.2.1 Aggregátorok ... 44
6.2.2 Szerszám-, és egyéb gépek ... 44
6.2.3 Hegesztés ... 45
6.2.3.1 Lánghegesztés ... 47
6.2.3.2 Villamos ívhegesztés ... 50
**6.3 Gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása ... 51**
6.3.1 Általános előírások ... 51
6.3.2 Palackok tárolása ... 52
6.3.3 Szállítás ... 54
6.3.4 A palackok kezelése ... 56
**6.4 Rendezvények, ünnepségek, összejövetelek ... 56**
**6.5 Festés ... 58**

**7 Tűzveszélyes tevékenység ... 58**

**8 Készenlétben tartandó tűzoltó eszközök, anyagok ... 62**

**8.1 Tűzoltó eszközök ... 62**
**8.2 Tűzoltó vízforrások ... 63**
**8.3 Tűzjelző rendszerek ... 64**

**9 A tűzvédelmi képzés ... 65**

**10 Tűzvédelmi szakvizsga ... 67**

**11 A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés ... 67**

**11.1 A személyi állomány, munkavállalók tűzvédelmi feladatai ... 67**
**11.2 A tűzjelzés módja, helye, eszközei ... 68**
11.2.1 Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által ... 69
**11.3 Az intézményben tartózkodók riasztásának rendje ... 71**
**11.4 A különböző szolgálati személyek feladatai tűz esetén ... 71**
11.4.1 A Portaszolgálat feladatai tűz esetén ... 71
11.4.2 Munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén ... 72
11.4.3 Személyi állomány feladatai tűz esetén ... 72
**11.5 A veszélyelhárítás általános és eseti irányelvei, feladatai ... 72**
11.5.1 A tűzoltás, műszaki mentés ... 72
11.5.2 Kiürítés ... 74
11.5.3 Anyagok mentése ... 76
11.5.4 Kiürített személyek elhelyezése ... 76
**11.6 Együttműködés a tűzoltósággal ... 77**
**11.7 A tűzesetek jelentése ... 77**
**11.8 A KK HKK által használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai ... 77**

**11.9 Tűzriadó terv ..... 77**

**Az SzTvSz 6. sz. melléklete tartalmazza. ..... 77**

**12 A KK HKK telephelyeinek sajátosságai ..... 78**

**12.1 NYHK ..... 78**

12.1.1 Tűzvédelmi utasítás ..... 78

12.1.1.1 A használatra vonatkozó tűzvédelmi előírások ..... 78

12.1.1.2 A dohányzással kapcsolatos előírások ..... 79

12.1.1.3 Tűz esetén követendő magatartás ..... 79

12.1.1.4 Vészhelyzetek ..... 80

12.1.1.5 Tűzvédelmi szabálysértések és bírságösszegek (a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011 (XII. 7) Korm. rendelet) ..... 81

12.1.2 Tűzveszélyes tevékenység ..... 81

12.1.3 Beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés ..... 83

12.1.4 Tűzriadó terv ..... 84

**12.2 SZHK ..... 84**

12.2.1 Tűzveszélyes tevékenység, dohányzás ..... 84

12.2.2 A dohányzás tűzvédelmi szabályai ..... 84

12.2.3 Készenlétben tartandó tűzoltó készülékek az objektum épületeiben, helységeiben, szabad terein: ..... 85

12.2.4 Tűzoltó vízforrások ..... 86

12.2.5 Tűzjelző rendszerek ..... 86

12.2.6 Tűzjelzés ..... 87

12.2.7 Tűzesetek jelentése, tűzvizsgálat ..... 88

12.2.7.1 A tűzesetek jelentési kötelezettsége ..... 88

12.2.7.2 A tűzesetekkel kapcsolatos szóbeli jelentés az alábbiakat tartalmazza: ..... 88

12.2.7.3 Az írásbeli jelentés ..... 89

12.2.7.4 A tűzvizsgáló szolgálat riasztás igénylésének szabályai ..... 89

12.2.8 Az SZHK által az MH KTK-nál használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai ..... 90

12.2.9 Tűzriadó terv ..... 90

**12.3 HMV HKK ..... 90**

12.3.1 Szolgálati személyek és szervezeti elemek tűzmegelőzési, tűzvédelmi és tűzoltási feladatai ..... 90

12.3.1.1 A használó szervezet parancsnoka: igazgató ..... 90

12.3.1.2 A használó szervezet parancsnok helyettes(e): mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető) ..... 91

12.3.1.3 A használó szervezet logisztikai szerve: HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részleg ..... 91

12.3.1.4 A használó (honvédségi) szervezet tűzvédelmi szolgálati személye: tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy ..... 93

12.3.2 Tűzveszélyes tevékenység, dohányzás ..... 94

12.3.2.1 A dohányzás tűzvédelmi szabályai ..... 95

12.3.3 A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés ..... 95

12.3.3.1 Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által ..... 95

12.3.3.2 Az objektumban (HMV HKK által használt területen) tartózkodók riasztásának rendje ..... 97

12.3.3.3 A különböző szolgálati személyek, az állomány feladatai tűz esetén ..... 97

12.3.3.4 A LAKT Ü (Hódmezővásárhely) feladatai tűz esetén ..... 98

12.3.3.5 Munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén ..... 98

12.3.3.6 Személyi állomány feladatai tűz esetén ..... 98

12.3.3.7 A tűzesetek jelentése ..... 99

12.3.4 A HMV HKK által az MH KP 30. pctt. gy. dd.-nél használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai ..... 99
12.3.5 Tűzriadó terv ..... 99
**13 Záró rendelkezések ..... 99**
**13.1 A Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése ..... 99**
**13.2 A tűzvédelmi szabályzat kihirdetése ..... 99**
**Mellékletek: ..... 99**

# 1 A tűzvédelmi szabályzat jogalapja, hatálya, szankcionálása

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: SzTvSz) a vonatkozó a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról 101/2023. (XII.29.) BM rendelet, a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 15/2017. (X. 20.) HM rendelet figyelembe vételével, ezennel kiadom.

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (továbbiakban: intézmény) tűzvédelmi tevékenységét jelen szabályzat alapján kell tervezni, szervezni, irányítani és végrehajtani.

## 1.1 Területi hatály

Jelen Szabályzat területi hatálya a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: KK HKK) szervezeti elemeire és telephelyeire terjed ki.

(1). Székhely:

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium,4027 Debrecen, Füredi út 69.;

(2). Telephelyek:

a) Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiuma, (a továbbiakban: NYHK), 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 33/b.;

b) Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiuma (a továbbiakban: HMV HKK), 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 45.;

c) Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Szolnoki Honvéd Kollégiuma (a továbbiakban: SZHK) 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 24.

A Repülő Szakképzési Részlegre (a továbbiakban: RSZR) 5008 Szolnok, Kilián út 1. sz. vonatkozó tűzvédelmi sajátosságokat az Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis Objektum Tűzvédelmi Szabályzata (Nyt. szám: 1222/482.) tartalmazza.

(3). A székhely és telephelyek együttesen a továbbiakban intézményként kerülnek megfogalmazásra.

## 1.2 Személyi hatály

(1). Hatálya kiterjed az intézmény székhelyének és telephelyeinek teljes személyi állományára, a Repülő Szakképzési Részleg teljes személyi állományára és az általuk végzett valamennyi szervezett munkavégzésre, valamint a munka- és szolgálati jellegű más szervezetnél, külső területen végzett tevékenységekre (az állandó és változó munkahelyeken végzett tevékenységekre egyaránt), annak helyétől és idejétől függetlenül, ahol a személyi állomány az intézmény által szervezett feladatot hajt végre.

(2). Az SzTvSz-t az intézmény székhelyének és telephelyeinek területén a szervezett munkavégzés keretében munkát végző katonai és honvédelmi alkalmazotti állományra, valamint az intézménnyel tanulói, valamint kollégiumi tagsági jogviszonyban álló növendékekre, a szakképző intézmény területén az intézményvezető engedélyével végzett tevékenységet végzőkre, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is (látogatók,

szolgáltatók stb.) alkalmazni kell. Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 9. pontja szerinti foglalkoztatást.

### 1.3 Tárgyi hatály

(1). Kiterjed az intézmény székhelyének és telephelyeinek területén lévő létesítményekre, rendeltetéséből és működtetéséből adódó feladat végrehajtás során, vagy azzal összefüggésben alkalmazott, használt tevékenységekre (technológia, irodai, kiképzési, oktatás stb.), valamint a rendszeresített, vagy a feladatok végrehajtására, alkalmazott gépekre, eszközökre, járművekre, egyéb technikai eszközökre, anyagokra, berendezésekre, felszerelésekre, az állandó és a telepített munkahelyeken.

### 1.4 Időbeli hatály

(1). Ezen SzTvSz az aláírás napján lép életbe, annak rendelkezéseit e naptól fogva kell kötelezően végrehajtani.

(2). A hatályba lépő SzTvSz-t a hivatásos, szerződéses állománnyal, valamint a honvédelmi alkalmazottakkal, a munkába lépéskor a vonatkozó mértékben ismertetni kell azért, hogy ismerjék az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeit az intézménynél végzett szervezett munkavégzésre vonatkozóan.

(3). A szabályzatban foglaltak megtartása a teljes személyi állományra nézve kötelező. Megszegése esetén a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben) foglaltak alapján, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben és a Büntető–Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglaltak szerinti eljárás kezdeményezhető.

# 2 Tűzvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségek és feladatok

## 2.1 A teljes személyi állomány kötelességei

(1). Megismerni és betartani a szolgálatellátás, munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben általa használt szabad terek, épületek, helyiségek, ideiglenes létesítmények, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára, működtetésére, tárolására vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.

(2). Jelen SzTvSz hatálya alá nem tartozó területeken a rá vonatkozó tűzmegelőzési szabályokról tájékozódni, azokat betartani.

(3). Az általa végzett tevékenységeket - különös tekintettel az üzemelés során, vagy a munkadarabon hőt fejlesztő, üzemelés során felmelegedő alkatrészekkel rendelkező, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes hajtó- és kenőanyaggal feltöltött technikai eszközök, gépek, berendezések, valamint a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékleten tűzveszélyes anyagok használatával járó tevékenységekre az adott körülményeket és azok estleges változását is figyelembe véve olyan módon végezni, hogy azzal tüzet ne okozzon, illetve közvetlen tűzveszély kialakulása esetén az azt okozó tevékenységet azonnal befejezni.

(4). Az általa észlelt közvetlen tűzveszélyes állapotra a területen tartózkodókat figyelmeztetni, azt a tőle elvárható módon megszüntetni, illetve azonnal jelenteni.

(5). A tűzoltó eszközök használatát ismerni, a munkavégzés helyén készenlétben tartott, valamint a munkavégzéshez használt technikai eszközhöz, berendezésekhez előírt tűzoltó eszközök meglétét, üzemképességét a munkavégzés megkezdésekor minden esetben szemrevételezéssel ellenőrizni, hiányosság esetén azt azonnal jelenteni.

(6). Megismerni tűz esetén, valamint kiürítés (tűzriadó) elrendelésekor végrehajtandó feladatait, a tűzoltásban és mentésben a képességeinek megfelelően, a tőle elvárható módon részt venni, abban segítséget nyújtani, illetve a kiürítést az előírásoknak megfelelően végrehajtani.

(7). Veszélyhelyzet kezelése során a tűzoltóság utasításait végrehajtani.

(8). Az előírt tűzvédelmi képzéseken, oktatásokon, kiképzéseken részt venni.

## 2.2 Munkahelyi vezetők feladatai

(1). Rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi előírások teljesülését, betartatják a beosztott állománnyal a tűzvédelmi szabályokat.

(2). Folyamatosan nyomon követik felelősségi területükön a tűzvédelmi helyzet alakulását, megteszik a szükséges intézkedéseket a tüzek kialakulása valószínűségének mérséklése, a tűz okozta károk mérséklése és az erők megóvása érdekében.

(3). Tudomásukra jutását követően a felelősségi területükön azonnal intézkednek a tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére.

(4). Közvetlen tűzveszélyes állapot észlelése esetén azonnal intézkednek annak megszüntetésére.

(5). Minden tűzvédelmet érintő változtatás (helyiségek rendeltetésének megváltozása, tűzoltó eszközök áthelyezése, kijáratokat, közlekedési utakat érintő változások, tevékenységek stb.) előtt - a szolgálati út betartása mellett egyeztetnek a tűzvédelmi feladatok ellátását végző

személlyel a változtatás végrehajthatóságáról, azt az egyeztetés során meghatározottak szerint hajtatják végre.

(6). Intézkednek a beosztott állományuk - beleértve a csak ideiglenesen az alárendeltségükbe kerülő állományt is - előírt tűzvédelmi képzésének (oktatás, kiképzés, szakvizsga, stb.) végrehajtására, felelnek azért, hogy az állományuk a képzési követelményeknek - beleértve az előírt oktatásokon való részvételt is - megfeleljen.

(7). Tűz és egyéb veszélyhelyzet esetén, valamint a kárelhárítás során irányítja a beosztott állománya tevékenységét, végrehajtatja a tűzoltóság utasításait.

## 3 Szolgálati személyek és szervezeti elemek feladatai

### 3.1 Az igazgató

(1). Intézkedik az intézmény kockázat azonosításának végrehajtására.

(2). Kiadja az intézmény SzTvSz-ét, érvényre juttatja az abban foglaltakat.

(3). Egyeztetést követően, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy bevonásával, engedélyezi a nem szervezett munkavégzés keretében végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket.

(4). Elrendeli az intézmény tűzvédelmi ellenőrzéseit.

(5). Elrendeli a tűzvédelmi ellenőrzés tapasztalatai alapján a feltárt hiányosságok felszámolását.

(6). Intézkedik a tűzvédelmi oktatások végrehajtására.

(7). Intézkedik a tűzvédelmet érintő szakfeladatok végrehajtására.

(8). Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy feladatainak végrehajtásához szükséges feltételeket.

(9). Tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy közreműködésével látja el.

(10). Megköti az együttműködési megállapodást az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi szervekkel.

(11). Tájékoztatja az NYHK, SZHK, HMV HKK, RSZR vonatkozásában a befogadó szervezetet a koordinációt igénylő tűzvédelmi feladatokról.

### 3.2 Az igazgatóhelyettes(ek), részlegvezetők, részlegvezető-helyettesek, kollégiumvezetők és a Logisztikai és Ellátási Főnökség

(1). Az igazgató távollétében ellátják az igazgató tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait.

### 3.3 A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy

(1). A munkahelyi vezetők közreműködésével részt vesz az intézmény kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya azonosításában.

(2). A munkahelyi vezetők közreműködésével elkészíti az intézmény SzTvSz-ét és annak mellékleteit, végrehajtja annak évenkénti pontosítását, felülvizsgálatát.

(3). Kidolgozza az intézmény egyéb tűzvédelmi okmányait.

(4). Végrehajtja, illetve közreműködik az igazgató által elrendelt időszakos tűzvédelmi ellenőrzésekben, jelent azok tapasztalatairól, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok felszámolásának módjára.

(5). Részt vesz a tűzvédelmet érintő feladatok előkészítésében, végrehajtásában.

(6). Javaslatot tesz a tűzvédelmi oktatások és (ki)képzések tartalmára, azok végrehajtásának idejére.

(7). Végrehajtja az újonnan munkába lépők és a munkahelyi vezetők tűzvédelmi oktatását.

(8). A munkahelyi vezetők adatszolgáltatása alapján meghatározza a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett beosztások (tevékenységek) körét.

(9). Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett beosztásokat betöltő állomány szakvizsgáinak érvényességét.

(10). A munkahelyi vezetők igényei alapján a meghatározott időben megadja a Személyügyi és Munkaügyi Részleg részére a következő évre a tűzvédelmi szakvizsgákra és felkészítő tanfolyamokra tervezett személyek számát, várható költségigényét.

(11). Együttműködve a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével, az NYHK, SZHK, HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részlegekkel meghatározza a következő évre tervezett tűzvédelmi (ki)képzések várható anyagszükségletét.

(12). Részt vesz az állomány tűzvédelmi tárgyú tanfolyamokra történő beiskolázásának megszervezésében.

(13). A tűzesetek tapasztalatai alapján javaslatokat tesz a további tűzesetek kialakulásának megelőzésére.

(14). Meghatározza, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit – összeállítja és ellenőrzi a tevékenység végzéséhez szükséges „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” elnevezésű dokumentumot.

(15). Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztet, és szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki a „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” elnevezésű dokumentumot.

(16). Kijelöli az állandó tűzveszélyes tevékenység végzésére használható helyeket.

(17). Elkészíti az intézmény féléves/éves beszámolójába a tűzvédelmi szakterületet érintő részt.

(18). A jogszabályi előírások alapján KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével, a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel és a gondnokkal együttműködve a tűzvédelmi szakanyag szükségleti és ellátottsági kimutatás elkészítésében részt vesz.

(19). Meghatározza a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével, a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel és a gondnokkal együttműködve a tűzvédelmi szakanyagok normatáblázata alapján az intézmény tűzoltó felszerelés szükségletét.

(20). A KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével, a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel és a gondnokkal együttműködve felügyeli a tűzvédelmi szakanyagokkal, tűzoltó eszközökkel történő ellátást.

(21). Együttműködik a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével, a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések körének, a felülvizsgálat típusának és ciklus idejének meghatározásában.

(22). Felügyeli a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatok végrehajtását.

(23). Segítséget nyújt a tűzesetet vizsgáló hatóságnak a tűz keletkezési okának felderítéséhez, a tűzesetről szóló jelentés megtételéhez, a tanúk összeírásához, a tapasztalatok feldolgozásához.

(24). A tűzesetek tapasztalatai alapján javaslatokat tesz a beavatkozás hatékonyságának növelésére.

(25). Előkészíti az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi szervekkel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét, szervezi az intézmény objektumaiban végrehajtandó közös (ki)képzéseinek végrehajtását.

(26). Javaslatot tesz a helyismereti, begyakorló és éles tűzoltási gyakorlatok helyére, idejére.

### ~~3.~~4 KK HKK Személyügyi és Munkaügyi Részleg

(1). A munkavédelmi főelőadót, mint tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt köteles tájékoztatni és vele együttműködni a következők szerint:

a) tűzvédelmi oktatás végrehajtása céljából tájékoztatja az újonnan állományba került személyek személyes adatairól (név, beosztás);

b) honvédelmi alkalmazottak esetében tájékoztatja az állományba vett személyt tűzvédelmi oktatáson való részvételi kötelezettségéről. Ennek érdekében a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyhez irányítja oktatás céljából.

c) tájékoztatja, ha az állomány tagja az intézményen belül új beosztásba került, illetve az érintett személyt tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyhez irányítja oktatás céljából, amennyiben a munkakörülmények megváltoznak.

(2). Végzi a tűzvédelemhez tartozó beiskolázással kapcsolatos személyügyi feladatokat (személyi beszélgetések lefolytatását, határozatok készítését);

(3). A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy által nyújtott információk alapján, elektronikus úton nyilvántartja, a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével és a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel együttműködve tervezi, szervezi, felügyeli a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakört betöltők szakvizsgájának meglétét, érvényességét, irányítja a felkészítő tanfolyamokra és vizsgáztatásokra történő beiskolázást.

### 3.5 A KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetője és a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegei

(1). Részt vesz a technológiai folyamatok vonatkozó tűzmegelőzési szabályok kidolgozásában, illetve abban segítséget nyújt, tájékoztatja a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt-a tűzvédelmet érintő változásokról.

(2). A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések körét, a szükséges felülvizsgálatok fajtáját és ciklusidejét.

(3). Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi felülvizsgálatra kötelezett eszközökről, felszerelésekről, az előírt felülvizsgálat fajtájáról, ciklusidejéről és a következő esedékes felülvizsgálat idejéről.

(4). A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködve felügyeli, hogy a közép és teljes körű karbantartásra váró tűzoltó készülékeken ne kerüljön végrehajtásra az alapkarbantartás, és ez kerüljön feltüntetésre a Tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.

(5). A költségvetési tervezési időszakban, az intézmény üzemeltetési, fenntartási hatáskörébe tartozó körben, a vezetett nyilvántartás alapján felméri a következő költségvetési évben esedékes felülvizsgálatok és a hozzájuk kapcsolódó karbantartások, javítások, anyag, eszköz beszerzések igényét és azt – a vonatkozó szabályzók figyelembevételével – átadja a logisztikai utaltsági rend (továbbiakban: LUR) szerinti honvédségi szervezet logisztikai főnökségének.

(6). A felülvizsgálat végrehajtása után ellenőrzi, annak dokumentálásának megfelelőségét, végrehajtja a nyilvántartás frissítését, az elvégzett felülvizsgálatokról tájékoztatja a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt.

(7). Forrás alulbiztosítás esetén tájékoztatja az elöljáró szervezetet az alulbiztosítás következtében bekövetkező korlátozásokról, feladat elmaradásokról.

(8). Az intézmény hatáskörébe nem tartozó üzemeltetési, fenntartási eszközök, felszerelések, építmények esetében megigényli azok felülvizsgálatának végrehajtását a hatáskörrel rendelkező szervezettől.

(9). A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi szakanyag szükségletet, átadja a LUR szerinti honvédségi szervezet logisztikai főnökségének.

(10). Tájékoztatja a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a szakterületeken bekövetkezett, a tűzvédelem helyzetére kiható változásokról.

(11). Szakmai segítséget nyújt az intézmény tűzvédelmi szakanyag szükségleti számvetésének meghatározásához.

(12). Érvényre juttatja a technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályait.

(13). A technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályainak érvényre juttatása során folyamatos kapcsolatot tart a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel és tájékoztatja a végrehajtás helyzetéről.

(14). Részt vesz az igazgató által elrendelt időszakos tűzvédelmi ellenőrzéseken.

(15). Az intézmény hatáskörébe nem tartozó üzemeltetési, fenntartási eszközök, felszerelések, építmények esetében, megigényli azok felülvizsgálatának végrehajtását a hatáskörrel rendelkező szervezettől.

(16). Kezdeményezi az intézménynél a feltárt anyagi-technikai jellegű hiányosságok felszámolását a LUR szerinti honvédségi szervezet logisztikai főnökségének.

(17). Adatokat szolgáltat a LUR szerinti honvédségi szervezet logisztikai főnökségének a használatra átvett infrastruktúra állapotáról.

### 3.6 Gondnok

(1). Az üzemeltetéssel kapcsolatos esetekben, a KK HKK vonatkozásában az Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével és a telephelyek vonatkozásában a Logisztikai és

Kiszolgáló Részlegeivel együttműködve - a szolgáltatói szerződés figyelembevételével - tervezi, szervezi, szükség esetén kezdeményezi az elöljárónál a létesítmények, épületek villámvédelmi, valamint kisfeszültségű erősáramú villamos berendezései időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, azokról nyilvántartást vezet;

(2). Az üzemeltetésért felelős a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével és a telephelyek Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel együttműködve - a szolgáltatói szerződés és a rendelkezésre álló források figyelembevételével - tervezi, szervezi, szükség esetén kezdeményezi az elöljárónál a létesítmények, épületek üzemeltetéséhez szükséges tűzvédelmi építmények, berendezések, eszközök, felszerelések, tartozékok előírt karbantartását, javítását, pótlását, időszakos felülvizsgálatát.

(3). A felülvizsgálat végrehajtása után ellenőrzi a felülvizsgálat dokumentálásának megfelelőségét, végrehajtja a nyilvántartás frissítését, az elvégzett felülvizsgálatokról tájékoztatja a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt.

(4). Forrás alulbiztosítás esetén tájékoztatja az elöljáró szervezetet az alulbiztosítás következtében bekövetkező korlátozásokról, feladat elmaradásokról.

(5). A rendelkezésre álló források figyelembevételével a KK HKK vonatkozásában az Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével és a telephelyek vonatkozásában a Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeivel együttműködve tervezi és végrehajtja az üzemeltetéssel kapcsolatos tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tartozékok pótlását, javíttatását, egységszintű technikai kiszolgálását.

### 3.7 Munkahelyi vezetők

(1). Részt vesznek a munkaterületükre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok kialakításában, tájékoztatják a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a tűzvédelmet érintő változásokról.

(2). A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködve meghatározzák a felelősségi területük tűzoltó eszköz szükségletét, azt folyamatosan naprakészen tartják, intézkednek azok biztosítására.

(3). Tervezik és megszervezik - amennyiben szükséges - a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy segítségével - a feladataik tűzvédelmi biztosítását.

(4). Intézkednek a beosztott állomány tűzvédelmi oktatáson történő dokumentált részvételére.

(5). Intézkednek a beosztott állomány közül a tűzoltó technikai eszközök kezelői állományának kiképzésére.

(6). A tervezési időszakban megadják a tűzvédelmi szakvizsga-képzési és vizsgáztatási, (ki)képzés igényeket a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek.

(7). Jelzik a tűzvédelmet érintő anyagi-technikai jellegű problémákat a KK HKK vonatkozásában Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjének és a telephelyek vonatkozásában Logisztikai és Kiszolgáló Részlegeinek és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek.

(8). Biztosítják felelősségi területükön, illetve tűzoltó technikai eszközeik vonatkozásában a tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések végrehajtásának feltételeit.

(9). Tűz esetén meggyőződnek a tűzjelzés megtörténtéről a területileg illetékes tűzoltóság és az intézmény Portaszolgálatai felé, szükség esetén maguk teszik meg a jelzést.

(10). Irányítják a vezetésük alá tartozó állomány tevékenységét a tűz vagy más káresemény felszámolásában, hatásainak enyhítésében.

(11). Elrendelik a kiürítést, annak szükségessé válása esetén.

(12). Létszámellenőrzést hajtanak végre a kiürítés végrehajtása után, tisztázzák a hiányzó személyek hollétét, utolsó ismert tartózkodási helyüket.

(13). Tájékoztatják a tűzoltásvezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a veszélyben lévő személyek számáról, vélelmezhető hollétéről.

(14). A tűzoltásvezető utasításainak megfelelően irányítják a beosztott állomány tevékenységét.

(15). Segítséget nyújtanak a tűzoltásvezetőnek és a tűzesetet vizsgáló hatóságnak a tűz keletkezési okának felderítéséhez, a tűzesetről szóló jelentés megtételéhez, a tanúk összeírásához, a tapasztalatok feldolgozásához.

## 4 A Portaszolgálat tűzvédelmi feladatai

### 4.1 Általános feladatok

(1). A szolgálat átvételekor ellenőrizze a szolgálati helyén, felelősségi területén elhelyezett tűzoltó eszközök, készülékek meglétét, hozzáférhetőségét, üzemképességét.

(2). A szolgálat átvételekor pontosítsa a tűzjelzés telefonszámát, ellenőrizze a tűzjelzésre használható telefon üzemképességét.

(3). Tartsa be az általános megelőző tűzvédelmi rendszabályokat, saját felelősségi területén kísérje figyelemmel azok megtartását.

(4). Tűz keletkezése esetén mindenkor a hatályos tűzriadó terv szerint meghatározott módon járjon el.

(5). Segítse és biztosítsa a kárhelyszínre érkező hivatásos tűzoltó egységek munkáját, a kiérkezésüket követően a tűzoltás vezető utasításai szerint járjon el.

(6). Amennyiben a szolgálatellátás során olyan hiányosságot, körülményt észlel, amely miatt tűz vagy robbanás keletkezhet, azt azonnal jelentse, hatáskörének megfelelően intézkedjen a veszélyhelyzet elhárítására.

(7). Kísérje figyelemmel az intézményben elhelyezett személyi állomány tevékenységét, folyamatosan ellenőrizze, tartsa és tartassa be a megelőző tűzvédelmi rendszabályokat.

(8). Ismerje a vízcsapok, az elektromos főkapcsolók, áramtalanítási lehetőségek helyét, ezek elzárásának módját.

(9). A szolgálatra való felkészülés során tanulmányozza át a tűzjelző rendszer működését, kezelésének szabályait. Szolgálata folyamán kísérje figyelemmel működését, a tűzjelző rendszer üzemeltetési naplóját vezesse folyamatosan, rendellenesség esetén jelentse azt a gondnoknak és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek. Tartsa be a kezelési utasításban leírtakat.

(10). Intézkedjen a belrend folyamatos fenntartására, a keletkezett hulladék eltávolítására, a tisztaság megtartására, a közlekedési és menekülési útvonalak járhatóságának biztosítására, az elektromos berendezések, a fűtés és szellőztetés megfelelő üzemeltetésére, a dohányzási tilalmak megtartására.

(11). Amennyiben a szolgálatellátás során olyan hiányosságot, körülményt észlel, amely miatt tűz vagy robbanás keletkezhet, azt szolgálati úton azonnal jelentse, hatáskörének megfelelően intézkedjen a veszélyhelyzet elhárítására.

(12). Lehetőségeihez mérten akadályozza meg, hogy az épületbe ott el nem helyezhető anyagot bevigyenek.

## 5 Tűzvédelmi használati szabályok

### 5.1 Épületek használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

(1). Az épületeket, helyiségeket csak a használatba vételi engedély alapján meghatározott rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Átalakításuk, átépítésük önkényesen, hatósági engedély nélkül tilos.

(2). Az épületek, helyiségek rendeltetésének megváltoztatása előtt annak feltételeit egyeztetni kell a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel.

(3). Az épületekben biztosítani kell azok biztonságos használatának feltételeit. Ennek megfelelően a meghatározott mennyiségű és típusú tűzoltó felszerelés, anyag, készülék meglétét, az épületek biztonságos kiürítésének lehetőségét, a közüzemek, épületgépészeti eszközök használatának, működésének előírásos és biztonságos módját, a fűtés és a világítás megfelelőségét, a meglévő tűzjelző és menekülést segítő berendezések üzemképességét.

(4). A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

(5). Az építményekben, helyiségekben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(6). Az épületekben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.

### 5.2 Tárolás szabályai

(1). Lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, pirotechnikai eszközt és készüléket, mérgező vagy fertőző anyagot, radioaktív anyagot vagy keveréket csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni, minden egyéb helyen tilos.

(2). Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményekben tárolt anyag mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(3). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzen elő jelentős veszélyt a környezetére.

(4). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

(5). Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

(6). A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

(7). Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőzőberendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

(8). A szellőzőberendezés nyílásait eltorlaszolni tilos!

(9). A kollégiumi körletekbe és az irodákban éghető folyadék tárolása TILOS, kivéve a napi használatra alkalmazott higiéniai célra használt (pipere) termékeket.

(10). A raktárakban, tárolókban a főbb tűzvédelmi rendszabályokat ki kell függeszteni, oly módon, hogy az oda belépők számára olvasható legyen, illetve az ott dolgozókkal, oda beosztottakkal és ott ideiglenesen munkát végzőkkel ismertetni kell.

(11). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

(12). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázt tartalmazó gázpalackot szabadtéri tárolóban kell tárolni. Tilos pincében, alagsorban, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni.

(13). Üres gázpalackot meg kell jelölni és a telitől el kell különíteni. Tilos sérült vagy nem szabványos palackot tárolni. Gázpalackot csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, eldőlés ellen biztosítva, elzárt szeleppel, felerősített vakanyával és védősapkával szabad tárolni. A palackokat egymásra rakni nem szabad.

(14). Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

(15). Robbanóanyagot, lőszert, pirotechnikai eszközt tilos bármilyen más eszközzel, anyaggal együtt tárolni.

(16). Mérsékelten tűzveszélyes folyadékot, hajtó-, és kenőanyagokat tilos más fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyaggal együtt tárolni.

(17). Az anyagok tárolása során szigorúan be kell tartani a csomagoláson feltüntetett utasításokat.

(18). Padlástér esetén éghető anyag csak úgy és olyan mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

(19). A 200 $m^2$ feletti üzemi és tárolóhelyiség födém-, tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.

(20). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni, csomagolni, csak szabadtéren, vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

(21). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

(22). Gyúlékony vagy robbanékony gőzöket fejlesztő anyagok vagy gyúlékony gázok csak hatásos szellőztetés mellett tárolhatóak.

(23). A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

(24). Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(25). A raktárakban/tárolókban kisgépet, belsőégésű motorral hajtott munkagépet, szerszámot vagy műszaki gépet feltöltött üzemanyag tartállyal csak abban az esetben szabad tárolni, ha a raktár kialakítása megfelel a hajtóanyag tartály(ok)ban lévő tulajdonságú és mennyiségű üzemanyag tárolására vonatkozó szabályoknak, illetve a hajtóanyag tartályok szivárgásmentesen, jól záródnak. Az ilyen feltételeknek nem megfelelő raktárakban, tárolókban csak leürített és kitisztított üzemanyag tartállyal lehet a fenti gépeket tárolni.

(26). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot az eredeti, zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni. Amennyiben az nem lehetséges, az éghető folyadék tárolását csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben kell végezni.

(27). Tilos olyan fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadéktároló eszközt (kannát, hordót, stb.) tárolni, amely szennyezett, sérült vagy folyik.

(28). A kannákban, hordókban tágulási teret kell hagyni.

(29). A raktárakban az eltérő halmazállapotú és tulajdonságú fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes anyagokat egymástól elkülönítetten (legalább 1 m), nem éghető anyagú polcon vagy padozaton kell tárolni.

(30). Éghető folyadékok tárolási mennyiségei jelen szabályzat 2. számú mellékletében találhatóak.

(31). Amennyiben a raktár/tároló szerkezeti elemei időjárási, vagy egyéb körülmények miatt felmelegedhetnek (pld.: szabadtéren elhelyezett fém konténerek), a szerkezeti elemektől, részektől a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes anyagokat legalább 0,5 m távolságra kell elhelyezni.

(32). Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogóedényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(33). Az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 $m^3$ száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani.

(34). Ha a kamrában fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1 db, legalább 2 $m^2$ nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni. A kamra bejárata közelében - a kamrán kívül - 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A kamra ajtajának külső felületén 1 db, a tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot kell maradandó módon elhelyezni.

(35). A tűzveszélyes vagy veszélyes technológiák során szennyeződő védő-, munka-, és gyakorló ruházat, olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fém öltözőszekrényben, lemezszekrényben tárolható.

(36). A nem tisztítható (pl. festékkel szennyezett) ruházatot veszélyes hulladékként kell elkülöníteni és kezelni.

## 5.3 A tevékenységből keletkező éghető hulladék összegyűjtése és tárolása

(1). A munkavégzés során keletkező fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot szükség szerint, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

(2). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni.

(3). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záródó fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edénybe kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. (Amennyiben a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, a kezelését a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint kell végezni.)

(4). A nem tisztítható (pl. festékkel szennyezett) ruházatot veszélyes hulladékként kell elkülöníteni és kezelni.

(5). Az üzemszerűen csepegő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(6). A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

## 5.4 Tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák elhelyezése

(1). Megfelelő módon jelölni, illetve feliratozni kell:

a) a dohányzási tilalmat;

b) a tűzjelző rendszerek központjait, illetve jelzésadóit;

c) a tűzcsapokat;

d) a tűzoltó készülékeket;

e) az épületek vészkijáratait, kiürítési útvonalait;

f) az elektromos-, és gázfőcsapokat, tűzeseti főkapcsolókat;

g) a gázpalack tárolókon a nyílt láng használatának tilalmát, a tűz-, és robbanásveszélyt.

## 5.5 A dohányzás tűzvédelmi szabályai

(1). Az intézmény területén dohányozni tilos!

## 5.6 A tüzelő-, fűtőberendezések használatának szabályai

(1). Az intézményben, a helyiségekben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

(2). A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

(3). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

(4). Az intézmény objektumaiban a fűtés és/vagy használati melegvíz előállítására az épületgépészeti rendszerek részeként kialakított berendezések (központi fűtés, hőtárolós kályha, kisteljesítményű kombi kazán, gázkonvektor) használhatóak. Ettől eltérő fűtési mód (olajkályha, hőlégbefúvó berendezés, olajradiátor, stb.) csak ilyen módon nem fűthető helyeken, illetve táborozások, kihelyezések kapcsán használatuk folyamatos felügyelete mellett, a biztonsági előírások szigorú betartásával, külön engedély birtokában alkalmazható.

(5). Tilos a fűtőrendszert, annak részeit önkényesen átalakítani, módosítani, letakarni.

(6). Kiegészítő fűtés csak munkaidőben, eseti engedélyezés alapján alkalmazható (saját eszköz esetén kapujegy beszerzésével). Kiegészítő fűtés felügyelet nélkül nem használható. Fűtésre csak bevizsgált, szerelői ellenőrzéssel rendelkező fűtőeszköz használható. Tilos a fűtőeszközöket rendeletetésüktől eltérő célra használni.

(7). A saját tulajdonban használt elektromos berendezések behozatala, bevizsgálási jegyzőkönyvhöz kötött, ami egy villamos szakképzettséggel rendelkező személy általi dokumentált szerelői ellenőrzést jelent, melyről az engedélyt kérő, az eszköz tulajdonosa gondoskodik és köteles bemutatni a Logisztikai és Ellátási Főnökség, Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjének, telephelyek esetében a Logisztikai és Kiszolgáló Részlegek vezetőinek vagy növendékek esetében a kollégiumvezetőnek, annak megtörténtéig a behozott eszköz használata nem engedett, az a kapujegy kiadásának feltételét képezi.

(8). Táborozások, kihelyezések kapcsán a fűtés módját és napirendjét szabályozni kell, amennyiben központi fűtés nem biztosítható. Ettől eltérő módon fűteni, fűtőberendezéseket használni tilos. Kiegészítő fűtés csak a tábor (kihelyezés-, részleg-, stb.) vezető által meghatározott módon és helyeken használható. Önkényesen ilyen eszközöket – az elektromos hálózat túlterhelésének veszélye miatt – használni tilos!

(9). A fűtéssel kapcsolatosan meg kell határozni:

a) a fűtőeszközök feltöltésének rendjét, időpontjait, a kiadott mennyiségeket;
b) a fűtőanyag tárolás módját, helyét;
c) a fűtőberendezések kezeléséért felelős személyeket.

(10). A fűtőberendezés kezelésére csak megfelelően kioktatott (felkészített) személyt lehet kijelölni.

(11). A fűtőberendezések füstcsövét megbízható módon elmozdulás ellen rögzíteni kell.

(12). A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

(13). Tilos a fűtőberendezéseken és a füstcsövön, illetve annak 1 méteres körzetében ruhát szárítani vagy gyúlékony anyagot elhelyezni.

(14). Sátorban elhelyezett kályha esetén a füstcsövet csak a kéménynyílásba illesztett hőszigetelő lemezen keresztül lehet kivezetni.

(15). A fűtőberendezések csak kifogástalan állapotú, hozzá megfelelő méretű (áteresztőképességű) füstcsatornához, kéményhez csatlakoztathatóak.

## 5.7 Szellőztetés

(1). Tilos a szellőzőnyílásokat, a szellőzőberendezéseket megváltoztatni, önkényesen átalakítani, a szellőzőnyílásokat betömni, eltorlaszolni vagy szűkíteni. A szellőzőberendezéseket a gyártó által megadott rendszereséggel kell tisztítani, úgy, hogy az mindig megfelelő levegőszállítású legyen.

(2). A szellőzőberendezés nyílásait eltorlaszolni tilos!

(3). Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony (természetes és/vagy mesterséges) szellőztetés mellett végezhető.

(4). Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során, vagy ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a konyhai pára és szagelszívó, laboratóriumi elszívó berendezések esetében, a szellőzőberendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell, melynek elvégzését írásban igazolni kell.

(5). A tevékenységek végzése során biztosítani kell a tevékenységek biztonságos végrehajtásához megfelelő (természetes és/vagy mesterséges) szellőzést, légpótlást.

## 5.8 Villamos berendezés

(1). Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(2). Az intézmény létesítményeiben csak a szabványnak (Európai Uniós Szabványnak megfelelő, szabvány CE jelzéssel és/vagy EK megfelelőségi gyártói tanúsítvánnyal rendelkező, magyar használati utasítással ellátott) megfelelő villamos berendezések, eszközök használhatóak.

(3). Az intézmény területén nem szabványos vagy házilag készített villamos berendezést használni tilos! Ez kötelező érvényű az intézmény tulajdonát~~ban~~ lévő és a személyi állomány, a növendékek tulajdonát képező villamos berendezésekre is.

(4). A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(5). A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

(6). Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

(7). A villamos berendezések (több berendezés egyidejű csatlakoztatása esetén az összesített maximális teljesítményt figyelembe véve) csak a teljesítményüknek megfelelő méretezésű hálózathoz, hosszabbítókhoz, elosztókhoz csatlakoztathatók.

(8). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt elektromos hosszabbítót, dugaszoló villát, dugaszoló aljzatot, világítást és elektromos berendezést szabad használni.

(9). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolására, használatára, kiszerelésére szolgáló helyiségben, szabadtéren, építményben csak robbanást nem okozó világítás használható.

(10). A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

(11). A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak a megfelelő képesítéssel és arra feljogosítással rendelkező szakember javíthatja.

(12). A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(13). A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

(14). A villamos elosztó helyiségben, kapcsoló szekrényben annak közvetlen közelében bármiféle anyagot (éghetőt, nem éghetőt egyaránt) tárolni tilos!

(15). Tilos a világító eszközöket a rendeltetésüktől eltérő célokra használni, átalakítani, letakarni.

(16). Az elektromos berendezések üzemeltetése során be kell tartani a használati útmutatójukban foglaltakat, a munkavégzés befejezését vagy használatot követően azokat (a folyamatos üzemű berendezéseket kivéve pl.: hűtő) ki kell kapcsolni!

(17). Hőfejlődéssel, üzemszerűen felmelegedő alkatrésszel, burkolati elemmel rendelkező berendezést felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!

(18). A túlterhelések megelőzése érdekében hosszabbítókat sorba kötni tilos!

(19). A hosszabbítókat, elosztókat, villamos vezetékeket tilos könnyen gyulladó (ruha, papír, stb.) anyaggal letakarni vagy azon elhelyezni.

(20). A saját tulajdonban használt elektromos berendezések behozatala, bevizsgálási jegyzőkönyvhöz kötött, ami egy villamos szakképzettséggel rendelkező személy általi dokumentált szerelői ellenőrzést jelent, melyről az engedélyt kérő, az eszköz tulajdonosa gondoskodik és köteles bemutatni a Logisztikai és Ellátási Főnökség, Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjének, telephelyek esetében a Logisztikai és Kiszolgáló Részlegek vezetőinek vagy növendékek esetében a kollégiumvezetőnek, annak megtörténtéig a behozott

eszköz használata tilos. A szerelői ellenőrzésről készült dokumentáció bemutatása a kapujegy kiadásának feltételét képezi.

## 5.9 Gépi berendezések

(1). Kizárólag olyan erő-, és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

(2). Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő-, és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

(3). A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8 tf%-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

(4). Talajszint alatt vagy nehezen szellőztethető helyiségekben belsőégésű motorral hajtott gépi berendezést használni tilos.

(5). Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

(6). A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

(7). A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni, melynek biztosítottságát minden esetben ellenőrizni szükséges.

## 5.10 Csatornahálózat

(1). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

(2). Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen védett szakaszokra kell bontani.

## 5.11 Egyes speciális létesítmények egyedi használati szabályai

### 5.11.1 Elektronikai-, híradó-, gépjárműtechnikai anyag raktárak

- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén.

### 5.11.2 Lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyagraktár

- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén.

### 5.11.3 Üzemanyag raktár, üzemanyag töltő állomás

- Jelenleg ilyen funkciójú helyiség nincs az intézmény területén.

### 5.11.4 Tantermek, előadótermek

(1). Azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A tantermekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

(2). A tantermek tűzvédelmére az ott végzett tevékenységnek megfelelő, az adott oltóanyagegység-mennyiségekhez tartozó oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően (szintenként megfelelő számban a folyosón). Minden helységben, épületben, olyan típusú és mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak és célszerűen felhasználhatóak.

(3). A tűzoltó készülék készenléti helyét biztonsági jellel kell jelölni. A tűzoltó készüléket a padlószinten történő elhelyezésekor – szükség esetén – rögzíteni kell az esetleges eldőlés megakadályozása érdekében.

(4). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(5). A tantermekben oktatás céljából csak szabványos elektromos berendezést, illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. A tantermekben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt, vízforralót és hősugárzó készüléket használni tilos. Hőt fejlesztő elektromos és világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, illetve köztük és az éghető anyag közt olyan távolságot kell tartani, hogy azok környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.

(6). Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezés használható. A tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a tüzelő, fűtőberendezés maximális hőterhelése mellett se okozzon tüzet. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni tilos.

(7). Az épületben villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó és záró szerkezetét a tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(8). A tantermekben nyílt láng és fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok és mérsékelten tűzveszélyes anyagok használatával járó kísérleteket folytatni tilos. Ilyen kísérleteket csak az erre a célra kialakított szaktantermekben lehet végrehajtani.

(9). A munka befejeztével a helyiséget utolsónak elhagyó felelős személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, a tüzet okozható körülményeket megszüntetni, az áramtalanítást elvégezni.

### 5.11.5 Laboratóriumok

(1). Azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A laboratóriumokban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

(2). A laboratóriumok tűzvédelmére az ott végzett tevékenységnek megfelelő, az adott oltóanyagegység-mennyiségekhez tartozó oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően (szintenként megfelelő számban a folyosón) Minden helységben, épületben, olyan típusú és mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak és célszerűen felhasználhatóak.

(3). A tűzoltó készülék készenléti helyét biztonsági jellel kell jelölni. A tűzoltó készüléket a padlószinten történő elhelyezésekor – szükség esetén – rögzíteni kell az esetleges eldőlés megakadályozása érdekében.

(4). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(5). A foglalkozások (mérések, gyakorlati órák) előtt ellenőrizni kell a műszerek, készülékek, berendezések állapotát.

(6). A növendékekkel való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a foglalkozás vezetőjének, aki elsődlegesen felelős az ott folyó tevékenységért. A foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a növendékek figyelmét a várható veszélyre, tűzvédelmi problémákra és azok megelőzésének, elhárításának módjaira.

(7). A labor helyiségekben csak a folyamatos, napi munkavégzéshez szükséges anyagok, vegyszerek tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával.

(8). A laboratóriumokban használt gázpalackok tárolása, alkalmazása során figyelembe kell venni a gázpalackokra vonatkozó szabályokat. (az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet előírásai)

(9). A gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyiségek bejáratánál veszélyre figyelmeztető jelölést kell elhelyezni.

(10). Éghető gázokat tartalmazó palackok 5 m-es körzetében nyílt lángot használni tilos!

(11). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok kis mennyiségben való tárolása, kezelése a tárolásra vonatkozó szabályok szerint történhet. A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával kapcsolatos legfontosabb előírásokat e szabályzat raktározásra, szállításra vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

(12). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok tárolásával, kezelésével, szállításával csak azon személyek foglalkozhatnak, akik erre vonatkozó oktatásban részesültek és a feladatra megbízást kaptak.

(13). A laboratórium(ok)ban használt készüléket, berendezést, eszközt csak a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint szabad használni.

(14). Telepített gép, berendezés, eszköz kezelési utasítását a használati helyén könnyen elérhetően kell tartani.

(15). A laboratóriumok csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók! Ez alól a kísérleti eszközök képeznek kivételt, de azok esetében is törekedni kell a biztonságos kialakításra és használatra.

(16). Elektromos üzemű gépi berendezések üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és az elektromos hálózat teljesítmény-leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(17). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt berendezést, dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.

(18). Csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(19). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(20). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

### 5.11.6 Számítástechnikai laboratóriumok, - tantermek

(1). A gépteremben legalább 1 db 5 kg-os $CO_2$ tűzoltó készüléket kell biztosítani.

(2). Azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

(3). A tűzvédelmére az ott végzett tevékenységnek megfelelő, az adott oltóanyagegység-mennyiségekhez tartozó oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően. Minden helységben, olyan típusú és mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak és célszerűen felhasználhatóak.

(4). A tűzoltó készülék készenléti helyét biztonsági jellel kell jelölni. A tűzoltó készüléket a padlószinten történő elhelyezésekor – szükség esetén – rögzíteni kell az esetleges eldőlés megakadályozása érdekében.

(5). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(6). A termek elektromos rendszere úgy van kialakítva, hogy az ott használt gépek egyedileg, és központilag is leválaszthatóak a hálózatról.

(7). A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezések, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(8). Az elektromos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(9). A teremben csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(10). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek

rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(11). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

(12). A számítástechnikai berendezéseket, eszközöket a veszélyes felmelegedéstől a helyiség megfelelően kialakított szellőztetésével vagy hatékony hűtésével kell megóvni.

### 5.11.6 Tornacsarnok, kondi park, konditerem

(1). A sportlétesítményeket csak felelős foglalkozásvezető irányítása alatt lehet használni.

(2). A kondicionáló termekbe, öltözőkbe, és a tornacsarnok küzdőterébe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve mérsékelten tűzveszélyes folyadékot, olajos, szennyezett ruházatot vagy lábbelit bevinni tilos.

(3). A sportlétesítményekben a sporttevékenységtől eltérő valamennyi rendezvény, foglalkozás megtartásához igazgatói engedély szükséges.

(4). Azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad ott tárolni.

(5). A tűzvédelmére az ott végzett tevékenységnek megfelelő, az adott oltóanyagegység-mennyiségekhez tartozó oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően. Minden helységben, olyan típusú és mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak és célszerűen felhasználhatóak.

(6). A tűzoltó készülék készenléti helyét biztonsági jellel kell jelölni. A tűzoltó készüléket a padlószinten történő elhelyezésekor – szükség esetén – rögzíteni kell az esetleges eldőlés megakadályozása érdekében.

(7). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

### 5.11.7 Műhelyek

**Karbantartó-asztalos műhely**

(1). A műhelyben csak az ott dolgozó, illetve ott munkát végző személyek léphetnek be. A műhelyekben idegeneknek tartózkodni tilos!

(2). Azokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni.

(3). A tűzvédelmére az ott végzett tevékenységnek megfelelő, az adott oltóanyagegység-mennyiségekhez tartozó oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően. Minden helységben, olyan típusú és mennyiségű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak és célszerűen felhasználhatóak.

(4). A tűzoltó készülék készenléti helyét biztonsági jellel kell jelölni. A tűzoltó készüléket a padlószinten történő elhelyezésekor – szükség esetén – rögzíteni kell az esetleges eldőlés megakadályozása érdekében.

(5). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(6). A műhelynek és a műhelyben használt villamos berendezéseknek meg kell felelniük a szabványban és a jogszabályban foglaltaknak. Csak olyan villamos berendezés használható, amely felülvizsgálat során megfelelő minősítést kapott és a környezetére tűzveszélyt nem jelent.

(7). Az elektromos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(8). Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és az elektromos hálózat teljesítmény leadó képességét. El kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(9). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(10). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(11). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

(12). A műhelyben csak a napi tevékenységhez szükséges mennyiségű fa- és egyéb anyag tárolható.

(13). Az éghető hulladék csak zárt, nem éghető anyagú szemetesben helyezhető el.

(14). A műhelyben keletkező hulladékot szükség szerint, de legalább a napi munkavégzés befejeztével el kell távolítani.

(15). A műhely fűtésére csak olyan fűtőberendezés használható, amely a környezetére semmiféle tűzveszélyt nem jelent.

(16). A műhelyben éghető folyadékot (szerves oldószert, benzint stb.), festékeket tárolni tilos.

(17). Csak vizes bázisú festékek, lakkok használata engedélyezett.

(18). A munka végeztével a műhelyt áramtalanítani kell, és a műhelyt utolsóként elhagyó személynek távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tüzet okozhat. Az esetlegesen tapasztalt szabálytalanságot azonnal meg kell szüntetni;

(19). A műhelyekben a dohányzás tilos! Tüzet, nyílt lángot használni csak a technológiailag szükséges módon és mértékben szabad.

(20). Tűz, nyílt lánggal való munka, hegesztés, gyorsdaraboló fémvágás és egyéb melegalakítással járó munkák esetén be kell tartani jelen szabályzat erre vonatkozó pontjait, valamint a hegesztési biztonsági szabályzat előírásait.

(21). A műhelyek ajtaján fel kell tünteti megnevezésüket (pl. „asztalos műhely”), az ott dolgozók névjegyzékét.

(22). A műhelyekben robbanóanyagot, lőszert, pirotechnikai eszközt tárolni tilos. Sűrített és palackozott gáz tárolása csak a napi munkához szükséges mennyiségben, de

legfeljebb fajtánként 2 palackban, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadék tárolása szintén a szükségleteknek megfelelően, de I-II tűzveszélyességi osztályba sorolt folyadékból maximum 20 literes, III-V. tűzveszélyességi osztályba sorolt folyadékokból legfeljebb 20 liter űrtartalmú szabványos kiszerelésben, maximum 60 literes egységben történhet.

(23). A műhelyekben csak kizárólag gyújtási veszélyt nem okozó világítás és tartalékvilágítás alkalmazandó.

(24). A műhelyekben csak gyújtási veszélyt nem jelentő fűtés, szellőztető és porelszívó berendezés, illetve gépek és eszközök alkalmazhatóak.

(25). A munka során keletkező hulladékot, selejtet, forgácsot, olajos maradékot szükség szerint, de legalább a munkaidő végén el kell távolítani.

(26). A műhelyekben veszélyes hulladék csak a napi keletkezési mennyiségben tárolható.

(27). A kiömlött fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes folyadékot, olajos anyagot, olajhulladékot felitató anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

(28). Alkatrészt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékkal mosni, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot belőle visszanyerni csak zárt, elkülönített munkahelyen lehet, oly módon, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen.

(29). A műhelyekben olyan belrendet kell tartani, annyi és olyan anyagot, illetve késztermékет (javított anyagot) lehet tárolni, hogy az ott dolgozókat a menekülésben, illetve a belépőket a mentésben, kárelhárításban az ne akadályozza. Tilos lomot, hulladékot, felesleges anyagokat felhalmozni.

(30). Veszélyes anyagokat, keverékeket csak a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve az egyéb jogszabályokban meghatározott módon és csomagolásban, a szükséges mennyiségben lehet tárolni. A teli és üres csomagolást, a használt és új anyagokat fajtánként csoportosítva és elkülönítve kell tárolni.

(31). A műhelyekben csak az oda engedélyezett technológiájú, a szakmai körbe tartozó munkát lehet végezni. Tilos az ettől eltérő feladatok végzése, amelyre az adott műhelyben a feltételek nem adottak.

(32). Az esetenként szükséges hegesztési - forrasztási munkálatokat, a tűzveszéllyel járó munkát a műhelyekben is csak az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységre szóló írásos engedély alapján szabad végezni, a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) és más ide vonatkozó a Hegesztés Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet előírásainak betartása mellett.

(33). Hegesztési munkát csak megfelelő szakmai és tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy végezhet.

(34). A műhelyben végzett tevékenység, munkavégzés során be kell tartani ezen szabályzatban meghatározott tárolásra, gépi berendezésekre, villamos berendezésekre, gázpalackokra, stb. vonatkozó szabályokat.

### 5.11.8 Étkezdék

(1). Az étkezde épületét, épületrészét, helyiségét, csak rendeltetésszerűen lehet használni.

(2). Csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, eszközök, berendezések használhatók, illetve tárolhatók a kiszolgáló térben. A tartalék mennyiséget képező alapanyagot, segédeszközöket és a működtetést szolgáló anyagokat, berendezéseket az arra kialakított raktárhelyiségekben kell tárolni.

(3). A tevékenység során felhalmozódott szennyezett anyagokat, eszközöket a hulladéktároló edényben kell tárolni és azt naponta központi hulladéktárolóba kell eltávolítani.

(4). Az étkezde, bejárati ajtaját, vészkijáratait, közlekedő folyosóit leszűkíteni nem lehet. A helyiségek, terek rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni. A több ajtóval rendelkező helyiség, térség be- és kijáratát tartós felirattal kell ellátni. Az étkezdéből való kijutást mindenkor biztosítani kell. Az 50 főnél több személy tartózkodására szolgáló helyiségek kiürítésére számításba vett nyílászáróinak a kiürítés irányába történő nyithatóságát állandóan biztosítani kell, illetőleg azokat, amíg a helyiségben tartózkodnak lezárni nem lehet.

(5). Az étkezdében lebonyolított rendezvényhez alkalmazott dekoráció nem takarhatja el a kiürítés irányát és a vészkijáratot jelző feliratokat, a tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket (tűzoltó készüléket).

(6). A dekoráció, valamint a villamos berendezés, a világítás, a hő termelő berendezés, a pirotechnikai termék között – a gyújtásveszély miatt – védőtávolságot kell tartani.

(7). A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok (nyílások) nyitószerkezeteinek megközelíthetőségét biztosítani kell.

(8). Az alkalmazott villamos berendezések (tűzhely, kávéfőző, mikrohullámú sütő, konyhai elszívó, ventilátor, klíma, hősugárzó, számítógép stb.) használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságot be kell tartani.

(9). A villamos berendezések teljesítménye (pl. melegen tartó pult, ventilátor, hősugárzó, klíma, hangosító berendezés stb.) nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt és az egyidejűséget.

(10). A használt villamos berendezéseknek meg kell felelniük a szabványban és a jogszabályban foglaltaknak. Csak olyan villamos berendezés használható, amely felülvizsgálat során megfelelő minősítést kapott és a környezetére tűzveszélyt nem jelent.

(11). Az elektromos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(12). Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és az elektromos hálózat teljesítmény leadó képességét. Minden esetben el kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(13). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(14). A napi tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek (hűtőgépek).

(15). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

(16). A konyhai elszívók karbantartásáról, tisztításáról a lerakodott olajszennyeződés eltávolításáról rendszeresen, dokumentáltan gondoskodni kell.

(17). Az égő olajra tilos vizet önteni!

(18). Az épületben folyó tevékenység közben és annak befejezését követően ellenőrizni kell a használati előírások megtartását (pl. kiürítési útvonal, vészkijáratok akadálymentes megközelíthetősége, használhatósága, tűzvédelmi eszköz, villamos berendezés stb.), a szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni.

(19). A kiszolgálótérben, illetve az étkezdében, gázt használni, elektromos melegítőeszközt üzemeltetni csak felügyelet mellett lehet. Szabad tűz felügyelet nélkül még rövid ideig sem hagyható!

(20). A tüzelés megszűntetése után meg kell győződni annak teljes kialvásáról, és arról, hogy az átforrósodott alkatrészek vagy más tényező utólag tüzet nem okozhatnak.

(21). Tűz keletkezése esetén elsősorban a kihelyezett oltó készülékeket kell felhasználni.

(22). Az étkezdébe tilos egyidejűleg a rendszeresített ülőhelyek számánál nagyobb tömeget beengedni, illetve tilos egyidejűleg ennél több embernek bent tartózkodnia. Az étkezde ajtajainak étkeztetési időszakban, illetve rendezvények alkalmával nyitottnak és teljes szélességükben nyithatónak kell lenniük.

(23). A kiszolgáló térben –a tűzveszélyes élelmiszerek kivételével - tilos fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes anyagot tárolni. Az előírt munkarendet meg kell tartani.

(24). A kiszolgáló tér ajtajait, amennyiben bent munka folyik, vagy személyek tartózkodnak, tilos bezárni. Az étkezdében az asztalokat, székeket áthelyezni, elhelyezkedésüket módosítani a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel történt egyeztetést követően lehet, oda az előírtnál több széket, asztalt, bútorzatot bevinni tilos.

### 5.11.9 Kollégiumi körletek, lakóhelyiségek

(1). A körletek rendeltetésüknek megfelelően életvitelszerű tartózkodásra szolgálnak, ott csak a lakhatáshoz szükséges eszközök, tárgyak, berendezések, anyagok használhatók és tárolhatók az ott lakók életviteléhez szükséges mennyiségben.

(2). A helyiségekben dohányozni, égő, izzó illatosítót, nyílt lángú mécsest,- eszközt, gyertyát használni tilos!

(3). A helyiségekben a tevékenység során keletkező éghető hulladékot a kijelölt tárolóban kell folyamatosan gyűjteni és a központi hulladéktárolóba kell elszállítani.

(4). A tűzmegelőzéssel, a tűzoltással, és a mentéssel kapcsolatos szabályok, feladatok ismerete, betartása valamennyi növendékre, lakóra, személyi állományra nézve – munkakörére, beosztására tekintet nélkül – kötelező. Ennek érdekében ismerniük kell a Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzat általános előírásait, valamint a készenlétben tartott tűzoltó készülékek, tűzoltó eszközök kezelését, használatát.

(5). A helyiségben a nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

(6). A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges mennyiségű éghető anyag tartható (papír, irodaszer, tisztálkodó szerek stb.).

(7). A helyiségek berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

(8). Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő, rezsó, valamint más sütő és főző berendezés, valamint elektromos hősugárzó használata a körletekben Tilos!

(9). A körletekben csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatóak! (televízió, rádió, számítógép, hajszárító és hajformázó készülék.) Ezen berendezések kollégiumba történő behozatalának rendjét a KK HKK székhely és telephelyek napi életének, működési rendjének és szolgálati tevékenységének szabályozására vonatkozó hatályos igazgatói intézkedés és a KK HKK és telephelyeinek egységes szerkezetbe foglalt Házirendje tartalmazza.

(10). A körletek elhagyásakor valamennyi világító és villamos berendezést – kivéve a folyamatos üzemű berendezéseket – feszültség mentesíteni kell, és a villamos hálózatról le kell választani.

(11). Tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását.

(12). A helyiséget utolsóként elhagyó személynek távozás előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

(13). A körletek, lakóegységek ajtajára belülről ki kell függeszteni az épület menekülési útvonalainak vázlatát, amelyen jelölni kell az aktuális tartózkodási helyet.

(14). Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a készülék elektromos teljesítményét és az elektromos hálózat teljesítmény leadó képességét. Minden esetben el kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(15). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(16). Az elektromos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(17). A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezések, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatóak.

(18). Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!

(19). A körletekben csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(20). A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

(21). A körletekben „Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes” minősítésű anyagok - az életvitelhez szükséges szépészeti, egészségügyi, ápolási célokra használt szerek kivételével – valamint pirotechnikai anyagok még átmenetileg sem tárolhatók.

### 5.11.10 Kollégiumi konyhák, teakonyhák

(1). Ezeket a helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

(2). A helyiségben lévő elektromos berendezések - főzőlapok, mikrohullámú sütők, vízforralók -használatát a kezelési utasításaikban előírtak szerint szabad végezni.

(3). Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot, hosszabbítót és világítóeszközt szabad használni.

(4). A helyiségekben használt elektromos gépek, készülékek, berendezések, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatóak.

(5). A főzőlap és egyéb gépi, konyhai eszközök használati előírásait a készülékek közelében jól olvasható helyre ki kell függeszteni.

(6). A konyhai eszközök használata során a használó köteles a folyamatosan a konyhában tartózkodni és felügyelni az általa használt készülékeket.

(7). A tevékenység befejeztével a berendezéseket ki kell kapcsolni, a melegítő edényt a főzőlapról le kell venni, és hőszigetelő alátétre kell helyezni.

(8). Az elektromos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.

(9). A főzőlapok használatakor a keletkező gőz és füst elvezetése érdekében a szag és páraelszívó készülékeket, amennyiben rendelkezésre áll, be kell kapcsolni és a tevékenység idején üzemeltetni kell.

(10). A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok (nyílások) nyitószerkezeteinek megközelíthetőségét biztosítani kell.

(11). Az alkalmazott villamos berendezések (tűzhely, mikrohullámú sütő, konyhai elszívó, ventilátor, főzőlap stb.) használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságot be kell tartani.

(12). A villamos berendezések teljesítménye nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt és az egyidejűséget.

(13). A használt villamos berendezéseknek meg kell felelniük a szabványban és a jogszabályban foglaltaknak. Csak olyan villamos berendezés használható, amely felülvizsgálat során megfelelő minősítést kapott és a környezetére tűzveszélyt nem jelent.

(14). Elektromos üzemű készülékek üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a berendezés elektromos teljesítményét és az elektromos hálózat teljesítmény leadó képességét. Minden esetben el kell kerülni a hálózat túlterhelését.

(15). A napi tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek (hűtőgépek).

(16). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

### 5.11.11 Könyvtár

(1). Ezeket a helyiségeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

(2). A könyvtárban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag és folyadék nem tárolható.

(3). A könyvtárban üzemszerűen hőfejlődéssel járó elektromos berendezések (pl. kávéfőző, villamos főzőlap) csak az arra kijelölt és kialakított helyiségben használhatóak. A helyiségekben mindennemű elektromos hőforrás (főzőlap, hősugárzó, stb.) használata tilos.

(4). A könyvtárban a tevékenység befejezése után a világító- és villamos berendezéseket áramtalanítani kell.

(5). A könyvtár területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezések, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelő célra, módon és szabályok szerint használhatók.

(6). Csak olyan elektromos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

(7). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

(8). Az elektromos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén az elektromos tápellátásról le kell választani.

(9). A könyvtárban a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodó személyek biztonságos eltávozására elegendő szélességű út álljon rendelkezésre.

(10). A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell tartani.

(11). A könyvek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok ne kerüljenek az elektromos berendezések, világítótestek veszélyes közelségébe, azok hűlését, szellőzését ne akadályozzák, illetve a világító egység az iratokra meghibásodása esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.

### 5.11.12 Irodák

(1). Az irodákat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az irodákban csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat szabad tárolni. Az irodákban csak a munkához szükséges iratanyagot szabad tárolni, nagy mennyiségű iratanyagot csak irattárban szabad elhelyezni.

(2). Az irodák tűzvédelmére megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően. (szintenként megfelelő számban a folyosón).

(3). Az irodákban dohányozni tilos!

(4). Az irodákban dohányozni, égő, izzó illatosítót, nyílt lángú mécsest,- eszközt, gyertyát használni tilos!

(5). Az irodákban a tevékenység során keletkező éghető hulladékot a kijelölt tárolóban/zsákba kell folyamatosan gyűjteni.

(6). Az irodákban a nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

(7). Az irodákban csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges mennyiségű éghető anyag tartható (papír, irodaszer, tisztálkodó szerek stb.), kivéve az ügyvitelt.

(8). Az irodák berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

(9). Az irodákban csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatóak.

(10). A saját tulajdonban használt elektromos berendezések behozatala, bevizsgálási jegyzőkönyvhöz kötött, ami egy villamosan szakképzett személy általi dokumentált szerelői ellenőrzést jelent, melyről az engedélyt kérő, az eszköz tulajdonosa gondoskodik és köteles bemutatni a Logisztikai és Ellátási Főnökség, Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjének, telephelyek esetében a Logisztikai és Kiszolgáló Részlegek vezetőinek vagy növendékek esetében a kollégiumvezetőnek, annak megtörténtéig a behozott eszköz használata nem engedett, az a kapujegy kiadásának feltételét képezi.

(11). Az irodákban csak szabványos elektromos berendezést, illetve készüléket lehet használni. Az elektromos gépeket, berendezéseket, készülékeket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Hőt fejlesztő elektromos és világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, illetve köztük és az éghető anyag közt olyan távolságot kell tartani, hogy környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.

(12). Az irodákban villamos főzőlap, kávéfőző és merülőforraló használata tilos!

(13). Csak engedélyezett típusú kifogástalan műszaki állapotú fűtő berendezés használható. A fűtő berendezés és az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a tüzelő, fűtőberendezés maximális hőterhelése mellett se okozzon tüzet. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni tilos!

(14). Az épületben villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó és záró szerkezetét a tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(15). A munka befejeztével a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, azon körülményeket, amelyek tüzet okozhatnak köteles megszüntetni és az áramtalanítást elvégezni.

### 5.11.13 Ügyvitel

(1). A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, ott tűzveszélyes tevékenységet végezni TILOS. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen kiadott írásbeli engedéllyel lehet végezni. Dohányozni tilos az irattárban és a raktárban!

(2). Az üzemeltetett központi fűtési rendszeren kívül más tüzelő-, fűtőberendezést használni tilos. A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra ne jelentsen gyújtásveszélyt.

(3). Az irodákban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

(4). Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni, függeszteni tilos!

(5). Az irodákban csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatóak az 5.6. pontban foglaltak szerint.

(6). A helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóit, közmű nyitó és záró szerkezetet, a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(7). A helyiségekben csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

(8). Az ügyvitel helyiségeiben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag (pl. éghető folyadék) és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék nem tárolható.

(9). Az ügyvitelen üzemszerűen hőfejlődéssel járó elektromos berendezések (pl. kávéfőző, villamos főzőlap) csak az erre a célra kialakított helyiségben használhatóak.

(10). A gyűjtőzött iratokat, bedobozolt okmányokat, egyéb papírokat tárolni csak irattárban, raktárban szabad, folyosón, illetve közlekedési útvonalon történő elhelyezése, raktározása tilos!

(11). A berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a bent tartózkodó személyek biztonságos eltávozására elegendő szélességű út álljon rendelkezésre.

(12). A helyiségekben csak a szabványok előírásainak megfelelő és kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések üzemeltethetők a rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően.

(13). A munkavégzés befejezését követően a világító- és villamos készülékeket, berendezéseket áramtalanítani kell.

(14). Az ügyviteli helyiségeiben villamos főzőlap, kávéfőző és merülőforraló használata tilos.

(15). Az ügyviteli irodákban dohányozni, égő, izzó illatosítót, nyílt lángú mécsest,- eszközt, gyertyát használni tilos!

(16). Az ügyviteli irodákban a tevékenység során keletkező éghető hulladékot a kijelölt tárolóban/zsákba kell folyamatosan gyűjteni, és lehetőség szerinti rendszeres elszállításáról gondoskodni.

(17). Az ügyviteli irodákban, irattárban és raktárban 1-1 db – A, B, C típusú – 6 kg-os porral oltó készüléket kell készenlétben tartani, azokat a készenléti helyükről még ideiglenesen sem szabad eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő módon és célra felhasználni tilos.

### 5.11.14 Kazánház

(1). A kazánház üzemi területén dohányozni tilos!

(2). A kazánokat csak megfelelő képesítésű személy kezelheti, javíthatja vagy végezhet rajta karbantartást;

(3). A fűtőberendezéseket, gázmotort csak a foglalkoztatott, szakvizsgával rendelkező kezelő kezelheti. A gázfogadókat, gázcsapokat, elektromos elosztó és kapcsoló szerelvényeket önkényesen át-, vagy le-, felkapcsolni tilos!

(4). A kazánház területén idegenek, illetve arra jogosulatlanok nem tartózkodhatnak, illetve oda be nem léphetnek.

(5). A helyiségben csak az előírások szerint kioktatott és arra feljogosított személyek dolgozhatnak.

(6). A kazánházban a hőmérsékletet folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a megfelelő szellőztetést folyamatosan biztosítani kell.

(7). A tüzelőberendezések felügyelet nélkül csak a kezelési utasításokban foglaltak szerint hagyhatóak. Rendellenes működés, meghibásodás, veszélyhelyzet esetén a tüzelést azonnal le kell állítani.

(8). A kazánházban tilos bármilyen nemű hulladék, vagy oda nem rendszeresített anyag tárolása. A keletkező hulladékot, csepegő tüzelőolajat össze kell gyűjteni és fel kell fogni. A tárolható anyagok: a napi munkavégzéshez szükséges szerszámok, anyagok, tartályok, hordók és tisztítószerek.

(9). A berendezések kezelési osztályának megfelelő felügyeletét biztosítani kell. Az ügyeletes fűtőnek rendelkezni kell elektromos kézi lámpával, védőkesztyűvel, olajfelitató anyaggal, és legyen képes a rendszeresített tűzoltó készülékek kezelésére, továbbá a rá bízott berendezések kezelésére, szükség esetén vészleállításukra, továbbá ismerje az áramtalanítás és gázelzárás lehetőségeit.

### 5.11.15 Elektromos kapcsoló helyiségek

(1). A helyiséget állandóan zárva kell tartani.

(2). A helyiségben csak a biztonsági rendszabályokra kellően kioktatott személyek tartózkodhatnak.

(3). A helyiségben nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

(4). A helyiségben a rendeltetésszerű használathoz szükséges anyagon kívül más anyagot tárolni tilos.

(5). A kapcsolók rendeltetési helyét, valamint a ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

(6). A helyiségek bejáratainál az ott fennálló veszélyekre figyelmeztető és „Vízzel oltani tilos!” figyelmeztető táblákat kell elhelyezni.

### 5.11.16 Parkoló

(1). A parkolóban csak az állandó vagy ideiglenes belépési engedéllyel rendelkező gépjárművek állhatnak be.

(2). Tilos a személygépjármű parkolóba 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekkel beállni!

(3). A parkoló gépjárművekben nem tárolható lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, gyúlékony folyadék 1 liternél nagyobb mennyisége, palackos gáz, fertőző, mérgező vagy sugárzó anyag, bármely anyaggal töltött, vagy akár üres állapotú zárt nyomástartó edény.

(4). A parkolóba csak megfelelő műszaki állapotú járművel lehet beállni. Tilos beállni olyan járművel, amely üzemanyag, kenőanyag szivárgás, vagy más ok miatt környezetére gyújtási veszélyt jelent. A gépjárművek áramforrásait le kell kapcsolni, illetve áramtalanítani kell őket. Tilos a járműveket bekapcsolt sebességfokozatban hagyni.

(5). A parkolókban úgy kell beállni, hogy a járművek egymás mozgását, vontathatóságát ne akadályozzák. A közlekedési és felvonulási utakat eltorlaszolni ideiglenesen sem szabad.

(6). A parkolót csak olyan járművek használhatják, amelyek vonószemes vontathatósága megvalósítható.

(7). Tilos megállni csatornaszemek fölött.

(8). A parkolóban szerelni, járművet szétbontással javítani nem szabad. Tilos olajos vagy egyéb hulladékot széthagyni, szétdobálni!

(9). A parkolóban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

(10). A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakítani nem lehet. Ezeken a helyeken a parkolási tilalmat táblával és - a tűzvédelmi hatóság előírása esetén - útburkolati jellel jelölni kell.

(11). A parkoló gépkocsikkal vagy az udvaron szervezett rendezvényeken berendezéseivel tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(12). Gépjárművel udvarban, belső udvarban, kereszteződésben, kiürítési vagy tűzoltósági felvonulási útvonalon, tűzcsap 5 méteres körzetében, vagy olyan módon, hogy onnan a vízfelvételt akadályozza, megállni, parkolni tilos.

(13). Ajtótól, ablaktól 2 méteren belül gépjárművel megállni tilos.

## 5.12 Tűztávolságok

(1). A tűztávolság, a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéritárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság.

(2). A különböző állandó és ideiglenes épületek, létesítmények, szabadtéri anyag tárolási egységek között, megfelelő, a hatályos jogszabályokban meghatározott tűztávolságot kell megtartani, melynek célja a tűz átterjedésének, tovább terjedésének megakadályozása.

(3). Az épülettől tartandó tűztávolságot

a) az épület homlokzatának, továbbá bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó épületrésznek alaprajzi vetületétől;

b) az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak alaprajzi vetületétől és

c) az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület oldalhatárától kell mérni.

(4). A tárolási egységtől tartandó tűztávolságot a tárolásra szolgáló, e célra kijelölt terület oldalhatárától, a tárolt anyag legkisebb alaprajzi vetületétől kell mérni.

(5). Az épületen kívüli, azzal összeköttetésben nem álló technológiai berendezés esetén a tűztávolság szükségességét, mértékét a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel minden esetben egyeztetni kell.

(6). Az ideiglenes építmények (raktár-, iroda-, lakó- konténerek, sátrak stb.) telepítése, elhelyezése során fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő épületek és a már telepített ideiglenes építmények (beleértve a nem honvédségi területen lévő és a nem honvédségi épületeket, építményeket is) közötti tűztávolság megtartására. Azok telepítése előtt a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel a megtartandó tűztávolságot minden esetben egyeztetni kell.

(7). Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

(8). Tűztávolságok az OTSZ 3. melléklete alapján:

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői** | **A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)** |
| 2 | Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül | nincs követelmény |
| 3 | Csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 3000 litert vagy kilogrammot meghaladó mennyiségben | 15 |
| 4 | Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és<br>-legfeljebb 3000 l/kg mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag<br>Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással<br>Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3000 l/kg mennyiségben | 10 |
| 5 | Létesítményen kívüli kazal, rostnövénytároló | 20 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **a tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői** | **Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha az épület mértékadó kockázati osztálya** | | | |
| 2 | | NAK | AK | KK | MK |
| 3 | Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül | nincs követelmény (tekintettel az éghető csomagolás és tárolóeszköz hiányára) | | | |
| 4 | Csak fokozottan tűz-, vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 3000 litert meghaladó mennyiségben | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 5 | - Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és<br>legfeljebb 3000 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag<br>-Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással<br>- Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3000 l mennyiségben | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | Létesítményen kívüli kazal, szérű, rostnövénytároló | 50 | | 100 | 200 |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A épület mértékadó kockázati osztálya** | **A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya** | | | |
| 2 | | **NAK** | **AK** | **KK** | **MK** |
| 3 | NAK | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | AK | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | KK | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | MK | 7 | 8 | 9 | 10 |

# 6 A tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

## 6.1 Szállítás, vontatás tűzvédelmi rendszabályai

(1). Az intézmény gépjárműveinek üzemeltetése során az alábbi tűzvédelmi és katasztrófavédelmi rendszabályok betartása kötelező:

### 6.1.1 Gépjárművek üzemeltetése

(1). Gépjárműveket üzembe helyezni, üzemeltetni, velük közlekedni csak a hatályos jogszabályokban és szakutasításokban megfelelő módon, az azokban meghatározott technikai, tárgyi és személyi feltételek megléte esetén lehet.

(2). A járművek üzemeltetése során a tűzvédelmi rendszabályok megtartásáért és annak tűz-, és balesetmentes üzemeltetéséért a gépjármű vezetőjét és a gépjármű parancsnokát terheli a felelősség.

(3). A közúti forgalomban csak teljesen hibátlan, a közúti forgalom előírásainak megfelelő gépjárművel lehet részt venni, és a KRESZ, valamint a jogszabályok betartásával lehet közlekedni.

(4). Olyan gépjárművet, amely az előző pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg, üzemeltetni tilos.

(5). A járművek üzemeltetése során figyelemmel kell kísérni a jármű műszaki állapotát, minden olyan rendellenesség észlelése esetén -– füstölgés, égett szag, szikrázás, rendellenes motorüzem, vezetési probléma, stb. – azonnal meg kell állni és annak okát fel kell deríteni.

(6). A technikai eszközökön a hatályos jogszabály (normatáblázat) szerinti tűzoltó eszközt kell készenlétben tartani.

(7). A tűzoltó készülékeket könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

(8). A készenlétben tartott tűzoltó készülék meglétéért, megfelelő elhelyezéséért, üzemképességéért a gépjármű vezető a felelős.

(9). A készenlétben tartott tűzoltó készüléket tűz, baleset észlelése esetén akkor is fel lehet és fel kell használni, ha a káresemény nem a gépjárművet érinti, vagy a közúti forgalomban polgári gépjármű kigyulladása miatt válik szükségessé annak felhasználása.

(10). Veszélyes anyagokat, keverékeket a jogszabályokban meghatározott módon lehet szállítani, amit LUR szerinti honvédségi szervezet végez.

(11). Figyelemmel kell kísérni a gépjármű üzemanyag tartályait, tilos azokat túltölteni, vagy nem rendszeresített üzemanyagot felhasználni, az esetleges csöpögést, üzemanyag-szivárgást meg kell szűntetni, hibás üzemanyag tartállyal tilos közlekedni.

(12). Gépjárművel udvarban, belső udvarban, kereszteződésben, kiürítési vagy tűzoltósági felvonulási útvonalon, tűzcsap 5 méteres körzetében, vagy olyan módon, hogy onnan a vízfelvételt akadályozza, megállni, parkolni tilos.

(13). Ajtótól, ablaktól 2 méteren belül gépjárművel megállni tilos.

(14). A gépjármű tartalék üzemanyagát csak szabványos fém tároló kannában lehet szállítani, azt a málházási utasításnak megfelelően kell elhelyezni.

(15). A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos. Járó motorú jármű

üzemanyag tartályába üzemanyagot tölteni tilos. A jármű utasterébe, csomagterébe elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

### 6.1.2 Veszélyes anyag szállítása gépjárműveken

(1). Ahol a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.

(2). Veszélyes anyagot, keveréket szállítani csak az előírásoknak megfelelő technikai, személyi, anyagi és okmányi feltételek megléte esetén lehet, amit LUR szerinti honvédségi szervezet végez.

(3). A lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök szállítása során a vonatkozó utasítás előírásait kell betartani.

(4). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

(5). A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

(6). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.

(7). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

(8). Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

(9). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

#### 6.1.2.1 Veszélyes anyagok szállítása során

**I. Kötelező felszerelések:**

(1). A gépjármű elején, hátulján és oldalain elhelyezett, a szállított veszélyes anyag típusának megfelelő jelzéssel ellátott narancssárga színű, fényvisszaverő tábla, melynek

mérete 40x30 cm, 15 mm-es fekete szegéllyel. Üres, tisztított gépjárműnél a táblákat le kell takarni (le kell venni). A veszélyes anyag veszélyességi fokának megfelelő bárcajelzéssel kell ellátni a szállító járművet.

(2). 2 db kihelyezhető sárga fényű, figyelmeztető jelzést adó lámpa vagy prizma (rendkívüli esemény esetén a lámpákat a gépjármű elé és mögé 10-10 m-re ki kell helyezni).

(3). Kerékkitámasztó ék (3,5 tonna felett 2 db).

(4). A személyzet számának megfelelő fényvisszaverő mellény.

(5). Szikrázásmentes szerszámkészlet.

(6). Statikus áram levezetésére alkalmas készülék (55 ºC-nál kisebb lobbanáspontú, illetve robbanóanyag szállításakor).

(7). A szállított anyag sajátosságainak megfelelő védőfelszerelések (fontosabb személyi védőfelszerelések: védőkesztyű, légmentesen záródó védőszemüveg, légzésvédő, csizma, védőcipő stb.).

(8). A gépjárműhöz előírt tűzoltó készülékek.

**II. Szükséges okmányok:**

(1). A fuvarokmány, amely tartalmazza az áru hivatalos megnevezését, ADR rövidítését, osztályát, sorszámát, betűjelét, a feladó nyilatkozatát.

(2). Az írásbeli utasítás, amely tartalmazza az áruval kapcsolatos intézkedéseket.

(3). A jóváhagyási igazolás az áru szállítására (nagyobb mennyiségű robbanóanyag és tartályos szállításnál).

(4). Menetparancs.

**III. Egyéb előírások**

(1). A gépjármű vezető, illetve a gépjármű parancsnok a meghatározott (menetparancsban megadott) útvonalról csak nyomós okból, a parancsot kiadó elöljáró engedélyével térhet le.

(2). A gépjármű vezető, illetőleg a gépjármű parancsnok a menetparancsban foglaltakat maradéktalanul köteles végrehajtani, a felvezető rendőrségi vagy katonai rendészi utasításait megtartani és megtartatni.

(3). Veszélyes anyag szállító járművön személyeket szállítani tilos, a járművön a vezetőn és a szükséges kísérőn kívül személyek nem tartózkodhatnak.

(4). Tilos veszélyes anyag szállító gépjárművel lakott területen várakozni, lakóépülettől, közforgalmú létesítménytől, üzemanyag töltő állomástól, csatornától 50 méter távolságon belül megállni.

(5). Tilos a veszélyes anyag szállító gépjárműveken, illetve azok 50 méteres körzetében dohányozni, nyílt lángot használni.

(6). A járműnek meg kell felelni az előírt műszaki és felszerelési követelményeknek.

(7). A veszélyes anyag szállítás során a málházást a szakutasításoknak megfelelően kell végezni, tilos a járművet hordképességén túl terhelni.

(8). A rakományt a veszélyes mértékű felmelegedéstől, esetleges káros vagy veszélyes hatásoktól óvni kell.

(9). A 25 liternél nem nagyobb űrtartalmú fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot tároló edényeket több sorban, kiömlő nyílással felfelé, maximum az oldalfal magasságáig lehet málházni, vagy zárt konténerben lehet szállítani, nagyobb térfogatú edényeket (hordókat) csak egy sorban lehet málházni.

(10). Lőszert, robbanóanyagot maximum 3 ládasor magasságig lehet egymásra rakni, oly módon, hogy a legfelső ládasor maximum 30% hosszal nyúlhat az oldalfal magassága fölé.

(11). Gázpalackokat a vonatkozó műszaki követelmények megfelelően, álló helyzetben, eldőlés ellen rögzítve, napfénytől védve lehet szállítani. A palackokat fajtánként, illetve a teli palackokat az üresektől el kell különíteni.

(12). A szállításban részt vevőknek tilos minden olyan tevékenység, amely a szállítás biztonságát veszélyezteti.

### 6.1.3 Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak

(1). A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(2). A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

(3). Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(4). A tűzoltáshoz szükséges vízellátási követelmények szempontjából az általános érvényű előírásokon túl legalább 1 tűzcsapnak a megközelítési útvonalon mérten az épület tűzoltási felvonulási területétől legfeljebb 50 méterre kell lennie.

(5). Ha a tűzoltási felvonulási út vagy terület nem vagy nem teljeskörűen biztosítja a beavatkozás és mentés feltételeit, akkor az épületet úgy kell kialakítani, hogy a benntartózkodók menekülését, mentését és a tűzoltó beavatkozást a tűzoltási felvonulási terület biztosítatlansága ne hátráltassa.

(6). A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.

(7). A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

(8). Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

(9). Az üzemi és tároló helyiségben - a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.

### 6.1.4 Vontatás

(1). A gépjárművek üzemképtelenné válása, sérülése, illetőleg elakadása esetén azok vontatását a vonatkozó szakutasítás szerint kell végezni. A járművek közúti vontatása során a KRESZ előírásait kell betartani;

(2). A vontatás során a gépjárműveket megfelelő módon ki kell világítani. A járműveket tilos vontatni olyan állapotban, mikor belőlük üzemanyag vagy kenőanyag folyik, vagy üzemanyag tartályuk sérült. Tilos vontatni megfelelő vonóeszköz hiányában, a vonószemek sérülése, nem megfelelősége esetén.

(3). Rendszeresített utánfutó és pótkocsi vontatása során mindazon biztonsági és felelősségi előírások, amelyek a gépjárműre vonatkoznak, értelemszerűen a vontatmányra is érvényesek. A biztonsági-, és mentőfelszereléseket, tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, tárolni, hogy az a vontatmány védelmére is felhasználható legyen.

## 6.2 Gépi berendezések használati szabályai

### 6.2.1 Aggregátorok

(1). A gépjárművekre málházott áramforrás aggregátorok csak a műszaki leírásuknak megfelelő módon, kitelepítve üzemeltethetőek. Aggregátort csak kiképzett kezelő kezelhet.

(2). Telepítés előtt a rendszeresített tűzoltó készüléket elő kell készíteni. A gépet üzemanyaggal csak üzemen kívül, szabad téren szabad feltölteni. A tartály csak 98%-ig tölthető fel. Tilos a tartályt színültig tölteni! A kifolyt üzemanyagot el kell távolítani.

(3). A gép 3 méteres körzetében dohányozni, nyílt lángot használni tilos!

(4). A gépet megbízhatóan földelni kell. Üzembe helyezés előtt a gép földelését, az üzemanyag-szivárgást, stabil elhelyezését ellenőrizni kell.

(5). Az aggregátorokat tilos túlterhelni, nem előírásoknak megfelelő feszültségre kapcsolni;

(6). A leágaztatott elektromos vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne legyenek sérülés, gondatlan rongálás veszélyének, illetve nedvességnek, vízbefolyásnak kitéve.

(7). Tilos egy hálózatba két vagy több áramforrás-aggregátort üzemeltetni!

### 6.2.2 Szerszám-, és egyéb gépek

(1). A gépeket és berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelő célra, az üzemeltetési utasításokban foglaltak szerint lehet üzemeltetni és alkalmazni.

(2). A gépeket és berendezéseket – amennyiben ez elő van írva – csak vizsgázott kezelő kezelheti. Vizsgához nem kötött gépeket csak olyan személy kezelhet, aki képes azokat biztonságosan és balesetmentesen üzemeltetni.

(3). A belső égésű motorral szerelt gépeket és berendezéseket tilos zárt vagy rosszul szellőző helyiségben, illetve talajszint alatt üzemeltetni. Ha az eszközök beltéri üzemeltetése elkerülhetetlen, a kipufogógázokat erre a célra kialakított bordás tömlőn keresztül a szabadba kell kivezetni.

(4). A szerszám- és egyéb gépek üzemanyag tartályát működés közben feltölteni tilos. A feltöltést csak jól szellőző helyen lehet végezni.

(5). A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

(6). Tilos hibás, nem megfelelően karbantartott vagy környezetére veszélyes gépekkel munkát végezni. Az olaj-, és üzemanyag-folyásokat meg kell szüntetni.

### 6.2.3 Hegesztés

(1). Hegesztést vagy hasonló célú fémipari anyagmegmunkálást csak hegesztő vagy hasonló végzettségű fémipari szakmunkás (lakatos, karosszérialakatos, gépész, géplakatos, stb.) végezhet, aki a munkavégzésre alkalmas állapotban van, képzettsége a feladat elvégzését lehetővé teszi és a megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával (szakoktatással) rendelkezik.

(2). A hegesztő köteles a jelen szabályzat előírásain túl az általános és a helyi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelményeket, valamint a hegesztő-berendezésre vonatkozó gyártói használati utasításban foglaltakat megtartani.

(3). A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védőeszközöket (ezek állapotát, használhatóságát) munkakezdés előtt – és szükség szerint közben is – ellenőrizni.

(4). A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:

a) a közlekedési utak szabadon hagyását;

b) éghető anyagok jelenlétét a közelben;

c) födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések – éghetetlen anyagú tömítés felhasználásával történt – tömítettséget;

d) robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését;

e) a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét;

f) az elszívó/szellőző segédberendezések működését;

g) a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emelőberendezések, manipulátorok) meglétét és az előírásoknak megfelelő működését;

h) ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást vagy rögzítést;

i) a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni biztosítását;

j) az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét;

k) a figyelmeztető táblák meglétét.

(5). A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell:

a) a salakleverő kalapács (sűrített levegős salakoló), a fogók és egyéb szerszámok állapotát;

b) a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigetelő) alátét meglétét;

c) a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint a védőszűrő fokozatát;

d) a légzésvédő állapotát és működését.

(6). A hegesztő-berendezések ellenőrzése során vizsgálni kell:

a) a szemmel látható sérüléseket;

b) a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét;

c) a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét;

d) a villamos csatlakozások megfelelőségét;

e) a földelést;

f) a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét;

g) a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését;

h) a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét;

i) az elektródafogók állapotát;

j) a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását;

k) a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését;

l) az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően.

(7). Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát megkezdeni nem szabad. Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos.

(8). A hegesztő köteles továbbá elvégezni még azokat az ellenőrzéseket is, amelyeket a hegesztőgépek, berendezések kezelési utasításai a munka megkezdése előtti állapotra előírnak.

(9). Ha a tűzgyújtási (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.

(10). A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles:

a) a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként, és szükség esetén vízzel permetezni;

b) a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni;

c) az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítani.

(11). Hegeszteni csak kijelölt műhelyben vagy az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályainak megtartásával (jelen szabályzat 8. pontja) meghatározott egyéb helyeken lehet.

(12). Hegesztő munkahelyen a szétfröcskölő fém és salakrészecskék ellen a környezet tűzvédelméről is gondoskodni kell.

(13). A telepített hegesztő munkahely alapterülete legalább 4 $m^2$, padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú, felülete egyenletes legyen.

(14). A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi eszköz biztonságosan elhelyezhető legyen.

(15). A hegesztés során meg kell tartani a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet, illetve a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet vonatkozó pontjait, továbbá az egyéb jogszabályokban és vonatkozó technológiai leírásokban foglaltakat.

(16). Tilos hegeszteni sérült, hibás, nem bevizsgált készülékkel, szerszámokkal, anyagokkal, nem szakember közreműködésével, illetve, ha a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi és munkavédelmi feltételei nem valósulnak meg.

(17). A munkavégzés területén 1 db 6 kg-os porral oltó készüléket és amennyiben vezetékes vízvételi lehetőség nincsen, 20 liter kannázott oltóvizet, valamint védőparavánt és védőtakarót kell készenlétben tartani.

(18). A munkavégzés területén a gyúlékony anyagokat el kell távolítani. Az esetleges robbanásveszély ellen a megfelelő szellőztetést biztosítani kell. A frissen hegesztett eszközöket biztonságos helyen kell tárolni, kihűlésükig festeni, gyúlékony anyaggal érintkeztetni, védőeszköz nélkül megfogni, szállítani tilos.

(19). Tilos hegeszteni:

a) gépjárműveket műhelyen kívül;

b) gépjárművek rakterében, utasterében, nem hozzátartozó anyagot;

c) gépjárművek kigőzöletlen üzemanyagrendszer-tartozékait, alkatrészeit;

d) kigőzöletlen üzemanyag tároló kannákat, hordókat;

e) gyúlékony anyaggal szennyezett anyagokat;

f) fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok jelenlétében;

g) robbanásveszélyes környezetben;

h) tűzjelző rendszerrel védett épületekben, a rendszer bekapcsolt állapotában;

i) bármilyen olyan helyen és körülmények között, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

### 6.2.3.1 Lánghegesztés

(1). Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni;

(2). Tilos a láng begyújtása, illetőleg újra gyújtása tüzes, meleg munkadarabon.

(3). A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.

(4). Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!

(5). A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.

(6). Gázhegesztő és - hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását.

(7). Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.

(8). A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) használhatók fel, amelyek megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tömeg stb.).

(9). Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni.

(10). Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal rendelkeznek.

(11). Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni kell.

(12). Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy „olajjal, zsírral nem érintkezhet”.

(13). Propánbután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb eszközöket szabad felhasználni.

(14). Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni.

(15). Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént levegővel helyettesíteni!

(16). Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl. palack, tömlő) tilos másfajta gázhoz felhasználni, hasonlóképpen tilos felhasználni olyan eszközöket (pl. tömlő, nyomáscsökkentő), amelyet más gázhoz használtak!

(17). Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni!

(18). Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi.

(19). A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos!

(20). A nyomáscsökkentő csak szabványos nyomásmérővel üzemeltethető.

(21). A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkentőnél és egyéb szerelvényeknél, valamint a gázok szállítására szolgáló csővezetéknél használt tömítő- és kenőanyagokra az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet előírásai érvényesek.

(22). A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell.

(23). Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani.

(24). Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni.

(25). A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.

(26). A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre.

(27). A gumitömlő toldása csak kettős tömlőcsatlakozóval végezhető.

(28). Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem tartalmazhat.

(29). A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás előtt ellenőrizni kell.

(30). A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az ellenőrzéshez semleges gázt kell használni.

(31). Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni).

(32). Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok, keverékek közelében tilos elvégezni!

(33). A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni!

(34). Fémbordás, fémszál-erősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad alkalmazni.

(35). A tömlő szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) előtt ellenőrizni kell.

(36). Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a két tömlőt legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó szalaggal).

(37). A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar) feltekerni tilos!

(38). A hegesztő és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt ellenőrizni kell. Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz használható.

(39). A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni.

(40). Tilos a hegesztő és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani!

(41). Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a hegesztő és vágópisztoly tartó használata kötelező. Nem telepített munkahelyen is biztosítani kell a hegesztő és vágópisztoly biztonságos elhelyezését.

(42). Égő hegesztő- és vágópisztolyt csak erre a célra, biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni.

(43). A hegesztő- és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra rendszeresített tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisztítani.

(44). A hegesztés befejezését követően a gázpalackokról le kell szerelni a nyomáscsökkentő egységet és a védőkupakot rá kell csavarni.

### 6.2.3.2 Villamos ívhegesztés

(1). Csak hibátlan, sérülésmentes hegesztő berendezéssel és tartozékkal szabad munkát végezni.

(2). Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen csatlakoztatott hegesztő berendezéssel és eszközökkel szabad végezni.

(3). A táphálózati csatlakozási helyet, a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó vezetéket és az áramforrás bekötését a mechanikai sérüléstől védeni kell.

(4). Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.

(5). Az áramforrás mozgatását megelőzően a csatlakozó vezetéket le kell választani a hálózatról.

(6). A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni, és abból az elektródát, illetőleg a maradékát el kell távolítani.

(7). Munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást le kell kapcsolni.

(8). A szétfrecsegő folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet – ha ott éghető anyagok vannak – nem éghető anyagokkal való letakarással kell védeni.

(9). A hegesztő berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága – ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik – a következő:

| Gázhegesztés | | | Ívhegesztés | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gázhegesztő készülék: | | | Hegesztő- és vágópisztoly: | | |
| - | Pisztoly, égő | 1/4 év | - | TIG-égő | 1 év |
| - | Gumitömlő | 1/4 év | - | Plazma égő (gépi) | 1 év |
| - | Biztonsági szerelvény | 1/4 év | - | Plazma égő (kézi) | 1/2 év |
| - | Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő | 1/4 év | - | Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő | 1 év |
| Gázellátó rendszer: | | | Áramforrások: | | |
| - | Palacktelep, palackköteg és készülékei | 1 év | - | Forgógépes átalakító | 2 év |
| - | Acetilénfejlesztő | 1 év | - | Transzformátor | 1 év |
| | | | - | Egyenirányító | 1 év |
| Ellátó vezetékek: | | | Áramelosztó rendszerek: | | |
| - | Ellátó vezetékek tömörségi vizsgálata | 1 év | - | Kiépített (telepített) hegesztőáram vezető (test) rendszer | 1 év |
| - | Ellátó vezetékek szerkezeti vizsgálata | 3 év | - | Többmunkahelyes hegesztőgép hegesztőáram elosztó rendszere | 1 év |

(10). A biztonságos működés ellenőrzésének ki kell terjednie legalább a biztonsági funkciók működésének és szerkezet épségének vizsgálatára.

(11). E szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel hatályba léptetett előírásokat kell betartani.

## 6.3 Gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása

### 6.3.1 Általános előírások

(1). Gázpalack: olyan fémből, fémből és kompozitból, vagy kompozitból készült nyomástartó edény, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok tárolására és szállítására szolgál, és a gáz töltési, illetve felhasználási helye nem azonos.

(2). A gázpalack űrtartalma legfeljebb 150 liter, átmérője legfeljebb 420 mm, valamint a hosszának és külső átmérőjének az aránya legfeljebb 10.

(3). Tilos nem szabványos, sérült, selejtített, illetve bármilyen szempontból baleset-, és tűzveszélyes palackot használni és tárolni.

(4). A palackot sérültnek kell tekinteni, ha

a) legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett;

b) égésnyomok látszanak rajta;

c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van jogszabályban, illetve a vonatkozó szabvány szerinti mértéket meghaladóan;

d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte;

e) átalakítás nyomai észlelhetők.

(5). Az üzemeltetés (pl. szállítás, felhasználás) során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell.

(6). A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete

a) mérgező,

b) maró,

c) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

(7). A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel és felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani.

(8). Csak a töltővállalatnak szabad

a) nehezen nyitható, korrodált szelepű palackot nyomásmentesíteni;

b) a palackszelepet cserélni, javítani;

c) a palackokat veszélyteleníteni;

d) a gázokat egyik palackból a másik palackba áttölteni.

(9). A lejárt használati engedélyű palackot veszélyteleníteni kell.

(10). A töltött palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell védeni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen (323 K) 50 $^{o}$C fölé.

(11). A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.

(12). Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot legfeljebb (313 K) 40 $^{o}$C hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni.

(13). A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olaj tartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömítőanyag a használatos gázfajtának feleljen meg. Az oxigén-, illetve a pentánállóság követelményének való megfelelősséget igazolni kell.

(14). A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

(15). A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

(16). A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse.

(17). A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a palackok egymás mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra.

(18). A mérgező, maró és/vagy cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokra vonatkozó intézkedéseket a kezelési utasításban kell rögzíteni.

(19). Mérgező, maró hatású, egészségre és környezetre veszélyes gázok csak abban az esetben importálhatók, ha veszélytelenítésük belföldön megoldható, vagy a kiürült, illetve lejárt forgalmazási engedélyű palack visszavételét a külföldi fél szerződésben garantálja.

(20). A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén először az éghető gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni.

(21). Tűz esetén a palackokat a tűzből, illetve a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani.

(22). Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni.

(23). A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell készíteni.

(24). Az üzemeltető a sérült palackokat a töltővállalatnál vagy annak cseretelepén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyezően köteles leadni.

(25). A palackok színjelölését tilos megváltoztatni, a palackot átfesteni.

### 6.3.2 Palackok tárolása

(1). Tárolás: a töltött vagy üres, de nem veszélytelenített gázpalackok huzamosabb ideig történő raktározása. Tárolásnak számít a gázpalackok készenléti állapota is. A gázpalackok tárolhatók zárt térben, illetve szabad téren. Szabadtéri tárolóknak minősülnek azok is, amelyek legalább egy oldalról nyitottak.

(2). Készenléti állapot: a felhasználási helyeken a munkálatok további folytatásához előkészített gázpalackok tárolása.

(3). Töltött palack: a rendeltetés szerinti töltettel részben vagy a megengedett mértékig töltött palack.

(4). Üres palack: a megengedett mértékű nyomásig ürített palack.

(5). Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá:

a) talajszint alatti helyiségekben;

b) lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében;

c) garázsokban.

(6). A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes, és megfelelő teherbírású legyen, valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.

(7). A palacktárolók környezetében segélykérő berendezés legyen.

(8). A palacktárolókban tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a vonatkozó szabályzat szerint.

(9). A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pince-bejáratok, vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

(10). Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások.

(11). Éghető gázokat tartalmazó palackok veszélyességi övezetén belül a tároló üzemeltetéséhez szükséges járművek közlekedhetnek, ha a közlekedési útvonalban nincs veszélyes gázkoncentráció.

(12). A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.

(13). Tárolás szempontjából a "tele" és "üres" palackok között biztonságtechnikai szempontból különbség nincs. A töltött és üres palackokat már nem kell elkülönítve tárolni, de jelölni kell, melyek üresek és melyek töltöttek.

(14). PB-gázpalackot csak szivárgásmentesen, függőleges, álló helyzetben, elzárt szeleppel, és szelepvédővel, felerősített vakanyával és védősapkával szabad tárolni. A palackokat egymásra rakni nem szabad.

(15). A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni és ezt maradandó módon jelölni kell.

(16). Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad.

(17). A palacktárolókat veszélyt jelző táblákkal (a tűzvédelmi jelzőtáblákra vonatkozó műszaki követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.

(18). A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek.

(19). Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad készenlétben tartani vagy tárolni.

(20). A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni.

(21). Gázpalackot csak az arra kijelölt gáztároló helyiségben, gáztároló szabad téri létesítményben, illetve műhelyekben, az arra kijelölt helyeken lehet tárolni. Propán-bután és sűrített levegős palackokat más anyagoktól elkülönítve, illetve minden helyiségben, ahol ez

jogszabályban vagy jelen utasításban nincs tiltva, a vonatkozó műszaki követelmények betartásával lehet tárolni. Egészségügyi palackozott gázokat az egészségügyi szolgálat előírásai szerint lehet tárolni.

(22). A teli és üres palackokat, illetőleg a palackokat fajtánként és töltetük szerint el kell különíteni és ezt meg is kell jelölni A palackcsoportok között legalább 2 m távolság legyen.

(23). Tilos a palackokat napon, +60 $^{o}$C -nál melegebb helyen, sugárzó hő vagy maró anyag hatásának kitéve, talajszint alatt vagy rosszul szellőző helyiségben elhelyezni, illetőleg tárolni.

(24). Tilos nem rendszeresített, illetve az intézmény tevékenységéhez szükségtelen gázpalackok tárolása.

(25). A gázpalackok tárolása, alkalmazása során a vonatkozó műszaki követelmények utasításai szerint kell eljárni.

(26). Hibás szerelvényű palackot nem szabad tölteni, használni.

### 6.3.3 Szállítás

(1). A palackok szállításakor figyelembe kell venni a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírásokat.

(2). Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú palackot szállíthat.

(3). Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított eszközben, legalább két személynek szabad szállítania.

(4). Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackokat csak kézikocsin szabad szállítani. A palackot talpgyűrűjén, illetve homorú fenekén szabad gurítani.

(5). A palackok szállításához csak olyan teherfelvevő eszközöket szabad használni, amelyek megbízhatóan kizárják a palackok sérülését vagy leesését.

(6). Ha a gépjármű szállítmánya szállítás közben is folyamatos gázellátást igényel, akkor a palackot védetten, rögzített állapotban, felszerelt nyomáscsökkentővel és nyitott szeleppel szabad használni. A gázigény megszűnése esetén a palackszelepet el kell zárni.

(7). Palackot a szállító járművön úgy kell elhelyezni, hogy a villamos kábelekkel ne érintkezhessen, illetőleg más módon áramkörbe ne juthasson.

(8). Palackokat egymásra rakni (nyergelni), dobálni, ejteni, ütésnek vagy terhelésnek kitenni, húzni és csúsztatni nem szabad. Palackot vállon vinni tilos.

(9). Palackot járművön csak védőkupakkal, védősapkával vagy védőkosárral ellátva, PB-gáz palackot pedig talpára állítva szabad szállítani.

(10). Palackok fel- vagy lerakodása céljából - a gépesített rakodást kivéve - a rakodóhelyhez csak a jármű oldalfalával párhuzamosan vagy annak végfalára merőlegesen szabad beállni. Ha a rakodóhely szintje a gépjármű rakfelületének szintjétől eltérő, áthidalót kell alkalmazni. Az áthidaló kivitelének meg kell felelnie a vonatkozó óvórendszabályok előírásainak.

(11). Ha a palackszállítás közben meghibásodik, azt ki kell emelni, el kell különíteni és olyan helyen, ahol az a környezetet nem veszélyezteti - lehetőleg lakott területen kívül, a járműtől legalább 30 m-re - ki kell üríteni.

(12). Szállítás alatti gázömlés esetén a jármű motorját azonnal le kell állítani és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a környezetben fellépő tűz- és robbanásveszély elhárításáról.

(13). Hordóból vagy palackból gázt átfejteni tilos; e tilalom nem terjed ki a turista PB gázpalacktöltő berendezés üzemeltetésére.

(14). A gázt szállító közúti járművek műszaki-biztonsági berendezéseinek és felszereléseinek (villamos berendezések, fékek, kormány, tűzoltó készülékek, gumiabroncsok, földelő stb.) állapotát fokozott figyelemmel kell kísérni, naponta felül kell vizsgálni és az ellenőrzés tényét, valamint a jármű megfelelő műszaki állapotát a menetlevélben dokumentálni kell.

(15). Gépjárművön való szállításkor:

a) a gépjármű tiszta legyen;

b) a gépjármű ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más tűzveszélyességi osztályú anyagot nem szabad szállítani;

c) a palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell lehetőleg hossztengelyével a gépjármű menetirányára merőlegesen;

d) a palackok rögzítése biztonságos, és könnyen oldható legyen;

e) a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne ütődhessenek;

f) a palackokat a nap sugárzó hőjétől óvni kell.

g) a gépjárművet a vonatkozó veszélyre utaló felirattal kell ellátni.

h) a veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös légterű vezetőfülkéjű gépjárművön szállítani nem szabad.

(16). Tömegközlekedési eszközön palackot szállítani nem szabad.

(17). Palackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

(18). Gépjárműről kemény vagy kemény burkolatú talajra, illetve padozatra a palackot óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodó területeket a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét nem rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni.

(19). A gázpalackok színjelölése:

a) Dissou gáz: sárga;

b) Minden egyéb éghető gáz: vörös;

c) Oxigén: kék;

d) Nitrogén: zöld;

e) Minden egyéb nem éghető gáz: szürke;

f) Sűrített levegő: lila;

g) Maró vagy mérgező gáz: barna.

### 6.3.4 A palackok kezelése

(1). A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vonatkozó jogszabály alapján a szükséges műszaki követelmények szerinti ismereteket elsajátította.

(2). A palackok használatakor a csatlakozások gáztömörek legyenek.

(3). Egyik palackból a másik palackba való átáramlást vagy idegen anyag bejutását meg kell akadályozni.

(4). Palackok ürítéséhez sűrített gázt felhasználni nem szabad.

(5). Cseppfolyósított gázok elvételekor a palack – ellenőrzött körülmények között – 50 $^{o}$C hőmérsékletig melegíthető. A hőhordozó hőmérsékletét figyelni kell.

(6). Cseppfolyósított gázok palacktelepeinél az egyes palackok szelepeit a palackok teljes kiürítését követően szabad újra zárni.

(7). Csak azonos töltési nyomású palackokat szabad összekapcsolni, vagy közös gyűjtővezetékre kötni.

(8). Veszélyes gázkeveréket képező gázok palackjait nem szabad közös gyűjtővezetékre kötni.

(9). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes, maró és mérgező gázokat tartalmazó palackokat olyan területeken, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetők, csak állandó felügyelet mellett szabad használni.

(10). Maró, mérgező és fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes gázokat tartalmazó palackok kezelésének követelményei a töltővállalat előírásai szerint.

(11). Csak a töltővállalatnál palackozott vagy gázkeverőben a helyszínen előállított gázkeveréket szabad használni.

(12). Gépjárműről kemény vagy kemény burkolatú talajra, illetve padozatra a palackot óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodó területeket a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét nem rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni.

## 6.4 Rendezvények, ünnepségek, összejövetelek

(1). Rendezvényt, ünnepi megemlékezést, oktatást csak olyan helyiségben, teremben, létesítményben lehet tartani, amely tömegtartózkodás céljaira engedélyezett és arra alkalmas (KK HKK tornacsarnok, KK HKK díszterem, KK HKK étkezde, Magyar Honvédség Katonai Továbbképző Központ (továbbiakban: MH KTK) földszint 87. konferencia terem és földszint étterem, valamint az emeleten 175-178. termek, HMV HKK U/3 sportcsarnok, R/16 legénységi étkezde).

(2). A rendezvények megkezdése előtt a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek vagy a rendezvényért felelősnek ellenőriznie kell a tűzoltó eszközök rendeltetési helye szerinti meglétét, megfelelő állapotát, a biztonsági és irányfény-világítás működését, a kijáratokat, az ajtók kinyitását.

(3). A helyiségekben pirotechnikai eszköz nem használható és nem tárolható. Ilyen anyagot még a rendezvények részeként sem szabad alkalmazni.

(4). A helyiségekben a gépi berendezésekre, elektromos hálózatra, tárolásra, használatra ezen szabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.

(5). A helyiségek mindennemű átalakítását, dekorációját, átrendezését előzőleg egyeztetni kell az igazgatóval, a rendezvény felelős szervezőjével és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel.

(6). Világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt, elhelyezni tilos!

(7). A helyiségekben csak engedélyezett típusú elektromos berendezések, készülékek használhatók.

(8). A rendezvények időtartamára biztosítani kell a helyiség akadálymentes és gyors elhagyásának lehetőségét. A helyiségekben tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a kiürítés számítással igazolt kiüríthető létszámot.

(9). A helyiség ajtajait nyitva kell tartani, azok csak kifelé nyílhatnak. A kiürítési útvonalakat megvilágított vagy utánvilágító anyagú táblákkal kell jelezni. Tilos a kiürítési útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy ott a közlekedést bármilyen módon akadályozni.

(10). A rendelkezésre álló biztonsági és irányfény-világítás egységeit letakarni, vagy kikapcsolni nem szabad.

(11). A rendezvények alatt a helyiségekbe tilos bármilyen veszélyes anyagot, keveréket bevinni, ott nyílt lángot használni vagy nyílt lángú tüzelőberendezést üzemeltetni.

(12). A rendezvények során tilos olyan drapéria, paraván, díszítő elem, műsorelem vagy dekoráció alkalmazása, amely tűzveszélyt, balesetveszélyt okoz vagy a szabad közlekedést gátolja. A rendezvények alatt a dekorációt úgy kell elhelyezni, hogy annak részei legalább a kiürítésre szolgáló ajtók szélességével egyenlő szélességűek legyenek.

(13). Tilos a rendezvényeket megtartani, ha azok környezeti esemény vagy katasztrófahelyzet miatt veszélyessé válhatnak. Tűz, elemi kár, katasztrófahelyzet esetén a rendezvény végrehajtását azonnal fel kell függeszteni, a résztvevőket a helyiségből ki kell üríteni, és a mentésre intézkedni kell. A feladat végrehajtásáért a helyszínen jelenlévő SzMSz szerint illetékes igazgatóhelyettes a felelős.

(14). A tömegtartózkodásra szolgáló zenés, táncos és színpadi rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekorációs anyagok és független akkreditált vizsgáló és minősítő laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti legalább 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

(15). A szabadtéri és zárttéri rendezvények szervezése során be kell tartania a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat.

(16). A kulturális, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem kulturális és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

(17). A biztonsági intézkedés tartalmazza:

a) a kiürítési számítást;

b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítésre szolgáló útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat,

a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot;

c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait;

d) a tűz esetén szükséges teendőket és

e) a tűz jelzésének és oltásának módját.

(18). A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

(19). A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

(20). A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

(21). Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

(22). A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.

## 6.5 Festés

(1). A munka megkezdése előtt a helyszínt és 5 méteres környezetét meg kell tisztítani és az éghető anyagokat el kell távolítani.

(2). A munkaterületen csak a napi munkavégzéshez szükséges festék és oldószer mennyiség tárolható.

(3). A lecsepegő festék felitatására vödörben homokot, az esetlegesen keletkező tűz oltására 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe tartani.

(4). A szennyezett homokot és egyéb hulladékot az erre rendszeresített zárt, nem éghető anyagú edénybe kell elhelyezni.

(5). A munkavégzés ideje alatt a dohányzás és a nyílt láng használata (10 méteren belül) tilos, a tilalmat jól látható módon táblával kell jelölni.

(6). Tilos olyan elektromos berendezés, vagy egyéb eszköz használata, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.

## 7 Tűzveszélyes tevékenység

(1). Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

(2). Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(3). Jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, nyílt láng használatával járó építőipari tevékenység stb.) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

(4). Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet végzők oktatására az illetékes munkahelyi vezető intézkedik évente egy alkalommal, az oktatás megtörténtét jegyzőkönyvön vagy oktatási naplóban dokumentálni kell.

(5). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők oktatását a feltételeket meghatározó személy hajtja végre a „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” elnevezésű dokumentum átadásakor, annak tartalma ismertetésével.

(6). A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

(7). A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy:

a) a helyszínen olyan körülmény nem áll fenn, ami miatt a tevékenység végzésével tüzet vagy robbanást okozna;

b) a tevékenységhez használt munkaeszköz megfelelő állapotú;

c) a tevékenység végzéséhez, munkaeszközhöz előírt vagy az esetlegesen keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó eszközök, anyagok rendelkezésre állnak;

d) a tűzjelzés megtételének lehetősége biztosított.

(8). A tűzveszélyes tevékenységet minden esetben be kell szüntetni, ha olyan körülmény lép fel, ami miatt a tevékenység tovább folytatása esetén tűz vagy robbanás keletkezhet.

(9). A tűzveszélyes tevékenység befejezését követően a tevékenységet végző köteles a helyszínt átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. Amíg ez nem történt meg, a helyszínt nem hagyhatja el.

(10). A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

(11). Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas, kijelölt helyen végezhető.

(12). Tűzvédelmi szakvizsgához kötött állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a munkahelyi vezető és a munkát közvetlenül irányító személy köteles meggyőződni arról, hogy a tevékenységet végző érvényes szakvizsgával rendelkezik, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

(13). Állandó tűzveszélyes tevékenység végzésére kijelölt helyen gyúlékony anyag nem használható, tárolható.

(14). Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére használható hely kijelölésére a szolgáltató által kizárólagosan használt, vagy üzemeltetésre átvett építményeket, területeket kivéve a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy jogosult.

(15). A szolgáltató által kizárólagosan használt vagy üzemeltetésre átvett építményekben az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére használható hely kijelölésére, a vonatkozó jogszabályok betartásával, a szükséges tűzvédelmi követelmények teljesülése esetén, a szolgáltató helyi vezetője vagy az általa kijelölt személy szükség esetén a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel egyeztetve jogosult.

(16). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az arra jogosult engedélyével, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy által meghatározott feltételek maradéktalan betartásával szabad végezni.

(17). Az engedélyezett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek végrehajtásának feltételeit a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel a tevékenységet elrendelő, a tevékenység végzését a helyszínen irányító, vagy a tevékenységet végző minden esetben köteles egyeztetni.

(18). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” elnevezésű dokumentumban határozza meg.

(19). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

(20). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végrehajtásáért felelős (a tevékenységet végző, vagy a tevékenység végzését a helyszínen irányító) személy a „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” elnevezésű dokumentumon aláírásával igazolja, hogy az abban meghatározott tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, feltételeket tudomásul vette.

(21). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az adott tevékenységre vonatkozó „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez” dokumentum birtokában szabad végezni, az abban meghatározott feltételekkel és időtartamban. A dokumentum egy példányát a tevékenység végzésének időtartama alatt a tevékenység helyszínén kell tartani, ellenőrzés esetén fel kell mutatni, az abban foglaltakat szigorúan be kell tartani.

(22). Szervezett munkavégzéssel nem összefüggő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek (tűzrakás, bográcsozás, stb.) engedélyezésére jogosult:

a) igazgató;
b) igazgatóhelyettesek;
c) kollégiumvezetők;
d) Nyíregyházi Egyetem vagyongazdálkodási irodavezető;
e) Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis;
f) tábori elhelyezés esetén a táborvezető.

Feltételek meghatározására jogosult

a) tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy;
b) MH KTK, MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (továbbiakban: MH KP 30. pctt. gy. dd.), tűzvédelmi tisztje (helyettese), tűzvédelmi feladatok ellátását végző);

c) Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis tűzvédelmi tisztje (helyettese), tűzvédelmi feladatok ellátását végző);
d) Nyíregyházi Egyetem tűzvédelmi szakreferense;
e) tábor tűzvédelmi feladatok ellátását végző személye.

(23). A szervezett munkavégzéssel nem összefüggő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit meghatározó dokumentum (Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez) beszerzése az engedélyt kérő feladata.

(24). Szervezett munkavégzés keretében végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek (hegesztés, vágó és csiszolókorongos kéziszerszámok használata, stb.) esetén engedélyezésre jogosultak:

a) igazgató;
b) igazgatóhelyettesek;
c) kollégiumvezetők;
d) Nyíregyházi Egyetem vagyongazdálkodási irodavezető;
e) Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis;
f) a tevékenység végzését (munkavégzést) irányító munkahelyi vezető.

Feltételek meghatározására jogosult

a) tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy;
b) MH KTK, MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi tisztje (helyettese), tűzvédelmi feladatok ellátását végző);
c) Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis tűzvédelmi tisztje (helyettese), tűzvédelmi feladatok ellátását végző);
d) Nyíregyházi Egyetem tűzvédelmi szakreferense.

(25). A szervezett munkavégzés keretében végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit meghatározó dokumentum (Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez) beszerzése az engedélyező (általa kijelölt személy) feladata..

(26). A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(27). Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység folytatása a területről minden éghető anyagot legalább 5 méteres körzetben el kell távolítani. A területet a munka befejezése, illetve a műszakváltás előtt át kell vizsgálni, és a gyújtóforrások jelenlétét megbízhatóan ki kell zárni. Tilos a munkaterületet őrizetlenül hagyni. Ha a munkaterületen a biztonságos közlekedés nem biztosítható, akkor a munkavégzés időtartamára azt le (be) kell zárni, vagy szalagkordonnal körül kell keríteni és nemzetközi „Munkaterület! Belépni tilos!” vagy „idegeneknek belépni tilos!” táblával meg kell jelölni.

(28). Beépített tűzjelző rendszerrel védett épületben vagy helységben tűzveszélyes, vagy füst- , és porképződéssel járó munkát csak a tűzjelző rendszer vagy annak illetékes áramköri hurkának kikapcsolása után lehet végezni. A munka befejeztével a tűzjelző rendszert csak megfelelő szellőztetés és legalább 30 perces várakozási idő után lehet visszakapcsolni. Ez idő alatt az érintett helységet állandó megfigyelés (ellenőrzés) kell tartani.

## 8 Készenlétben tartandó tűzoltó eszközök, anyagok

Az intézmény objektumában tűzoltó eszközöket és anyagokat a hatályos jogszabály [jelenleg hatályos OTSZ)] és a vonatkozó honvédségi szabályzók alapján kell számvetni.

### 8.1 Tűzoltó eszközök

(1). A tűzoltó készülékek MSZ EN 3: A tűzoltó készülék egy olyan eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben lévő nyomás hatására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet kilövellni. A hordozható tűzoltó készülék olyan eszköz, amely kézzel kezelhető és kézben hordozható. Üzemképes állapotban tömege legfeljebb 20 kg. A tűzoltó készülék elnevezése az abban tárolt oltóanyag alapján történik.

(2). A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(3). Minden helyiségben, épületben, szabad téren olyan típusú és mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétben tartani, amelyek az ott keletkező tüzek oltására alkalmasak.

(4). A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, helyükről elmozdítani, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni tilos!

(5). A tűzoltó készülékeket tűzvédelmi jellel meg kell jelölni.

(6). A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.

(7). A tűzoltó készülékek meglétét és üzemképességét legalább háromhavonta ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét üzemeltetési naplóban dokumentálni kell.

(8). A tűzoltó készülékeinek összesített és készenléti hely szerinti összesített nyilvántartását az anyagfelelősök (nyilvántartók) végzik.

(9). A készenlétben tartó vagy képviselője: az anyagfelelős, valamint a gondnok rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

a) az előírt készenléti helyen van-e;
b) rögzítése biztonságos-e;
c) látható-e;
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e;
e) használata nem ütközik-e akadályba;
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e;
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e;
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e;
i) karbantartásának esedékes-e; (ellenőrző címkéje, bevizsgáltsága érvényes, hologramja sértetlen),
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e;
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e;
l) rajta külsérelmi nyom, 20 mm-nél szélesebb és 5 mm-nél mélyebb horpadás nincs.

(10). A készenlétben tartó: anyagfelelős gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek az OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatában meghatározott időközönkénti

karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

(11). A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

(12). A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó: anyagfelelős, közreműködésével a gondnok az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet.

(13). A készülékek felülvizsgálatát az arra jogosult LUR szerinti honvédségi szervezet tűzvédelmi szakvállalata végzi, melyet az intézmény KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezető és az NYHK, SZHK, HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részlegek a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy bevonásával szervezik. A készülékek ellenőrzéseit a vonatkozó jogszabály alapján kell végezni.

## 8.2 Tűzoltó vízforrások

(1). Az intézmény létesítményeiben a nemzeti szabvány, illetve jogszabály [jelenleg hatályos OTSZ] szerint kell a szükséges mennyiségű oltóvizet és víznyomást biztosítani.

(2). Az oltóvíz-hálózat (föld feletti-, földalatti-, fali tűzcsapok), karbantartását és felülvizsgálatát az intézmény üzemeltetője, a LUR szerinti honvédségi szervezet végzi (MH Anyagellátó Raktárbázis), a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy és KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetőjével és az NYHK, SZHK, HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részlegekkel történt egyeztetés és ütemterv alapján.

(3). A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata a KK HKK, SZHK és HMV HKK vonatkozásában a 256/2020. MH PK. intézkedés alapján történik.

(4). A tűzcsaphálózatot mosásra, locsolásra, vízkivételre, egyéb célokra csak külön engedély alapján lehet használni.

(5). A tűzcsapokat előírt táblával kell megjelölni. A fali tűzcsapokat az előírásoknak megfelelő piktogrammal, és/vagy „tűzcsapszekrény” felirattal kell jelölni.

(6). Az épületek fali tűzcsapjait az anyagfelelős plombázza vagy pecsételi le. Az anyagkezelők szükség szerint, de legalább háromhavonta ellenőrizik a tűzcsapok üzemképességét, zártságát, pecsételtségét, illetve a szerelvények meglétét.

(7). A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsapokban az alábbi szerelvények találhatók:

- 1 db fali tűzcsap „C” jelű csonk kapoccsal,
- 1 db sugárcső „C” jelű csonk kapoccsal,
- 1 db 20 m hosszú, nyomótömlő „C” jelű csonk kapoccsal;

(8). A tűzoltó kiképzés, felkészítés folytatásához a tűzcsapokat gyakorlási célból, illetve sugárszerelésre meg lehet nyitni. Gyakorlásra csak a kijelölt tűzcsapok vehetők igénybe.

(9). A gyakorlás során a nyitás-zárást lassan, óvatosan, a hirtelen nyomásingadozást, és ennek következtében fellépő hálózatsérülést elkerülendően kell végezni!

(10). A téli időszakban (október 15. - március 15. között) a föld feletti tűzcsapok fagytalanítva vannak, a tűzcsapok nincsenek nyomás alatt. Tűz esetén a tűzcsapokat a mellettük lévő aknában, illetve a mellettük lévő nyitószerelvényen meg kell nyitni! Az oltás befejezése után a tűzcsapokat ismételten víztelenìteni kell a víztelenítő furat megnyitásával.

(11). A tűzcsapokat és szerelvényszekrényeiket állandóan hozzáférhető módon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

(12). A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

(13). Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

## 8.3 Tűzjelző rendszerek

(1). A jogszabály [jelenleg hatályos OTSZ] - által előírt helyeken beépített automata tűzjelző rendszer került kiépítésre a KK HKK székhelyén lévő sportcsarnokban.

(2). Az adott tűzjelző rendszer kezelési utasítását a Portaszolgálat részére egy példányban át kell adni.

(3). Az NYHK kivételével a KK HKK székhelyén és telephelyein a tűzjelző rendszer a tűzoltóság figyelő hálózatára nem csatlakozik. A tűzjelző rendszer a Portaszolgálat irányába átjelez, valamint helyszíni riasztást is biztosít. A rendszer beépített (automata) tűzoltó rendszerhez nem csatlakozik.

(4). A tűzjelző rendszer kezelését a Portaszolgálat beosztott állománya látja el. Szakmai képzésükért, felügyeletükért a KK HKK Ellátó és Kiszolgáló Részleg részlegvezetője és az NYHK, SZHK, HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részlegek felelnek a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel történt egyeztetés alapján.

(5). A rendszer szabályos üzemeltetéséért az üzemeltetési napló vezetéséért a kezelő állomány felel.

(6). A tűzjelző központnál el kell helyezni a jelzőáramkörök telepítési jegyzékét, a tűzjelző berendezés telepítési dokumentációját, a tűzjelző központ kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót.

(7). Kezelésük, alkalmazásuk, műszaki leírásuk, felépítésük a gyártó által rendelkezésre bocsátott kezelési és műszaki leírásban található. A kezelő állományt egyszerűsített kezelési leírással kell ellátni.

(8). A tűzjelző rendszerrel ellátott épületekben betartandó tűzvédelmi és tűzmegelőzési rendszabályok:

a) az épületekben nyílt lángot használni csak a teakonyhákban, főzőhelyiségekben lehet;

b) az épületekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak engedély birtokában (7. pont előírásai), a rendszer időleges kikapcsolása mellett lehet végezni. A rendszert visszakapcsolni csak munka befejezése után, megfelelő szellőztetést követően szabad;

c) tilos a kézi jelzésadókat önkényesen működésbe hozni, szükségtelenül beütni, vagy arra okot szolgáltatni;

d) tilos a helyiségekben a tűzjelző rendszer érzékelőit megzavaró anyagot (benzint, petróleumot, erős parfümöt, növényvédőszert, aeroszol-sprayt, stb.) behozni, használni, illetve a levegőbe juttatni;

e) tilos az érzékelőket letakarni, leragasztani vagy egyéb más módon kiiktatni;

f) tilos az érzékelőket, jelzésadókat, vezetékeket, szirénákat önkényesen leszerelni, rongálni, átalakítani, vagy beállított paramétereiket megváltoztatni;

g) tilos a hősebesség érzékelővel felszerelt helyiségekben hideg időszakban az ablakot tartósan nyitva hagyni;

h) A tűzjelző rendszerek jelzése, meghibásodása, rendellenes működése esetén a kezelő azt jelentse a gondnoknak és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek, valamint az SZHK vonatkozásában az MH KTK, a HMV HKK vonatkozásában az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi tisztjének (helyettesének), a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek, valamint az NYHK vonatkozásában a Nyíregyházi Egyetem tűzvédelmi szakreferensének.

(9). A kezelő állomány rendszeren csak a kezelési utasításokban leírt mértékben eszközölhet beavatkozást!

(10). A beépített tűzjelző kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

(11). A beépített tűzjelző üzemeltetéséről és karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni. A napló vezetését csak a beépített tűzjelző működésére kioktatott személyek végezhetik. A beépített tűzjelző kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

(12). A tűzjelző rendszer napi ellenőrzését a kezelő állomány, a háromhavonkénti ellenőrzését az üzemeltető köteles végrehajtani, amelynek tényét az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell.

(13). A tűzjelző rendszer féléves-éves rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását, rendkívüli felülvizsgálatát és karbantartását, illetve esetleges javítását az üzemeltető hajtja végre és dokumentálja az üzemeltetési naplóban.

## 9 A tűzvédelmi képzés

(1). Az igazgató a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy, a vezető állomány illetve a munkahelyi vezetők útján intézkedik

a) az intézménybe újonnan került vagy tartós, hat hónapot meghaladó távollétről visszatérő, új beosztásba kerülő állomány, az intézménynél munkát végző állomány a 2. pontban foglalt tartalommal történő előzetes tűzvédelmi oktatására;

b) az ismétlődő tűzvédelmi oktatás végrehajtására;

ba. évente legalább egy alkalommal a teljes személyi állományt

bb. a ba. ponton túl évente legalább egy alkalommal a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkaköröket betöltő személyi állományt a meghatározott tartalommal;

c) az eseti tűzvédelmi oktatás végrehajtására;

ca. a fokozott tűzveszély kockázatával járó feladatok végrehajtása előtt a feladat végrehajtásában résztvevőket, a feladattal kapcsolatos használati szabályokról;

cb. elöljárói intézkedés vagy tűzvédelmi hatósági kötelezés alapján az intézkedésben illetve kötelezésben meghatározott személyeket az azokban foglalt tartalommal.

(2). **Az állomány az előzetes tűzvédelmi oktatás során megismeri**

a) az intézmény tűzvédelmi rendszerét a rá vonatkozó mértékben;

b) a tűzvédelem biztosításával összefüggő feladatait, kötelezettségeit;

c) a tevékenységük során előforduló gyújtóforrásokat, tűzkeletkezési lehetőségeket, a védekezés módjait és eszközeit;

d) a dohányzás szabályait;

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait;

f) a tűzjelzés módját és lehetőségeit, tartalmi követelményeit és a riasztás telefonszámát;

g) tűz esetén végrehajtandó feladatokat;

h) a rendszeresített tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket, berendezéseket és azok használatát;

i) a munkaterület fő veszélyforrásait;

j) a tűzvédelmi használati szabályokat;

k) a kiürítésre vonatkozó előírásokat, menekülési útvonalakat, gyülekezési pontokat.

(3). Ne veszélyeztessék

a) a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, használhatóságát, működőképességét,

b) a menekülési útvonalak használhatóságát (eltorlaszolással, lezárással, egyéb módon),

c) a tűzoltóság beavatkozását.

(4). **Az állomány az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás során felfrissíti**

a) az intézmény tűzvédelmi ügyrendjére;

b) a tűzjelzésre, a tűz esetén teendőkre;

c) a kiürítésre;

d) a rendszeresített tűzoltó készülékek és azok használatára;

e) a tűzvédelmi használati szabályokra vonatkozó ismereteit.

(5). **A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkaköröket betöltők** a rájuk vonatkozó éves tűzvédelmi oktatás során felfrissítik az ismereteiket a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagából.

(6). A tűzvédelmi oktatásokat alapvetően a biztonságtechnikai oktatási naplóban vagy külön jegyzőkönyvön kell dokumentálni.

(7). A külső vállalkozások és az intézmény objektumaiban ideiglenes vagy tartós jelleggel munkát végző polgári személyek tűzvédelmi oktatása

a) a polgári személyek tűzvédelmi oktatásáért és felkészítéséért az intézmény objektumaiban munkát végző vállalkozás vezetője felelős. Az adott gazdasági vállalkozás vezetője szükség esetén kérheti az intézmény tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyének, a munkavédelmi főelőadónak segítségét. Aki, a felkérés esetén köteles az oktatásokat megtartani, de ezek megtartásáért a munkavállalói részére a munkahelyi (vállalkozás) vezetője a felelős.

b) az intézmény üzemeltetését végző gazdasági társaságok biztonságtechnikai ellenőrzését és oktatását a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy ugyanúgy ellenőrizze, mint az intézmény szervezeteinek tevékenységét. Folyamatosan tartsa a kapcsolatot az üzemeltetőkkel.

c) az intézménynél ideiglenesen munkát végző gazdasági vállalkozások esetén a tűzvédelmi oktatás megszervezése elsődlegesen az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkahelyi vezetők és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy feladata.

d) az intézménynél a vonatkozó jogszabály alapján tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet, munkát csak olyan személy végezhet, aki rendelkezik az előírt tűzvédelmi szakvizsgával.

## 10 Tűzvédelmi szakvizsga

(1). A vonatkozó jogszabály [jelenleg: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet] alapján egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek foglalkoztathatóak, továbbá ugyanilyen tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni ezen személyek közvetlen munkahelyi vezetőinek, akik e személyek tevékenységét irányítják.

(2). A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkát végző a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát köteles munkavégzés közben magánál tartani és ellenőrzéskor azt felmutatni.

(3). Az intézmény a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett állományról nyilvántartást vezet, az érintett állományt oktatásra tervezi, beiskoláztatja.

(4). Jelenleg ilyen beosztás nem található az intézményben.

## 11 A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés

A telephelyek vonatkozásában az egyedi sajátosságokat a SzTvSz 12. fejezete tartalmazza.

### 11.1 A személyi állomány, munkavállalók tűzvédelmi feladatai

(1). A vonatkozó mértékben ismerni a SzTvSz-ben meghatározottakat, elrendelteket, azokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül betartani és végrehajtani, ennek érdekében köteles részt venni a tűzvédelmi oktatásokon.

(2). Munkavégzés során a technológiai, műveleti, kezelési, és karbantartási utasításban és az SzTvSz-ben meghatározottakat betartani.

(3). Munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, illetve kerülni minden olyan tevékenységet, amely közvetlen tűz- és robbanásveszélyes helyzetet illetve tüzet vagy robbanást okozhat.

(4). Szigorúan betartani a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó tilalmat.

(5). Ismerni a tűzjelzés, riasztás módját a tűzoltó felszerelések, eszközök kezelését.

(6). Tűz esetén a meghatározottak szerint tevékenykedni.

(7). Jelenteni a munkahelyi vezetőnek a személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességet, hiányosságot, szabálytalanságot, közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt és más gátló körülményt, melyek a SzTvSz-ben–előírtak végrehajtását akadályozzák, és ezt jelezni a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy részére is.

(8). Figyelmeztetni a munkatársakat, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

(9). A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:
a) éghető anyagok, hulladékok eltávolítását,
b) közlekedési utak, vészkijáratok szabadon tartását,
c) villamos, berendezés, készülék kikapcsolt állapotát,
d) anyagok előírás szerinti tárolását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(10). A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökben a foglalkoztatás megkezdése előtt sikeres tűzvédelmi szakvizsgát tenni, 5 évenként pedig köteles azt megújítani.

## 11.2 A tűzjelzés módja, helye, eszközei

(1). Aki tüzet észlel, köteles azt azonnal jelenteni a Portaszolgálatának, amennyiben az nem lehetséges, közvetlenül a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (továbbiakban: tűzoltóságnak), a Portaszolgálat lehető legrövidebb időn belüli tájékoztatása mellett.

(2). Aki tüzet észlel, köteles a veszélyeztetett területen tartózkodókat riasztani, a tőle elvárható módon a tűz oltására, a veszélybe került személyek és az anyagi javak mentésére intézkedni és ebben segítséget nyújtani.

(3). A tűzjelzés céljára a rendelkezésére álló híradó eszközt (pl. telefont) mindenki köteles a rendelkezésére bocsátani a bejelentő személynek a bejelentés megtételéhez.

(4). Tűz vagy annak közvetlen veszélye esetén az alábbiakat kell közölni a Portaszolgálatnak/tűzoltóságnak:
a) a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett épületszint (emelt) meghatározását;
b) a tűz jellegét, (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be);
c) a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát;
d) a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket;
e) a jelző személy nevét és telefonszámát;
f) egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

(5). Ezzel párhuzamosan, illetve amennyiben az nem lehetséges, azt követően meg kell kezdeni a helyszínen tartózkodók riasztását és az érintett tűzszakasz kiürítését, a mentést és a tűz oltását;

(6). A tűzjelzés élőszóban „Tűz van! kiáltással, telefonon és rádión a „tűzriadó" bemondásával, vagy „tűz van" hangjelzéssel, valamint az épületekben található tűzjelző eszközök (pl. mechanikai riasztócsengő) működtetésével adandó;

(7). Ha a tűz tűzjelző rendszerrel védett épületben keletkezik, de a tűzjelző rendszer automatikusan jelzést nem adott, a kézi jelzésadó segítségével adjon tűzjelzést;

(8). A tűzjelző rendszerrel szerelt épületek kézi jelzésadói és külső szirénái akkor is felhasználhatók tűzjelzés adására, ha a tűz nem az épületben, hanem csak annak közelében keletkezett;

(9). A hanggal, élőszóban, tűzjelző eszközzel (pl. mechanikai riasztócsengő) adott tűzriadó jelzést az, aki hallja, köteles megismételni, késedelem és parancs nélkül azonnal, amennyiben képes rá, a mentéshez és a kárelhárításhoz csatlakozni.

### 11.2.1 Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által

(1). Az intézményben telepített technikai tűzjelző eszközök tűz-, és hibajelzése esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

A., Hibajelzés esetén:

a) tájékoztassa a Portaszolgálatot a hibajelzés tényéről, annak pontos helyéről és jellegéről;
b) kérje a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy valamint az SZHK vonatkozásában az MH KTK, a HMV HKK vonatkozásában a MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi tisztjének (helyettesének), tűzvédelmi feladatokat ellátó személyének, valamint az NYHK vonatkozásában a Nyíregyházi Egyetem tűzvédelmi szakreferensének kiértesítését, illetve a gondnok intézkedését az üzemeltető általi javításra;
c) menjen a rendszer által jelzett hiba helyére és próbálja meg megállapítani annak okát;
d) amennyiben a helyiség zárt és oda belépni nem tud és tűzre utaló jel (pl. füstszag, füstképződés, hőhatás, stb.) nem észlelhető, *erőszakkal ne hatoljon be, a zárat ne törje fel.* Ha a hiba okát meg tudja állapítani (pl. leesett érzékelő, elvágott vezeték) jelentse a Portaszolgálatnak. A helyiségben és környezetében végezzen vizsgálatot, hogy nincs-e tűzre, füstképződésre, egyéb veszélyre utaló nyom. Ha van, a tűz észlelésének megfelelően járjon el;
e) tájékoztassa a Portaszolgálatot a tett intézkedéseiről, illetve megállapításairól, a továbbiakban annak utasításai szerint járjon el, majd a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy, illetve a szerviz csoport érkezése után segítse munkájukat.

B., Automata (érzékelő által generált) tűzjelzés esetén:

a) haladéktalanul siessen a helyszínre;
b) készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon tájékoztassa a Portaszolgálatot;
c) menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról;

d) amennyiben a helyszínen tűz van, haladéktalanul tájékoztassa a Portaszolgálatot a fent megadott módon és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására;
e) amennyiben a tűzjelzés helye zárt, oda kulcs hiányában behatolni nem tud és amennyiben az nem minősül zárt körletnek *oda erőszakkal, zárfeltöréssel is hatoljon be*, és kezdje meg a mentést, az oltást;
f) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál és a tűzjelzésre okot adó forrást sem találja meg, tájékoztassa erről a Portaszolgálatot és kérje a tűzoltóság riasztásának mellőzését. A tűzjelző rendszert ezután indítsa újra. Ha a tűzjelzés minden indok nélkül újra jelentkezik, a szirénát némítsa el, ismételt tűz- vagy hibajelzés esetén kérjen javítást. Ezt követően fokozott figyelemmel lássa el szolgálatát, rendszeresen ellenőrizze az épületet, hogy nincs-e megbújó, fel nem fedezett tűzforrás;
g) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, de meg lehet állapítani a tűzjelzés adásának okát (pl. illatanyagok használata, étel odaégetése során keletkezett füst, stb.), tegyen intézkedést annak megszüntetésére, szellőztessenek ki, és a tűzjelzés okáról tegyen jelentést a Portaszolgálatnak, továbbiakban utasításai szerint járjon el.
h) Amennyiben a tűzjelzés alapjául szolgáló tevékenység szabály-, vagy fegyelemsértésből ered (pl. tiltott helyen való dohányzás, a tűzjelző rendszer megrongálása, a mentési kötelezettségből adódó zárfeltörési kár, stb.), jegyezze fel az elkövető adatait, tartsa a helyszínen, majd késedelem nélkül tegyen jelentést az esetről a Portaszolgálatnak és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek, majd a kapott utasítások szerint járjon el.

C., Kézi jelzésadó által generált tűzjelzés esetén

a) haladéktalanul siessen a helyszínre;
b) készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon tájékoztassa a Portaszolgálatot arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és megkezdte a tájékozódást;
c) menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról;
d) amennyiben a helyszínen tűz vagy veszélyhelyzet van, illetőleg más oknál fogva a jelzés indokolt volt, haladéktalanul tájékoztassa a Portaszolgálatot a fent megadott módon és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. Jegyezze fel, hogy ki adta a tűzjelzést (a későbbi tűzvizsgálati eljáráshoz);
e) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, tájékozódjon annak irányába, hogy milyen körülmények között, miért, ki hozta működésbe a kézi jelzésadót. Tapasztalatait jegyezze fel, és tegyen jelentést a Portaszolgálatnak;
f) a tűzjelző rendszer a kézi jelzésadó üveglapjának kicserélése nélkül *alapállapotra nem áll vissza, folyamatos tűzjelzést ad.* Kérje a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy, a gondnok illetve a szervizcsoport értesítését, megérkezésükig a hangjelzést a rendszer kezelőpanelén némítsa el.

## 11.3 Az intézményben tartózkodók riasztásának rendje

(1). A tűz által érintett területen és tűzszakaszon kívül tartózkodók részére, a tűzben nem érintettek részére a Portaszolgálat adjon a történtekről tájékoztatást. A veszélybe nem került helyeken és tűzszakaszokban tűzriadót elrendelni nem kell.

(2). A mentésbe, a kárelhárításba a tűz által nem érintett területek, tűzszakaszok is szükség szerint bevonhatóak és bevonandóak. A munkaidőben az igazgató, távolléte esetén az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő vezető valamint a telephelyek vonatkozásában az érintett telephely jogosult vezetői határozzák meg a nem érintettek feladatait a tűzkár, veszélyhelyzet elhárítása érdekében, munkaidőn kívül a kollégiumi főügyeletesek.

(3). A feladatokra a rendelkezésre álló erőket, technikai eszközöket szükséges mértékben kell bevonni. Feladatként meghatározásra kerülhet:

a) részvétel a mentésben, az oltásban;

b) részvétel az utómunkálatokban, az anyagmentésben, biztonságba helyezésben;

c) részvétel a területzárásban, biztosításban;

d) a tűzkár által érintett létesítmény lakóinak ideiglenes elhelyezése;

e) a tűzkár által érintett anyagok ideiglenes elhelyezése.

(4). A kár, veszélyhelyzet által nem érintett területek és tűzszakaszok, valamint személyek részére a mozgás korlátozható, előlük az érintett kárhelyszín lezárható.

(5). A tűzvizsgálat elvégzéséig a kárhelyszín nem módosítható, azt a tűzoltás, műszaki mentés, élet-, és vagyonmentés, a tűz terjedésének megakadályozása, további veszélyeztetés megakadályozása kivételével megváltoztatni tilos. A helyszínről lehetőség szerint fényképet, videofelvételt, helyszínrajzot kell készíteni.

## 11.4 A különböző szolgálati személyek feladatai tűz esetén

(1). Tűz, elemi csapás, katasztrófahelyzet esetén a megfelelő intézkedések megtétele munkaidőn kívül a kollégiumi fűügyeletes, munkaidőben az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő vezető feladata a Portaszolgálat aktív közreműködésével.

(2). Szolgálatba lépés előtt a szolgálati személy tanulmányozza át jelen utasításban és a tűzriadó tervekben meghatározott tűzvédelmi feladatait. Szolgálata ellátása során az esetleges veszélyhelyzetekben ezek alapján meghatározottak szerint hajtsa végre feladatait.

(3). Amennyiben teendője felől kétsége van, kérjen eligazítást a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személytől.

### 11.4.1 A Portaszolgálat feladatai tűz esetén

(1). A Portaszolgálat a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi.

(2). Tűz esetén hajtsa végre a vonatkozó tűzriadó tervekben meghatározott feladatait és értesítse ki az igazgatót, a telephelyek esetében, az érintett telephely jogosult vezetőjét és minden esetben a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt.

(3). Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében a KK HKK székhelye esetében haladéktalanul értesíteni köteles az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).

### 11.4.2 Munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén

(1). A felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén a vonatkozó tűzriadó tervben meghatározott feladatait lássa el, és riassza a vezetésük alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést.

(2). A tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le.

(3). Tegyenek jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, majd az igazgatónak, a telephelyek esetében az érintett telephely jogosult vezetőjének.

(4). A mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjanak meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint ténykedjenek.

### 11.4.3 Személyi állomány feladatai tűz esetén

(1). Tűz észlelésekor az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak, és a vonatkozó tűzriadó tervben meghatározott feladatait lássa el;

(2). Jelenteni kell mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá meg kell adni a bejelentőnek a nevét, beosztását, elérhetőségét.

(3). Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani.

(4). A tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni.

## 11.5 A veszélyelhárítás általános és eseti irányelvei, feladatai

### 11.5.1 A tűzoltás, műszaki mentés

(1). A tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – az életkor, egészségi, fizikai állapot alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével mindenki köteles közreműködni.

(2). Amennyiben kezdeti szakaszban lévő tüzet észlel, és annak oltása nem veszélyezteti testi épségét, úgy (a tűzjelzés leadását követően) a készenléti helyeken elhelyezett tűzoltó készülékek felhasználásával, kezdje meg a tűz oltását.

(3). A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig (az együttműködési megállapodás szerinti (amennyiben van) Hivatásos

tűzoltó-parancsnokság) a helyszínen lévő rangidős, legmagasabb beosztású személy, a hivatásos tűzoltóság kiérkezése után csak a hivatásos tűzoltóság tagja lehet.

(4). A tűzoltás vezetését a kiérkező hivatásos tűzoltó egység tűzoltás vezetésre jogosult tagja köteles átvenni, aki a védekezésbe bevont erőket csakis a helyszínen lévő vezetőn, keresztül utasíthatja, a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezheti, továbbá magán- és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti.

(5). Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki:

a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta;

b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

(6). A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű elkezdeni.

(7). Ennek szempontjai:

a) éghető folyadékok tüze (pl. serpenyőben lévő étolaj) vízzel általában nem (a vízgőz az olaj kivetődését okozza), de letakarással, elfojtással (pl.: vizes konyharuha, fedő) jól oltható;

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél a rendelkezésre álló vízforrásból (vízcsap, szódásüveg) elkezdhetjük az oltást;

c) alkalmazható továbbá a letakarás is. Letakarásra, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszál tartalmú anyagokat célszerű használni;

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás után – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad megkezdeni. A készenlétben tartott tűzoltó készüléket ismerjük meg, hogy milyen feltételekkel, miknek az oltására alkalmas;

e) sikertelen oltás esetén a tűz által érintett helyiséget elhagyva gondoskodni kell az ajtók (bejárat) lehetőség szerinti becsukásáról;

(8). A tűzoltás során biztosítani kell az adatok és információk védelmét.

(9). A tűzoltás során a szükséges erőket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerűen kell alkalmazni. A tűz terjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni, az égés feltételeit ki kell zárni! A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen parancsokkal kell utasítani.

(10). Az oltási módszerek közül azokat kell alkalmazni, amelyekkel a tűzoltás az emberéletet, a testi épséget a lehető legkisebb mértékben veszélyezteti, és a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkisebb kárral, a lehető legkevesebb erővel, eszközzel, a lehető leggazdaságosabban végezhető el.

(11). A tűzoltás történhet támadással, védelemmel és a kettő együttes alkalmazásával (aktív védelem). A tűzoltás alapvető formája a támadás, amely a tűz szakszerű eloltására irányul. Védelemmel kell a tűzoltást megkezdeni akkor, amikor a helyszínen rendelkezésre álló erők, eszközök, az oltóanyag mennyisége csak a tűz terjedésének megakadályozására

elegendő. A támadást és a védelmet (aktív védelem) együtt kell alkalmazni, ha az oltósugarak vonala mögött a tűz fellángolásának, terjedésének lehetősége fennáll.




### 11.5.2 Kiürítés

(1). A tűz és elemi csapás által veszélyeztetett területről a veszélyeztetett személyeket ki kell menekíteni.

(2). Az önállóan menekülésre képes személyek önállóan hajtják végre a veszélyeztetett terület elhagyását.

(3). A sérült, mozgásukban korlátozott és eszméletlen személyek menekítését az oltás során meg kell szervezni.

(4). A kollégiumban elhelyezett személyi állomány (növendékek) kiürítését a kollégiumi főügyeletes irányításával a Portaszolgálat és a kollégiumi nevelők, az egyéb személyi állományét a helyszínen jelen lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti

illetékes munkahelyi vezetők szervezzék és hajtsák végre, az épületek vonatkozó Tűzriadó terveiben foglaltak alapján.

(5). Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében a KK HKK székhelye haladéktalanul értesíteni köteles az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).

(6). A kiürítés végrehajtása mindenkire nézve kötelező. Tűzjelzés esetén az érintett területet a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni.

(7). Amennyiben a tűzjelzés *technikai eszközön, riasztócsengő segítségével, a tűzjelző rendszer üzembe helyezésével* történik, a riasztást észlelő személyek személyesen, a lehető legrövidebb időn belül keressék meg a Portaszolgálatot, és kérjenek tájékoztatást. Valós tűz esetén késedelem nélkül hagyják el az épületet. Téves riasztás esetén térjenek vissza a körletükbe, a munkavégzési helyükre, de legyenek készek arra, hogy szükség esetén a kiürítést végrehajtsák.

(8). *Személyes tűzjelzés, illetve a Portaszolgálat vagy elöljárójuktól/vezetőtől kapott* kiürítési parancs esetén, azonnal, késedelem, tájékozódás nélkül kezdjék meg az épület elhagyását.

(9). Az épület elhagyása során személyes okmányaik, értéktárgyaik, illetve felszereléseik felvétele céljából tilos a veszélyeztetett területre belépni, visszamenni.

(10). Nem tömegtartózkodása szolgáló, tűzriadó tervvel nem rendelkező épületek kiürítését a legcélszerűbb módon, a helyszín ismeretében kell végrehajtani. A feladat végrehajtása kövesse az épület tervezésekor megállapított kiürítési számvetést.

(11). A kiürítésre lehetőleg a meghatározott útvonalakat kell igénybe venni. A kiürítés során, végszükség esetén az ajtókat bontással is meg lehet nyitni.

(12). A sérült, mozgásukban korlátozott személyek mentésére a az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető, vagy munkaidőn kívül kollégiumi főügyeletes a Portaszolgálat közreműködésével, majd a tűzoltóság beérkezése után a tűzoltásvezető intézkedjen. A mentésre a helyszínen található személyeket, illetve a tűzoltóság állományát kell igénybe venni. A sérültek, segítségre szorulók helyét és számát a helyszínen jelenlévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti illetékes vezető méresse fel.

(13). A kiürítésnek a biztonságos legközelebbi tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, illetve a szabadba kell irányulnia. Tetőtérre történő kiürítésre csak a tűzoltásvezető (a tűzoltóság tagja) intézkedhet, abban az esetben, ha a tűz olyan mértékben kiterjedt, hogy az épület rendszeres irányba történő kiürítése már nem lehetséges, de a tetőre való kiürítés még időleges biztonságot ad. A vészhágcsóval ellátott épületek esetén a tetőről az érintett személyek a vészhágcsón át távozzanak. Ilyennel nem rendelkező épületek esetén a mentést csak az oltás végrehajtása után vagy légi úton lehet megoldani. Padlástérbe vagy magasabban fekvő egyéb zárt, nem füstmentes helyiségbe, pinceszintbe a kiürítést végrehajtani nem lehet!

(14). A kiürítésre került személyek a kiürítési helyszínen maradjanak együtt, hogy munkaidőn kívül a kollégiumi főügyeletes, vagy munkaidőben a helyszínen jelenlévő SZMSZ szerinti illetékes vezető intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére. A helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

(15). Az épületekben keletkezett tűz esetén, annak kiterjedésére való tekintet nélkül, a teljes épületet ki kell üríteni, és visszatérni csak az után lehet, hogy annak veszélytelenségét az illetékes tűzoltásvezető megállapította. Az épület statikai károsodása esetén azt le kell zárni, oda visszatérni nem lehet.

(16). A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

(17). Az építményben kialakított kiürítési útvonalak akadálymentes használhatóságára - az ott tartózkodók biztonságos eltávozása, eltávolíthatósága érdekében - az üzemeltetés, működés során kiemelt figyelmet kell fordítani.

(18). Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%- át fedik le.

### 11.5.3 Anyagok mentése

(1). A veszélyeztetett területről a személyek mentését követően kerül sor a tűz által veszélyeztetett tárgyak, anyagok kimentésére, eltávolítására. Irányadó mentési sorrend:

a) csapatzászló;
b) minősített iratok;
c) fegyverzeti anyagok;
d) egyéb anyagok.

(2). A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes helyen (pl.: üzemanyagok, cseppfolyósított és sűrített gázok) emberéletet kockáztatni anyagok mentése érdekében tilos. Ilyen területen keletkezett tűz esetén az érintett anyagokat csak olyan helyről és módon lehet menteni, hogy sérülés veszélye ne álljon fenn.

(3). A tűz eloltása után, illetve a veszélyhelyzet megszüntetését követően a lezárt sérült területről azokat az anyagokat, amelyeket a helyszínen biztonsággal tárolni nem lehet, mert a vagyonvédelem nem biztosítható, vagy a károsodott helyszínen azok sérülésével, károsodásával, újra gyulladásával, rongálódásával lehet számolni, el kell távolítani.

(4). A szabadban tárolható anyagokat a legközelebbi biztonságos helyen, illetve a forgalmat és a mentést nem akadályozó helyen, pl. a sportpályákon kell csoportosítani. A fedett tárolást igénylő anyagok elhelyezésére az igazgató a gondnok útján intézkedik.

### 11.5.4 Kiürített személyek elhelyezése

(1). A veszélyhelyzet által érintett területről kitelepített (kiürített) személyi állományt ideiglenesen arra alkalmas helyiségekben, az elhelyezési irányelveknek megfelelő módon kell elhelyezni. A kitelepítés időtartama addig tart, amíg a kárhelyszínként érintett elhelyezési létesítménybe való visszatérésre az illetékes hatóság – felújítást, mentést, takarítást, stb. követően – engedélyt nem ad.

(2). Ki kell üríteni a tűz, káresemény által érintett tűzszakaszt teljes mértékben, a veszélyeztetett, érintett létesítményeket a veszélyeztetettségnek megfelelő módon és mértékben.

(3). Az esetleges objektumon kívüli kiürítésről és lezárásról (közutak, lakóövezetek, stb.) a veszélyhelyzet függvényében a katasztrófavédelemi hatóság dönt!

(4). A lezárás alá eső területről minden személyt ki kell vonni. A kitelepítettek ideiglenes elhelyezéséről és az intézményen belüli átcsoportosítás végrehajtásáról az igazgató dönt.

## 11.6 Együttműködés a tűzoltósággal

A tűzoltóság tűzoltás vezetője a jelenlévő és a mentésbe bevont személyeket állománykategóriájuktól és beosztásuktól függetlenül, az igazgató, igazgatóhelyettesek, részlegvezetők, kollégiumvezetők és a főnök útján utasíthatja, illetve amennyiben tevékenységükre nem tart igényt, a kárhelyszínről eltávolíthatja.

## 11.7 A tűzesetek jelentése

A tüzesetekről a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy jelent az elöljáró szolgálatnak.

**Minden tűzeset jelentésköteles! A tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a már eloltott, kis terjedelmű, stb. tűzről is értesíteni kell, adott esetben utólag is!**

## 11.8 A KK HKK által használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai

Az SzTvSz 3. sz. melléklete tartalmazza.

## 11.9 Tűzriadó terv

Az SzTvSz 6. sz. melléklete tartalmazza.

# 12 A KK HKK telephelyeinek sajátosságai

## 12.1 NYHK

(1). Az NYHK által használt honvédelmi kollégium épülete bérlemény, ami a Nyíregyházi Egyetem tulajdona. Valamennyi az épület működtetéséhez szükséges szolgáltatói tevékenységet, így a tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, felülvizsgálatokat a Nyíregyházi Egyetem szolgáltatói végzik a Bérleti szerződésben foglaltak szerint.

(2). A Nyíregyházi Egyetem hatályos Tűzvédelmi Szabályzata vonatkozik a NYHK állománya által használt területekre, a kollégium épületére, melynek 4. melléklet a ”Tűzvédelmi utasítás (kollégiumban lakók részére)” foglalja magában a kötelezően betartandó előírásokat, szabályzókat az NYHK személyi állománya és növendékei részére, melyek a következők:

### 12.1.1 Tűzvédelmi utasítás

A Nyíregyházi Egyetem Tűzvédelmi Utasításának betartása a kollégiumi lakók számára (aki a kollégium szolgáltatásait igénybe veszi) – KÖTELEZŐ! A Tűzvédelmi Utasítás az Egyetem Campus Kollégium egész területére vonatkozik beleértve a kollégiumi lakószobákat, vendégszobákat, a folyosókat, lépcsőházakat és vizes blokkokat, udvari parkrészeket és gépkocsi parkolókat. A kollégiumba való beköltözéskor a kollégium szolgáltatásait igénybe vevő köteles a Tűzvédelmi Utasítást áttanulmányozni és a bentlakói megállapodásban nyilatkozni arról, hogy az utasításban foglaltakat megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el és betartja.

#### 12.1.1.1 A használatra vonatkozó tűzvédelmi előírások

(1). A kollégiumi épületek helyiségeit csak a használati engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni.

(2). A kollégiumi épületek helyiségeiben nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat, vagy mások testi épségét veszélyezteti. Tilos olyan anyagokat elhelyezni, amelyek indokolatlanul növelik a helyiség(ek) tűzterhelését.

(3). A szobákban hő fejlesztő, hősugárzó berendezéseket nem lehet bevinni és használni (rezsó, olajsütő, merülőforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, campingfőző stb.), kivéve a IV-es épületszobáiban, ottbeépített rezsó található.

(4). Az engedélyezett behozott, vagy a kollégium által biztosított főzőeszközöket kizárólag a teakonyhákban szabad üzemeltetni.

(5). A teakonyhában üzemeltetett főzőberendezés állandó felügyelete a használó kötelessége.

(6). A folyosókon, lépcsőházakban (menekülési úton) semmiféle berendezést, vagy egyéb tárgyat, éghető anyagokat még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.

(7). A lakószoba használója köteles mindenkor gondoskodni arról, hogy a szoba elhagyása után a hűtőgép kivételével minden általa használt elektromos berendezés áramtalanítása megtörténjen.

(8). A kollégiumi helyiségekbe fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat bevinni szigorúan tilos.

(9). A lakószobákban a dezodorok, hajlakkok, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes veszélyszimbólummal ellátott termékek használatakor körültekintőnek kell lenni, azokat csak hatásos szellőztetés mellett szabad használni külön figyelve a helyiségben lévő füstérzékelő érzékenységére (tévestűzjelzés).

(10). A helyiségekben elhelyezett, biztosított tűzoltó eszközök (tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyét és használatát köteles mindenki megismerni, hozzáférhetőségét, használhatóságát folyamatosan biztosítani. A tűzoltó készülék használata a tűzoltó készülék palástján olvasható.

(11). A menekülési utak ajtóit teljes szélességében bármikor nyitható állapotban kell biztosítani.

(12). Az épületek, vészkijáratai előtt, tűzoltási felvonulási területen semmilyen gépjármű nem parkolhat még ideiglenesen sem.

(13). A kollégium területén a lakószoba használója, valamint az üzemeltető felelős azért, hogy az ajtón lévő többnyelvű kiürítési terv (Menekülési útvonal, Tűzvédelmi tudnivalók), menekülési út rajz az ajtó belső oldalán állandóan meglegyen, olvasható legyen.

(14). A kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő tűz, vészhelyzet esetén a kitáblázott menekülési utat köteles használni, melyek a biztonsági irányfénnyel megvilágított vészkijárati ajtókhoz vezetnek.

(15). A tűzjelző sziréna megszólalásakor minden növendék köteles a menekülési terv szerint az épületet fegyelmezetten elhagyni!

(16). A kollégiumba beköltözött növendék köteles az évenkénti kötelezően megtartandó tűzriadó gyakorlaton részt venni.

#### 12.1.1.2 A dohányzással kapcsolatos előírások

**Dohányozni a kollégiumi épületek egész területén tilos!** Dohányozni kizárólag az erre vonatkozó táblával jelölt helyen, a kollégiumi épületek kijáratánál 5 méternél távolabb lehet. Égő dohányneművel a kijelölt helyet elhagyni nem lehet. A dohányzó helyet használó köteles gondoskodni, hogy a cigaretta véget kellőképpen eloltsa, valamint az a gyűjtőedénybe kerüljön úgy, hogy tüzet ne okozzon. Égő dohányneműt a hulladék gyűjtőbe dobni tilos. A lakószobákban, vendégszobákban (az ágyban, ablakon kihajolva, nyitott ablak mellett), a közös helyiségekben (folyosók, vizes blokk), dohányozni szigorúan tilos!

#### 12.1.1.3 Tűz esetén követendő magatartás

(1). AKI TÜZET ÉSZLEL:

a) azonnal jelezze telefonon, vagy személyesen a kollégiumi főbejárati Portaszolgálatnak/hotel recepció szolgálatnak, illetve a környezetében lévőknek (pl. szomszédos szobákban, folyosókon lévőknek) és a tűzoltóságnak;

**Kollégiumi Portaszolgálat telefonszáma: 06 30 509 9926**

**Hotel recepció telefonszáma: 06 30 836 2110 vagy 06 42 599 427,**

**Tűzoltóság: 105, 112**

**Téves tűzjelzés lemondása a tűzoltóság felé: 06 1 9-105-105 vagy 06 1 890 0105**

b) tűzjelzés történhet a kiépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának megnyomásával.

(2). Telefonon történő jelzés esetén közölni kell:

a) hol van a tűz (pontos helyszín megjelölése és annak a megközelítése);

b) mi ég (milyen anyag, mekkora mennyiségben);

c) a keletkezett tűz nagysága, terjedelme;

d) emberélet van-e veszélyben;

e) a bejelentő nevét, telefonszámát;

f) értesítse, mentse a veszélyeztetett területen tartózkodókat, és a rendelkezésre álló eszközökkel a lehetőség szerint kezdje meg a tűz oltását, illetve a kiürítést a kihelyezett kiürítési rajzoknak megfelelően.

(3). Egyéb szabályok

a) mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévő személyeket tovább riasztani;

b) meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban észlelték-e, hallották-e a riasztást. Ha azt tapasztalja, feltételezi, olyan információ jut a tudomására, hogy a riasztás-kiabálás ajtódörömbölés ellenére a szobában tartózkodik valaki, azonnal értesítse a kollégiumi/hotel Portaszolgálatot, biztonsági őrt, tűzoltás vezetőt;

c) kerülje a pánikot, a tömörülést a folyosókon az ajtók előtt;

d) legyen nyugodt, higgadt, sietni kell, de a futás-rohanás önmagában is pánikot kelthet;

e) menekülésre a kijelölt menekülési útvonalat használja (szintenkénti helyszínrajzokon jelölve);

f) a menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket, sérült, sokkos, rosszul lévő személyeket;

g) az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre **(a Nyíregyházi Egyetem udvarán a Campus Kollégium előtti terület a Stadion felől)** kell menni, melyet csak akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltás vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott személy megengedi;

h) a kollégium IV-es épületében lévő biztonsági liftet kell használni vészhelyzet/tűz esetén;

i) az Egyetem teljes területén csak a kollégium IV-es épületében lévő biztonsági lift használható tűz esetén.

### 12.1.1.4 Vészhelyzetek

(1). Azonnal értesítse a Portaszolgálatot, ha az alábbiak bármelyikét észleli:

(2). Tűz, robbanás, baleset, környezeti-természeti katasztrófa, bombafenyegetés, demonstráció, sztrájk, informatikai rendszer leállása, biztonsági-tűzjelző rendszer leállása, gázszag észlelése, füst, vegyi anyag észlelése, folyadék, vegyszer szivárgása-kifolyása, fertőzés, járvány, gyanús (oda nem illő) anyagok, táskák, csomagok észlelése az épület-építmény valamelyik helyiségében-területén, lógó, szakadt vezeték, balesetveszélyes eszközök, gépek, tárgyak, épületek balesetveszélyes szerkezeti károsodása.

#### 12.1.1.5 Tűzvédelmi szabálysértések és bírságösszegek (a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011 (XII. 7) Korm. rendelet)

(1). Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha a tevékenység tüzet vagy robbanást idézett elő akkor a bírság összege 10.000,- Ft– 1.000.000,-Ft-ig terjedhet.

(2). Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha a tevékenység tüzet vagy robbanást idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges a bírság összege 20.000,-Ft – 3.000.000,-Ft-ig terjedhet.

(3). Aki a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban; jelen szabályzatban foglalt egyéb előírásokat megszegi, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá (pl. a tűzriadó gyakorlaton való részvételt megtagadja, a kollégiumi épületet nem hagyja el a tűzriadó gyakorlatkor) a bírság összege 20.000,-Ft – 60.000,-Ft-ig terjedhet.

(4). Aki a tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket (tűzoltó készülékek, fali tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó, füstérzékelő, tűz gátló ajtók) megrongálja, működésképtelenné teszi, nem a rendeltetésének megfelelően használja, a bírság összege 20.000,-Ft – 60.000,-Ft-ig terjedhet. A bírság kiszabásán túl köteles megtéríteni a megrongált, működésképtelenné tett tűzvédelmi eszköz kijavításának, cseréjének teljes költségét. A téves tűzjelzést okozó személy köteles megtéríteni a tűzjelzéssel járó kötelezően elvégzendő tűzvédelmi eszköz, berendezés felülvizsgálatának és az azon feltárt javítások, cserék teljes költségét.

(5). A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása (pl. szándékos késedelmes tűzjelzés) esetén a bírság összege 20.000,-Ft – 2.000.000,-Ft-ig terjedhet. A tűzvédelmi szabályszegések esetén a kiszabható hatósági bírságokon túl a Nyíregyházi Egyetem teljes területén a szabálytalankodóval szemben írásbeli figyelmeztetést, fegyelmi eljárást alkalmaz az Egyetem vezetése. Az a növendék, aki két írásbeli figyelmeztetésen, fegyelmi eljáráson túl ismét szabálytalankodik, a harmadik figyelmeztetést már nem kell kiadni a részére, hanem a kollégiumi bentlakási megállapodását kell azonnali hatállyal megszüntetni. A Tűzvédelmi Utasításban foglalt előírások nem, vagy nem megfelelő betartása esetén a mulasztóval szemben felelősségre vonást kezdeményeznek.

### 12.1.2 Tűzveszélyes tevékenység

(1). Nyílt lánggal, szikrázással, heves hő fejlődéssel, vagy robbanásveszélyes anyag felhasználásával járó tevékenység.

(2). Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

(3). Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen, nyílt lángú eszközök, gázégők, a kémia szaktantermek bemutató asztalain, a laboratóriumok oktató asztalain, hegesztés a hegesztő laboratóriumban és a gépjavító műhely erre a célra kialakított területén végezhető.

(4). Az Egyetem területén nyílt láng használatával járó munkát, (tevékenységet) oktatást tűzveszélyes tevékenységet végezni - az e célra kialakított műhelyek, hegesztő műhelyek, laboratóriumok kivételével - csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata, akinek az engedély kiadása előtt egyeztetni kell a tűzvédelmi szakreferenssel, vagy az irodavezetővel.

(5). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban engedélyezett, a technológia és a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító, szervező személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző, vagy az Egyetem dolgozói esetében a Tűzvédelmi szabályzatban meghatározott, az „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedély” kiadására jogosult személyek kötelezettsége.

(6). A tűzveszélyes tevékenységet engedélyező személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét. Hiányosság esetén a munkavégzésre vonatkozó engedély nem adható ki.

(7). A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével (intézetigazgatóval, gyakorlóiskola igazgatóval, kollégiumi csoportvezetővel) és az irodavezetővel, tűzvédelmi szakreferenssel egyeztetni kell, aki azt az engedélyt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyeket a kiadás előtt 5 nappal meg kell küldeni a Vagyongazdálkodási iroda vezetőjének és a tűzvédelmi szakreferensnek.

(8). Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott, a tevékenység végzésére alkalmas személy végezhet.

(9). A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző felügyeletet köteles biztosítani.

(10). A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas, vagy a tűzveszélyes munkavégzési engedélyben meghatározott tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(11). A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának, a tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt kiadónak. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

(12). Az Egyetem területén meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet még fizikai kísérlet, vagy bemutató alkalmából sem üzemeltethető.

(13). Az Egyetem területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésre jogosultak:

a) hegesztési, lakatos tevékenységre vonatkozó írásos engedélyt adhatnak ki:

- az irodavezető;

- a tűzvédelmi szakreferens;

- az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Csoport koordinálásával megbízott személy vagy - a PPP konstrukcióban felújított épületek esetén az üzemeltető arra jogosult alkalmazottja.

Az engedélyezéshez a szükséges tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezniük kell.

b) Az egyéb, tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére (szórakoztató, oktató, bemutató rendezvény esetén, szabad tűz, gáz, perzselő, gáz égőfej használata; kísérleti bemutatók, demonstráció), valamint a külső munkavállalók által az Egyetem területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzésre kiadott tűzgyújtási engedélyekkel kapcsolatos egyeztetésére

- az irodavezető vagy

- a tűzvédelmi szakreferens jogosultak.

### 12.1.3 Beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés

(1). A Nyíregyházi Egyetem a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) a kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlőközpont jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték;

b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre (biztonsági szolgálat ügyeleti helyére), vagy

c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központjába.

(2). A megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

(3). A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

(4). A tűzjelző érzékelő, zóna kiiktatására, az ellensúlyozó intézkedések meghatározására és a visszaállítására, valamint ezek körülményeit, és felelősségét meghatározni jogosult személyek a Nyíregyházi Egyetem teljes területén:

a) az irodavezető vagy

b) a tűzvédelmi szakreferens.

(5). A tűzjelző rendszer szakaszainak, érzékelőjének kikapcsolása, meghibásodás, folyamatos téves riasztás, vagy a tűzjelző környezetében folytatott, téves tűzjelzést előidéző tevékenység esetén, vagy a rendszer javítása esetében indokolt.

(6). Ha a tűzjelzés az állandó felügyeletről telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a nemzeti segélyhívó számon (105, 112) történhet, és a nyilvántartott adatokról a jelzésfogadót tájékoztatni kell.

(7). Minden nemű tűzjelzés esetén a Vagyongazdálkodási iroda vezetőjét és a tűzvédelmi szakreferenst elektronikusan tájékoztatni kell az eseményt követő legrövidebb időn belül.

### 12.1.4 Tűzriadó terv

A Tűzriadó terv a Nyíregyházi Egyetem gondozásában készült, amely Nyíregyházi Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának részét képezi, de ennek az NYHK-t érintő felülvizsgált változata nem került átadásra az intézmény részére.

## 12.2 SZHK

(1). Az MH KTK épületében található az SZHK által használt honvédelmi kollégiumi szint/épületrész és az udvarán a különálló konténer épület.

(2). Valamennyi az épület működtetéséhez szükséges szolgáltatói tevékenységet, így a tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, felülvizsgálatokat az MH KTK Bázis üzemeltető részleg végzi.

(3). Az MH KTK hatályos Tűzvédelmi Szabályzata és annak mellékletei (Nyt. szám: 11/369) vonatkoznak az SZHK állománya által használt területekre, a konténer épületre.

(4). Az MH KTK rendelkezésre bocsátott Tűzvédelmi Szabályzata alapján az SZHK személyi állománya és növendékei részére kötelezően betartandó sajátos tűzvédelmi előírások, szabályzók a következők:

### 12.2.1 Tűzveszélyes tevékenység, dohányzás

(1). Az MH KTK területén az SZHK által használt területen – a kijelölt dohányzóhely kivételével – a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

(2). Az MH KTK területén az SZHK által használt területen nyílt lángot használni, tüzet rakni, tűzjelenséggel és szikraképződéssel járó munkát végezni csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről szóló engedély birtokában, az abban meghatározott módon, veszélyt nem okozva lehet végezni.

(3). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység folytatása csak az MH KTK tűzvédelmi szolgálati személye által írásban esetileg meghatározott feltételek betartása mellett végezhető.

### 12.2.2 A dohányzás tűzvédelmi szabályai

(1). A katonai objektum épületeiben, így az SZHK által használt területeken a dohányzás mindenhol tilos.

(2). Dohányozni csakis az épületen kívül, a bejárattól minimum 5 méterre, **parancsban kijelölt dohányzóhelyen engedélyezett**!

(3). Égő dohányneműt, gyufát, stb. tilos ott elhelyezni, illetve ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

(4). A dohányzó helyek kijelölése az MH KTK sorszámos intézkedésében kerül meghatározásra.

(5). Azon helységekbe, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot állítanak elő, tárolnak, vagy felhasználnak, gyújtóeszközt bevinni sem lehet, kivéve az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély alapján meghatározott feltételek mellett.

(6). A dohányzóhelyeken a dohánytermék biztonságos eloltása, a tűzveszély kizárása a dohányzó feladata.

(7). A dohányzóhelyet piktogrammal és „dohányzóhely” vagy „dohányzásra kijelölt hely” felirattal meg kell jelölni.

(8). A katonai szervezet gép-, és harcjárműveinek utasterében a dohányzás tilos. Ugyanez vonatkozik a nyitott tehergépjárművek rakfelületén utazó állományra is.

### 12.2.3 Készenlétben tartandó tűzoltó készülékek az objektum épületeiben, helységeiben, szabad terein:

(1). **főépület**: minden megkezdett 600 négyzetméter alapterület után 1 db 6 kg-os porral oltó készülék, de legalább szintenként 1 db.

(2). **konténer épület**: minden megkezdett 600 négyzetméter alapterület után 1 db 6 kg-os porral oltó készülék, de legalább szintenként 1 db.

(3). **raktárak:** ruházati-, vegyivédelmi-, fegyver- raktárakban minden megkezdett 200, kiképzési-, sportszer-, elhelyezési-, elektronikai-, és közlekedési anyagraktárakban minden megkezdett 600 négyzetméterenként, illetve tároló konténerenként 1 db 6 kg-os porral oltó készülék, lőszer-, és üzemanyag raktárban minden megkezdett 50 négyzetméter, illetve helységenként 1 db 6 kg-os porral oltó készülék, illetve az objektum egésze után 1 db 50 kg-os habbal oltó készülék, élelmiszer raktárban minden megkezdett 200 négyzetméter után 3 db 5 kg-os szén-dioxiddal oltó készülék.

(4). **híradástechnikai épületrész**: minden megkezdett 200 négyzetméter után 1 db 5 kg-os szén-dioxiddal oltó készülék, konténerenként 1 db 2 kg-os szén-dioxiddal oltó készülék.

(5). **zárt garázsok**: minden bent álló gépjármű után 1 db 6 kg-os porral oltó készülék.

(6). **gázfogadók**: minden megkezdett 50 négyzetméter után 1 db 6 kg-os porral oltó készülék.

(7). **kazánház:** 3 db 12kg-os porral oltó készülék.

(8). **műhelyek:** minden megkezdett 200 négyzetméter után, de legalább helységenként 1 db 6kg-os porral oltó készülék (hegesztő műhelyben 12 kg-os), elektronikai és híradástechnikai műhelyekben 5 kg-os szén-dioxiddal oltó készülék.

(9). **konyha:** minden megkezdett 200 négyzetméterenként 1 db 6kg-os porral oltó készülék.

(10). **étkezde, ételkiosztó**: minden megkezdett 600 négyzetméter után 1 db 6kg-os porral, és 1 db 5kg-os szén-dioxiddal oltó készülék.

(11). **veszélyes hulladék tároló:** 2 db 6kg-os porral oltó készülék.

(12). **számítógépes oktató-kiképző tantermek:** 1 db 2 kg-os szén-dioxiddal oltó készülék.

(13). **egyéb épületek:** az OTSZ előírásai szerint, de legalább épületenként és szintenként 1 db.

(14). **ideiglenes létesítmények:**

a) **sátrak:** minden megkezdett 4 készlet után 1 db 6kg-os porral oltó készülék;

b) **tanácskozó sátrak:** minden készlet után 1 db 6kg-os porral oltó készülék;

c) **vezetési pont sátrak:** elemenként 2 db 6kg-os porral oltó készülék;

d) t**ároló konténerek:** üres állapotban vagy nem éghető anyag tárolása esetén nem szükséges, éghető szilárd anyag tárolása esetén 1 db 6kg-os porral, éghető (kannás, hordós) folyadék tárolása esetén 1 db 9kg-os habbal oltó készülék;

e) **ideiglenes emelvény, színpad, eligazító:** 1db 6kg-os porral oltó készülék;

f) **bálázott**, **kazlazott, halmozott anyag esetén:** szükség szerint, illetve egyedi intézkedés alapján;

g) **faházak:** minden megkezdett 200 négyzetméter alapterület után 1 db 6kg-os porral oltó készülék.

(15). Több, illetve nagyobb oltási teljesítményű készülék alkalmazása megengedett. A 12 kg-os porral oltó készülékek 2 db 6-kg-ossal, az 5 kg-os szén-dioxiddal oltók 2 db 2 kg-ossal és viszont, helyettesíthetőek.

### 12.2.4 Tűzoltó vízforrások

(1). A katonai objektumban a nemzeti szabvány, illetve a hatályos OTSZ szerint kell a szükséges mennyiségű oltóvizet és víznyomást biztosítani. Az oltóvíz-hálózat a városi vízvezeték hálózatra kötött, kimeríthetetlennek tekinthető, átmérője NA 80, kiépítése alapján kombinált (részben körvezetékes ) táplálású.

(2). A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálatát a 256/2020. MH PK. intézkedés alapján az MH Anyagellátó Raktárbázis végzi.

(3). A tűzcsaphálózatot mosásra, locsolásra, vízkivételre, egyéb célokra csak külön engedély alapján lehet használni.

(4). A föld feletti tűzcsapokat táblával kell megjelölni. A szabványnak megfelelő föld feletti tűzcsapokat, amennyiben jól láthatóak, nem kell jelölni. A fali tűzcsapokat nemzeti szabványnak megfelelő piktogrammal, és/vagy „tűzcsapszekrény” felirattal kell jelölni.

(5). A fali tűzcsapokban szerelvényként 1 db 52 mm-es kapocsú, zárható vagy nem zárható sugárcsövet, és 1 db 20 m egységhosszú, 52 mm-es kapocsú („C”) nyomótömlőt kell tartani.

(6). Az MH KTK tűzvédelmi tisztjének intézkedése alapján több, illetve más hosszúságú tömlőt, tűzcsapkulcsot és egyéb szerszámzatot is el lehet helyezni a tűzcsap szekrényben. A tűzcsapszekrényben elhelyezhetőek tűzoltó készülékek is. Amennyiben a tűzcsap szekrény nem üvegezett, a tűzoltó készülék elhelyezését a szekrényen „tűzoltó készülék” nemzetközi piktogrammal jelölni kell.

(7). A fali tűzcsapok ideiglenes üzemképtelenségét „üzemképtelen” felirat elhelyezésével kell jelölni. Az üzemképtelen tűzcsapokból a javításig a szerelvényeket ideiglenesen be kell vonni.

(8). A téli időszakban (november 01. - március 31. között) a föld feletti tűzcsapok fagytalanítva vannak, a tűzcsapok nincsenek nyomás alatt. Ez időben gyakorolni csak földalatti tűzcsapról lehet. Tűz esetén a tűzcsapokat a mellettük lévő aknában, illetve a mellettük lévő nyitószerelvényen meg kell nyitni! Az oltás befejezése után a tűzcsapokat ismételten vízteleníteni kell a víztelenítő furat megnyitásával. Fali tűzcsapokról gyakorolni tilos.

### 12.2.5 Tűzjelző rendszerek

(1). A konténer épületben és a főépületben automata tűzjelző rendszerek kerültek kiépítésre.

(2). A tűzjelző rendszerek a tűzoltóság hálózatára nem csatlakoznak. A tűzjelző rendszerek az Objektum Ügyelet (a továbbiakban: OBJ. Ü.) szolgálati helység irányába átjeleznek, valamint helyszíni riasztást is biztosítanak.

(3). A tűzjelző rendszerek kezelését az MH KTK ügyeletesi szolgálat látja el. A rendszer szabályos üzemeltetéséért az MH KTK kezelő állomány a felelős.

(4). Kezelésük, alkalmazásuk, műszaki leírásuk, felépítésük a gyártó által rendelkezésre bocsátott kezelési és műszaki leírásban található, így az azt kezelő állományt egyszerűsített kezelési leírással kell ellátni, amelyet az OBJ. Ü. okmányai között kell tárolni.

(5). A tűzjelző rendszerrel ellátott épületekben betartandó tűzvédelmi és tűzmegelőzési rendszabályok:

a) az épületekben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak engedély, és a rendszer időleges kikapcsolása mellett lehet végezni. A rendszert visszakapcsolni csak munka befejezése után, megfelelő szellőztetést követően szabad;

b) tilos a kézi jelzésadókat önkényesen működésbe hozni, szükségtelenül beütni, vagy arra okot szolgáltatni;

c) tilos a helységekben a tűzjelző rendszer érzékelőit megzavaró anyagot (benzint, petróleumot, erős parfümöt, növényvédő szert, aeroszol-sprayt, stb.) behozni, használni, illetve a levegőbe juttatni;

d) tilos az érzékelőket, jelzésadókat, vezetékeket, szirénákat önkényesen leszerelni, rongálni, átalakítani, vagy beállított paramétereiket megváltoztatni;

e) tilos a hősebesség érzékelővel felszerelt helységekben (főzőtérben, dohányzó helységben) hideg időszakban az ablakot tartósan nyitva hagyni.

(6). A tűzjelző rendszerek jelzése, meghibásodása, rendellenes működése esetén az MH KTK kezelő jelent az OBJ. Ü.-nek, és kéri az MH KTK tűzvédelmi tiszt tájékoztatását. Az MH KTK kezelő állomány a rendszeren, csak a kezelési utasításokban leírt mértékben eszközölhet beavatkozást!

### 12.2.6 Tűzjelzés

(1). Az a személy, aki az alakulat területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelenteni a helyszínen lévő, vagy elérhető parancsnokának, munkahelyi vezetőjének, illetve az OBJ. Ü. szolgálatnak személyesen, vagy telefonon a **85-55** telefonszámon.

(2). A tűzjelzést megteheti az épület beépített tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának aktiválásával is, ha az épület rendelkezik ilyen berendezéssel, de ezt követően köteles a tűzjelzést szóban is megtenni a fent nevezett szolgálatok, személyek részére.

(3). A tűzjelzés, a kárjelzés lehetőleg a következőket tartalmazza:

a) a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását;

b) a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be);

c) a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát;

d) a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket;

e) a jelző személy nevét és telefonszámát;

f) egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

(4). Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

(5). Tűz esetén az OBJ. Ü. szolgálat:

a) meggyőződik a tűzjelzés valódiságáról;

b) amennyiben szükséges, intézkedik az objektum kiürítésére;

c) a **105**, **112**, illetve a **06/56-421-100** telefonszámon riasztja a Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság erőit, eszközeit, továbbá intézkedik a tűzoltóság és a mentők beléptetésére;

d) feladatot szab az alárendelt szolgálatok részére a káresemény felszámolásában történő közreműködésre;

e) „Jelentés tűzesetről” című nyomtatványon az elöljáró ügyeleti szolgálaton keresztül haladéktalanul tájékoztatja HM HF-t a tűzeset bekövetkezéséről és annak körülményeiről.

(6). A tűz által érintett és veszélyeztetett objektumokban a jelen lévő parancsnokoknak, munkahelyi vezetőknek, illetve ügyeleti szolgálatoknak tűzriadót kell elrendelnie az objektumban tartózkodók részére, illetve gondoskodni kell a veszélyeztetett területen tartózkodó valamennyi személy időbeni értesítéséről. Az objektumban lévő személyeknek a tűzvédelmi szabályzatban, tűzriadó tervekben meghatározottak szerint kell ténykedniük.

(7). Minden személy a beépített tűzjelző rendszer figyelmeztető jelzésének megszólalásakor, vagy a TŰZRIADÓ élőszóban történő elrendelésekor azonnal áramtalanítsa az üzemelő elektromos berendezéseket, majd hagyja el a munkahelyét és a kiürítési útvonalakon, (amennyiben van, a folyosókon elhelyezett menekülési irányt jelző irányfények jelzéseinek megfelelő irányokban), hagyja el az épületet és erre figyelmeztesse munkatársait.

### 12.2.7 Tűzesetek jelentése, tűzvizsgálat

#### 12.2.7.1 A tűzesetek jelentési kötelezettsége

1) Az a személy, aki az MH KTK területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt azonnal jelezni az OBJ. Ü. felé.

2) **Minden tűzesetet jelenteni kell**, legyen az emberi beavatkozás nélkül megszűnt, vagy a hivatásos tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott tűz!

3) Az OBJ. Ü. a tűzeset vétele után telefonon azonnal jelenti a MH TP Hadműveleti Központ ügyeleti szolgálatán keresztül a HM Hatósági Főosztálynak a tűzesetet, amennyiben:

a) annak eloltásához külső segítség (hivatásos/önkormányzati tűzoltóság) igénybevétele szükséges, a külső segítségnyújtó szervezet riasztása után;

b) jelentést kapott a tűz eloltásáról;

c) jelentést kapott a tűzoltóság levonulásáról.

#### 12.2.7.2 A tűzesetekkel kapcsolatos szóbeli jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a tűzeset helyét;

b) a tűzeset keletkezési idejét;

c) a tűz keletkezése kapcsolatban áll-e katonai tevékenységgel;

d) történt-e külső közreműködő riasztása;

e) a tett intézkedéseket;

f) a tudomására jutott sérülésről, életveszélyről;

g) a tűzvizsgáló szolgálat riasztását igényli-e.

**12.2.7.3 Az írásbeli jelentés**

(1). A szóbeli jelentést követően haladéktalanul, **de legkésőbb 24 órán belül** írásban (telefaxon) is jelenti a tűzesetet a „Jelentés Tűzesetről" elnevezésű minta lapon.

(2). Kitöltésekor azokat a részeket, amelyeket a jelentés megtételekor, annak megtörténte hiányában nem tud értelemszerűen kitölteni, azok helyére „*folyamatban, illetve később kerül pontosításra*" szövegrészek kerüljenek rögzítésre.

(3). A tűz eloltását követően *egy órán belül* elkészíti, és továbbítja a pontosított jelentést a „Jelentés Tűzesetről" elnevezésű bejelentő lap hiánytalan kitöltésével.

**12.2.7.4 A tűzvizsgáló szolgálat riasztás igénylésének szabályai**

(1). Az igényt minden esetben előzze meg az MH KTK tűzvédelmi tiszttel, tűzvédelmi feladatokat ellátó személlyel és az ügyeletes parancsnokkal való konzultáció!

(2). Valamennyi kárértékkel járó tűzesetet ki kell vizsgálni.

(3). A tűzvizsgálat szempontjából **nem** minősül tűzesetnek:

a) hőhatáson alapuló, hőt hasznosító vagy hőt termelő technológiai folyamat, amennyiben üzemszerű kereteit nem lépte túl, nem okozott veszélyt, és alkalmazása jogszerű volt;

b) azon égési folyamat, amely megszűnéséig, vagy megszüntetéséig az éltre, a testi épségre, vagy az anyagi javakra közvetlen veszélyt nem jelentett, illetve kárt nem okozott;

c) a hőhatás következtében a textíliákon kialakuló pörkölődés, elszíneződés, elváltozás;

d) a villamos berendezések és készülékek olyan belső műszaki meghibásodása, amely a szigetelőanyagon kívül más anyagban nem okozott károsodást, illetve a berendezésen, készüléken nem terjedt túl;

e) a fizikai robbanás, amely nem okozott tüzet;

f) a hulladék, a szemét és az avar égése, amennyiben nem okozott halálesetet, sérülést, egyéb veszélyt, illetve kárt;

g) harcászati illetve lőgyakorlatok során végrehajtott robbantás, illetve pirotechnikai eszköz használat;

h) tűzakadály-pálya gyakorlat.

(4). A lövészettel összefüggő tűzeseteket akkor kell kivizsgálni:

a) ha a tűz a célterületen kívül keletkezett;

b) ha célterületen keletkezett tűz, onnan védett területre átterjedve anyagi javakat veszélyeztetett, vagy azokban kárt okozott;

c) ha keletkezett tűz következtében személyi sérülés, vagy haláleset történt.

### 12.2.8 Az SZHK által az MH KTK-nál használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai

Az SzTvSz 5. melléklete tartalmazza, amely az MH BTKK által készült.

### 12.2.9 Tűzriadó terv

A Tűzriadó terv az MH KTK jogelődje, az MH BTKK gondozásában készült, amelyet a SzTvSz 9. sz. melléklete tartalmazza.

## 12.3 HMV HKK

(1). A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormány rendelet 58. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonában, Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és az MH KP 30. pctt. gy. dd. elhelyezési utaltságában lévő Hódmezővásárhely, 5318/3 hrsz-ú, Zrínyi Miklós laktanya nőtlen tiszti szálló megnevezésű ingatlan 2022. szeptember 01. és 2028. augusztus 31. között, 6 év határozott időtartamra biztosítva van, valamint 2 év határozott időtartamra az R/2 épület, mint irodaépület a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium számára.

(2). Valamennyi az épület működtetéséhez szükséges szolgáltatói tevékenység takarítás, karbantartás, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységek, felülvizsgálatok) a MH KP 30. pctt. gy. dd. szolgáltatója a KLH Masters Kft. végzi a mindenkor érvényben lévő Szolgáltatói Szerződés alapján.

(3). Az MH KP 30. pctt. gy. dd. Tűzvédelmi Szabályzata vonatkozik az HMV HKK állománya által használt kollégium épületére is, mint nőtlen szálló régi funkció megjelöléssel.

(4). Az MH KP 30. pctt. gy. dd. jogelődje, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Kikülönített Szervezeti Eleme által korábban rendelkezésre bocsátott Tűzvédelmi Szabályzata alapján a HMV HKK személyi állománya és növendékei részére kötelezően betartandó sajátos tűzvédelmi előírások, szabályzók a következők:

### 12.3.1 Szolgálati személyek és szervezeti elemek tűzmegelőzési, tűzvédelmi és tűzoltási feladatai

#### 12.3.1.1 A használó szervezet parancsnoka: igazgató

a) Végzi a HMV HKK működéséhez kapcsolódó tűzvédelmi feladatokat.

b) Intézkedik a HMV HKK kockázat azonosításának végrehajtására.

c) Kiadja a HMV HKK tűzvédelmi szabályzatát, érvényre juttatja az abban foglaltakat (amennyiben szükséges).

d) Tájékoztatja az MH KP 30. pctt. gy. dd. dandárparancsnokot az általuk tervezett, koordinációt igényló tűzvédelmi feladatokról.

e) Adatokat szolgáltat az MH KP 30. pctt. gy. dd. dandárparancsnok részére a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez.

f) Intézkedik a tűzvédelmi oktatások végrehajtására.

g) Elrendeli a HMV HKK tűzvédelmi ellenőrzéseit.

h) Tájékoztatja az MH KP 30. pctt. gy. dd. dandárparancsnokot az általuk tapasztalt, tűzvédelmet érintő anyagi-technikai hiányosságokról.

i) Személyesen vagy képviselője útján részt vesz az objektum tűzvédelmi ellenőrzésén.

j) Az MH KP 30. pctt. gy. dd. dandárparancsnok által elrendelt ellenőrzés tapasztalatai alapján elrendeli a feltárt hiányosságok felszámolását.

k) Biztosítja a HMV HKK tűzvédelmi szolgálati személyeinek, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személynek a feladat végrehajtásához szükséges feltételeket.

l) Tűzvédelmi feladatait a tűzvédelmi szolgálati személye: a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy közreműködésével látja el.

m) Megköti az együttműködési megállapodást a katasztrófavédelmi szervekkel (amennyiben szükséges).

n) Segítségkérés esetén a hatáskörébe utalt esetekben dönt a tűzoltóság számára felajánlott honvédségi erők kirendeléséről.

o) Segítségkérés esetén, amennyiben a kért erő kirendelése a hatáskörét meghaladja, szolgálati úton kéri a szolgálati elöljáró döntését a honvédségi erő katasztrófavédelmi illetve tűzoltási feladatokra történő kirendelésére.

#### 12.3.1.2 A használó szervezet parancsnok helyettes(e): mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető)

a) A HMV HKK mb. igazgatóhelyettesének (telephelyvezetőjének) távollétében ellátja az igazgató tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait.

b) Részt vesz a munkaterületükre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok kialakításában, tájékoztatja a tűzvédelmi szolgálati személyt, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a tűzvédelmet érintő változásokról.

c) Érvényre juttatja a tűzvédelmi használati szabályokat az állományával, illetve a munkaterületen.

d) A tűzvédelmi szakállománnyal együttműködve meghatározza a HMV HKK, felelősségi területe tűzoltó eszköz szükségletét, azt folyamatosan naprakészen tartja, intézkedik azok biztosítására.

e) Tervezi és megszervezi a feladatai tűzvédelmi biztosítását.

f) Intézkedik a beosztott állomány tűzvédelmi oktatásának dokumentált megtartására.

#### 12.3.1.3 A használó szervezet logisztikai szerve: HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részleg

a) Részt vesz a szakágak technológiai folyamataira vonatkozó tűzmegelőzési szabályok kidolgozásában, illetve abban segítséget nyújt, tájékoztatja a HMV

HKK tűzvédelmi szolgálati személyét, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a tűzvédelmet érintő változásokról.

b) Szakáganként a tűzvédelmi szakállománnyal együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések körét, a szükséges felülvizsgálatok fajtáját és ciklus idejét.

c) Szakági nyilvántartást vezet a tűzvédelmi felülvizsgálatra kötelezett eszközökről, felszerelésekről, az előírt felülvizsgálat fajtájáról, ciklus idejéről és a következő esedékes felülvizsgálat idejéről.

d) A tűzvédelmi szolgálati személyével, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködve felügyeli, hogy a közép és teljes körű karbantartásra váró tűzoltó készülékeken ne kerüljön végrehajtásra az alapkarbantartás, és ez kerüljön feltüntetésre a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban.

e) A költségvetési tervezési időszakban, a HMV HKK üzemeltetési, fenntartási hatáskörébe tartozó körben, a vezetett nyilvántartás alapján felméri a következő költségvetési évben esedékes felülvizsgálatok és a hozzájuk kapcsolódó karbantartások, javítások, anyag, eszköz beszerzések költségigényét és azt – a vonatkozó szabályzók figyelembevételével – betervezi a HMV HKK költségvetési előirányzat tervébe.

f) A biztosított költségvetési előirányzatból a vonatkozó szabályzókban meghatározottak szerint a HMV HKK hatáskörébe tartozó esetekben végrehajtja az eszközök, felszerelések felülvizsgálatát, karbantartását, javítását, beszerzését, beleértve a jogszabály, nemzeti szabvány változása következtében előírásra kerülő anyagokat.

g) A felülvizsgálat végrehajtása után ellenőrzi annak dokumentálásának megfelelőségét, végrehajtja a nyilvántartás frissítését, az elvégzett felülvizsgálatokról tájékoztatja a tűzvédelmi szolgálati személyét, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt.

h) Forrás alulbiztosítás esetén tájékoztatja az igazgatót, az igazgatóhelyettest (telephelyvezetőt) az alulbiztosítás következtében bekövetkező korlátozásokról, feladat elmaradásokról.

i) A HMV HKK hatáskörébe nem tartozó üzemeltetési, fenntartási eszközök, felszerelések, építmények esetében megigényli azok felülvizsgálatának végrehajtását a hatáskörrel rendelkező szervezettől.

j) A tűzvédelmi szakállománnyal együttműködésben megállapítja a tűzvédelmi szakanyag szükségletet.

k) A tűzvédelmi szakanyag szükséglet alapján tervezi az azokkal történő ellátás költségeit, a vonatkozó szabályzók szerint végrehajtja az ellátást, ellenőrzi a tűzvédelmi szakanyagok meglétét, azok jogszerű felhasználását.

l) A tűzvédelmi szolgálati személyével, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel együttműködve tervezi a tűzvédelmi szakfeladatok költségvetés igényét, előkészíti az azok végrehajtásához szükséges szerződéseket, biztosítja azok végrehajtásának feltételeit.

m) Tájékoztatja a tűzvédelmi szolgálati személyét, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a szakterületeken bekövetkezett, a tűzvédelem helyzetére kiható változásokról.

n) Szakmai segítséget nyújt a HMV HKK tűzvédelmi szakanyag szükségleti számvetésének meghatározásához.

o) Szakági vonalon érvényre juttatja a technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályait.

p) A technológiai folyamatok tűzvédelmi szabályainak érvényre juttatása során folyamatos kapcsolatot tart a tűzvédelmi szakállománnyal, a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személlyel és tájékoztatja őket a végrehajtás helyzetéről.

q) Részt vesz az igazgató, igazgatóhelyettes (telephelyvezető) által elrendelt időszakos és soron kívüli tűzvédelmi ellenőrzéseken.

r) Tűzgyújtási tilalom, tartósan magas környezeti hőmérséklet esetén megszervezi a veszélyes anyagokat tároló raktárak, tárolók folyamatos szellőztetését, a raktárak környezetének karbantartását, gyomtalanítását, a lehullott levélzet eltávolítását.

s) A HMV HKK logisztikai szerve: HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részleg adatokat szolgáltat az MH KP 30. pctt. gy. dd. részére a használatra átvett infrastruktúra állapotáról.

t) Kezdeményezi az MH KP 30. pctt. gy. dd. -nál a feltárt anyagi-technikai jellegű hiányosságok felszámolását.

**12.3.1.4 A használó (honvédségi) szervezet tűzvédelmi szolgálati személye: tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy**

a) Az igazgató, a HMV HKK mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető), munkahelyi vezetők és az illetékes szakágak segítségével közreműködik a HMV HKK szervezetének kockázat azonosításában.

b) Az igazgató, a HMV HKK mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető), és az illetékes szervezeti elemek közreműködésével elkészíti a HMV HKK sajátosságait is tartalmazó SzTvSz-t, végrehajtja annak évenkénti pontosítását, felülvizsgálatát.

c) Kidolgozza a HMV HKK egyéb tűzvédelmi okmányait.

d) Végrehajtja, illetve közreműködik az igazgató által elrendelt időszakos és soron kívüli tűzvédelmi ellenőrzésekben, jelent azok tapasztalatairól, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok felszámolásának módjára.

e) Részt vesz a tűzvédelmet érintő feladatok előkészítésében, végrehajtásában.

f) Javaslatot tesz a tűzvédelmi oktatások és képzések tartalmára, azok végrehajtásának idejére.

g) Végrehajtja az újonnan munkába lépők és a munkahelyi vezetők tűzvédelmi oktatását.

h) Az igazgató, a HMV HKK mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető) adatszolgáltatása alapján meghatározza a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett beosztások (tevékenységek) körét.

i) Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett beosztásokat betöltő személyek szakvizsgáinak érvényességét.

j) A tervezési időszakban, az igazgató, a HMV HKK mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető) igényei alapján a meghatározott időben megadja az intézmény Személyügyi és Munkaügyi Részlegének a következő évre a tűzvédelmi

szakvizsgákra a felkészítő tanfolyamokra tervezett személyek számát, várható költségigényét.

k) Elkészíti a HMV HKK éves összefoglaló, valamint negyedéves jelentéseit a tűzvédelem helyzetéről.

l) A jogszabályi előírások alapján a HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részlegével és a munkahelyi vezetőkkel együttműködve közreműködik a tűzvédelmi szakanyag szükségleti és ellátottsági kimutatás elkészítésében.

m) Meghatározza a HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részleggel és az munkahelyi vezetőkkel együttműködve a szervezete tűzoltó felszerelés és tűzoltó eszköz szükségletét, felügyeli a tűzvédelmi szakanyagokkal, tűzoltó eszközökkel történő ellátást.

n) Együttműködik a HMV HKK Logisztikai és Kiszolgáló Részleggel a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések körének, a felülvizsgálat típusának és ciklus idejenek meghatározásában.

o) Felügyeli a tűzvédelmi tárgyú felülvizsgálatok végrehajtását.

p) Adatokat szolgáltat az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi szolgálati személynek a vezető ügyeleti szolgálat (Laktanya Ügyeleti Szolgálat a továbbiakban: LAKT Ü), és a vészhelyzetek kezelésében érintett más szolgálatok szolgálati intézkedéseinek tűzvédelmi részeinek kidolgozásához.

q) Szervezi a HMV HKK teljes személyi állományának kiürítési képzésének végrehajtását, a tűzvédelmi kiürítési gyakorlatokat.

### 12.3.2 Tűzveszélyes tevékenység, dohányzás

(1). Az MH KP 30. pctt. gy. dd. területén, a HMV HKK által használt területen – a kijelölt dohányzóhely kivételével – a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

(2). Az MH KP 30. pctt. gy. dd. területén a HMV HKK által használt területen nyílt lángot használni, tüzet rakni, tűzjelenséggel és szikraképződéssel járó munkát végezni csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről szóló engedély birtokában, az abban meghatározott módon, veszélyt nem okozva lehet végezni.

(3). Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység folytatása csak az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi szolgálati személyével történő egyeztetést követően, írásban esetileg meghatározott feltételek betartása mellett végezhető.

(4). A Régi nőtlen szálló és R/2 épületét érintő javítás, karbantartás, felújítás során felmerülő nyílt lánggal, izzással, esetlegesen parázslással járó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározására az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi szolgálati személye jogosult. Az ezzel kapcsolatban felmerült igényt a HMV HKK mb. igazgatóhelyettes (telephelyvezető), írásos formában jelzi az MH KP 30. pctt. gy. dd. részére.

(5). Amennyiben a későbbiekben további állandó tűzrakóhely kialakításának igénye merül fel, kialakításának és használatának feltételeit előzetesen egyeztetni szükséges a tűzvédelmi szolgálati személyek között.

### 12.3.2.1 A dohányzás tűzvédelmi szabályai

1) A katonai objektum épületeiben, így a HMV HKK által használt területeken a **dohányzás mindenhol tilos**.

2) A dohányzás céljára a gépjárművektől, az üzemanyag-, és veszélyes hulladéktárolóktól, gyűjtőhelyektől távol (legalább 15 méter) dohányzóhelyet kell kijelölni. A dohányzóhelyek az MH KP 30. pctt. gy. dd. intézkedésben kerülnek kijelölésre.

3) A dohányzó helyet elszáradt aljnövényzettől és éghető anyagoktól mentes állapotban kell tartani.

4) A dohányzó helyet a keletkező hamu, csikk és egyéb maradványok tárolására alkalmas csikktartóval kell ellátni, amelyet telítődés esetén, de legalább naponta – a gyulladásveszély kizárásáról szóló meggyőződés mellett – ki kell üríteni a kommunális hulladék tárolóba.

5) A dohányzó helyet el kell látni egy legalább 2 liter űrtartalmú nem éghető anyagú víztároló edénnyel (vizes vödör), amelyet folyamatosan tele töltött állapotban kell tartani.

6) A dohányzóhely a jogszabálynak, nemzeti szabványnak megfelelő, kijelölt dohányzó helyet jelölő jelzőtáblával legyen jelölve.

### 12.3.3 A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés

### 12.3.3.1 Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által

Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök tűz-, és hibajelzése esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

**A). Hibajelzés esetén:**

(1). Jelentse a Laktanya Ügyeleti szolgálat, Hódmezővásárhely (továbbiakban: LAKT Ü) és a Portaszolgálat részére a hibajelzés tényét, annak pontos helyét és jellegét, kérje a MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi tiszt és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személy kiértesítését, illetve intézkedést az üzemeltető általi javításra (Helyőrségtámogató Parancsnokságok).

(2). Menjen a rendszer által jelzett hiba helyére és próbálja meg megállapítani annak okát. Amennyiben a helyiség zárt és oda belépni nem tud és tűzre utaló jel (pl. füstszag, füstképződés, hőhatás, stb.) nem észlelhető, *erőszakkal ne hatoljon be, a zárat ne törje fel.* Ha a hiba okát meg tudja állapítani (pl. leesett érzékelő, elvágott vezeték) jelentse a vezető ügyeleti szolgálatnak. A helyiségben és környezetében végezzen vizsgálatot, hogy nincs-e tűzre, füstképződésre, egyéb veszélyre utaló nyom. Ha van, a tűz észlelésének megfelelően járjon el.

(3). A tűzjelző rendszer zümmerét a kezelőszervi gombbal némítsa le.

(4). Jelentsen a LAKT Ü-nek a tett intézkedéseiről, illetve megállapításairól, a továbbiakban parancsa szerint járjon el, tájékoztassa a Portaszolgálatot is, majd a tűzvédelmi tiszt, illetve a szervízcsoport érkezése után segítse munkájukat.

**B). Automata (érzékelő által generált) tűzjelzés esetén:**

(1). Nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van) a „tájékozódás” gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Helyettese ez idő alatt készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon jelentsen a LAKT Ü nek arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és az Épület Ügyeletnek (a továbbiakban: ÉP Ü) (szolgálatot ellátó egyéb személy) megkezdte a tájékozódást.

(2). Menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz van, haladéktalanul jelentsen a LAKT Ü- nek a fent megadott módon és szempontok szerint és tájékoztassa a Portaszolgálatot is. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására.

(3). Amennyiben a tűzjelzés helye zárt, oda kulcs hiányában behatolni nem tud és amennyiben az nem minősül zárt körletnek (pl. ügyvitel,) *oda erőszakkal, zárfeltöréssel is hatoljon be*, és kezdje meg a mentést, az oltást.

(4). Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál és a tűzjelzésre okot adó forrást sem találja meg, jelentsen a LAKT Ü - nek és kérje a tűzoltóság riasztásának mellőzését. A tűzjelző rendszert némítsa le. Ha a tűzjelzés minden indok nélkül újra jelentkezik, a szirénát némítsa el. Kérje a rendszer javítását. Ezt követően fokozott figyelemmel lássa el szolgálatát, rendszeresen ellenőrizze az épületet, hogy nincs-e megbújó, fel nem fedezett tűzforrás.

(5). Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, de meg lehet állapítani a tűzjelzés adásának okát (pl. illatanyagok használata, étel odaégetése során keletkezett füst, stb.), tegyen intézkedést annak megszüntetésére, szellőztessenek ki, és a tűzjelzés okáról tegyen jelentést a LAKT Ü - nek, továbbiakban parancsai szerint járjon el és tájékoztassa a Portaszolgálatot is.

(6). Amennyiben a tűzjelzés alapjául szolgáló tevékenység szabály-, vagy fegyelemsértésből ered (pl. tiltott helyen való dohányzás, a tűzjelző rendszer megrongálása, a mentési kötelezettségből adódó zárfeltörési kár, stb.), jegyezze fel az elkövető adatait, tartsa a helyszínen, majd késedelem nélkül tegyen jelentést az esetről a LAKT Ü-nek és parancsai szerint járjon el és tájékoztassa a Portaszolgálatot és a tűzvédelemi feladatokat ellátó személyt is.

**C). Kézi jelzésadó által generált tűzjelzés esetén**

(1). Nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van ) a „tájékozódás” gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Helyettese ez idő alatt készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon jelentsen a LAKT Ü nek arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és az ÉP Ü (szolgálatot ellátó egyéb személy) megkezdte a tájékozódást és tájékoztassa a Portaszolgálatot is.

(2). Menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz vagy veszélyhelyzet van, illetőleg más oknál fogva a jelzés indokolt volt, haladéktalanul jelentsen a LAKT Ü-nek a fent megadott módon és szempontok szerint és tájékoztassa a Portaszolgálatot is. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. Jegyezze fel, hogy ki adta a tűzjelzést (a későbbi tűzvizsgálati eljáráshoz).

(3). Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, tájékozódjon annak irányába, hogy milyen körülmények között, miért, ki hozta működésbe a kézi jelzésadót. Tapasztalatait jegyezze fel, és tegyen jelentést a LAKT Ü-nek és tájékoztassa erről a Portaszolgálatot is.

(4). A tűzjelző rendszer a kézi jelzésadó üveglapjának kicserélése nélkül *alapállapotra nem áll vissza, folyamatos tűzjelzést ad.* Kérje a tűzvédelmi szolgálati személy, illetve a szervízcsoport értesítését, megérkezésükig a hangjelzést a rendszer kezelőpanelén némítsa el.

### 12.3.3.2 Az objektumban (HMV HKK által használt területen) tartózkodók riasztásának rendje

(1). A tűz által érintett területen és tűzszakaszon kívül tartózkodók, a tűzben nem érintettek részére a LAKT Ü saját maga, illetve alárendeltjei, valamint az integrált vagyonvédelmi szolgálat munkatársai valamint a Portaszolgálat útján adjon a történtekről tájékoztatást. A veszélybe nem került helyeken és tűzszakaszokban tűzriadót elrendelni nem kell.

(2). A mentésbe, a kárelhárításba a tűz által nem érintett területek, alegységek, tűzszakaszok is szükség szerint bevonhatóak és bevonandóak. A LAKT Ü és vele együttműködve a Portaszolgálat illetve munkaidőben az MH KP 30. pctt. gy. dd. parancsnok és az igazgató határozza meg a nem érintettek feladatait a tűzkár, veszélyhelyzet elhárítása érdekében. A feladatokra a rendelkezésre álló erőket, technikai eszközöket szükséges mértékben kell bevonni. Feladatként meghatározásra kerülhet:

a) részvétel a mentésben, az oltásban;

b) részvétel az utómunkálatokban, az anyagmentésben, biztonságba helyezésben;

c) részvétel a területzárásban, biztosításban;

d) a tűzkár által érintett létesítmény lakóinak ideiglenes elhelyezése;

e) a tűzkár által érintett anyagok ideiglenes (raktári, telephelyi) elhelyezése.

(3). A kár, veszélyhelyzet által nem érintett területek és tűzszakaszok, valamint személyek részére a mozgás korlátozható, előlük az érintett kárhelyszín lezárható.

(4). A tűzvizsgálat elvégzéséig a kárhelyszín nem módosítható, azt a tűzoltás, műszaki mentés, élet-, és vagyonmentés, a tűz terjedésének megakadályozása, további veszélyeztetés megakadályozása kivételével megváltoztatni tilos. A helyszínről lehetőség szerint fényképet, videofelvételt, helyszínrajzot kell készíteni.

### 12.3.3.3 A különböző szolgálati személyek, az állomány feladatai tűz esetén

(1). Tűz, elemi csapás, katasztrófahelyzet esetén a megfelelő intézkedések megtétele munkaidőn kívül elsődlegesen, munkaidőben részben az ügyeleti szolgálati rendszer és a Portaszolgálat feladata. Az ügyeleti szolgálat tűzvédelmi és katasztrófa-elhárítási szempontból is a LAKT Ü irányítása alatt áll.

(2). Szolgálatba lépés előtt minden szintű ügyeleti és készenléti szolgálatba lépő személy tanulmányozza át jelen utasításban és a tűzriadó tervben meghatározott tűzvédelmi feladatait. Szolgálata ellátása során az esetleges veszélyhelyzetekben ezek alapján, valamint az érvényes utasításokban meghatározottak szerint hajtsa végre feladatait. Amennyiben teendője felől kétsége van, kérjen eligazítást az LAKT Ü -től, vagy az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi szolgálati személytől és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személytől.

### 12.3.3.4 A LAKT Ü (Hódmezővásárhely) feladatai tűz esetén

(1). A LAKT Ü a tudomására jutott (elöljárója, parancsnoka által tájékoztatásként adott, alárendelt szolgálata vagy más személy által jelentett) vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén *köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni* a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi.

(2). Tűz esetén hajtsa végre a **Szolgálati Intézkedésében** részletesen meghatározott feladatokat tegyen jelentést az MH KP 30. pctt. gy. dd parancsnoknak, vagy az őt helyettesítő személynek, illetőleg minden esetben tájékoztassa a dandár tűzvédelmi szolgálati személyt.

### 12.3.3.5 Munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén

(1). Az irányításuk alá tartozó területen keletkezett tűz esetén a tűzriadó terv szerint (amennyiben van kiadva) riasszák a vezetésük alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést.

(2). A tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le.

(3). Tegyen jelentést az eseményekről a LAKT Ü-nek, majd saját vezetőjének.

(4). A mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tényked jen.

### 12.3.3.6 Személyi állomány feladatai tűz esetén

(1). Tűz észlelésekor mindenki köteles azt jelenteni közvetlen vezetőjének, illetve a LAKT Ü-nek, Portaszolgálatnak.

Jelenteni kell:

a) a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását;

b) a tűz keletkezésének idejét,

c) a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be);

d) a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,

e) a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,

f) a jelző személy nevét és telefonszámát;

g) egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

(2). Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani.

(3). **A tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni.**

#### 12.3.3.7 A tűzesetek jelentése

Minden tűzeset jelentés köteles! Az MH KP 30. pctt. gy. dd. tűzvédelmi szolgálati személyt és a tűzvédelmi feladatok ellátását végző személyt a már eloltott, kis terjedelmű, stb. tűzről is értesíteni kell, adott esetben utólag is!

### 12.3.4 A HMV HKK által az MH KP 30. pctt. gy. dd.-nél használt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai

Az SzTvSz 6. melléklete tartalmazza. amely az MH KP 30. pctt. gy. dd. jogelődje, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Kikülönített Szervezeti Eleme készített.

### 12.3.5 Tűzriadó terv

A Tűzriadó terv az MH KP 30. pctt. gy. dd. jogelődje, az Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Kikülönített Szervezeti Eleme gondozásában készült, amelyet a SzTvSz 8. sz. melléklete tartalmaz.

## 13 Záró rendelkezések

### 13.1 A Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése

(1). Jelen SzTvSz az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábban kiadott a 7/133 nyilvántartási számú Szervezeti Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

(2). Az SzTvSz-t a hatályba lépését követő egy éven belül felül kell vizsgálni. A szükséges módosításokat külön iktatott okmányon az SzTvSz-hez kell csatolni, illetve azt oktatás során a személyi állománnyal ismertetni kell.

(3). A felülvizsgálatokat éves gyakorisággal kell elvégezni, amennyiben jelentős módosítás szükséges, úgy új SzTvSz-t kell kiadni.

### 13.2 A tűzvédelmi szabályzat kihirdetése

(1). A tűzvédelmi szabályzatot hatályba lépését követően ismertetni kell a teljes személyi állománnyal, illetve a személyi hatálya alá tartozó összes személlyel.

(2). A szabályzat ismertetésére a beosztott állomány részére a munkahelyi vezetők kötelesek intézkedni.

(3). A szabályzat ismertetésének megtörténtét dokumentálni kell.

(4). A SzTvSz elektronikus példányát mindig hozzáférhető helyen kell tárolni.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: okmányminták (13 lap, nyílt)
2. sz. melléklet*:* Éghető folyadék tárolási mennyiségei (5 lap, nyílt)
3. sz. melléklet: 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai KK HKK (10 lap, nyílt)
4. sz. melléklet: 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai HMV HKK (6 lap, nyílt)

5. sz. melléklet: 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek maximális befogadó képességének igazolása és a helyiséghasználat szabályai SZHK (3 lap, nyílt)
6. sz. melléklet: Tűzriadó tervek KK HKK (56 lap, nyílt)
7. sz. melléklet: Tűzriadó tervek NYHK (1 lap, nyílt)
8. sz. melléklet: Tűzriadó tervek HMV HKK (14 lap, nyílt)
9. sz. melléklet: Tűzriadó tervek SZHK (17 lap, nyílt)

Debrecen, 2025. február 25-én

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Készült: 6 példányban
Egy példány: 100 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha. (02-43-6959)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: hkk@hm.gov.hu (elektronikusan)
3. sz. pld.: nyhk@hm.gov.hu (elektronikusan
4. sz. pld.: hmvh.hkk@hm.gov.hu (elektronikusan)
5. sz. pld.: szhk@hm.gov.hu (elektronikusan)
6. sz. pld.: Nagy Zoltán Péter őrgy. (elektronikusan)

1. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

# OKMÁNYMINTÁK

# TARTALOMJEGYZÉK


| | |
|---|---|
| Jelentés tűzesetről | 3 |
| Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez | 5 |
| Tűzoltó készülék ellenőrzési napló | 7 |
| Biztonságtechnikai oktatási napló | 8 |
| Tűzvédelmi kiürítési gyakorlat végrehajtásáról | 11 |

*1. számú függelék: Jelentés tűzesetről (minta)*

**KRATOCHVIL KÁROLY** . sz. példány
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám:

# Jelentés tűzesetről

1. A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése:
   .....
   .....
   Állomáshelye:
   .....
   .....

2. A tűz keletkezésének helye: épületben; raktárban; műhelyben; telephelyen; lő- és gyakorlótéren; harc- és gépjárműben; repülőeszközben; erdőben; szabadtéren.
   (A kívánt rész aláhúzandó.)
   Egyéb helyen:
   .....
   .....
   Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója:
   .....
   .....

3. Tűzeset észlelésének (jelzésének) ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

4. A tűzriadó elrendelésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

5. Az önkormányzati tűzoltóság értesítésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

6. A tűz eloltásának ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

7. A beavatkozó tűzoltóság (tűzoltásvezető neve, rendfokozata) elérhetősége:
   .....

8. A tűzoltóság riasztási fokozata:
   .....

9. A tűzeset rövid leírása: (Vélelmezhető keletkezési ok, mi égett, mekkora területen, hogyan oltották el):
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

.....
.....
.....

10. A tűzeset következtében:
    Személyi sérülés:
    .....
    Haláleset:
    .....

11. Bűncselekményre utaló jel (a rendőrség, katonai ügyész értesítésének időpontja):

12. Kárérték: ..... Ft
13. A tűzeset során tett egyéb intézkedések:
    .....
    Jelentést adta: Név: ..... rf.: ..... beo.: .....
    Elérhetőség: .....

    Jelentést vette: Név: ..... rf.: ..... beo.: .....
    Elérhetőség: .....

Ideje: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

Kelt .....

.....
a jelentést teljesítő aláírása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel): Véghné Ács Tímea ha (02-43-6959)
Kapja: 1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Tevékenységért felelős

***2. számú függelék: Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez (minta)***

**KRATOCHVIL KÁROLY** . sz. példány
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám:

**Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez**

A 20….. év …… hó ……. napján megtartott helyszíni szemle és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184. § alapján az alább elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a következő feltételeket határozom meg:

1. A tevékenység időpontja:
20……. év …….. hó …… napján ……. órától
20……. év …….. hó …… napján ……. óráig

2. A tevékenység helyszínének pontos meghatározása:
……
……..……
……
……..……
3. Az végrehajtandó tevékenység/munka leírása:
……
……..……
……
……..……
……
……..……
……
A tevékenységért felelős/a munkavégző(k) neve: tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány száma:
…… ……..
…… ……..
…… ……..

5. A tevékenység/munka közben megtartandó tűzvédelmi előírások:
……
……..……
……
……..……
……
……..……
……., 20…… év ……. hó ….. nap

……..…….
a munkát elrendelő (feltételeket meghatározó)
aláírása

6. A külső munkavégző által elrendelt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetére a munkát megrendelő gazdálkodó szervezet vezetőjének vagy megbízottjának kiegészítő rendelkezései:

……
……..……
……
……..……

……..,  20…… év ……. hó ….. nap

…….
a munkát elrendelő aláírása

7. A munkavégzésre/tevékenységhez meghatározott feltételekkel és a kiegészítésben (6. pont) felsorolt megelőző tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt megszüntetem és a tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelentem.

……..,  20…… év ……. hó ….. nap

……...
a tevékenységért felelős/a munkát végző aláírása

8. A munka befejezését tudomásul vettem:

…….……..
a munkát elrendelő (feltételeket meghatározó)
aláírása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel): Véghné Ács Tímea ha (02-43-6959)
Kapja: 1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Tevékenységért felelős

***3. számú függelék: Tűzoltó készülék ellenőrzési napló (minta)***

**KRATOCHVIL KÁROLY** . sz. példány
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám:

# Tűzoltó készülék ellenőrzési napló

A honvédelmi szervezet neve:
A honvédelmi szervezet címe:

| Év *2020* | Az ellenőrzések időpontjai | | | | Karbantartást végző | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Név/cég név: | *Karbantartó Zrt.* |
| | *2023.01. 12.* | | | | Címe | *Budapest, ….* |
| Ellenőrzést végző neve | *Minta József ftörm.* | | | | Tel/E-mail | |
| Ellenőrzést végző aláírása | | | | | Karbantartások | |

| Ssz. | Készenléti hely | Típus | Megjegyzés | Alap | Közép | Teljes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | *Iskola épület II. emelet* | *Patrik P-6* | | *2023.02. 12.* | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| | | | Olvasható név | *Felülvizsgáló Béla* | | |
| | | | Aláírás | | | |

*Rövidítések*:
- Nyomáspróba (Nyp), – selejt (S), – részleges javítás (R),- garanciális javítás (G),- megfelelt (M),- hiányzó készülék (H),- pótolni (P)
- Az ellenőrző személy dátummal, ill. aláírásával igazolja az ellenőrzés hitelességét.
- Az üzembentartó (készenlétben tartó) köteles a negyedéves ellenőrzést elvégezni, ill. dokumentálni.

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.):
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Tevékenységért felelős

*4. számú függelék: Biztonságtechnikai oktatási napló (minta)*

**KRATOCHVIL KÁROLY** . sz. példány
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám:

# Biztonságtechnikai oktatási napló

| A naplót ellenőrizte | | | |
|---|---|---|---|
| Név, rendfokozat | beosztás | aláírás | Dátum |
| …… | | | |
| …… | | | |
| …… | | | |
| …… | | | |

**Az oktatás időpontja:** 20 . év . hónap . nap

**Az oktatás helyszíne**:

……

**Oktatás jellege:** (A megfelelőeket kérem jelölje x-el.)

| **Munkavédelem** | | **Tűzvédelem** | | **Környezetvédelem** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Előzetes** (pl.: új munkába lépő, új beosztásba lépő, missziós szolgálat után visszaérkező) | | **Előzetes** (pl.: új munkába lépő, új beosztásba lépő, missziós szolgálat után visszaérkező) | | **Előzetes** (pl.: új munkába lépő, új beosztásba lépő, missziós szolgálat után visszaérkező) | |
| **Ismétlő** (éves kötelező oktatás) | | **Ismétlő** (éves kötelező oktatás) | | **Ismétlő** (éves kötelező oktatás) | |
| **Eseti** (pl.: gyakorlatokat megelőző, lövészetet megelőző, a mindennapi munkavégzéstől eltérő tevékenység esetén) | | **Eseti** (pl.: gyakorlatokat megelőző, lövészetet megelőzően, a mindennapi munkavégzéstől eltérő tevékenység esetén) | | **Eseti** (pl.:gyakorlatokat megelőző, lövészetet megelőzően, a mindennapi tevékenységtől eltérő tevékenység esetén) | |
| **Rendkívüli** (pl.: súlyos munkabaleseteket követően) | | **Rendkívüli** (pl.: tűzeseteket követően) | | **Rendkívüli** (pl.: HAVARIA eseményt követően) | |
| **Elméleti** | | **Elméleti** | | **Elméleti** | |
| **Gyakorlati** | | **Gyakorlati** | | **Gyakorlati** | |

**Az oktatás tárgya:**

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

**Foglalkozási jegyet összeállított** (név, rf.):

……

**Foglalkozási jegy száma:**.....

**Az oktató neve, rendfokozata**: ……. ……..

**aláírása**:……

**Oktatásra kötelezettek:**

| Fsz. | Név | Rendfokozat | Beosztás |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha. (02-43-6959)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Tevékenységért felelős

*5. számú függelék: Jegyzőkönyv Tűzvédelmi kiürítési gyakorlat végrehajtásáról (minta)*

**KRATOCHVIL KÁROLY** . sz. példány
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**
Ikt. szám:

# JEGYZŐKÖNYV
# TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

**Készült:**
**Helyszín:**
**Időpont:**

**Jelen vannak**:
Bizottság elnöke: …… (név) ……. (rendf.) ……(beosztás)
Bizottsági tagok: …… (név) ……. (rendf.) ……(beosztás)
…… (név) ……. (rendf.) ……(beosztás)
…… (név) ……. (rendf.) ……(beosztás)

**Tárgy**:a …….(létesítmény, épület) tűzriadó tervének .....-án megtartott (nappali/éjszakai, I. féléves/II. féléves) gyakoroltatása a 101/2023. (XII.29.) BM rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján

**A kiürítési gyakorlat során ellenőrzött területek és az ellenőrzés tapasztalatai:**

1. Az épület tűzriadó terveinek rendelkezésre állása, naprakészségének, állandó hozzáférhetőségének ellenőrzése (jól látható helyre kihelyezettek-e)
Tapasztalat:
.....
.....
.....
.....
……

2. A létesítmény, épület elhagyásának feltételei, a kiürítési útvonalak (folyosók, lépcsők) akadálymentességének ellenőrzése
A menekülési útvonalakon (folyosókon, lépcsőkön) a füst elvezetésére kialakított szerkezetek működőképessége, a kezelőszerkezet jelölésének megléte, a használandó nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetősége, nyithatóságának ellenőrzése.
Tapasztalat:
.....
.....
.....
.....
.....
……..

3. A tűzoltó készülékek megléte, műszaki állapota, könnyen hozzáférhetőségnek biztosítása

Tapasztalat:

.....
.....
.....
.....
.....

4. Tűzjelzés feltételeinek biztosítottsága, az épületben, létesítményben tartózkodók riasztása, annak módja

Tapasztalat:

.....
.....
.....
.....
.....

5. Az épületben tartózkodó állomány tevékenysége, és a tűzriadót követően a tűzriadó tervben végzendő feladatai teljesítésének ellenőrzése

Tapasztalat:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Kiürítés időtartama

Tapasztalat: .....
.....
.....
.....
.....

7. Az épület kiürítésének ellenőrzése

Az érintett épületek, létesítmény ellenőrzése, bent maradt személyek vannak-e, okok, akadályozó tényezők feltárása

Tapasztalat:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. A gyülekezőhely és megközelítésének megfelelősége, gyülekező helyen végrehajtandó feladatok levégzése, létszám ellenőrzése, annak módja

Tapasztalat:

.....
.....

.....
.....
.....
.....

9. Tett intézkedés(ek):
A kiürítési gyakorlat minősítése: megfelelt nem megfelelt
További intézkedések: nem szükségesek szükségesek
Amennyiben szükségesek intézkedések, felelősök, határidők megadása
……
……
……
……
……
……
……
……

Következő gyakorlat tervezett időpontja:

k. m. f.

…….
bizottság elnöke

……. ……..
bizottsági tag bizottsági tag

…….
bizottsági tag

**Igazgatói záradék:**

Debrecen, 202... - n

igazgató

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha. (02-43-6959)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Tevékenységért felelős

2. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# ÉGHETŐ FOLYADÉK MEGENGEDETT TÁROLÁSI MENNYISÉGEI

## Éghető folyadékok tárolásának általános szabályai

1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben;

2) Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellemálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható;

3) A helyiségben, építményben és szabadtéren **csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges** anyag és eszköz, valamint különösen fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, és mérsékelten tűzveszélyes anyag tartható;

4) Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget;

5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető (kivéve, ha ez nem befolyásolja a tűzvédelmi kockázatokat).

6) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

7) A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

8) Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

## A megengedett tárolható legnagyobb éghető folyadék mennyiségek helyiségekre lebontva az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról alapján:

### ***Éghető folyadékok tárolása lakásban, garázsban és kis mennyiségben való tárolásának szabályai:***

*lakó alaprendeltetés:* lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

1) Lakóépületben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók;

2) 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén és 4-nél több állásos gépkocsitárolókban legalább 1 db szóróeszközt, továbbá a feltételek teljesülése esetén felitató anyagot is készenlétben kell tartani;

3) **Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható;**

4) Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható.

5) Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó **gépkocsitároló-helyiségben** a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül

***a)* parkolóállásonként és**

***b)* tárolóhelyiségenként**

**legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.**

6) Egyéb gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható.

***Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén:***

1) Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén **csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges**, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

2) **Maximális tárolási mennyiségek**:

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,

c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

Szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

*közösségi rendeltetés:* lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetés,

**OTSZ 17. melléklet 2. táblázat, az Éghető folyadékok és gázok használati szabályai fejezethez**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **A helyiség alapterülete ($m^2$)** | **Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett mennyisége (liter)** | **III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)** |
| 2 | 0-50 | 10 | 30 |
| 3 | 50-500 | 20 | 40 |
| 4 | 500- | 30 | 60 |

***Éghető folyadékok raktározásának, tárolásának szabályai kamrában:***

1) A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 $m^3$ száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani;

2) Ha a kamrában fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1 db, legalább 2 $m^2$ nagyságú **tűzoltó takaró**t kell elhelyezni;

3) A kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas **tűzoltó készülék**et kell elhelyezni és a **tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogram**ot kell maradandó módon elhelyezni.

**1. Műszaki és gépjármű technikai tároló területek:**

I-II. tűzveszélyességi fokozatú, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékokból maximum 60 liter, egyenként maximum 20 literes tárolási egységekben.

III-IV. tűzveszélyességi fokozatú, mérsékelten tűzveszélyes folyadékokból maximum 300 liter tárolható, legfeljebb 60 literes tárolási egységben.

Együttes tárolásesetén (I-II és III-IV együtt)

a) 50 $m^3$ helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,

b) 100 $m^3$ helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter,

c) 100 $m^3$ helyiségtérfogat felett legfeljebb 300 liter tárolható a helyiségben.

**2. Fém konténerek:**

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes folyadékokból maximum 100 liter, legfeljebb 20 literes tárolási egységben,

Mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) tűzveszélyes folyadékokból maximum 300 liter tárolható, legfeljebb 60 literes tárolási egységben.

**5. Egészségügyi tároló terület:**

Kizárólag csak fémszekrényben lehet az egészségügyi tevékenységhez használt éghető folyadékokat tárolni.

- **Szekrényben éghető folyadékok –** a folyadékok tűzveszélyességi fokozatától függetlenül – együttesen is tárolhatóak úgy, hogy:
  a) fémlemez vagy üvegezett szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 20 liter,
  b) robbanásgátló szekrény esetében a folyadékok mennyisége legfeljebb 50 liter lehet,

  Egy helyiségben az egészségügyi tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes (I-II. tűzveszélyességi fokozatú) éghető folyadékból összesen legfeljebb 60 liter, mérsékelten tűzveszélyes (III-IV. tűzveszélyességi fokozatú) éghető folyadékból összesen legfeljebb 120 liter tárolható.
- **Együttes tárolás esetén:**
  a) 50 $m^3$ helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,
  b) 50 $m^3$ helyiségtérfogat felett legfeljebb 120 liter tárolható a helyiségben.

- Propán-bután hajtógázzal töltött palackok (spray) egy helyiségben maximálisan tárolható mennyisége 20 liternek megfelelő töltettérfogat.

**Kémia szertár:**

1) Az intézmény területén laboratóriumok által használt vegyi anyagok, keverékek tárolására az iskola épületében a kémia szertár alkalmas. A napi anyagfelhasználására, a kémia teremhez tartozó tároló helyeken lévő fém/ robbanás biztos szekrények szolgálnak;

2) A szertár az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 $m^3$ száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani;

3) Ha a kémia szertárban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok kimérését végzik, akkor ott 1 db, legalább 2 $m^2$ nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni, és kötelező a tevékenységhez az elszívófülke használata, a megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása;

4) A tároló bejárata közelében 2 db legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmastűzoltó készüléket kell elhelyezni;

5) A tároló ajtajának külső felületén 1 db, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot kell maradandó módon elhelyezni;

6) A tárolóban helyiségenként (igazolható módon) legfeljebb 300 liter I-II tűzveszélyességi fokozatba tartozó olvadék, folyadék, vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag helyezhető el az egyéb tárolási szabályok megtartásával;

7) Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható;

8) A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania;

9) Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

10) Az I-III tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy szekrényben kell tárolni. Az anyagok maximális tárolási mennyisége

a) fémszekrényben 20 liter;

b) robbanás gátló szekrényben 50 liter.

11) A fenti szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.


3. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# 50 FŐ FELETTI BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK IGAZOLÁSA ÉS A HELYISÉGHASZNÁLAT SZABÁLYAI
# KK HHK

**Kiürítés és maximális befogadóképesség számítás:**

**Díszterem**

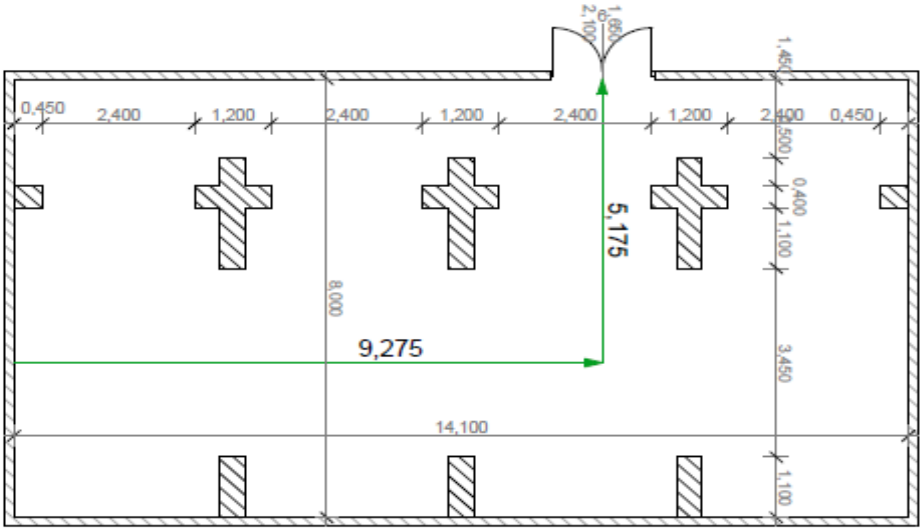


A díszterem egyszintes 100 fő elvárt befogadóképességű helyiség. A helyiség egy tűzszakaszból áll, a kiürítés egy irányba történik. Az épület régebbi építésű, így kiürítés számítását a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alapján került elvégzésre.

Alapadatok:
Bruttó alapterület: T = 112,8 m²
Tűzveszélyességi osztály: "D"
Tűzállósági fokozat: "III."

**Kiürítés I. szakaszának számítása:**

**A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b}$):**

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * x_1} \leq t_{1meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):
$t_{1meg}$ = **1,50** perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma:
$N_1$ = 100 fő

kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):
k = 41,7

A kiürítés 1 kijáraton keresztül biztosított.

Kijáratok szélessége (1 db 1,65 m szélességű kétszárnyú ajtó):
$x_1$ = 1,65 m

$t_{1b}$ = **1,45** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel!**

**Az elvárt létszám kiürítése az ajtók átbocsátóképessége alapján nem biztosítható!**

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$N_{max}$ = **103** fő > $N_1$ **OK !**

**A maximális befogadóképességet 103 főben kell korlátozni!**

**Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján($t_{1a}$) :**

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i1}}{v_i} \le t_{1meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = **1,50** perc

Egyes útszakaszok hossza:

| | | | Haladási sebességek: | | (22. melléklet, 2. táblázatból) |
|---|---|---|---|---|---|
| $s_{1l}$ = | 9,28 | m | $v_1$ = | 30 | m/perc |
| $s_{2l}$ = | 5,18 | m | $v_2$ = | 30 | m/perc |
| $s_{3l}$ = | 0,00 | m | $v_3$ = | 30 | m/perc |
| $s_{4l}$ = | 0,00 | m | $v_4$ = | 30 | m/perc |
| $s_{össz}$ = | **14,45** | m | | | |

$t_{1a}$ = **0,48** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel!**

Azaz, az ajtók átbocsátóképessége alapján számolt maximális befogadóképesség az útvonalhosszak alapján is igazolt.

**<u>Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):</u>**

**A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján (t2c):**

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{k^* x_3} \le t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg}$ = **6,00** perc


A második szakasz számítást nem hajtom végre, mivel a kiürítés 6 perc alatt a rendelkezésre álló ajtószéllesség és a rövid útszakasz miatt mindenképp biztosított.

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált helyiség maximális befogadó képessége:

# Díszterem: 103 fő

# Kiürítés és maximális befogadó képesség számítás
# Sportcsarnok

A kiürítés számítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról jogszabály és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 2.5:2023.06.13. Kiürítés alapján készült.

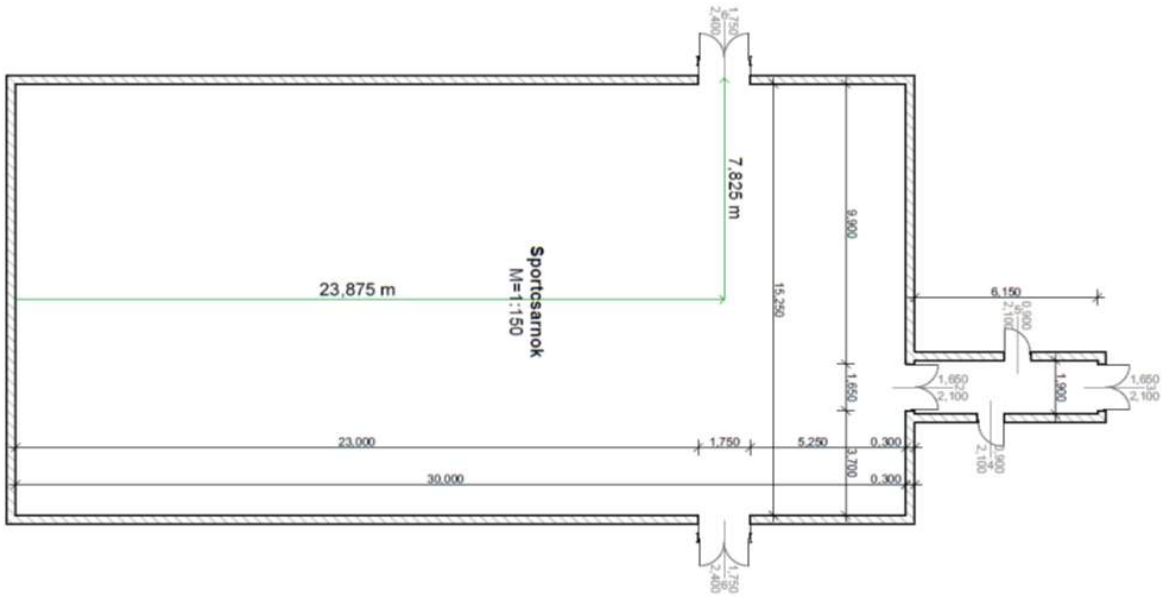


A tornacsarnok egyszintes 300 fő elvárt befogadóképességű épület, amely egy tűzszakaszból áll. A kiürítés három irányba történik. Kettő közvetlenül a szabadba, a harmadik egy folyosón keresztül a szabadba.

**Alapadatok:**
A helység elvárt befogadó képessége 300 fő ( N=300).
Nettó alapterület: 457,5 $m^2$

Kiürítés megengedett időtartama (perc) a kockázati egység kockázati osztálya alapján

| Szakasz | NAK | AK | KK | MK |
|---|---|---|---|---|
| | min | min | min | min |
| Első szakasz | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Második szakasz | 6,0 | 8,0 | 8.0 | 8.0 |

**Kockázati osztály:**
**AK**

Emberek haladási sebessége a menekülés adott szakaszának létszámsűrűsége függvényében

| Létszám-sűrűség | Vízszintes haladási sebesség | | Haladás lépcsőn | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lefelé | | fölfelé | |
| fő/$m^2$ | m/min | m/s | m/min | m/s | m/min | m/s |
| 0,5 alatt | 40,00 | 0,67 | 32,00 | 0,53 | 30,00 | 0,25 |
| 0,5-től 1-ig | 37,00 | 0,62 | 30,00 | 0,53 | 28,00 | 0,46 |
| 1-től 2-ig | 29,00 | 0,48 | 23,00 | 0,38 | 21,00 | 0,36 |
| 2-től 3-ig | 17,00 | 0,28 | 14,00 | 0,23 | 13,00 | 0,21 |
| 3 felett | 6,00 | 0,10 | 5,00 | 0,08 | 4,00 | 0,07 |

**Létszámsűrűség**
0,5-1-ig/$m^2$

**Haladási sebesség**
**Vízszintesen**
37 m/min

**Helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés első szakaszának számítása):**

A helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{s_{1i}}{v_i}$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| s1i | 31,7 | $t_{1a}$ | 0,856757 | < 1,5 | **Megfelelő** |
| $v_i$ | 37,00 | | | | |

$t_{1a}$ a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)
$s_{1i}$ a menekülésnél számításba vett útvonal útszakaszainak hossza méterben (m)
$v_i$ az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függőhaladási sebességek (m/min)

A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * \sum_{i=1}^{n} l_{1szi}}$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $N_1$ | 300 | $t_{1b}$ | 0,896191 | < 1,5 | **Megfelelő** |
| k | 65 | | | | |
| $l_{1szi}$ | 5,15 | | | | |

$t_{1b}$ a helyiségnek a kiürítési időtartama a kiürítési útvonal szabad szélességének átbocsátó képessége alapján (min)
$N_1$ a helyiségből eltávolítandó személyek száma (fő)
k a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége
$l_{1szi}$ a helyiség kiürítési útvonalának számításba vett szabad szélessége méterben (m)

**A helyiség maximális befogadó képessége a kiürítésnél számba vett nyílászáró szabad szélessége alapján:**

| | |
|---|---|
| **N** | **322 fő** |

**Helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés második szakaszának számítása):**

A helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{3a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{3i}}{v_i}$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_{3i}$ | 6,15 | $t_{3a}$ | 0,1662 | < 8 | **Megfelelő** |
| $v_i$ | 37 | | | | |

$t_{3a}$ az épület, építmény kiürítés időtartalma a biztonságos térbe vezető bejárattól legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossz alapján, percben (min)
$S_{3i}$ a legtávolabb kijárattól a biztonságos térbe (szabadtérbe) vezető legnagyobb útvonal hossza méterben (m)
$v_i$ a számításba vett útvonalhoz tartozólétszámsűrűségtől függő meghatározott haladás sebesség (m/min)

A helyiség kiürítés időtartama a szabad térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége alapján:

$$t_{3c} = t_{y3} + \frac{N_3}{k * \sum_{i=1}^{n} l_{3szi}}$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $t_{y3}$ | 0,1662 | $t_{3c}$ | **4,2798** | < | 8 **Megfelelő** |
| $N_3$ | 322 | | | | |
| k | 65 | | | | |

$t_{3c}$ a helyiség kiürítés időtartama a szabad térbe vezető nyílászárók átbocsátó képessége alapján, percben (min)

$t_{3a}$ az épület, építmény kiürítés időtartalma a biztonságos térbe vezető bejárattól legtávolabb lévő helyiségtől mért útvonalhossz alapján, percben (min)

$N_3$ a helyiség maximális befogadó képessége a kiürítésnél számba vett nyílászáró szabad szélessége alapján (fő)


k a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége

A fentieket figyelembe véve - amennyiben mindháromirányban biztosított a menekülés - a tornacsarnok területéről biztonságosan kiüríthető létszám:

**322 fő**

## Kiürítés és maximális befogadóképesség számítás:

## Étkezde

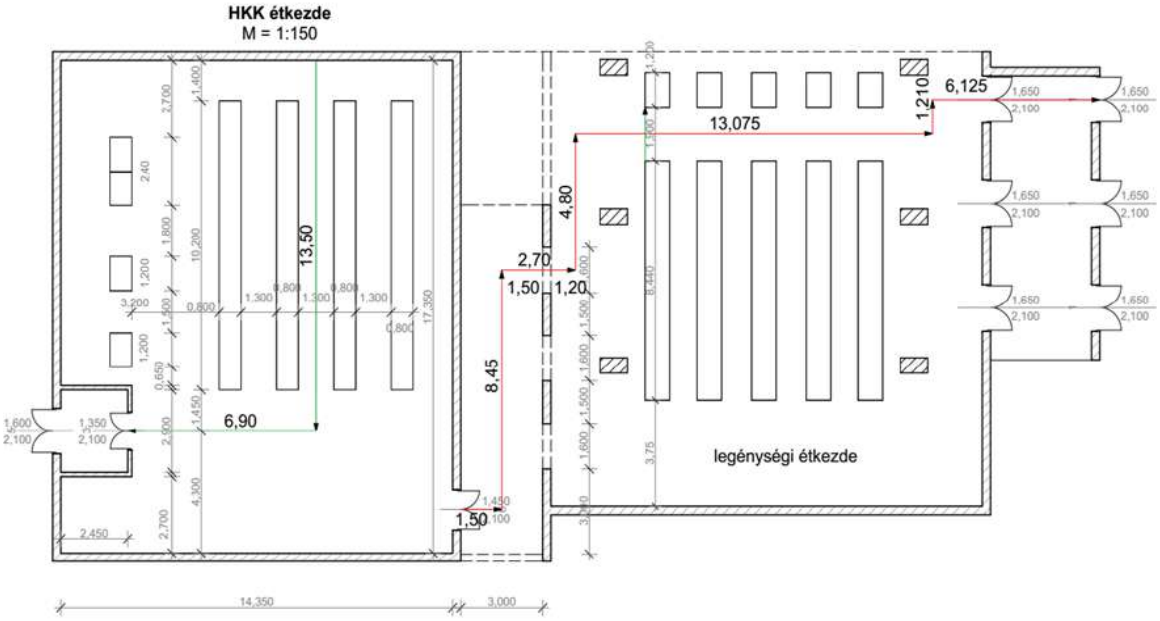


Az étkezde egyszintes 200 fő elvárt befogadóképességű épület (bent lévő ülőhelyek száma 166). A helyiség egy tűzszakaszból áll, a kiürítés két irányba történik.

Az egyik egy előtéren keresztül a szabadba, a másik az MH BI 11. pctt. dd. legénységi étkezdéjén keresztül a Kossuth Laktanya területére lehetséges.

Az épület régebbi építésű, így kiürítés számítását a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alapján készült.

Alapadatok:

Bruttó alapterület: T = 242,65 m²

Nettó alapterület: T = 206,17 m²

Tűzveszélyességi osztály: "D"

Tűzállósági fokozat: "III."

**Kiürítés I. szakaszának számítása:**

**A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (t1b):**

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k * x_1} \leq t_{1meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = **1,50** perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma:

$N_1$ = 200 fő

kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

k = 41,7

A kiürítés 2 kijáraton keresztül biztosított, egyik a szabadba, másik a legénységi étkezdén keresztül biztosítja a kiürítést.

Kijáratok szélessége (1 db 1,35m és 1 db 1,45m szélességű kétszárnyú ajtó):

$x_1$ = 2,80 m

$t_{1b}$ = **1,71** perc > $t_{1meg}$ **Nem felel meg !**

**Az elvárt létszám kiürítése az ajtók átbocsátóképessége alapján nem biztosítható!**

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$N_{max}$ = **175** fő < $N_1$ **Nem OK !**

**A maximális befogadóképességet 175 főben kell korlátozni!**

**Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a}$):**

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i1}}{v_i} \le t_{1meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = **1,50** perc

Egyes útszakaszok hossza:

| | | | Haladási sebességek: | (22. melléklet, 2. táblázatból) |
|---|---|---|---|---|
| $s_{1l}$ = | 13,50 | m | $v_1$ = 30 | m/perc |
| $s_{2l}$ = | 6,90 | m | $v_2$ = 30 | m/perc |
| $s_{3l}$ = | 0,00 | m | $v_3$ = 30 | m/perc |
| $s_{4l}$ = | 0,00 | m | $v_4$ = 30 | m/perc |
| $s_{össz}$ = | **20,40** | m | | |

$t_{1a}$ = **0,68** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel !**

azaz, az ajtók átbocsátóképessége alapján számolt maximális befogadóképesség az útvonalhosszak alapján is igazolt.

**Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):**

**A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján($t_{2c}$) :**

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{k^* x_3} \le t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg}$ = **6,00** perc

Menekülés a szabadba:

A szabadba vezető ajtó és a hozzá legközelebb eső helyiség ajtajának távolsága:

s = 2,45 m v = 30 m/perc

A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő:

$t_{y2}$= 0,08 perc

A helyiségből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma:

Maximum 175 fő, ebből százalékos arányban 48,22%!

$N_3$ = 85 fő

A szabadba nyíló ajtók szabad szélessége (1 db 1,60m széles kétszárnyú ajtó):

$x_3$ = 1,60 m

Kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

k = 41,7

$t_{2c}$ = **1,36** min. < $t_{2meg}$ **Megfelel!**

Menekülés a legénységi étkezdén keresztül:

A szabadba vezető ajtó és a hozzá legközelebb eső helyiség ajtajának távolsága:

s = 37,83 m v = 30 m/perc

A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő:

$t_{y2}$= 1,26 perc

A helyiségből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma:

Maximum 175 fő, ebből százalékos arányban 51,78%!

$N_3$ = 90 fő

A szabadba nyíló ajtók szabad szélessége (1 db 1,65m széles kétszárnyú ajtó):

$x_3$ = 1,65 m

Kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

k = 41,7

$t_{2c}$ = **2,57** min. < $t_{2meg}$ **Megfelel!**

## A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján($t_{2a}$):

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg}$ = **6,00** perc

Egyes útszakaszok hossza:

$s_{össz}$ = 37,83 m

Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatából)

$v_1$ = 30 m/perc

$t_{1ma}$ a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb!

$t_{2a}$ = **2,76** perc < $t_{2meg}$ **Megfelel!**

**A kiürítés időtartalma a menekülési keresztmetszete alapján ($t_{2b}$):**

$$t_{2b} = t_{y1} + \frac{N_2}{k^* x_2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{s_{i3}}{v_i} \le t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg}$ = **6,00** perc

A legszűkebb keresztmetszettől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza:

$s_{13}$ = 26,38 m v = 30 m/perc

A legszűkebb keresztmetszeten menekülő személyek száma:

$N_2$ = 90 fő

A legszűkebb keresztmetszet szabad szélessége:

$x_2$ = 1,60 m

A legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő a hozzá legközelebbi ajtótól:

$t_{y1}$ = 0,38 perc $s_{y1}$ = 11,45 m

Kijáratok átbocsátó képessége: haladási sebesség: (2. táblázatból)

k = 41,7 v = 30 m/perc

$t_{2b}$ = **2,61** perc < $t_{2meg}$ **Megfelel!**

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált helyiség maximális befogadó képessége, ha a legénységi étkezde felé is biztosított a menekülés:

**Étkezde: 175 fő**

4. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz


**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# 50 FŐ FELETTI BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK IGAZOLÁSA ÉS A HELYISÉGHASZNÁLAT SZABÁLYAI HMV HKK

# Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós Laktanya

## R/16, legénységi étkezde

M = 1:200

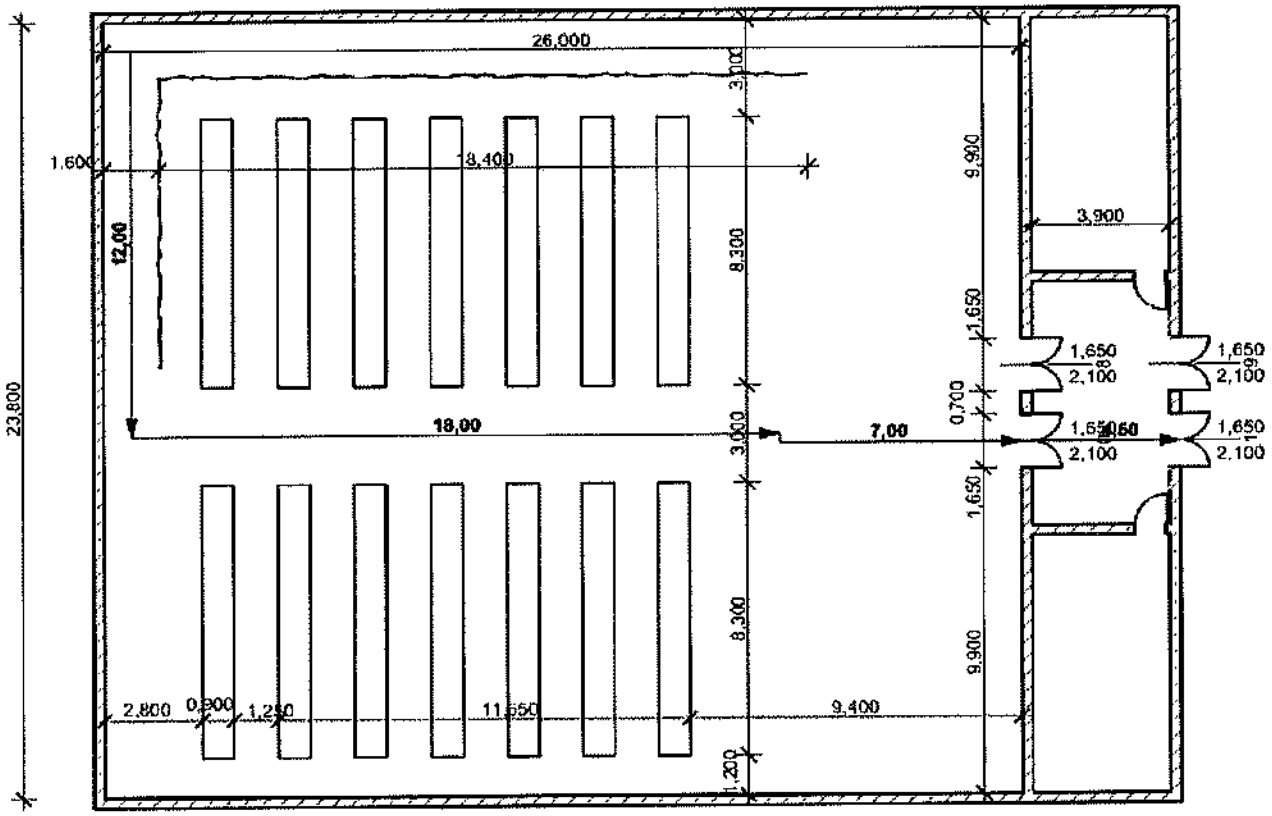


Az étkezde egyszintes 300 fő befogadóképességű épület. A helyiség egy tűzszakaszból áll, a kiürítés egy előtéren keresztül a szabadba lehetséges. Az épület régebbi építésű, így kiürítés számítását a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alapján végzem el.

Alapadatok:

Bruttó alapterület: T = 618,8 m² Nettó alapterület: T = 514,2 m²

Tűzveszélyességi osztály: "C"

Tűzállósági fokozat: "III."

**Kiürítés I. szakaszának számítása:**

**A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b}$):** $t_{1b} = \frac{N_1}{k * x_1} \leq t_{1meg}$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = **1,50** perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma: kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

$N_1$ = 300 fő k = 41,7

Kijáratok szélessége (2 db 1,65m szélességű kétszárnyú ajtó):

$x_1 =$ 3,30 m

$t_{1b} =$ **2,18** perc > $t_{1meg}$ **Nem felel meg !**

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$N_{max} =$ **206** fő < $N_1$

Az ajtók átbocsátóképessége alapján, a legénységi étkezde maximális befogadóképessége 206 fő.

**Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a}$):** $t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{il}}{v_i} \le t_{1meg}$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg} =$ **1,50** perc

Egyes útszakaszok hossza:

$s_{1l} =$ 12 m
$s_{2l} =$ 18,00 m
$s_{3l} =$ 7,00 m
$s_{4l} =$ 0,00 m
$s_{össz} =$ **37,00** m

Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból)

$v_1 =$ 30 m/perc
$v_2 =$ 30 m/perc
$v_3 =$ 30 m/perc
$v_4 =$ 30 m/perc

$t_{1a} =$ **1,23** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel !**

azaz a tervezett befogadóképesség az útvonalhosszak alapján igazolt.

**<u>Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):</u>**

**A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{2c}$):**

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{k^* x_3} \le t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg} =$ **6,00** perc

A szabadba vezető ajtó és a hozzá legközelebb eső helyiség ajtajának távolsága:

$s =$ 4,50 m $v =$ 30 m/perc

A szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő:

$t_{y2} =$ 0,15 perc

A helyiségből eltávolítandó személyek száma:

$N_3 =$ 300 fő

A szabadba nyíló ajtók szabad szélessége (2 db 1,65m széles kétszárnyú ajtó):

$x_3 =$ 3,30 m

Kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

$k =$ 41,7

$t_{2c} =$ **2,33** min. < $t_{2meg}$ **Megfelel !**

$t_{2c}$: A vizsgált helyiség ajtajaitól távolodva vagy azonos marad, vagy folyamatosan bővül a megteendő útvonal és az igénybe vett kijáratok szélessége, így a szabadba vezető kijáratok szélessége alapján történő számítás eredménye biztosan kevesebb, vagy ugyanakkora lesz, mint $t_{2a}$.

**A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján ($t_{2a}$):** $$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^{n} \frac{s_{i2}}{v_i} \leq t_{2meg}$$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{2meg}$ = **6,00** perc

Egyes útszakaszok hossza: $s_{12}$ = 4,50 m

Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból) $v_1$ = 30 m/perc

$t_{2a}$ = **2,33** perc < $t_{2meg}$ **Megfelel !**


**A kiürítés időtartalma a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete alapján ($t_{2b}$):**

$t_{2b}$: a legszűkebb keresztmetszet azonos az első szakaszban figyelembe vett kijáratokkal, így az ezek figyelembevételével elvégzett számítás eredménye azonos lesz $t_{2a}$-val.

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált helyiség maximális befogadó képessége, ha a 2 db 1,65 m széles kétszárnyú ajtók nyithatósága

**Zrínyi Miklós Laktanya, legénységi étkezde: 206 fő**

## U/3. épület, sportcsarnok

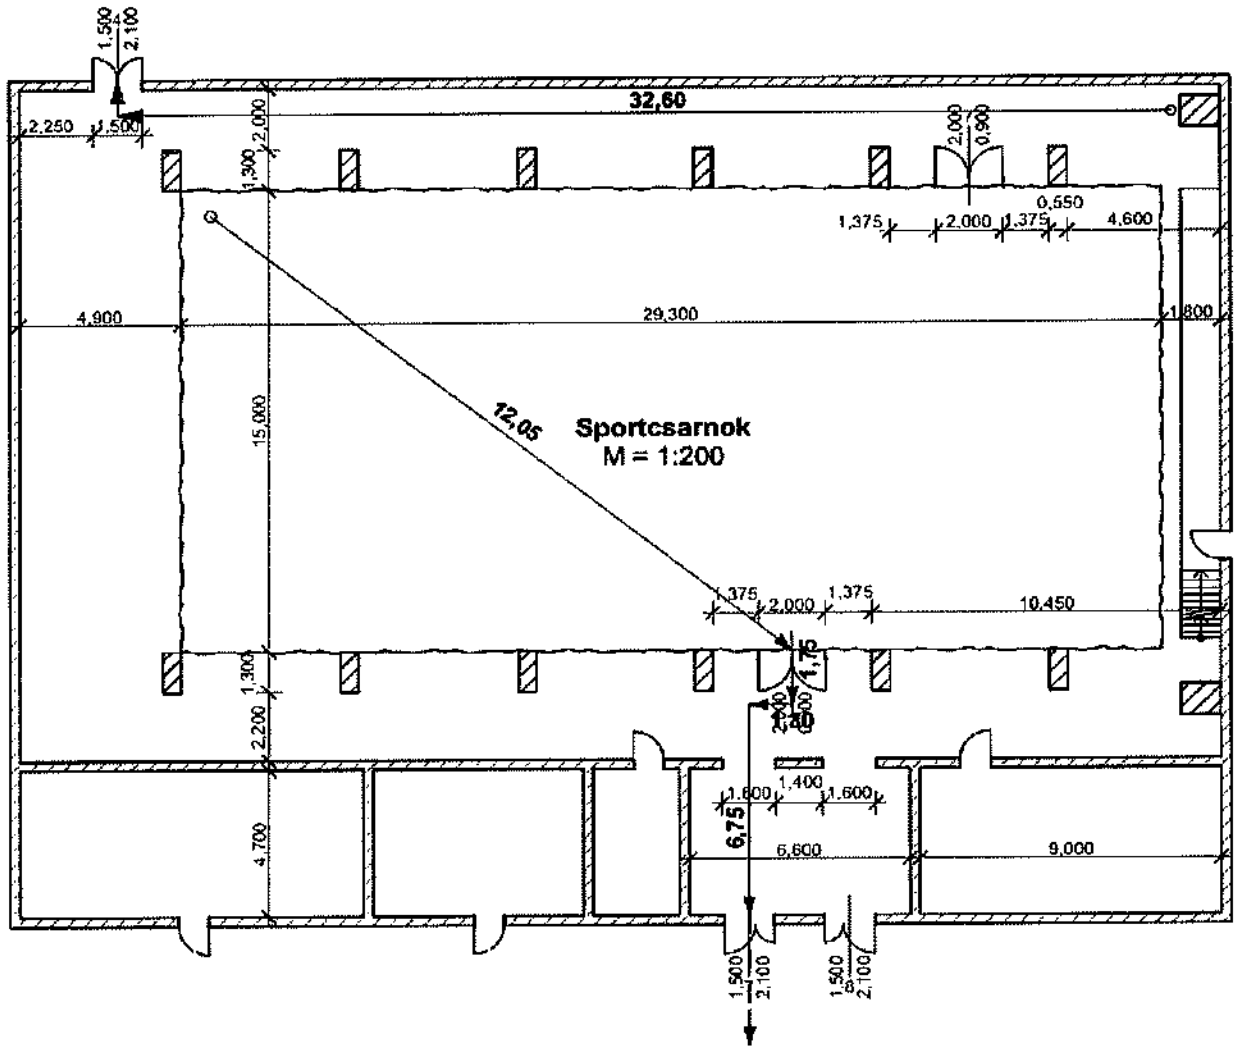


Az sportcsarnok 200 fő befogadóképességű épület. Egy tűzszakaszból áll, a kiürítés közvetlenül, valamint egy előtéren keresztül a szabadba lehetséges. Az épület régebbi építésű, így kiürítés számítását a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet alapján végzem el.

Alapadatok:

Bruttó alapterület: T = 740 m² Nettó alapterület: T = 710 m²

Tűzveszélyességi osztály: "D"

Tűzállósági fokozat: "III."

**Kiürítés I. szakaszának számítása:**

**A kiürítés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b}$):** $t_{1b} = \frac{N_1}{k * x_1} \leq t_{1meg}$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = **1,50** perc

A kijáraton eltávolítandó személyek száma: kijáratok átbocsátó képessége (28/2011 BM r.):

$N_1$ = 200 fő k = 41,7

Kijáratok (2 db 1,5 m széles kétszárnyú aszimmetrikus és 1 db 1,5 m széles kétszárnyú ajtó):

$x_1$ = 4,50 m

$t_{1b}$ = **1,07** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel !**

Maximális befogadóképesség az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$N_{max}$ = **281** fő > $N_1$ **Megfelel !**

Az elvárt befogadóképesség a kijáratok átbocsátóképessége alapján igazolt!

**Kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a}$):** $t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{1i}}{v_i} \leq t_{1meg}$

Megengedett időtartam (22. melléklet, 1. táblázatból):

$t_{1meg}$ = 1,50 perc

Egyes útszakaszok hossza:

$s_{1i}$ = 32,60 m

$s_{össz}$ = **32,60** m

Haladási sebességek: (22. melléklet, 2. táblázatból)

$v_1$ = 30 m/perc

$t_{1a}$ = **1,09** perc < $t_{1meg}$ **Megfelel !**

azaz, az ajtók átbocsátóképessége alapján számolt befogadóképesség az útvonalhosszak alapján is igazolt.

**Kiürítés II. szakaszának számítása (kiürítés a szabadba):**

A kiürítés II. szakaszát nem szükséges számolni, a kiürítés közvetlenül a szabadba biztosított!

A kiürítési idő normatívái figyelembe vételével elvégzett kiürítés számítás szerint, a vizsgált csarnok maximális befogadó képessége, a összes szabadba nyíló kijáratot figyelembe véve (8 db 2,9 m széles kétszárnyú ajtó):

**Zrínyi Miklós Laktanya, sportcsarnok: 281 fő**

5. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# 50 FŐ FELETTI BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEK MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK IGAZOLÁSA ÉS A HELYISÉGHASZNÁLAT SZABÁLYAI
# SZHK

**Az MH BTKK 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei**

Az épület kiürítésének számításához a III. tűzállósági fokozat értékeit vették figyelembe, vagyis az első szakasz kiürítésének szint ideje **2 min**, a második szakasz kiürítésének szint ideje **6 min**.

**Földszint 87. konferencia terem**

1) A terem 126 $m^2$ alapterületű, befogadó képességét az OTSZ 7. melléklet 2. táblázata alapján 1fő/1,5$m^2$ számolva **83 fő**.

2) A teremből egy 1,4m széles ajtón lehet kijutni a 2,1m széles folyosóra, ezen keresztül haladva érhető el az épület 0,9m szélességű főbejárat.

3) A kiürítés első szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1meg} = \frac{12 + 3{,}76}{30} = 0{,}53$$

4) A kiürítés első szakasza az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg} = \frac{83}{41{,}7 \times 1{,}4} = 1{,}42 \leq 2 \rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

5) A kiürítés második szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2meg} = 1{,}42 + \frac{36 + 7{,}2}{16} = 4{,}12 \leq 6 \rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

6) A kiürítés második szakasza a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{kx_3} \leq t_{2meg} = \frac{1}{16} + \frac{103}{41{,}7 \times 0{,}9} = 2{,}8$$

**Földszint, étterem**

1) Az étterem 260$m^2$ alapterületű, befogadó képességét az OTSZ 7. melléklet 2. táblázata alapján 1fő/1,5$m^2$ számolva **173 fő**.

2) A teremnek két kijárata van, azonban folyamatosan csak az egyik van nyitva, így annak szélességét vettem alapul, ami 5,25m.

3) A kiürítés első szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1meg} = \frac{17{,}75}{30} = 0{,}59$$

4) A kiürítés első szakasza az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg} = \frac{173}{41{,}7 \times 5{,}25} = 0{,}79 \leq 2 \rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

5) A kiürítés második szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2meg} = 0{,}79 + \frac{4{,}2 + 7{,}2 + 1}{16} = 1{,}55$$

6) A kiürítés második szakasza a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{kx_3} \leq t_{2meg} = \frac{1}{16} + \frac{193}{41{,}7 \times 0{,}9} = 5{,}37 \leq 6 \rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

**Emelet, 174-175 terem**

1) A két, szomszédos terem egybenyitható a közöttük lévő elválasztó-elem összecsukásával. Az így kapott alapterület 124,8m2, a terem befogadóképessége az OTSZ 7. melléklet 2. táblázata alapján 1fő/1,5 m² számolva **83 fő**.

2) A teremnek összesen 4 kijárata van, ezek egyenként 1m szélesek, ezeken keresztül kilépve a 2,1m széles folyosóra jutunk. Az emeletről 2 darab, egyenként 1,5m széles lépcsőn áthaladva érkezünk a földszintre, ahonnan a 0,9m széles főbejáraton keresztül lehet elhagyni az épületet.

3) A kiürítés első szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{il}}{V_i} \leq t_{1meg} = \frac{5{,}85 + 5{,}31}{30} = 0{,}37$$

4) A kiürítés első szakasza az ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{kx_1} \leq t_{1meg} = \frac{83}{41{,}7 \times (4 \times 1)} = 0{,}49 \leq 2 \rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

5) A kiürítés második szakasza az útvonal hossza alapján:

$$t_{2a} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{2meg} = 0{,}49 + \frac{20 + 11{,}7 + 7{,}2}{16} + \frac{9}{10} = 3{,}82$$

6) A kiürítés második szakasza a lépcsők átbocsátóképessége alapján:

$$t_{2b} = t_{y1} + \frac{N_2}{kx_2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{S_{i3}}{V_i} \leq t_{2meg} = \frac{20 + 11{,}7}{16} + \frac{83}{41{,}7 \times (2 \times 1{,}5)} + \frac{3 \times 3}{10} + \frac{7{,}2}{16} = 3{,}99 \leq 6$$
$$\rightarrow \boldsymbol{MEGFELEL}$$

7) A kiürítés második szakasza a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{2c} = t_{y2} + \frac{N_3}{kx_3} \leq t_{2meg} = \frac{1}{16} + \frac{103}{41{,}7 \times 0{,}9} = 2{,}8$$

6. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# Tűzriadó tervek
# KK HKK

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# KOLLÉGIUM
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

A létesítmény rendeltetése: szállásjellegű

Tűzveszélyességi osztálya: „D" mérsékelten tűzveszélyes.
Kockázati osztálya: „AK" Alacsony Kockázat

A létesítmény általános adatai:
- Alapterület: 4262 m2
- Szintek száma: 5
- Beépített tűzjelző berendezés: nincs
- Fali tűzcsap: szintenként 2 db

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet az első homlokzat felől közelítheti meg.

Közmű elzárási lehetőségek:
- Áram: A Porta pihenő helyiségében a tűzvédelmi főkapcsoló

Az épület tűzi víz ellátása:
- Az épület DNY-i oldalánál lévő földalatti tűzcsap.

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- A folyosókon falitűzcsapokkal 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó készülék a kijelölt helyeken valamint a gazdasági folyosón, az ügyvitelen, a diszteremben, a Portaszolgálat pihenőjénél, a kollégium alagsor KA 06.;KA 07; KA 17; KA 24, KA 26; KA 04; KA 10; KA 11; KA 12; KA 13; KA 14; KA 02; KA 28; KA 15; KA 21; KA 22 számú tárolóhelyein, KA 25 szakmunkás műhelyben 1-1 db oltó készülék.

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
- Az épületben lévő telefon, mobiltelefon

Munkaidő után a Recepción
Riasztás telefonszáma: 06-52-537-215

Előforduló főbb veszélyforrások:
- légtechnikai berendezések, elektromos fogyasztók:

veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a berendezések áramtalanítása, leállítása, rendszeres karbantartása

veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok

veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása

védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

Tűzjelzés, kárjelzés

**Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással és az épültben a földszinten és a második emeleten a folyosón elhelyezett mechanikai riasztócsengő alkalmazásával), illetve telefonon jelenteni kell a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) 06-52-521-916 vagy a 105, 112 telefonszámon és ezzel párhuzamosan kötelezően értesíteni kell a Portaszolgálatot a 06-52-537-215 telefonszámon is!**

**Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesíteni kell az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).**

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:

- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Kijelölt gyülekező hely:** MH BI 11. pctt. dd. alakulótere

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi (pl. közművel elzárása vagy lekapcsolása);
- az intézmény területére ne engedje be a tűz keletkezésekor az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- amennyiben szükséges segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes**

- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van! kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével.
- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót, a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).
- Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesítse az MH BI 11. pett. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pett. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372).
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;

- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tevékenykedjen,
- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók.**

- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak;
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által azépületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- az intézmény területére ne engedje be a tűzriadó idején az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**

- irányítsa az épület kiürítését;
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a földszinten és a második emeleten elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek a kijelölt gyülekezőhelyen,
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta-e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét

követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

Kiürítési, menekülési lehetőségek:

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.
- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja,
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,
- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.

- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy vagy a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:

- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.


Tűzoltó készülékek használata:

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:
„**A**" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„**B**" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„**C**" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„**D**" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

Jelöléseik a tűzoltó készülékeken:

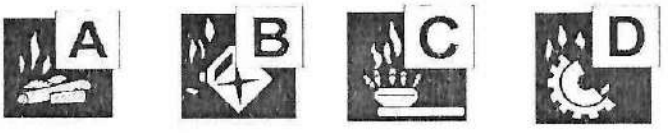


**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).

- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.
- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Csongrádi Mihály zászlós, portás munkakört betöltők

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a recepción kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Melléklet: Helyszínrajz 4 lap

Készült: 3 példányban
Egy példány: 8 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6959)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve-szintenként
3. sz. pld.: Portaszolgálat

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MENEKÜLTEN TŰZVESZÉLYES

PORTA / RECEPTION

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## KOLLÉGIUM ALAGSOR



| JELMAGYARÁZAT KEY | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY

ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt. dd.**
**alakulótér**

TŰZOLTÓSÁG

FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

PORTA / RECEPTION

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## KOLLÉGIUM FÖLDSZINT

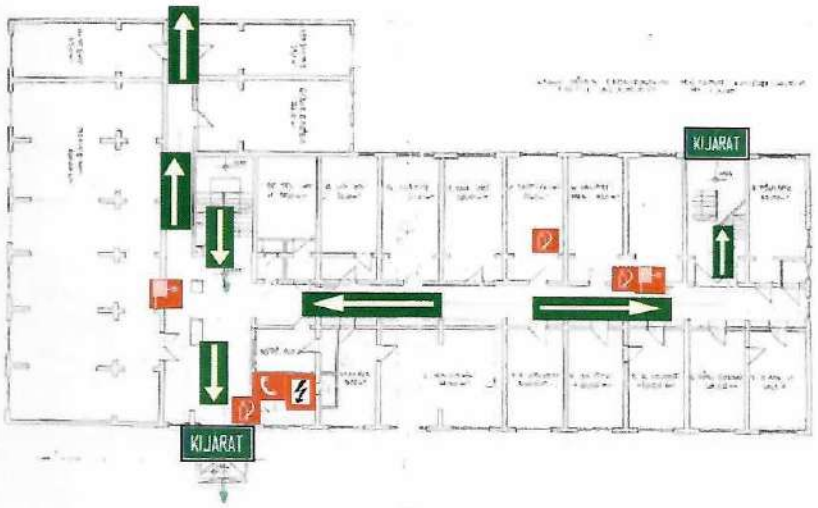


| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | | | | |

GYULEKEZŐ HELY

ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG

FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE |
|---|
| Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| Mentse a sérülteket. |
| Save the casualties. |
| Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM |
|---|
| Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| Proceed directly to the assembly point. |
| Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| Do not stop to collect personal belongings. |
| Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| Do not return to building for any reason until authorised to do so. |


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### KOLLÉGIUM I. EMELET

PORTA / RECEPTION

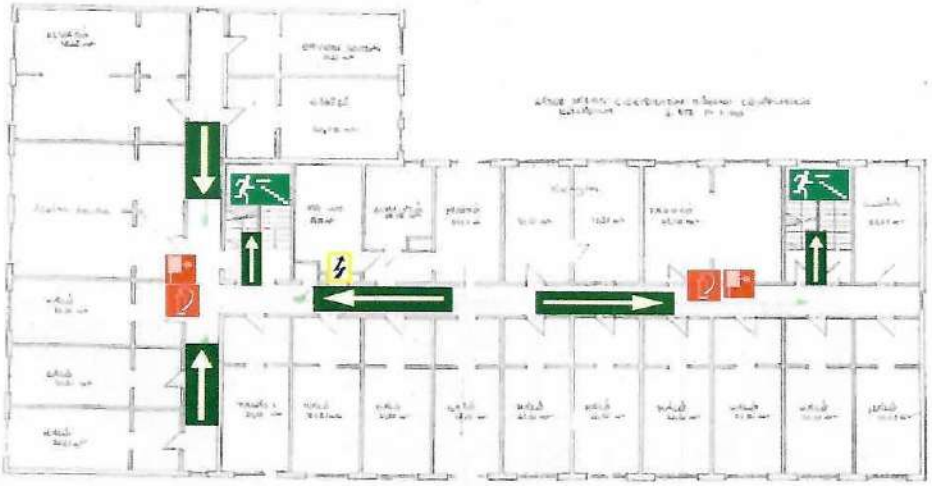

| JELMAGYARÁZAT KEY | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY

ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG

FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**


| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |




# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## KOLLÉGIUM II. EMELET

PORTA / RECEPTION

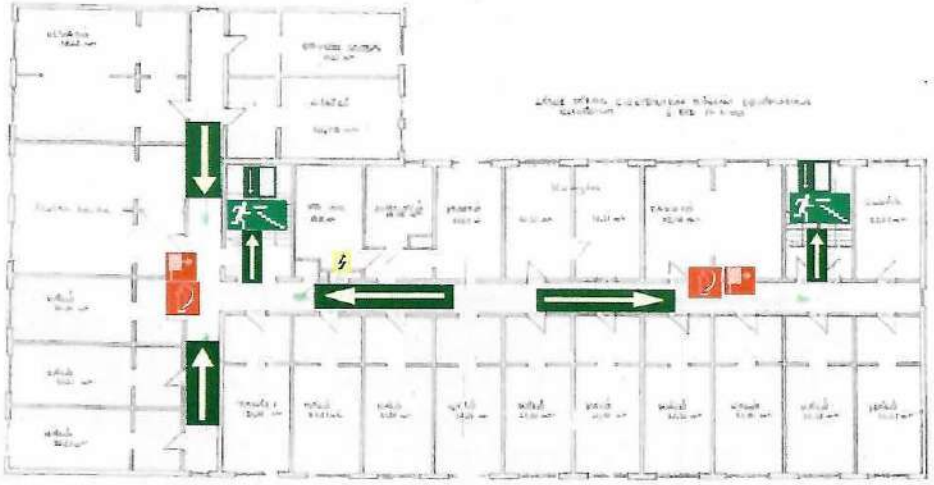

| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |




**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
|  | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
|  | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
|  | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
|  | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
|  | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

PORTA / RECEPTION

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## KOLLÉGIUM III. EMELET

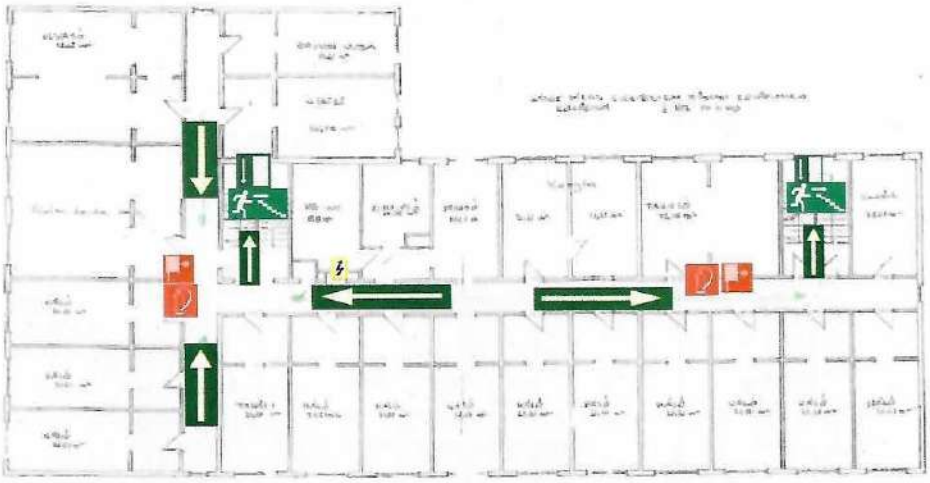

| JELMAGYARÁZAT KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT | |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT | |
| TELEFON<br>PHONE | | | | | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY

ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG

FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# ÜGYVITEL
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

A létesítmény rendeltetése: iroda, igazgatási

Tűzveszélyességi osztálya: „C" Tűzveszélyes
Kockázati osztálya: „AK" Alacsony Kockázat

A létesítmény általános adatai:

- Alapterület: 35 $m^2$
- Szintek száma: -
- Beépített tűzjelző berendezés: nincs
- Fali tűzcsap: a szinten 2 db

Az épület tűzszakaszai: Az épület egy tűzszakasz.

Az épület tűzivíz ellátása:
- Az épülettől ÉK-i irányban lévő föld feletti tűzcsap.

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet az első homlokzata felöl, közelítheti meg.

Közmű elzárási lehetőségek:
- Áram: A Porta pihenő helyiségében a tűzvédelmi főkapcsoló

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- 1 db 12 kg-os ABC tűzoltó készülék

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
- Az épületben lévő telefon, mobiltelefon

Munkaidő után a Recepción
Riasztás telefonszáma: 06-52-537-215

Előforduló főbb veszélyforrások:
- elektromos fogyasztók:

veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a berendezések áramtalanítása, leállítása, rendszeres karbantartása

veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok

veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása
védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

Tűzjelzés, kárjelzés

**Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással és az épültben a földszinten és a második emeleten a folyosón elhelyezett mechanikai riasztócsengő alkalmazásával), illetve telefonon jelenteni kell a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) 06-52-521-916 vagy a 105, 112 telefonszámon és ezzel párhuzamosan kötelezően értesíteni kell a Portaszolgálatot a 06-52-537-215 telefonszámon is!**

**Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesíteni kell az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).**

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:

- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Kijelölt gyülekező hely:** MH BI 11. pctt. dd. alakulótere

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi (pl. közművel elzárása vagy lekapcsolása);
- az intézmény területére ne engedje be a tűz keletkezésekor az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- amennyiben szükséges segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes**

- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van! kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével.

- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót, a KK IIKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).
- Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesítse az MH BI 11. pett. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pett. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372).
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tényked jen,

- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók.**

- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak;
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által azépületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- az intézmény területére ne engedje be a tűzriadó idején az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**

- irányítsa az épület kiürítését;
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a földszinten és a második emeleten elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek a kijelölt gyülekezőhelyen.
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta- e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

Kiürítési, menekülési lehetőségek:

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.
- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja.
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,
- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:

- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.


Tűzoltó készülékek használata:

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:
„A" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„B" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„C" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„D" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

Jelöléseik a tűzoltó készülékeken:

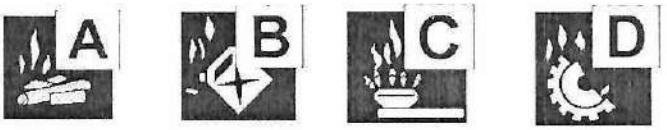


**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).
- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.

- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Csongrádi Mihály zászlós, portás munkakört betöltők

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása főleg a testfelület felső részén tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a recepción kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Melléklet: Helyszínrajz 1 lap

Készült: 3 példányban
Egy példány: 8 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6958)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve
3. sz. pld.: Portaszolgálat


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

C

TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## ÜGYVITEL

PORTA / RECEPTION

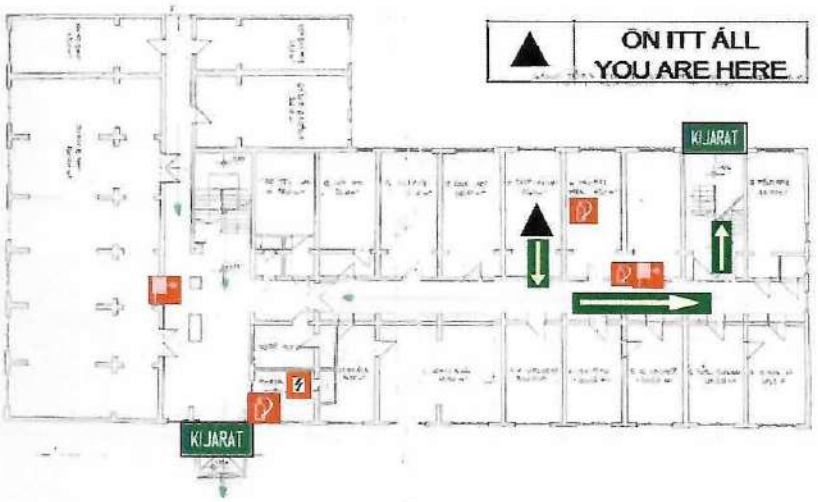


| JELMAGYARÁZAT KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| | TELEFON<br>PHONE | | | | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt.**
**dd.**
**alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# TANTERMI ÉPÜLET
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

Az épület rendeltetése: oktatási, nevelési

Tűzveszélyességi osztálya: „D" Mérsékelten tűzveszélyes
Kockázati osztálya: „AK" Alacsony kockázat

Az épület általános adatai:

- Alapterület: 1537 $m^2$
- Szintek száma: 3
- Beépített tűzjelző berendezés: nincs
- Fali tűzcsap: szintenként 1 db

Az épület tűzszakaszai: Az épület egy tűzszakasz.

Az épület tűzi víz ellátása:
- Az épület K-i oldalánál lévő föld feletti tűzcsap.

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet az első homlokzata felöl, közelítheti meg.

Közmű elzárási lehetőségek:
- Áram: A földszinten a 8. sz. elektromos szekrény helyiségben-tűzeseti főkapcsoló

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- Szintenként a folyosókon falitűzcsapokkal 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó készülék a kijelölt helyeken, valamint a könyvtárban, informatika teremben, a kémia terem szertárában, fizika szertárban 1-1 db oltó készülék.

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
- Az épületben lévő telefon, mobiltelefon

Munkaidő után a Portaszolgálatnál
Riasztás telefonszáma: 06-52-537-215

Előforduló főbb veszélyforrások:
- vegyi fülke, légtechnikai berendezések:

veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a berendezések áramtalanítása, leállítása, rendszeres karbantartása

veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok

veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása

védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

Tűzjelzés, kárjelzés

**Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással és az épültben szintenként a folyosón elhelyezett mechanikai riasztócsengő alkalmazásával), illetve telefonon jelenteni kell a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) 06-52-521-916 vagy a 105, 112 telefonszámon és ezzel párhuzamosan kötelezően értesíteni kell a Portaszolgálatot a 06-52-537-215 telefonszámon is! Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesíteni kell az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).**

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:
- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Kijelölt gyülekező hely:** MH BI 11. pctt. dd. alakulótere

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**
- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi (pl. közművel elzárása vagy lekapcsolása);
- az intézmény területére ne engedje be a tűz keletkezésekor az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- amennyiben szükséges segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes**
- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben

tartózkodókat „Tűz van" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével.
- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót, a KK IIKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).
- Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesítse az MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372).
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve, ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**
- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;

- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tevékenykedjen.
- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak;
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által azépületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles – rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül – azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók:**

- tűz esetén riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a

folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével), és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek és a tűzvédelmi felelősnek;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint ténykedjen,
- intézkedjen a tűz bekövetkezésekor felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst;

**Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**
- az intézmény területére ne engedje be a tűzriadó idején az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**
- irányítsa az épület kiürítését;
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi felelősnek a kijelölt gyülekezőhelyen,
- intézkedjen minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők, oktatók bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta- e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi felelős részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi felelőst;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással.
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi felelős vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók:**

- riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével, és kezdjék meg a kijelölt gyülekezési helyre vonulást;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- intézkedjen a tűzriadó esetén felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst.

Kiürítési, menekülési lehetőségek:

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.
- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja,
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni.
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,
- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:


- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűzoltó készülékek használata:

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:
„A" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„B" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„C" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„D" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

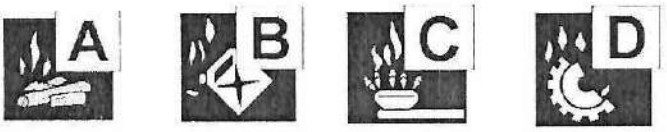Jelöléseik a tűzoltó készülékeken: 


**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).
- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.
- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Csongrádi Mihály zászlós, portás munkakört betöltők

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a recepción kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Melléklet: Helyszínrajz 3 lap


Készült: 3 példányban
Egy példány: 9 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6959)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve
3. sz. pld.: Portaszolgálat

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### TANTERMI ÉPÜLET, FÖLDSZINT

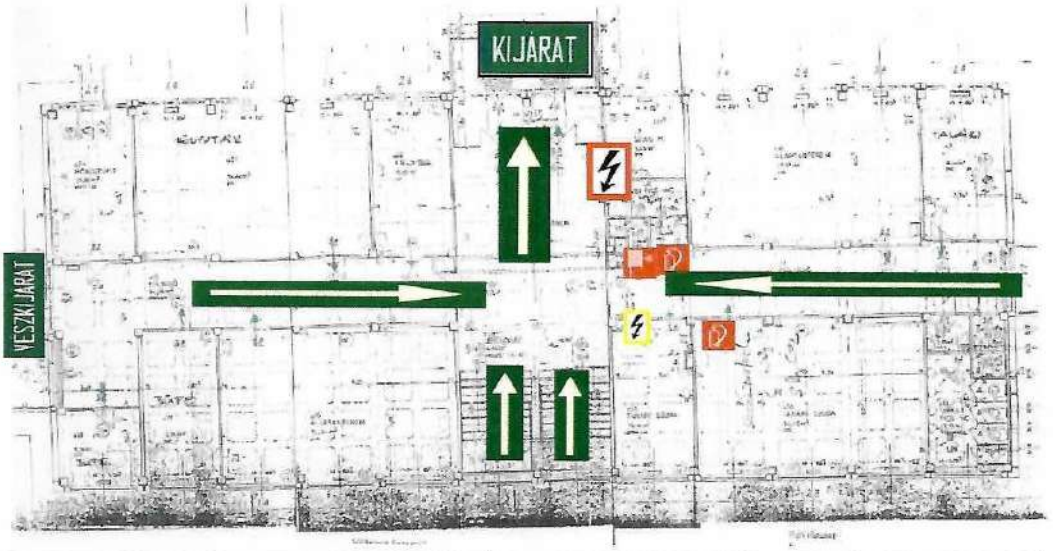


| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VESZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |




**MH BI 11. pctt.**
**dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT **105**


**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |




# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## TANTERMI ÉPÜLET, I. EMELET

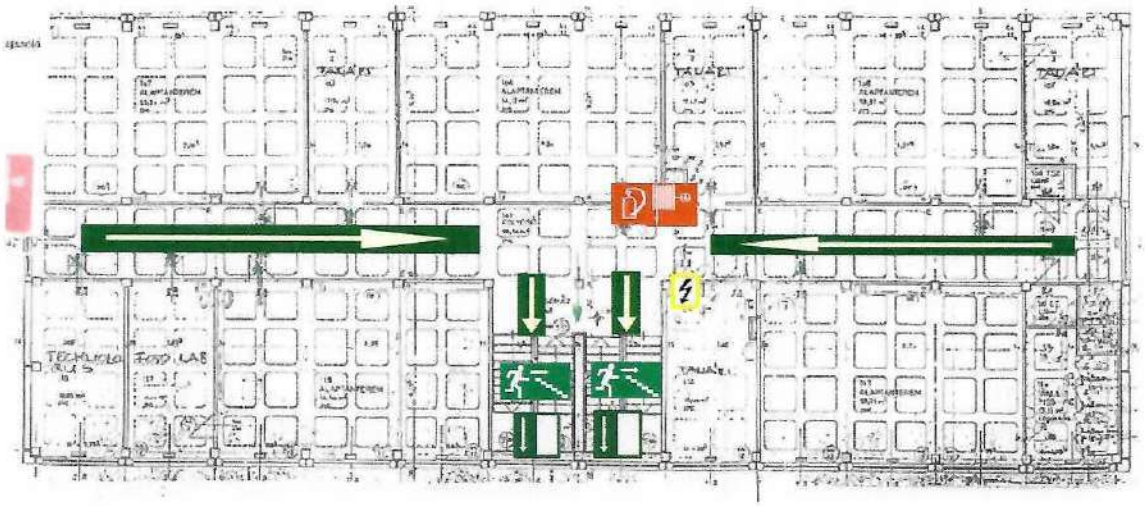

| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VESZKIJARAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| | TELEFON<br>PHONE | | | | | | |




**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**



TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
|  | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
|  | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
|  | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |


| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
|  | Ne álljon meg összegyüjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
|  | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### TANTERMI ÉPÜLET, II. EMELET

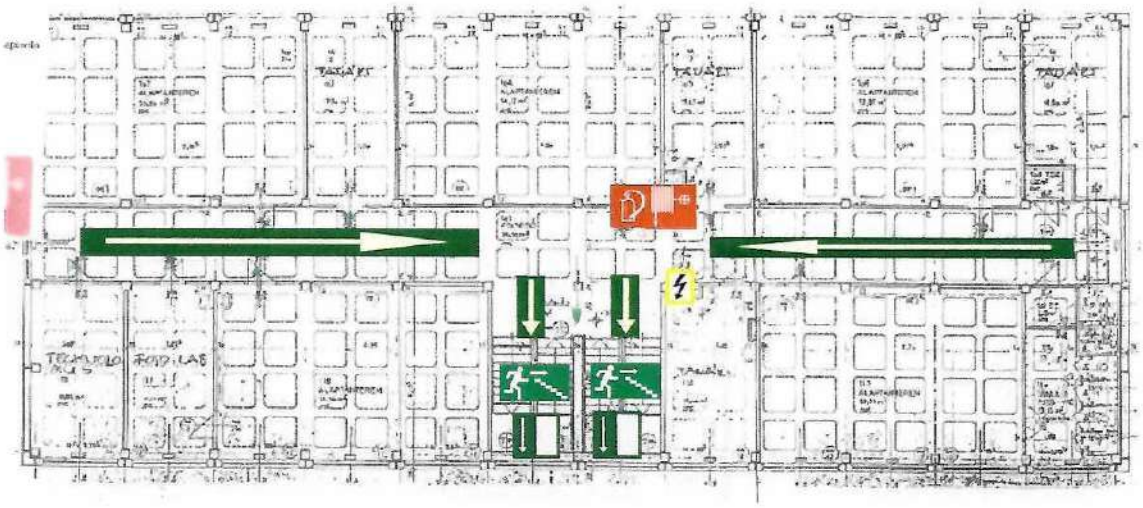

| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY

ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt. dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG

FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# TANMŰHELY
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

A létesítmény rendeltetése: oktatási, nevelési

Tűzveszélyességi osztálya: „D" mérsékelten tűzveszélyes.
Kockázati osztálya: „AK " Alacsony Kockázat.

A létesítmény általános adatai:

- Alapterület: 1059 $m^2$
- Szintek száma: 1
- Beépített tűzjelző berendezés: nincs
- Fali tűzcsap: 2 db

Az épület tűzszakaszai: Az épület egy tűzszakasz.

Az épület tűzivíz ellátása:
- Az épület Ny-i és É-i oldalánál lévő föld feletti tűzcsapok.

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet az első homlokzata felöl, közelítheti meg.

Közmű elzárási lehetőségek:
- Áram: A tantermi épület földszinten, a 8. sz. elektromos szekrény helyiségben-tűzeseti főkapcsoló

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- A folyosókon falitűzcsapokkal 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó készülék a kijelölt helyeken valamint az informatika teremben, a tanműhelyekben, a katonai oktató kabinetben, a varró műhelyben, az iroda szervernél, a logisztikai tárolóhelységekben és a lőteremben 1-1 db oltó készülék.

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
- Az épületben lévő telefon, mobiltelefon

Munkaidő után a Portaszolgálatnál
Riasztás telefonszáma: 06-52-537-215

Előforduló főbb veszélyforrások:
- légtechnikai berendezések, elektromos fogyasztók:

veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a berendezések áramtalanítása, leállítása, rendszeres karbantartása

veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok

veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása
védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

Tűzjelzés, kárjelzés

**Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással és az épültben szintenként a folyosón elhelyezett mechanikai riasztócsengő alkalmazásával), illetve telefonon jelenteni kell a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) 06-52-521-916 vagy a 105, 112 telefonszámon és ezzel párhuzamosan kötelezően értesíteni kell a Portaszolgálatot a 06-52-537-215 telefonszámon is! Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesíteni kell az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).**

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:
- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Kijelölt gyülekező hely:** MH BI 11. pctt. dd. alakulótere

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**
- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi (pl. közművel elzárása vagy lekapcsolása);
- az intézmény területére ne engedje be a tűz keletkezésekor az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- amennyiben szükséges segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**

**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes**

- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével.
- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót, a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).
- Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesítse az MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372).
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve, ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével) és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;

- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tényked jen.
- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak;
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által azépületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók:**

- tűz esetén riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével). és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek és a tűzvédelmi felelősnek;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tevékenykedjen.
- intézkedjen a tűz bekövetkezésekor felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst;

**<u>Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:</u>**

**Portaszolgálat:**

- az intézmény területére ne engedje be a tűzriadó idején az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**

- irányítsa az épület kiürítését;
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi felelősnek a kijelölt gyülekezőhelyen,
- intézkedjen minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők, oktatók bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta-e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi felelős részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi felelőst;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással.
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi felelős vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók:**

- riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével, és kezdjék meg a kijelölt gyülekezési helyre vonulást;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- intézkedjen a tűzriadó esetén felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst.

Kiürítési, menekülési lehetőségek:

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.
- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja,
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,
- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:

- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűzoltó készülékek használata:

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség

alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:
„A" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„B" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„C" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„D" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

Jelöléseik a tűzoltó készülékeken:




**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).
- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.
- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Csongrádi Mihály zászlós, portás munkakört betöltők

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a recepción kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Melléklet: Helyszínrajz 1 lap


Készült: 3 példányban
Egy példány: 9 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6958)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve
3. sz. pld.: Portaszolgálat

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### TANMŰHELY

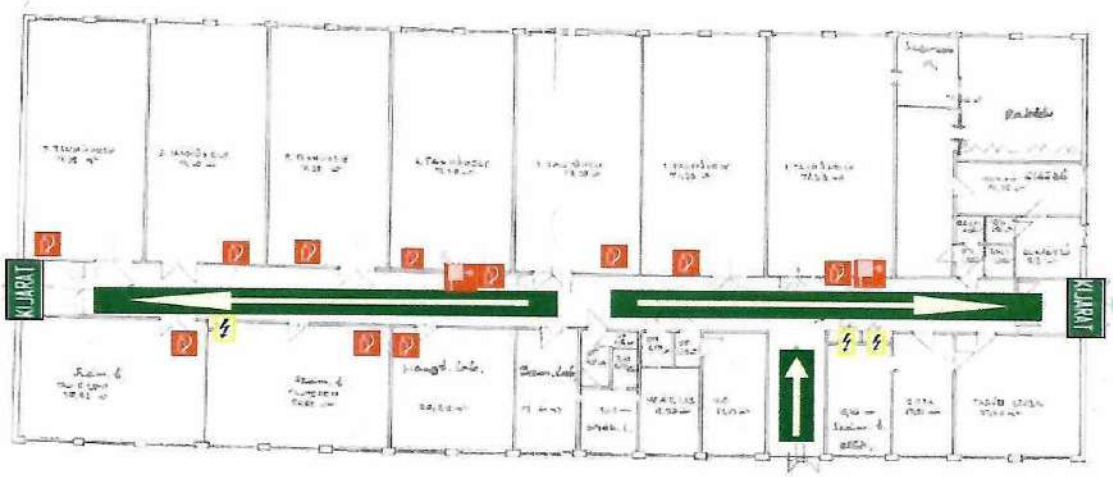


| JELMAGYARÁZAT KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VESZKIJÁRAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| | TELEFON<br>PHONE | | | | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt.**
**dd. alakulótere**

TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT **105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# Sportcsarnok
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

A létesítmény rendeltetése: vegyes rendeltetés sportcsarnok

Kockázati osztálya: „AK " Alacsony Kockázat.

A létesítmény általános adatai:

- Alapterület: 588,28 $m^2$
- Szintek száma: 1
- Beépített tűzjelző berendezés: van
- Fali tűzcsap: nincs

Az épület tűzszakaszai: Az épület egy tűzszakasz.

Az épület tűzivíz ellátása:
- Az épület K-i és É-i oldalánál lévő föld feletti tűzcsapok.

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet az első homlokzata felől közelítheti meg.

Közmű elzárási lehetőségek:
- Áram: a bejárattól jobbra, a folyosón, a tűzjelző központnál -tűzeseti főkapcsoló
- Gáz: a bejárattól jobbra, a folyosón a tűzjelző központnál

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- 3 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék a helyszínrajzon jelölt helyen

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
A kollégium épületében lévő telefon, mobiltelefon
Munkaidő után a portaszolgálatnál
Riasztás telefonszáma: 06-52-537-215

Előforduló főbb veszélyforrások:
- kazánház:

veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a kazán leállítása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok

veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása
veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása
védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

Tűzjelzés, kárjelzés

**Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással), illetve telefonon jelenteni kell a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) 06-52-521-916 vagy 105 vagy 112 telefonszámon és ezzel párhuzamosan kötelezően értesíteni kell a portaszolgálatot a 06-52-537-215 telefonszámon is!**

**Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesíteni kell az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (a továbbiakban: MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372) és a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).**

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:
- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Kijelölt gyülekező hely:** MH BI 11. pctt. dd. alakulótere

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**
- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi;
- az intézmény területére ne engedjen be a tűz keletkezésekor az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- amennyiben szükséges segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**
- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat (élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével).
- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót, a KK HKK tűzvédelmi feladatokat ellátó személyét (06-30-607-4018).

- Valós tűzeset következtében történő kiürítés esetében haladéktalanul értesítse az MH BI 11. pctt. dd.) Laktanya Ügyeletesi Szolgálatát (02-43-6355) és az MH BI 11. pctt. dd. tűzvédelmi szolgálati személyét (02-43-6372).
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt (élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével) és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint tényked jen.
- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról

rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**
- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással, (élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével). és a sportcsarnokban található beépített tűzjelző rendszer a kézi jelzésadójával, mely átjelez a portaszolgálatra;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének;
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók, foglalkozást vezetők:**
- tűz esetén riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűz van!" kiáltással és a sportcsarnokban található beépített tűzjelző rendszer a kézi jelzésadójával, mely átjelez a portaszolgálatra, intézmény folyosóin elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével, és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;

- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint ténykedjen,
- intézkedjen a tűz bekövetkezésekor felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt;

**Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- az intézmény területére ne engedjen be a tűzriadó idején az intézmény területén kívül tartózkodókat, csak a tűzoltókat;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**

- irányítsa az épület kiürítését;
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó" kiáltással! élőszóban és az intézmény területén, a folyosókon elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi feladatokat ellátó személynek a kijelölt gyülekezőhelyen,
- intézkedjen minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők, oktatók bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**munkahelyi vezetők:**

- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével;

- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta- e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással.
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**oktatók, foglalkozást vezetők:**

- riassza a felügyelete alá tartozó növendékeket és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt „Tűzriadó!" kiáltással élőszóban és az épületben elhelyezett mechanikai tűzjelző csengők működtetésével; és kezdjék meg a kijelölt gyülekezési helyre vonulást;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- intézkedjen a tűzriadó esetén felügyelete alá tartozó növendékek létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyt.

<u>Kiürítési, menekülési lehetőségek:</u>

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.

- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja,
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,
- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:

- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.


Tűzoltó készülékek használata:

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:

„**A**" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„**B**" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„**C**" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„**D**" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

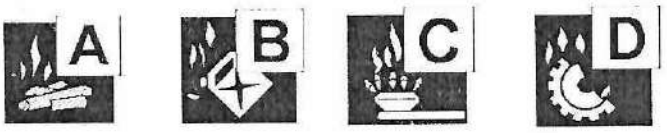Jelöléseik a tűzoltó készülékeken: 


**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).
- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.
- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Csongrádi Mihály zászlós, portás munkakört betöltők

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a recepción kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó


Melléklet: Helyszínrajz 1 lap

Készült: 3 példányban
Egy példány: 8 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6959)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve
3. sz. pld.: Portaszolgálat

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### Sportcsarnok

AK

▲ ÖN ITT ÁLL / YOU ARE HERE

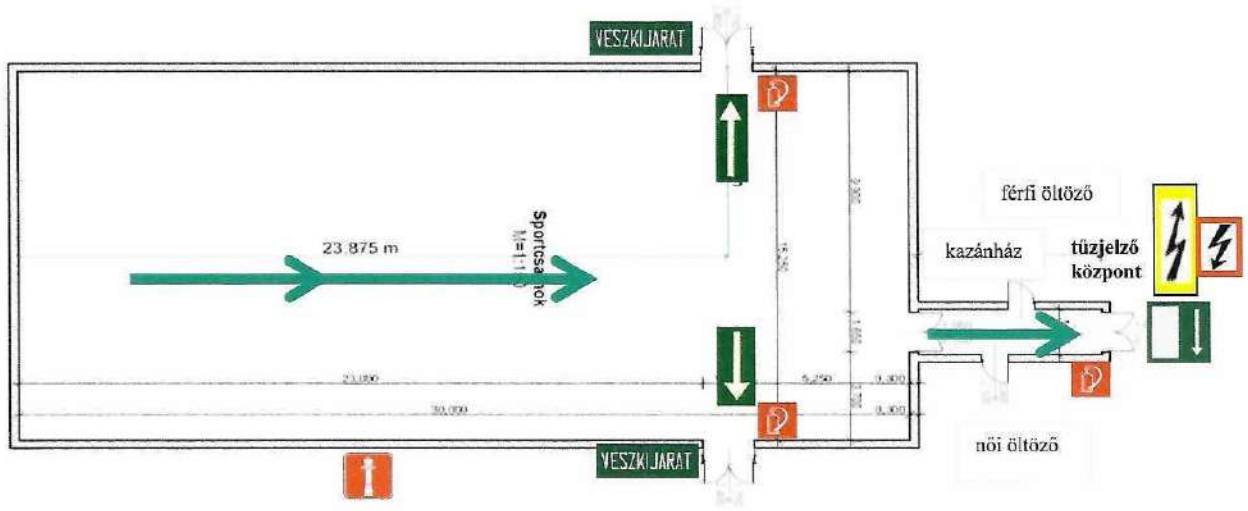


| JELMAGYARÁZAT / KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP / FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL / ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ / MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT / EXIT | |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK / FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ / POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY / ASSEMBLY POINT | VESZKIJARAT | VÉSZKIJÁRAT / EMERGENCY EXIT | |
| TELEFON / PHONE | | | | | | | |

GYULEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt.dd. alakulótere**


| | |
|---|---|
| **TŰZOLTÓSÁG** | **105** |
| **FIRE-DEPARTMENT** | **112** |

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL / IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN / IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### DÍSZTEREM

PORTA / RECEPTION

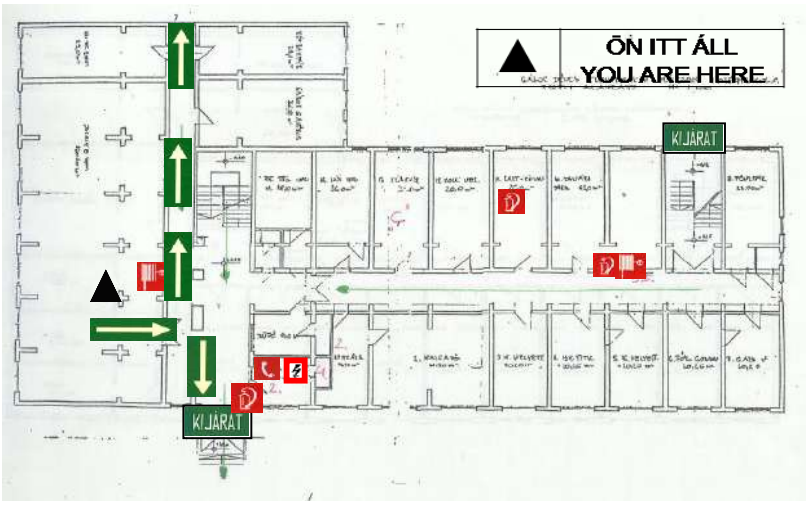


| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT<br>EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| TELEFON<br>PHONE | | | |



GYÜLEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

**MH BI 11. pctt.**
**dd. alakulótere**

| | |
|---|---|
| TŰZOLTÓSÁG<br>FIRE-DEPARTMENT | 105 |

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D


MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### ÉTKEZDE

ÖN ITT ÁLL
YOU ARE HERE

PORTA / RECEPTION

HKK étkezde
M = 1:150

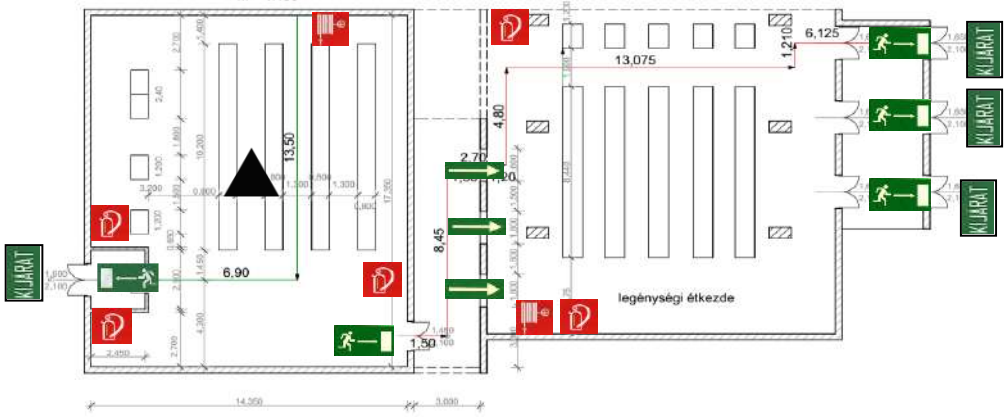


| JELMAGYARÁZAT<br>KEY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| | TELEFON<br>PHONE | | | | | | |

GYÜLEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

**MH BI 11.**
**pctt. dd.**

TŰZOLTÓSÁG
FIRE-DEPARTMENT
**105**

**112**

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

7. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# Tűzriadó tervek
# NYHK

A Tűzriadó terv a Nyíregyházi Egyetem gondozásában készült, amely Nyíregyházi Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának részét képezi, de ennek az NYHK-t érintő felülvizsgált változata nem került átadásra az intézmény részére.

8. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

# Tűzriadó tervek
# HMV HKK

KRATOCHVIL KÁROLY
HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

sz. példány

# HMV HKK KOLLÉGIUM
# TŰZRIADÓ TERV

**A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell tartani!**

A létesítmény rendeltetése: szállásjellegű

Tűzveszélyességi osztálya: „D" mérsékelten tűzveszélyes.
Kockázati osztálya: „AK" Alacsony Kockázat

A létesítmény tűzállósági fokozata: II.

A létesítmény általános adatai:
- Nettó alapterület: 1837 $m^2$
- Szintek száma: 3
- Lakóegységek száma: 44 db
- Hálókban elhelyezhető személyek száma: 120 fő

Az épület tűzszakaszai: az épület egy tűzszakaszra (1837 $m^2$) oszlik.

Az épület tűzvédelmi felszereltsége:
- Beépített tűzjelző berendezés: van
- Fali tűzcsap: szintenként 2 db
- Tűzoltó készülék: szintenként 2 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék a folyosókon;

Az épület tűzivíz ellátása:
- Az épület bejárati homlokzata előtt elhelyezett 1 db föld feletti tűzcsap,
- A laktanyában elhelyezett 1x50 $m^3$-es tűzivíz tároló medence (R/12 épület mögött),

Tűzoltási, felvonulási terület:
A tűzoltó gépjármű az épületet a gépkocsi parkoló útja felöl közelítheti meg (47-es főút melletti szervizút).

Közmű elzárási lehetőségek:
- Gáz: hátsó homlokzaton
- Áram: előcsarnok kapcsoló helyiség

Kiürítési, menekülési útvonal
A mellékelt helyszínrajzon feltüntetve.

Kijelölt gyülekező hely:
- A kollégium épületéből kilépve bal oldalon, DK irányba az „ideiglenes foglalkozási hely"

Tűzoltó készülékek elhelyezkedése, fajtája:
- A folyosókon falitűzcsapokkal 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó készülék a kijelölt helyeken valamint a kazánházban, 7 db

Hírközlési lehetőségek, a riasztás telefonszáma:
- A kollégium épületében lévő telefon, mobiltelefon
Munkaidő után a Portaszolgálatnál
Riasztás telefonszáma:
Portaszolgálat: 06-62-530-723, belső: 02 42 3733
A vezető ügyeleti szolgálat (továbbiakban: Laktanya ügyeletes) 02-42 -32-55

Előforduló főbb veszélyforrások:

- Technológiai *folyamatok, gépek, berendezések leállítása:*
Az elektromos gépek, berendezések, fagyasztók,) számítógépek és egyéb villamos berendezések kikapcsolása, leállítása.

- *Energia ellátás megszüntetése*:
A villamos áramtalanítási helyen, a főkapcsolónál az áramellátás megszüntetése a kar elfordításával történik. Gázelzárása a gázfőcsap elzárásával történik.

***A tűzeseti főkapcsoló helye: Az elektromos kapcsoló helyiségben található.***

***Gázfőcsap: Az épület hátsó homlokzatán, a földszinti wc-nél.***

- légtechnikai berendezések, elektromos fogyasztók:
veszélyhelyzet: szerelvények sérülése, túlmelegedés
védelmi mód: a berendezések áramtalanítása, leállítása, rendszeres karbantartása
veszélyhelyzet: elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés
védelmi mód: elektromos fogyasztók leválasztása

- A helyiségekben, közlekedőkben található éghető anyagok
veszélyhelyzet: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok leszűkítése, eltorlaszolása
védelmi mód: menekülési útvonalak, kiürítési útvonalak, vészkijáratok folyamatos ellenőrzése és eltorlaszolásának, leszűkítésének, anyagok tárolásának tilalma

- Információ átadás
A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltóknak. Tájékoztatni kell őket a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről.

Tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.

**A tűzjelzés, tűzoltás, műszaki mentés**

**A létesítmény területén a helyi tűzjelzést:**

**1; A kézi jelzésadók üzembe helyezésével kell végrehajtani.**
A létesítményben automatikus tűzjelző központ üzemel kézi tűzjelzőkkel, a tűzjelző központfény és hangjelzéssel riasztja a bent tartózkodókat.
**Kézi jelzésadók a létesítmény területén, a kollégium épületében:**



- **a főbejárati ajtó mellett: 1 db**
- **folyosókon: 2-2 db**
- **földszinten, első emeleten, tetőtéren közösségi tereknél 1-1 db**

**2; Áramszünet esetén élőszóval, a tűzjelzést hangos „TŰZ VAN" kiáltással kell végrehajtani.**

Tűzjelzés, kárjelzés

Az épületben keletkező tűzről a lehető leghamarabb értesíteni kell az épületben tartózkodókat (pl. „Tűz van!" kiáltással), illetve ezzel párhuzamosan kötelező értesíteni a Portaszolgálatot és a vezető ügyeleti szolgálatot (továbbiakban: Laktanya ügyeletes) 32-55 telefonszámon is valamint az igazgatót.

Telefonon az alábbi bejelentést kell tenni:

- a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szint számát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
- a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
- a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
- a jelző személy nevét és telefonszámát,
- egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

Az épületben tartózkodók a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni!

**Tűzjelzés technikai tűzjelző rendszer által**

Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök tűz-, és hibajelzése esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

**A., Hibajelzés esetén:**

1) Jelentse a Laktanya Ügyeleti szolgálat, Hódmezővásárhely (továbbiakban: LAKT Ü) és a portaszolgálat részére a hibajelzés tényét, annak pontos helyét és jellegét, kérje a MH KP 30. pett. gy. dd .tűzvédelmi tiszt és a tűzvédelmi felelős kiértesítését, illetve intézkedést az üzemeltető általi javításra (Helyőrségtámogató Parancsnokságok);

2) Menjen a rendszer által jelzett hiba helyére és próbálja meg megállapítani annak okát. Amennyiben a helyiség zárt és oda belépni nem tud és tűzre utaló jel (pl. füstszag, füstképződés, hőhatás, stb.) nem észlelhető, *erőszakkal ne hatoljon be, a zárat ne törje fel.* Ha a hiba okát meg tudja állapítani (pl. leesett érzékelő, elvágott vezeték) jelentse a vezető ügyeleti szolgálatnak. A helyiségben és környezetében végezzen vizsgálatot, hogy nincs-e tűzre, füstképződésre, egyéb veszélyre utaló nyom. Ha van, a tűz észlelésének megfelelően járjon el;

3) A tűzjelző rendszer zümmerét a kezelőszervi gombbal némítsa le;

4) Jelentsen a LAKT Ü - nek a tett intézkedéseiről, illetve megállapításairól, a továbbiakban parancsa szerint járjon el, tájékoztassa a portaszolgálatot is, majd a tűzvédelmi tiszt, illetve a szervízcsoport érkezése után segítse munkájukat.

**B., Automata (érzékelő által generált) tűzjelzés esetén:**

1) Nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van) a „tájékozódás" gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Helyettese ez idő alatt készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon jelentsen a LAKT Ü nek arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és a portás (szolgálatot ellátó egyéb személy) megkezdte a tájékozódást;

2) Menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz van, haladéktalanul jelentsen a LAKT Ü- nek a fent megadott

módon és szempontok szerint és tájékoztassa a portaszolgálatot is. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására;

3) Amennyiben a tűzjelzés helye zárt, oda kulcs hiányában behatolni nem tud és amennyiben az nem minősül zárt körletnek (pl. ügyvitel,) *oda erőszakkal, zárfeltöréssel is hatoljon be*, és kezdje meg a mentést, az oltást;

4) Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál és a tűzjelzésre okot adó forrást sem találja meg, jelentsen a LAKT Ü - nek és kérje a tűzoltóság riasztásának mellőzését. A tűzjelző rendszert némítsa le. Ha a tűzjelzés minden indok nélkül újra jelentkezik, a szirénát némítsa el. Kérje a rendszer javítását. Ezt követően fokozott figyelemmel lássa el szolgálatát, rendszeresen ellenőrizze az épületet, hogy nincs-e megbújó, fel nem fedezett tűzforrás;

5) Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, de meg lehet állapítani a tűzjelzés adásának okát (pl. illatanyagok használata, étel odaégetése során keletkezett füst, stb.), tegyen intézkedést annak megszüntetésére, szellőztessenek ki, és a tűzjelzés okáról tegyen jelentést a LAKT Ü - nek, továbbiakban parancsai szerint járjon el és tájékoztassa a portaszolgálatot is. Amennyiben a tűzjelzés alapjául szolgáló tevékenység szabály-, vagy fegyelemsértésből ered (pl. tiltott helyen való dohányzás, a tűzjelző rendszer megrongálása, a mentési kötelezettségből adódó zárfeltörési kár, stb.), jegyezze fel az elkövető adatait, tartsa a helyszínen, majd késedelem nélkül tegyen jelentést az esetről a LAKT Ü-nek és parancsai szerint járjon el és tájékoztassa a portaszolgálatot is.

**C., Kézi jelzésadó által generált tűzjelzés esetén**

1) Nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van ) a „tájékozódás" gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Helyettese ez idő alatt készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon jelentsen a LAKT Ü nek arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és az ÉP Ü (szolgálatot ellátó egyéb személy) megkezdte a tájékozódást és tájékoztassa a portaszolgálatot is;

2) Menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz vagy veszélyhelyzet van, illetőleg más oknál fogva a jelzés indokolt volt, haladéktalanul jelentsen a LAKT Ü-nek a fent megadott módon és szempontok szerint és tájékoztassa a portaszolgálatot is. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. Jegyezze fel, hogy ki adta a tűzjelzést (a későbbi tűzvizsgálati eljáráshoz);

3) Amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, tájékozódjon annak irányába, hogy milyen körülmények között, miért, ki hozta működésbe a kézi jelzésadót. Tapasztalatait jegyezze fel, és tegyen jelentést a LAKT Ü-nek és tájékoztassa erről a portaszolgálatot is;

4) A tűzjelző rendszer a kézi jelzésadó üveglapjának kicserélése nélkül *alapállapotra nem áll vissza, folyamatos tűzjelzést ad.* Kérje a tűzvédelmi szolgálati személy, illetve a szervízcsoport értesítését, megérkezésükig a hangjelzést a rendszer kezelőpanelén némítsa el.

**A tűzesetek jelentése**

Minden tűzeset jelentés köteles! A MH KP 30. pctt. gy. dd dandár tűzvédelmi szolgálati személyt és a tűzvédelmi felelőst a már eloltott, kis terjedelmű, stb. tűzről is értesíteni kell, adott esetben utólag is!

**Tűz esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**

- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Laktanya ügyeletes részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak), majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat (élőszóban) /a tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa a Laktanya ügyeletest is/.
- a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró/vezető e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi;
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi felelőst;
- szükség esetén segítse a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes**

- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak) gondoskodjon arról, hogy ezzel párhuzamosan tájékoztatásra kerüljön a Laktanya ügyeletes is, majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat (élőszóban).
- A tűzoltóság értesítése esetén az eseményről azonnal tájékoztassa az igazgatót,
- intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
- intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására;
- intézkedjen a sérültek ellátására;
- haladéktalanul nyitassa ki a kijárati ajtókat (vészkijárati) és rögzítse nyitott állapotban azokat. Szükség esetén hajtassa végre közművek lekapcsolását, illetve elzárását;
- tegyen jelentést a tett intézkedésekről az igazgatónak, a munkahelyi vezetőjének, hajtsa végre utasításait, amennyiben szükséges értesítse az intézményt üzemeltető képviselőjét;
- értesítse a tűzvédelmi felelőst;
- menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
- kisebb kiterjedésű tűz esetén a készenlétben tartott tűzoltó eszközök használatával kezdje meg a tűz oltását;
- nagyobb, kiterjedt tűz esetén, illetve ha a tűz eloltása a jelenlévők képességeit meghaladja, rendelje el a tűzriadót, intézkedjen az épület kiürítésére;
- szükség esetén képességeinek megfelelően vonja be a tűzoltási, mentési feladatokba az épületben tartózkodó személyeket;
- a pánik megakadályozása érdekében nyugtassa meg az épületben tartózkodókat, és irányítsa a menekülésüket;
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűz bekövetkezésekor nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt

gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst;
- intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére;
- intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására;
- tájékoztassa a kiérkező tűzoltás vezetőt a kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről, a kiürítés állapotáról, sérültek számáról és továbbiakban az ő utasítása szerint tevékenykedjen, illetve a tűzoltás vezető részére adja át a Tűzriadó Tervet;
- a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is jelenteni kell.

**munkahelyi vezetők:**
- az általa észlelt, vagy neki jelzett tűzről tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálat részére (annak akadálya esetén a tűzoltóságnak) gondoskodjon arról, hogy ezzel párhuzamosan tájékoztatásra kerüljön a Laktanya ügyeletes is, majd haladéktalanul riassza az épületben tartózkodókat (élőszóban).
- a felelőssége alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
- a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő vagy a tűz által veszélyeztetett vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
- tegyen jelentést az eseményekről a Portaszolgálatnak, az igazgatónak;
- a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint ténykedjen,
- intézkedjen a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst;
- SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi felelőst;

**személyi állomány, épületben tartózkodók.**
- riassza az épületben tartózkodókat „Tűz van!" kiáltással;
- a tűz észlelésekor, az eseményt haladéktalanul jelezze az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezetőjének vagy a kollégiumi főügyeletesnek, a munkahelyi vezetőjének vagy tegye meg a tűzjelzést a Portaszolgálatnak és azonnal tájékoztassák a Laktanya ügyeletest is/.
- jelenteni kell: mi ég, mekkora terjedelemben, emberélet van-e veszélyben, fennáll-e mérgezés, robbanás, sugárzás, omlás, stb. veszélye, körülbelül mikor és milyen módon keletkezhetett a tűz, továbbá a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége;
- mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközét (mobiltelefonját) használni, rendelkezésre bocsátani;
- a tűzoltásban, a műszaki mentésben a tőle elvárható módon mindenki köteles közreműködni;
- tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztetett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és

gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által azépületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- a lehetőségek szerint meg kell kezdenie, és végre kell hajtania a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését;
- a tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül - azonnal és maradéktalanul végrehajtani;
- törekedjen a tűz eloltására, a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik, hagyja el az épületet, és menjen a kijelölt gyülekező helyre;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**Tűzriadó esetén végrehajtandó feladatok:**

**Portaszolgálat:**
- az épületbe a tűzoltók kivételével ne engedjen be senkit,
- rendelkezzen naprakész létszám adatokkal az intézmény területén (bármilyen okból) tartózkodókról, melyről tájékoztassa az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt, vagy a kollégiumi főügyeletest és a tűzvédelmi felelőst.

**7 óra 30 perctől 16 óra 00 percig:**
**az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető,**
**16 óra 01 perctől 7 óra 29 percig:**
**a helyszínen jelenlévő kollégiumi főügyeletes:**
- irányítsa az épület kiürítését;
- ne engedje, hogy az épületben tartózkodók késlekedjenek az épület azonnali elhagyásával;
- együttműködve a helyszínen jelenlévő munkahelyi vezetőkkel vegye számba, hogy mindenki valóban elhagyta-e az épületet, tegyen jelentést az igazgatónak, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőnek, a tűzvédelmi felelősnek a kijelölt gyülekezőhelyen,
- intézkedjen a kollégiumban tartózkodó minden olyan növendék kiürítésének megtörténtéről az épületből, akik a tűzriadó idején nem vettek részt az oktatásban, intézkedjen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére a kollégiumi nevelők bevonásával; az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezetőt és a tűzvédelmi felelőst;

**munkahelyi vezetők:**
- a felelőssége alá tartozó területen, tűzriadó esetén riassza a vezetése alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt;

- győződjen meg róla, illetve rendelkezzen pontos adatokkal arra vonatkozóan, hogy a felelőssége alá tartozó területen és a vezetése alá tartozó állományból mindenki valóban elhagyta-e az épületet, és megjelent a kijelölt gyülekezőhelyen. Ezt követően, erről tegyen jelentést az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerinti helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes és a tűzvédelmi felelős részére;
- az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető intézkedjen az igazgatóság és a titkárság helyszínen tartózkodó állomány létszámának megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére, az így érintett létszámról rendelkezzen adattal a kiürítés megtörténtét követően, melyről tájékoztassa a kijelölt gyülekezőhelyen a tűzvédelmi felelőst;

**személyi állomány, épületben tartózkodók:**

- riassza az épületben tartózkodókat (adja tovább a tűzriadót) „Tűzriadó!" kiáltással.
- tűzriadó esetén a tevékenységeket le kell állítani. A veszélyeztetett, érintett területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről;
- kötelesek a tűzriadó hallatán az épület területét azonnal, rendezetten, a legrövidebb biztonságos menekülési útvonalon elhagyni és a számukra kijelölt gyülekező helyre menni;
- az ajtókat, ablakokat csukják be maguk mögött, de ne zárják kulcsra;
- tilos megállni a személyes tárgyak összeszedése céljából;
- tilos az épületbe visszamenni, amíg arra a tűzvédelmi felelős vagy a tűzoltás vezető engedélyt nem ad;
- a kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen kijelölt helyen maradjanak együtt a munkahelyi szervezeti egységükkel (részlegükkel), növendékek az osztályukkal, hogy az intézmény SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint helyszínen jelenlévő illetékes vezető vagy a kollégiumi főügyeletes intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére;
- a helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!

**<u>Kiürítési, menekülési lehetőségek:</u>**

- tűzriadó esetén az épületet a helyszínrajzon jelzett kiürítési útvonalon, fegyelmezetten, a lehető legrövidebb időn belül hagyja el az állomány.
- a füst alatt a padozat közelében kell maradni, mivel az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgezőgázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a menekülésekor a légutaktól az ingerlő füstrészecskéket távol tartja.
- a mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
- ha a füst a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni.
- ha a személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges ajtót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel.

A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik, az égéssel erősödhet,

- ha a személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út. Ez lehet pl. az erkély, párkány vagy függönyből, takaróból, lepedőből, vagy más egyébből készített kötél,
- a mentésre váró akasszon ki valamit pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- A kimenekült állomány a kijelölt **gyülekező helyre** távozzon, létszámellenőrzés céljából. A gyülekező helyről eltávozni csak a tűzvédelmi felelős vagy a tűzoltásvezető engedélyével lehet.

**Legfontosabb tűzvédelmi használati rendszabályok:**

- Az épületben dohányozni tilos.
- A villamos kapcsoló szekrények közvetlen közelében bármiféle anyagot tárolni tilos!
- Szükségvilágításként csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A közlekedő utakat, menekülési, kiürítési útvonalakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad
- Az épületben kihelyezett tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, nem rendeltetésszerűen felhasználni, megrongálni, tilos, azokat készenléti helyükről elvinni csak tűz keletkezése esetén tűzoltás céljából szabad.
- A raktárakban a raktározásra és tárolásra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

**Tűzoltó készülékek használata:**

A tűzoltó készülékkel történő oltás megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy használható-e:
- nyomásjelzője a zöld mezőben van
- szerelvényei (tömlő) megvannak
- külsérelmi nyom nincs rajta
- használható az adott tűzosztályhoz

A tűzoltó készülék használatának módja, valamint, hogy milyen tűzosztályhoz használható az oldalán lévő címkén található, képek és szöveges leírás formájában. A tűzoltó készülék elektromos feszültség alatt lévő berendezés oltására csak abban az esetben használható, ha az az oldalán fel van tüntetve! Ebben az esetben a feltüntetett biztonsági előírásokat az oltáskor be kell tartani!

Tűzosztályok:
„A" tűzosztály: szilárd, lángolva és/vagy parázslás kíséretében égő anyagok (pl. fa, papír, textil).
„B" tűzosztály: folyékony, vagy cseppfolyós szilárd anyagok (olvadékok) tüzei.
„C" tűzosztály: éghető gázok tüzei.
„D" tűzosztály: fémek, fémötvözetek tüzei.

Jelöléseik a tűzoltó készülékeken:



**Életmentési feladatok:**

- Ha a tűz sérülést okozott, a sérült személyt külön kell menteni.
- A mentők értesítése a 104-es, vagy a 112-es telefonszámon.
- A kimentett személyeket meg kell vizsgálni. Ha sérült van közöttük, a sérülés mértékéből adódóan a segítségnyújtást el kell végezni.
- Ha a sérült eszméletét vesztette, meg kell győződni arról, hogy az alapvető életfunkciói (légzés, szívműködés) rendben van-e. Ha igen, akkor a sérültet friss levegőre kell vinni, ruházatát meg kell oldani és az arcszínétől függő módon nyugalomba kell helyezni (ha arcszíne piros, akkor a felsőtestét, ha az arcszíne fehér, akkor az alsótestét kell megemelten elhelyezni).
- Eszméletlen állapotban lévő embert itatni nem szabad. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni, átjárható légutat biztosítva, és a mentők megérkezéséig felügyelet nélkül nem hagyható.
- Ha az alapvető életfunkciók nem működnek, haladéktalanul meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezt a feladatot csak erre kiképzett elsősegélynyújtó végezheti. Ezt a műveletet addig kell végezni, amíg a mentők a helyszínre nem érkeznek.

*Kijelölt elsősegélynyújtók:* Dudás-Szabó Anett Ibolya őrmester, portás munkakört betöltők, kollégiumi nevelőtanárok

- Égési sérült testfelületek kezelésére legcélszerűbb a hideg folyóvízzel való hűtés, majd steril fedőkötéssel kell lekötni.
- Ha a személy haja, ruházata ég, oltásra főleg takarót kell használni. Tűzoltó készülékek ebben az esetben való alkalmazása – főleg a testfelület felső részén – tilos, mert a személy nem kaphat levegőt.
- Számítani kell arra, hogy az égő ruházatú személy pánikba esik és rohangál, s ez által a rajta lévő tüzet gerjeszti. Az ilyen személyt meg kell állítani és egy alkalmas ruhadarabbal a tüzet eloltani, majd amennyiben erre lehetőség van, zuhany alá kell tenni és hűteni.

A tűzriadó terv egy példányát a portán kell tartani, és a tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőnek át kell adni.

Debrecen, 2025. február 25-én

Véghné Ács Tímea

**Véghné Ács Tímea ha.**
munkavédelmi főelőadó

Melléklet: Helyszínrajz 3 lap

Készült: 3 példányban
Egy példány: 10 lap
Ügyintéző (tel.): Véghné Ács Tímea ha (43-6959)
Kapják:1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Épületben kihelyezve
3. sz. pld.: Portaszolgálat


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
### FÖLDSZINT - GROUND FLOOR

▲ ÖN ITT ÁLL / YOU ARE HERE

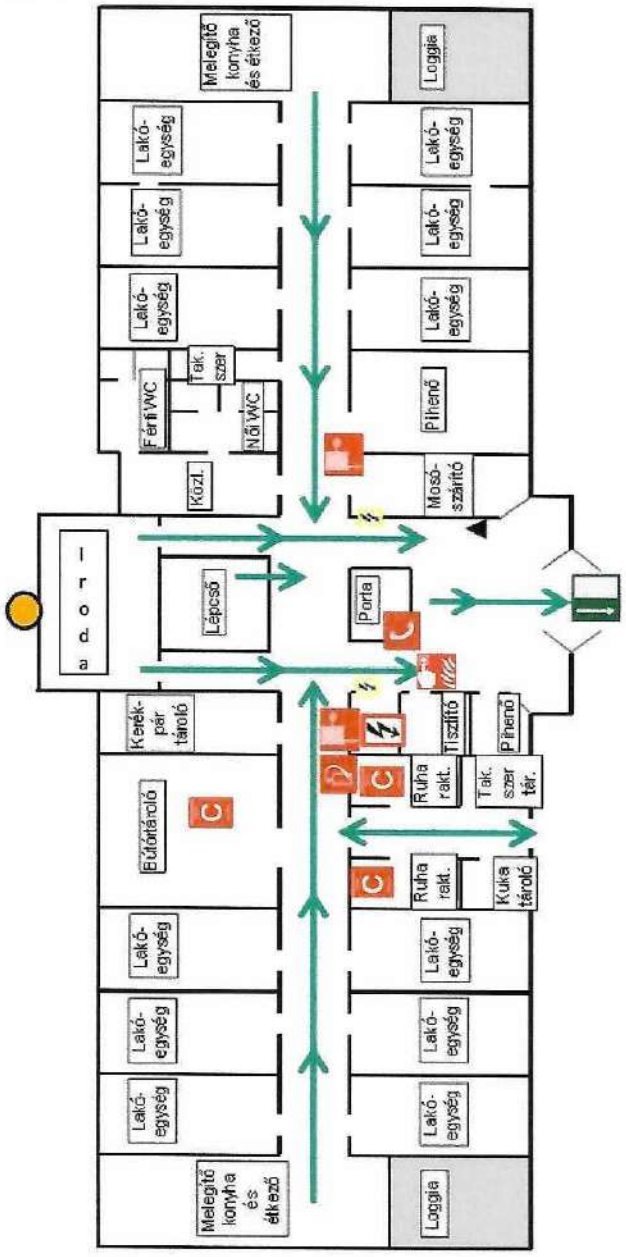


| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL<br>IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
| | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
| | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
| | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN<br>IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
| | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
| | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
| | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
| | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |

"ideiglenes foglalkozási hely"

GYULEKEZŐ HELY
ASSEMBLY POINT

| | |
|---|---|
| LAKTANYA ÜGYELET | 32-55 |
| TŰZOLTÓSÁG | 105 |
| FIRE-DEPARTMENT | 112 |

JELMAGYARÁZAT
KEY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALI TŰZCSAP<br>FIRE COCK | | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL<br>ESCAPE ROUTE | | FŐKAPCSOLÓ<br>MAIN POWER CONTACT | | KIJÁRAT<br>EXIT |
| | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK<br>FIRE EXTINGUISHER | | KISMEGSZAKÍTÓ<br>POWER SWITCH | | GYÜLEKEZŐ HELY<br>ASSEMBLY POINT | VESZKIJARAT | VÉSZKIJÁRAT<br>EMERGENCY EXIT |
| | TELEFON<br>PHONE | | | | | | |


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## ELSŐ EMELET - FIRST FLOOR

▲ ÖN ITT ÁLL / YOU ARE HERE

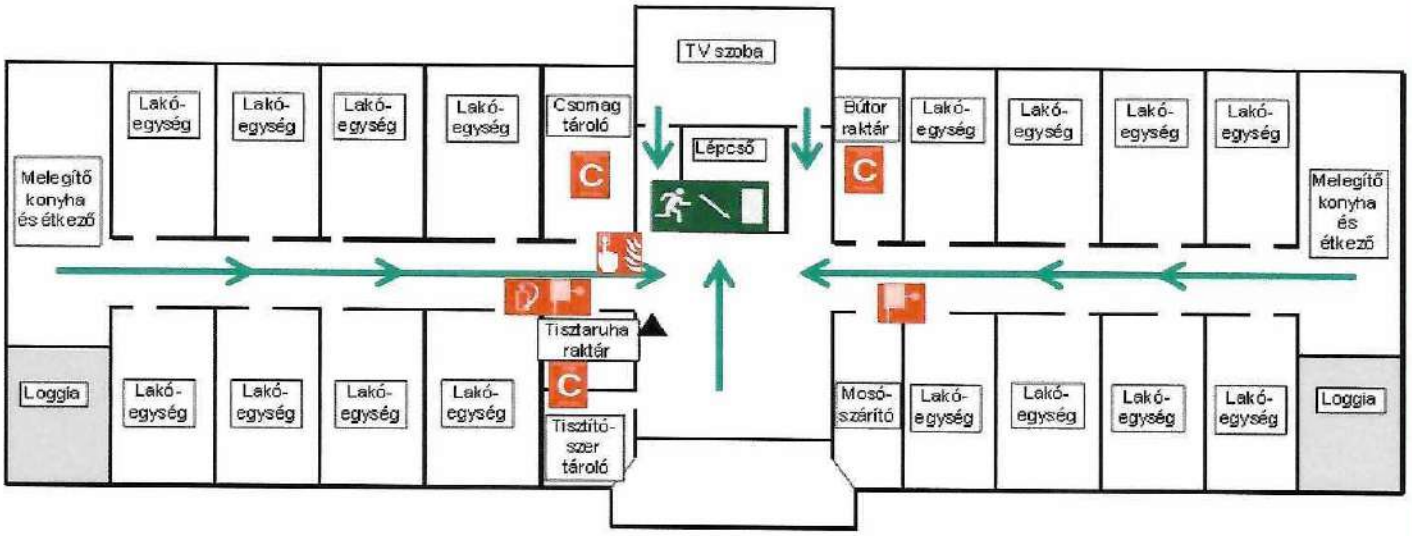


**JELMAGYARÁZAT / KEY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP / FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL / ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ / MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT / EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK / FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ / POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY / ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT / EMERGENCY EXIT |
| TELEFON / PHONE | | | |





"ideglenes foglalkozási hely"






| | |
|---|---|
| LAKTANYA ÜGYELET | 32-55 |
| TŰZOLTÓSÁG | 105 |
| FIRE-DEPARTMENT | 112 |

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL / IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire!". |
|  | Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. |
| | Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. |
|  | Mentse a sérülteket. |
| | Save the casualties. |
|  | Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. |
| | Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |

| TŰZRIADÓ ESETÉN / IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
|  | Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. |
| | Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". |
|  | Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. |
| | Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. |
|  | Menjen egyenesen a gyülekező helyre. |
| | Proceed directly to the assembly point. |
|  | Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. |
| | Do not stop to collect personal belongings. |
|  | Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe |
| | Do not return to building for any reason until authorised to do so. |


TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

D

NEMFÉMES TÁRGYAK TŰZVESZÉLYES

# TŰZRIADÓ TERV
## FIRE RESCUE PLAN
## MÁSODIK EMELET - SECOND FLOOR

▲ ÖN ITT ÁLL / YOU ARE HERE

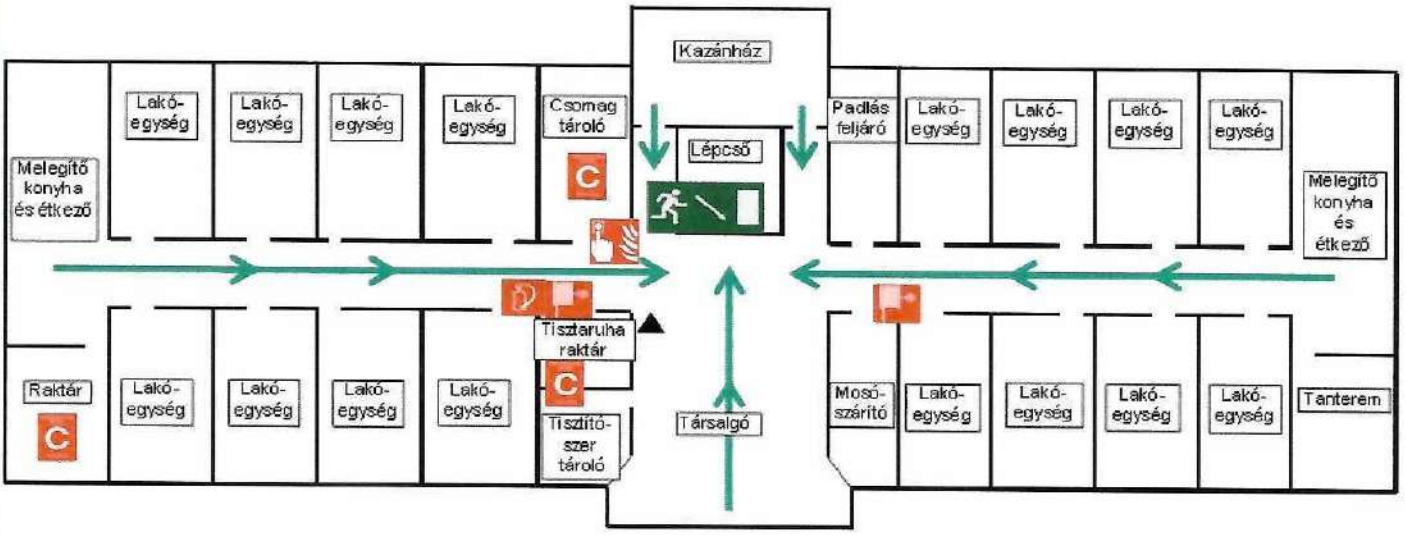


JELMAGYARÁZAT / KEY

| | | | |
|---|---|---|---|
| FALI TŰZCSAP / FIRE COCK | MENEKÜLÉSI ÚTVONAL / ESCAPE ROUTE | FŐKAPCSOLÓ / MAIN POWER CONTACT | KIJÁRAT / EXIT |
| TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK / FIRE EXTINGUISHER | KISMEGSZAKÍTÓ / POWER SWITCH | GYÜLEKEZŐ HELY / ASSEMBLY POINT | VÉSZKIJÁRAT / EMERGENCY EXIT |
| TELEFON / PHONE | | | |



"ideiglenes foglalkozási hely"




| | |
|---|---|
| TŰZOLTÓSÁG | 105 |
| FIRE-DEPARTMENT | 112 |

| AMENNYIBEN TÜZET ÉSZLEL / IF YOU DISCOVER A FIRE | |
|---|---|
| Riassza az épületben tartózkodókat "Tűz van!" kiáltással. | |
| Warn the others in the building by shouting "Fire!". | |
| Jelentse az eseményt a portásnak/gondnoknak, vagy hívja a tűzoltóságot. | |
| Report the event to the receptionist/warden, or call the fire-department. | |
| Mentse a sérülteket. | |
| Save the casualties. | |
| Törekedjen a tűz eloltására a rendelkezésre álló eszközökkel, amennyiben a tűz kezelhetetlenné válik hagyja el az épületet. | |
| Endeavour to extinguish the fire with the available appliances unless the fire is obviously beyond control, in which case evacuate the building. | |
| Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. | |
| Evacuate the building by the nearest safe exit. | |
| Menjen egyenesen a gyülekező helyre. | |
| Proceed directly to the assembly point. | |

| TŰZRIADÓ ESETÉN / IN CASE OF FIRE ALARM | |
|---|---|
| Riassza az épületben tartózkodókat "Tűzriadó!" kiáltással. | |
| Warn the others in the building by shouting "Fire Alarm!". | |
| Hagyja el az épületet a legközelebbi biztonságos kijáraton. Csukjon be maga mögött minden ajtót és ablakot. | |
| Evacuate the building by the nearest safe exit. Close all doors and windows behind you. | |
| Menjen egyenesen a gyülekező helyre. | |
| Proceed directly to the assembly point. | |
| Ne álljon meg összegyűjteni a személyes holmiját. | |
| Do not stop to collect personal belongings. | |
| Semmilyen okból ne menjen vissza az épületbe | |
| Do not return to building for any reason until authorised to do so. | |

9. sz. melléklet a HKK/145-0/2025. ikt. számhoz

**KRATOCHVIL KÁROLY**
**HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM**

# Tűzriadó tervek
# SZHK

**MAGYAR HONVÉDSÉG**
**BÉKETÁMOGATÓ KIKPZŐ KÖZPONT**

1. sz. melléklet
a 11/369 MH BTKK számhoz

# TŰZRIADÓ TERV
# Az MH BTKK részére

**Szolnok, Széchenyi körút 24.**

## 1. A tűzriadó terv célja:

A tűzriadó terv célja, hogy az alakulat munkavállalói tűz esetén a tervben meghatározott feladataikat szervezetten, fegyelmezetten végezzék és az elsőnek érkező tűzoltó egység parancsnokát a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák.

## 2. A munkavállalók és a tűz esetén feladatot ellátó személyek gyakoroltatása

Jelen Tűzriadó tervet az állománnyal ismertetni, és szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal gyakoroltatni kell. A tűzriadó gyakorlat végrehajtását és tapasztalatait dokumentálni kell, utalva a tapasztalatok alapján szükséges tennivalókra is.

## 3. Előforduló főbb veszélyforrások:

| Veszélyforrás | Veszélyhelyzet | Következmény | Védelmi mód | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Az irodákban, lakóegységekben, közlekedőkben található éghető anyagok. | Elektromos zárlat következtében kipattanó szikra vagy túlmelegedés | Tűz keletkezése | Elektromos fogyasztók leválasztása | Tűz esetén tűzjelzés és tűzoltók riasztása, tűzoltás megkezdése. |
| Gázfogadó | Gázszivárgás | Mérgezés és robbanás | Közmű lezárása | Tűz esetén tűzjelzés és tűzoltók riasztása, tűzoltás megkezdése |
| Kazánház | Szerelvények sérülése, túlmelegedés | Tűz, esetleg robbanás | A kazán leállítása | Tűz esetén tűzjelzés és tűzoltók riasztása, tűzoltás megkezdése |

## 4. A közművek leválasztási lehetőségei

- **áramtalanítsa: .....**
- **gázelzárás:.....**

## 5. A helyiségek használata

(1). A különböző funkciójú helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, ott tűzveszélyes tevékenységet végezni TILOS! Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen kiadott írásbeli engedéllyel lehet végezni.

(2). A lakóegységekben és a közlekedőkben Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és Tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tárolni tilos!

(3). A helyiségekben csak a szabványok előírásainak megfelelő és kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezések üzemeltethetők a rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően. Villamos készüléket, berendezést a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen. A lakóegységekben villamos főzőlap, kávéfőző és merülőforraló használata tilos!

(4). A helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóit, közmű nyitó és záró szerkezetet, a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(5). Az üzemeltetett központi fűtési rendszeren kívül más tüzelő- fűtőberendezést használni tilos!

(6). A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból azt átvizsgálni, azon körülményeket, amelyek tüzet okozhatnak köteles megszüntetni és az áramtalanítást elvégezni.

## 6. A tűzjelzés módja, eszközei

(1). Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét érzékeli, haladéktalanul köteles azt jelenteni a helyszínen lévő vagy elérhető parancsnokának, illetve az OBJ. Ü. szolgálatnak, élőszóban vagy telefonon a **85-55** telefonszámon, valamint a területileg illetékes hivatásos tűzoltóság ügyeletétnek a **105**, a **112**, vagy a **06-56/421-100** telefonszámon.

(2). A tűzjelzés céljára a rendelkezésére álló híradó eszközt (pl. telefont) mindenki köteles a rendelkezésére bocsátani a bejelentő személynek a bejelentés megtételéhez.

### 6.1 Élő szóban és hírközlő (távbeszélő) eszközön

(1). A tűz, annak veszélye, elemi csapás vagy katasztrófahelyzet esetén a bejelentő személy elsődlegesen tájékoztassa az OBJ. Ü szolgálatot. Jelentése legyen tömör, tényszerű és lényegre törő.

(2). A jelentés tartalmazza:

a) a tűzeset helyét, a szabadtér, az épület rendeltetését, a szintszámát, az eseménnyel érintett épületszint (emelet) meghatározását,
b) a tűz jellegét (milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása következett be),
c) a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettségét, behatárolható létszámát,
d) a már megtett, illetve folyamatban lévő intézkedéseket,
e) a jelző személy nevét és telefonszámát,
f) egyéb, a beavatkozás szempontjából fontosnak ítélt információkat.

(3). Ezzel párhuzamosan, illetve amennyiben az nem lehetséges, azt követően meg kell kezdeni a helyszínen tartózkodók riasztását és az érintett tűzszakasz kiürítését, a mentést és a tűz oltását.

(4). A tűzjelzés élőszóban, telefonon és rádión a „tűzriadó” bemondásával, vagy „tűz van” hangjelzéssel adandó. Rádión a tűzriadó ténye fedés nélkül, nyílt adásban továbbítható.

(5). Ha a tűz tűzjelző rendszerrel védett épületben keletkezik, de a tűzjelző rendszer automatikusan jelzést nem adott, a kézi jelzésadó segítségével adjon tűzjelzést.

(6). A tűzjelző rendszerrel szerelt épületek kézi jelzésadói és külső szirénái akkor is felhasználhatók tűzjelzés adására, ha a tűz nem az épületben, hanem csak annak közelében keletkezett.

(7). Aki halja a hangban, vagy élőszóban adott tűzriadó jelzést, köteles azt megismételni, és késedelem, illetve külön parancs nélkül, azonnal, amennyiben képes rá, a mentéshez és a kárelhárításhoz csatlakozni.

### 6.2 Tűzjelző rendszer által

(1). Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök **hibajelzése** esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

a) tájékoztassa az OBJ. Ü.-t a hibajelzés tényéről, annak pontos helyéről és jellegéről, kérje a tűzvédelmi tiszt kiértesítését, illetve intézkedést a javításra.
b) menjen a rendszer által jelzett hiba helyére és próbálja meg megállapítani annak okát.
c) a tűzjelző rendszer zümmerét a kezelőszervi gombbal némítsa le, amennyiben a rendszer teljesen meghibásodott, azt kapcsolja ki.
d) tájékoztassa az OBJ. Ü.-t a tett intézkedéseiről, illetve megállapításairól, a továbbiakban parancsa szerint járjon el, majd a tűzvédelmi tiszt, illetve a szervízcsoport érkezése után segítse munkájukat.

(2). Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök **automata (érzékelő által generált) tűzjelzés**e esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

a) nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van ) a „tájékozódás” gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Helyettese ez idő alatt készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon tájékoztassa az OBJ. Ü.- t arról, hogy a rendszer tüzet jelez, és az ÉP. Ü. (szolgálatot ellátó egyéb személy) megkezdte a tájékozódást;
b) menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz van, haladéktalanul tájékoztassa az OBJ. Ü.- t a fent megadott módon és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására;
c) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, és a tűzjelzésre okot adó forrást sem találja meg, tájékoztassa erről az OBJ. Ü.- t, és kérje a tűzoltóság riasztásának mellőzését;
d) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, de meg lehet állapítani a tűzjelzés adásának okát (pl. illatanyagok használata, étel odaégetése során keletkezett füst, stb.), tegyen intézkedést annak megszüntetésére, szellőztessenek ki, és a tűzjelzés okáról tegyen jelentést az OBJ. Ü.-nek, továbbiakban parancsai szerint járjon el;
e) Amennyiben a tűzjelzés alapjául szolgáló tevékenység szabály-, vagy fegyelemsértésből ered (pl. tiltott helyen való dohányzás, a tűzjelző rendszer megrongálása, a mentési kötelezettségből adódó zárfeltörési kár, stb.), jegyezze fel az elkövető adatait, tartsa a helyszínen, majd késedelem nélkül tegyen jelentést az esetről az OBJ. Ü.-nek, és parancsai szerint járjon el.

(3). Az objektumban telepített technikai tűzjelző eszközök **kézi jelzésadója által generált tűzjelzés** esetén az azt felügyelő (kezelő) szolgálat (személy) az alábbiakat hajtsa végre:

a) nyomja meg a rendszer vezérlőpanelén (amennyiben van) a „tájékozódás” gombot, és haladéktalanul siessen a helyszínre. Ez idő alatt párhuzamosan készüljön fel a mentési és kiürítési feladatok ellátására, valamint telefonon tájékoztassa az OBJ. Ü.-t arról, hogy a rendszer tüzet jelez;
b) menjen a rendszer által jelzett tűz helyére, és tájékozódjon a jelzés okáról. Amennyiben a helyszínen tűz vagy veszélyhelyzet van, illetőleg más oknál fogva a jelzés indokolt volt, haladéktalanul tájékoztassa az OBJ. Ü.- t a fent megadott módon

és szempontok szerint. Kezdje meg a tűz oltását, az épület kiürítését, az élet-, és vagyonmentést, valamint készüljön fel a tűzoltóság fogadására. Jegyezze fel, hogy ki adta a tűzjelzést (a későbbi tűzvizsgálati eljáráshoz);

c) amennyiben a helyszínen tüzet nem talál, tájékozódjon, hogy ki, és miért hozta működésbe a kézi jelzésadót. Tapasztalatait jegyezze fel, és tegyen jelentést az OBJ. Ü.-nek.

## 7. Személyi állomány feladatai tűz esetén

(1). Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt azonnal jelezni az előző pontban meghatározottak szerint. Tűzriadó elrendelése esetén nyugalmukat megőrizve fegyelmezetten, pánik nélkül kell ténykedni, önállóan, illetve a kapott parancsok alapján.

(2). A tűzvédelmi törvény 7. § (2) bekezdés b) pont alapján minden magánszemély a tűzoltásban, műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül – életkora, egészségi, fizikai állapota alapján a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.

(3). Az alakulat területén keletkezett tűz esetén a munkavállalók tűzoltási feladata alapvetően a kezdődő tüzek terjedésének korlátozására, eloltására irányul. Ehhez minden munkavállalónak ismerni kell a munkahelye közvetlen tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezés, készülék, technikai eszköz készenléti helyét, azok használatára, kezelésére vonatkozó előírásokat. A tűz keletkezési helyén vagy annak közelében tartózkodó személynek – a tűzoltók helyszínre érkezéséig – a helyszínen lévő tűzvédelmi berendezéssel (beépített tűzoltó berendezés), tűzoltó eszközökkel, készülékkel (tűzoltó készülék) meg kell kísérelni a tűz eloltását addig, amíg védőfelszerelés nélkül a tűz nagysága, ezt lehetővé teszi.

(4). Tűz esetén a tevékenységet le kell állítani. A veszélyeztettet területen működő gépeket, berendezéseket le kell állítani. Lehetőség szerint gondoskodni kell a villamos-, hő-, és gáz-energia központi elzárásával vagy helyszínen lévő leválasztó kapcsolók, elzárók által az épületek energia ellátásának szüneteltetéséről.

(5). A lehetőségek szerint meg kell kezdeni, és végre kell hajtani a sérült, magatehetetlen, illetve a helyiségekben rekedt személyek mentését. Meg kell kezdeni a tűz terjedése által veszélyeztetett anyagok és eszközök elszállítását vagy védelmének biztosítását.

(6). A tűzoltók helyszínre érkezéséig a rangidős, legmagasabb beosztású személy köteles irányítani a tevékenységet. A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles – rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül – azonnal és maradéktalanul végrehajtani.

(7). Robbanás-, élet- és balesetveszély esetén el kell hagyni a tűz által veszélyeztetett területet, végre kell hajtani az objektum kiürítését. A lőszerbontó telephely kiürítését a gyalogos forgalom céljára szolgáló úton az ellenőrző áteresztő ponton keresztül a bázis kapun kívüli gépjárműparkolóba kell végrehajtani.

(8). Tűz esetén vészhelyzetben történő cselekvés alapszabályai:

a) Tűzeseteknél a leggyakoribb halálok a füst és csak másodsorban a hő. Tűznél a keletkező füst áll egy látható részből, amely megnehezíti a tájékozódást és egy veszélyes mérgező anyagokat tartalmazó láthatatlan részből (CO, $CO_2$, egyéb mérgező gázok);

b) Az égésgázok forróak, így felfelé szállnak, ezért az emberek a hőségtől és mérgező gázoktól a padozat közelében mozogva nagyobb biztonságban vannak;

c) A mennyezet alatt összegyűlő forró füst és gázok egyre forróbbá válnak, ha elérik a gyújtási pontjukat robbanásszerű égés következhet be, ezért ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni;
d) A füst ellen sokat segíthet, ha száj és az orr elé valamilyen bevizezett ruhát tartunk, mely a légutaktól az ingerlő füstrészeket távol tartja;
e) Ha égő helyiségen kell áthaladni megfelelő védelmet, nyújthat a magunkra terített bevizezetett pokróc, kabát vagy törölköző;
f) Ha helyiség teljesen meg telt füsttel, és az már a padlóig terjedt más menekülési útvonalat kell keresni;
g) Tűz esetén zárt helyiség ajtaját csak azután nyissuk ki miután kézzel megtapintva az ajtót, az nem meleg, így meggyőződtünk róla, hogy az ajtó túloldalán valószínűleg nincs tűz, ám ekkor sem az ajtónyílásban állva, hanem oldalt a fal takarásába húzódva nyissuk ki az ajtót;
h) Ha személy rekedt bent egy helyiségben, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden ajtót és ablakot, a helyiségben található anyagokkal el kell tömni az ajtó réseit, ezt követően lehet csak ablakot nyitni és megpróbálni a menekülést;
i) Ha valaki egy helyiségben rekedt, segítségért kell kiáltani, de közben más menekülési utat is kell keresni. Ez lehet az erkélyen, párkányon át más helyiségbe vagy a tetőre való kijutás, illetve az ablakon keresztül kötélen vagy lepedőből, függönyből készített kötélen való lejutás. Ha a menekülés semmilyen módon nem lehetséges, a mentésre váró akasszon ki valamit az ablakba, vagy más módón jelezze tartózkodási helyét a tűzoltóknak.

## 8. Az Objektum Ügyeletes feladatai tűz esetén:

(1). Az OBJ. Ü. a tudomására jutott vagy személyesen tapasztalt tűzeset, katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet esetén köteles minden hatáskörébe tartozó intézkedést megtenni a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, mindaddig, amíg arra jogosult elöljáró e feladatok végrehajtását tőle át nem veszi.

(2). Teendői tűz esetén:
a) győződjön meg a riasztás valódiságáról;
b) szükség esetén intézkedjen a veszélyeztetett épület, épületrész kiürítésére;
c) győződjön meg a területileg illetékes hivatásos tűzoltóság riasztásának megtörténtéről, szükség esetén hajtsa végre azt a **105**, vagy a **112**, vagy a **06-56/421-100** telefonszámon;
d) „Jelentés tűzesetről” című nyomtatványon (a 18/2008. HM rendelet 1. sz. melléklete) az elöljáró ügyeleti szolgálaton keresztül haladéktalanul tájékoztatja HM HH-t a tűzeset bekövetkezéséről és annak körülményeiről;
e) a tűzoltóság részére adja meg a tűzről, veszélyhelyzetről rendelkezésére álló összes információt;
f) intézkedjen az objektum kapuinak kinyitására, a tűzoltóság kárhelyszínre irányítására;
g) intézkedjen a rendelkezésre álló erők, eszközök riasztására és a mentésbe, kárelhárításba bevonására (pl. védelmi raj, őrség riasztása útján);
h) tegyen jelentést a tett intézkedésekről az ügyeletes parancsnoknak, hajtsa végre utasításait;
i) értesítse ki és rendelje be a tűzvédelmi tisztet, illetve az ügyeletes parancsnok intézkedése alapján, amennyiben szükséges, az ügyeletes nyomozótisztet, illetve az ügyeletes gépjármű baleset helyszínelőt;

j) értesítse a történtekről a tűz által érintett alegység (munkahely) parancsnokát, munkahelyi vezetőjét, illetve amennyiben szükséges, a laktanya-üzemeltető képviselőjét;
k) menjen a helyszínre, személyesen vegyen részt a kárelhárításban;
l) tájékoztassa az objektum káreseményben közvetlenül nem érintett területén tartózkodókat, oda beosztottakat;
m) intézkedjen a helyszín biztosítására, őrzésére, a megmentett javak őriztetésére vagy elhelyezésére, a kitelepítettek elhelyezésére (más alegységeknél);
n) intézkedjen a legfontosabb kárelhárítási munkák elvégzésére, a közműszolgáltatás helyreállítására.

**9. Őrség, kapuügyelet feladatai tűz esetén:**

a) az OBJ. Ü. utasításai szerint tevékenykedjen;
b) a kiérkező tűzoltó és mentő egységek számára nyissa fel a sorompót, tegye lehetővé azok késedelem nélküli behajtását az alakulat területére;
c) irányítsa a kiérkező tűzoltókat a káresemény helyszínére.

**10. Alegység-parancsnokok, raktárvezetők, munkahelyi vezetők feladatai tűz esetén:**

a) a parancsnokságuk alá tartozó területen keletkezett tűz esetén riasszák a parancsnokságuk alá tartozó és a helyszínen tartózkodó egyéb állományt, és kezdjék meg a kárelhárítást, a mentést;
b) a tüzet okozó, azzal összefüggésben lévő, vagy a tűz által veszélyeztetett, vagy annak hatását súlyosbító technológiai folyamatot azonnal állíttassa le;
c) tegyen jelentést az eseményekről az OBJ. Ü.-nek, majd saját parancsnokának;
d) a mentés és a kárelhárítás érdekében minden segítséget adjon meg a tűzoltóságnak, utasításaik szerint ténykedjen.

**11. Tűzriadó elrendelése, kiürítés**

(1). A tűz által érintett és veszélyeztetett objektumokban a jelen lévő parancsnokoknak, munkahelyi vezetőknek, illetve az OBJ. Ü. szolgálatoknak tűzriadót kell elrendelnie az objektumban tartózkodók részére, illetve gondoskodni kell a veszélyeztetett területen tartózkodó valamennyi személy időbeni értesítéséről. Az objektumban lévő személyeknek a tűzvédelmi szabályzatban, tűzriadó tervekben meghatározottak szerint kell ténykedniük.
(2). Az épületekben tartózkodó személyi állomány kiürítését az épületek kiürítési terve alapján kell végrehajtani, melyeket a közlekedőkben, jól látható helyen ki kell függeszteni.
(3). A sérült, mozgásukban korlátozott személyek mentésére az OBJ. Ü., majd a tűzoltóság beérkezése után a tűzoltásvezető intézkedjen.
(4). A sérültek, segítségre szorulók helyét és számát az OBJ. Ü., illetve a munkahelyi vezető (rangidős parancsnok) méresse fel.
(5). Ha valaki egy helyiségben rekedt, segítségért kell kiáltani, de közben más menekülési utat is kell keresni. Ez lehet az erkélyen, párkányon át más helyiségbe vagy a tetőre való kijutás, illetve az ablakon keresztül kötélen vagy lepedőből, függönyből készített kötélen való lejutás. Ha a menekülés semmilyen módon nem lehetséges, a mentésre váró akasszon ki valamit az ablakba, vagy más módón jelezze tartózkodási helyét a tűzoltóknak.
(6). A kiürítésre került személyek a gyülekezési helyszínen maradjanak együtt, hogy az OBJ. Ü. intézkedhessen a létszám megállapítására és a kiürítés eredményének felmérésére.
(7). A helyszínről történő önkényes távozás létszámhiányt eredményez, ami értelmetlen és

veszélyes mentési intézkedésekhez vezet, ezért szigorúan tilos a helyszínt önkényesen elhagyni!




## 12. Anyagok mentése

(1). A veszélyeztetett területről a személyek mentését követően kerül sor a tűz által veszélyeztetett tárgyak, anyagok kimentésére, eltávolítására. Irányadó mentési sorrend:
a) csapatzászló;
b) minősített iratok;
c) fegyverzeti anyagok;
d) egyéb anyagok.

(2). Robbanásveszélyes helyen (lőszerek, robbanóanyagok, üzemanyagok, cseppfolyósított és sűrített gázok) emberéletet kockáztatni anyagok mentése érdekében tilos. Ilyen területen keletkezett tűz esetén az érintett anyagokat csak olyan helyről és módon lehet menteni, hogy sérülés veszélye ne álljon fenn.

(3). A tűz eloltása után, illetve a veszélyhelyzet megszüntetését követően a lezárt sérült területről azokat az anyagokat, amelyeket a helyszínen biztonsággal tárolni nem lehet, mert a vagyonvédelem nem biztosítható, vagy a károsodott helyszínen azok sérülésével, károsodásával, újragyulladásával, rongálódásával lehet számolni, el kell távolítani.

(4). A szabadban tárolható anyagokat a legközelebbi biztonságos helyen, illetve a forgalmat és a mentést nem akadályozó helyen, pl. az alakuló téren vagy a sportpályákon kell csoportosítani. A fedett tárolást igénylő anyagok elhelyezésére az ügyeletes parancsnok az OBJ. Ü. útján intézkedik.

## 13. Beavatkozás titkos (védett) helységekben

(1). Az állam-, vagy szolgálati titkokat tartalmazó védet helységekben keletkezett tűz esetén:
a) a helységet a mentés és az oltás tevékenységeinek végrehajtása érdekében az OBJ. Ü. felügyelete (jelenléte) mellett a helység felnyitható és az oltás megkezdhető;
b) az adott munkahely vezetőjét (parancsnokát) az eseményről, a helység felnyitásáról, és a történtekről azonnal értesíteni kell. Az illetékes személyt az OBJ. Ü. (jogosulatlansága esetén: az ügyeletes parancsnok) rendelje be;
c) a helységben lévő okmányokat és adathordozókat zárt és őrzött helyre kell kiüríteni;

d) a felnyitott helységet fegyveresen őriztetni kell (a Fegyveres Biztonsági Őrség, vagy személyesen az OBJ. Ü. által);
e) a tett intézkedésekről késedelem nélkül tájékoztatni kell az ügyeletes parancsnokot, az elöljáró HDM. Ü.-i szolgálatot.

(2). A hivatásos tűzoltóság és annak tagjai felelősek az együttműködés kapcsán tudomására jutott katonai adatok és szolgálati titok védelméért.

**14. Tűzoltó készülékek**

(1). A létesítmény épületében, helyiségeiben „ABC” tűzosztály oltására alkalmas tűzoltó készülékek vannak készenlétbe helyezve.
(2). A porral oltó kézi tűzoltó készülék kezelése:
a) a kézi tűzoltó készüléket a készenléti helyéről vegyük elő (illetve le);
b) fordítsuk fejre, hogy a benne levő, esetlegesen betömörödött por fellazuljon;
c) a tűz közelébe érve tegyük le a készüléket a földre;
d) vegyük ki a biztosítószeget. Ezután az egyik kézzel a lövőkét a tűz irányába tartva a működtető fej felső karát ütközésig kell lenyomni;
e) a porpisztoly szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethető;
f) a készüléket oltás közben $30^{o}$-nál jobban megdönteni nem szabad, mivel ilyenkor a készülék nem olt, csak a hajtógáz távozik el;
g) tűzveszélyes folyadék oltásakor a fröccsenés veszélye miatt az oltást biztonságos távolságról (kb. 3-4 méter) kezdjük meg.

**15. Tűzoltó vízforrások**

Az épület külső környezetében található 8 db föld feletti tűzcsapról biztosítható a tűzoltás vízszükséglete.

**16. Menekülésnél betartandó rendszabályok**

(1). Ha a folyósón, lépcsőházban füst van, vizezzen be valamilyen nagyobb ruhadarabot és terítse a fejére. Orrára szorítson vizes zsebkendőt.
(2). A folyosóra kilépve az ajtót csukja, de ne zárja be.
(3). Meghajolva, esetleg kúszva meneküljön, mivel a füst felfelé terjed, alul a padlóhoz közelebb veszélytelenebb, és a padló közelében a hőmérséklet is alacsonyabb.
(4). A legrövidebb úton kísérelje meg a szabadba való kijutást.
(5). Előfordulhat, hogy a földszinti kijárat felé a tűz már nem teszi lehetővé a menekülést.
(6). Ne ugorjon ki az emeleti ablakon, az nagyobb veszélyt jelenthet! A tűzoltók gondoskodnak a mentésről.
(7). Amennyiben valaki nem tudja elhagyni az épületet, a segítséget a tűz által legkevésbé veszélyeztetett területen kell megvárni.

**17. Alapvető biztonsági rendszabályok, ha valaki a helyiségbe szorul**

(1). Az ajtót be kell csukni, de nem bezárni!
(2). Az ajtónyílást belülről körbe tömítse el vizes ruhával.
(3). Vízzel locsolja az ajtót és a ruhát, így hosszú ideig meggátolhatja a tűz továbbterjedését.

**18. Teendők ruházat tüze esetén**

(1). Égő ruhával feküdjön le a földre és forogjon meg! A futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést.
(2). Mások oltása esetén teste felől kezdje meg a takarást.
(3). Az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni, és el kell oltani. A testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani.

**19. Tűzoltási feladatok ellátása**

Az alakulat területén a tűzoltási feladatokat együttműködési megállapodás alapján a Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság végzi.

**20. Teendők tűzoltás után**

(1). A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a területet érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóság a tűzvizsgálatot el nem végzi.
(2). A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni.
(3). A tűzvizsgálat után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök, anyagok pótlásáról.

Szolnok, 2015. október 20 - n

**Tóth Máté Ferenc hadnagy**
tűzvédelmi tiszt


Készült: 4 példányban
Egy példány: 10 lap
Ügyintéző (tel.): Tóth Máté Ferenc hdgy. (02-43/71-33)
Kapják: 1. sz. pld.: MH BTKK
2. sz .pld.: MH 86. SZHB
3. sz. pld:. FBÖ
4. sz. pld:. MEGA LOGISTIC zrt.

Sokszorosítva: 11 példányban (1.-9. sz. soksz. pld. IMR-en továbbítva)
Egy példány: 10 lap
Kapják: 1. sz. soksz. pld.: Belső ellenőr
2. sz. soksz. pld.: PK. előtér
3. sz. soksz. pld.: Műv. rlg.
4. sz. soksz. pld.. Kik. Terv. és El. rlg.
5. sz. soksz. pld.: Log. rlg.
6. sz. soksz. pld.: Szü. rlg.
7. sz. soksz. pld.: Jog és igazgatási rlg.
8. sz. soksz. pld.: Kik. rlg.
9. sz. soksz. pld.: Bázis. ü. rlg.
10. sz. soksz. pld.: Pü. ref.
11. sz. soksz.: pld.: OBJ. Ü.


**MAGYAR HONVÉDSÉG**
**BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT**

5. sz. melléklet
a 11/369 MH BTKK számhoz


# TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI VÁZLAT
# EVACUATION PLAN
## I. emelet / First floor

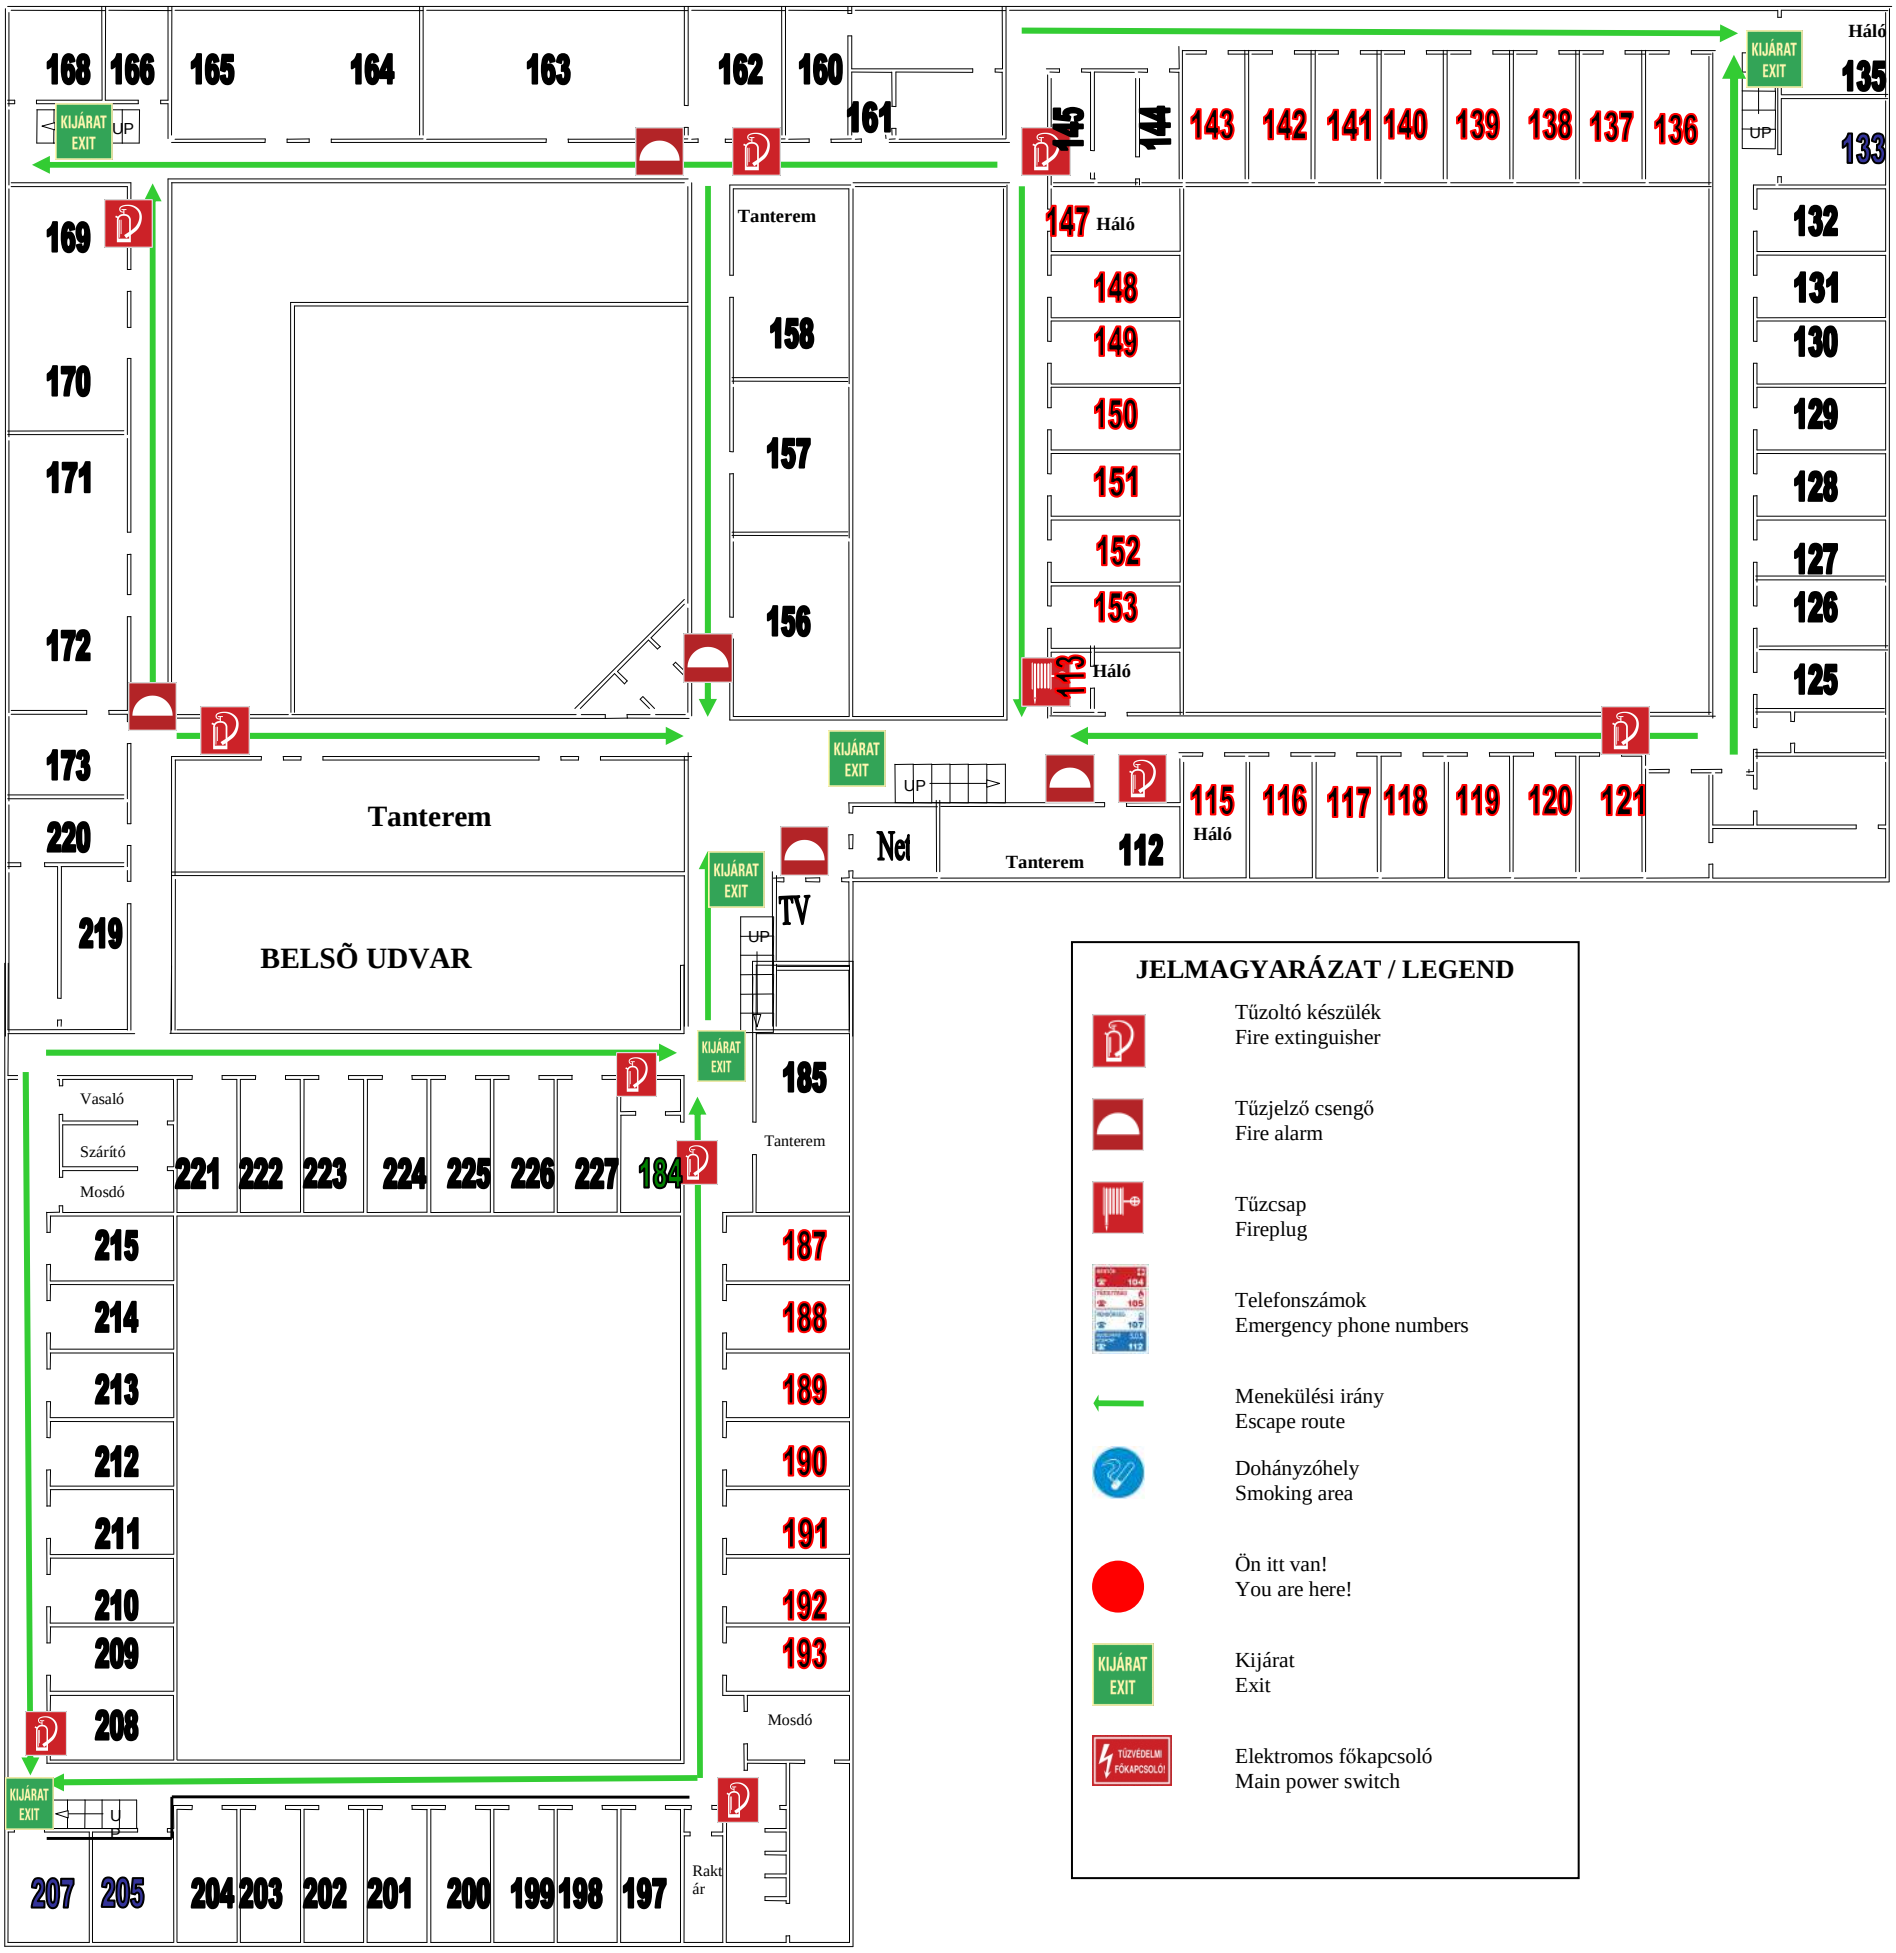

# TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI VÁZLAT
# EVACUATION PLAN
## Földszint / Ground floor

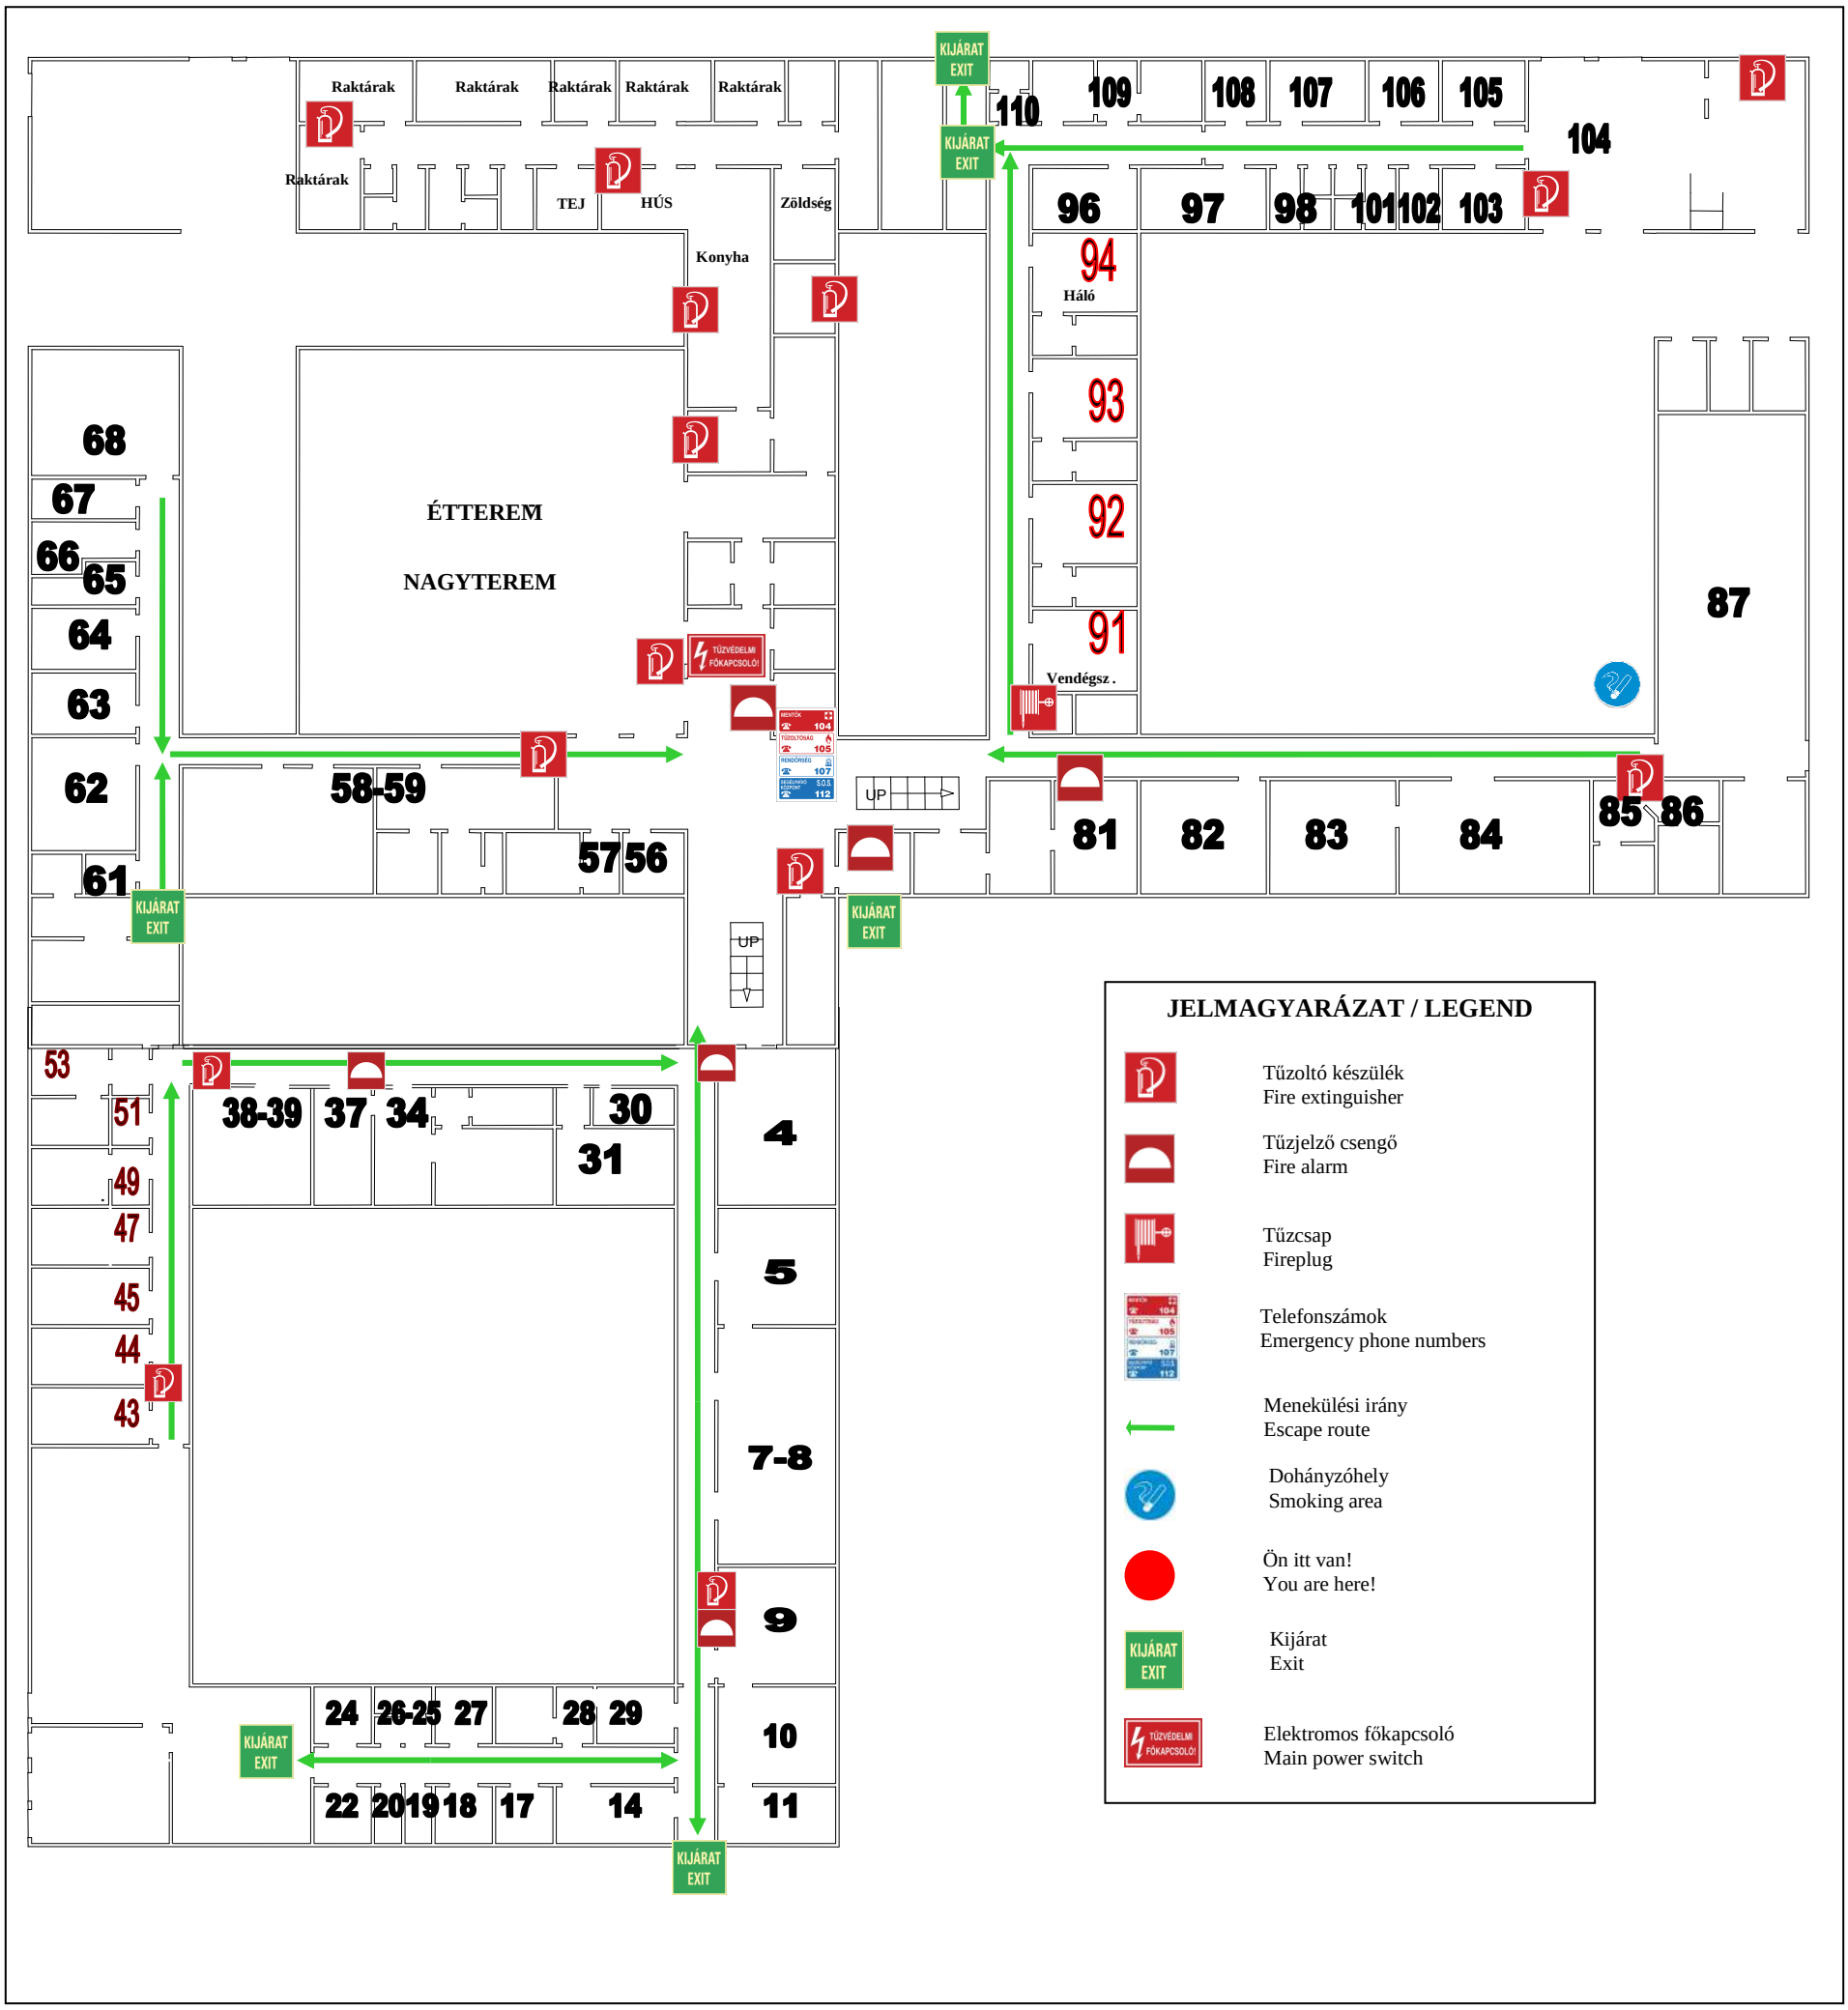


# IZOLÁCIÓS ÉPÜLET TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI VÁZLAT
# ISOLATION BUILDING EVACUATION PLAN

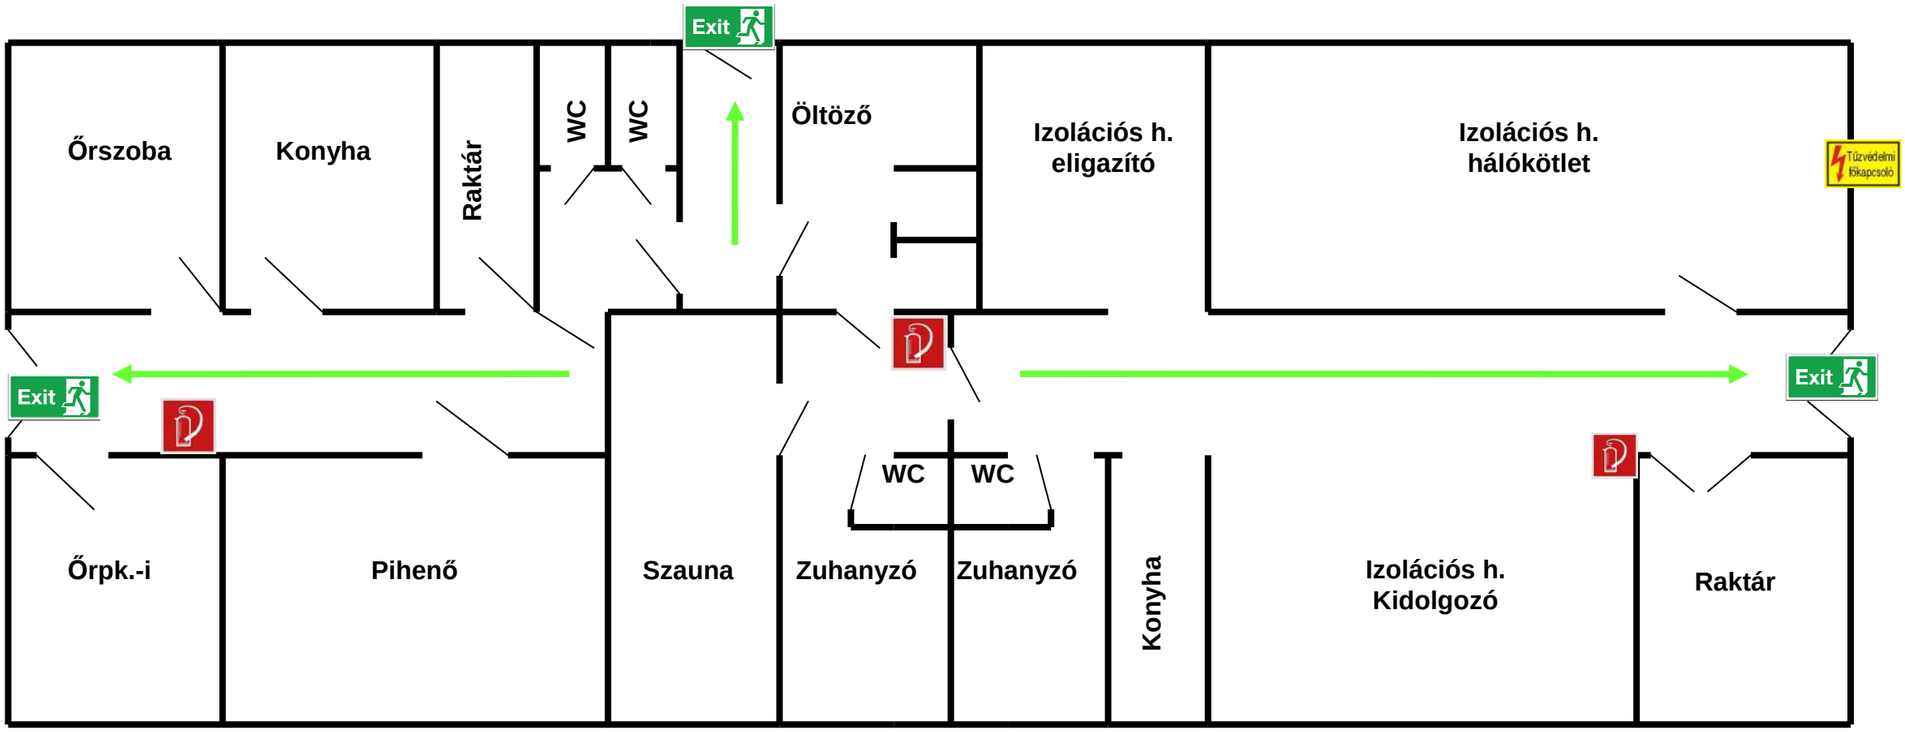


**JELMAGYARÁZAT / LEGEND**

| | |
|---|---|
| | Tűzoltó készülék<br>Fire extinguisher |
| | Menekülési irány<br>Escape route |
| | Dohányzóhely<br>Smoking area |
| | Ön itt van!<br>You are here! |
| KIJÁRAT EXIT | Kijárat<br>Exit |
| Tűzvédelmi főkapcsoló | Elektromos főkapcsoló<br>Main power switch |


# KONTÉNER ÉPÜLET TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI VÁZLAT
# CONTAINER EVACUATION PLAN
# I. emelet / First floor

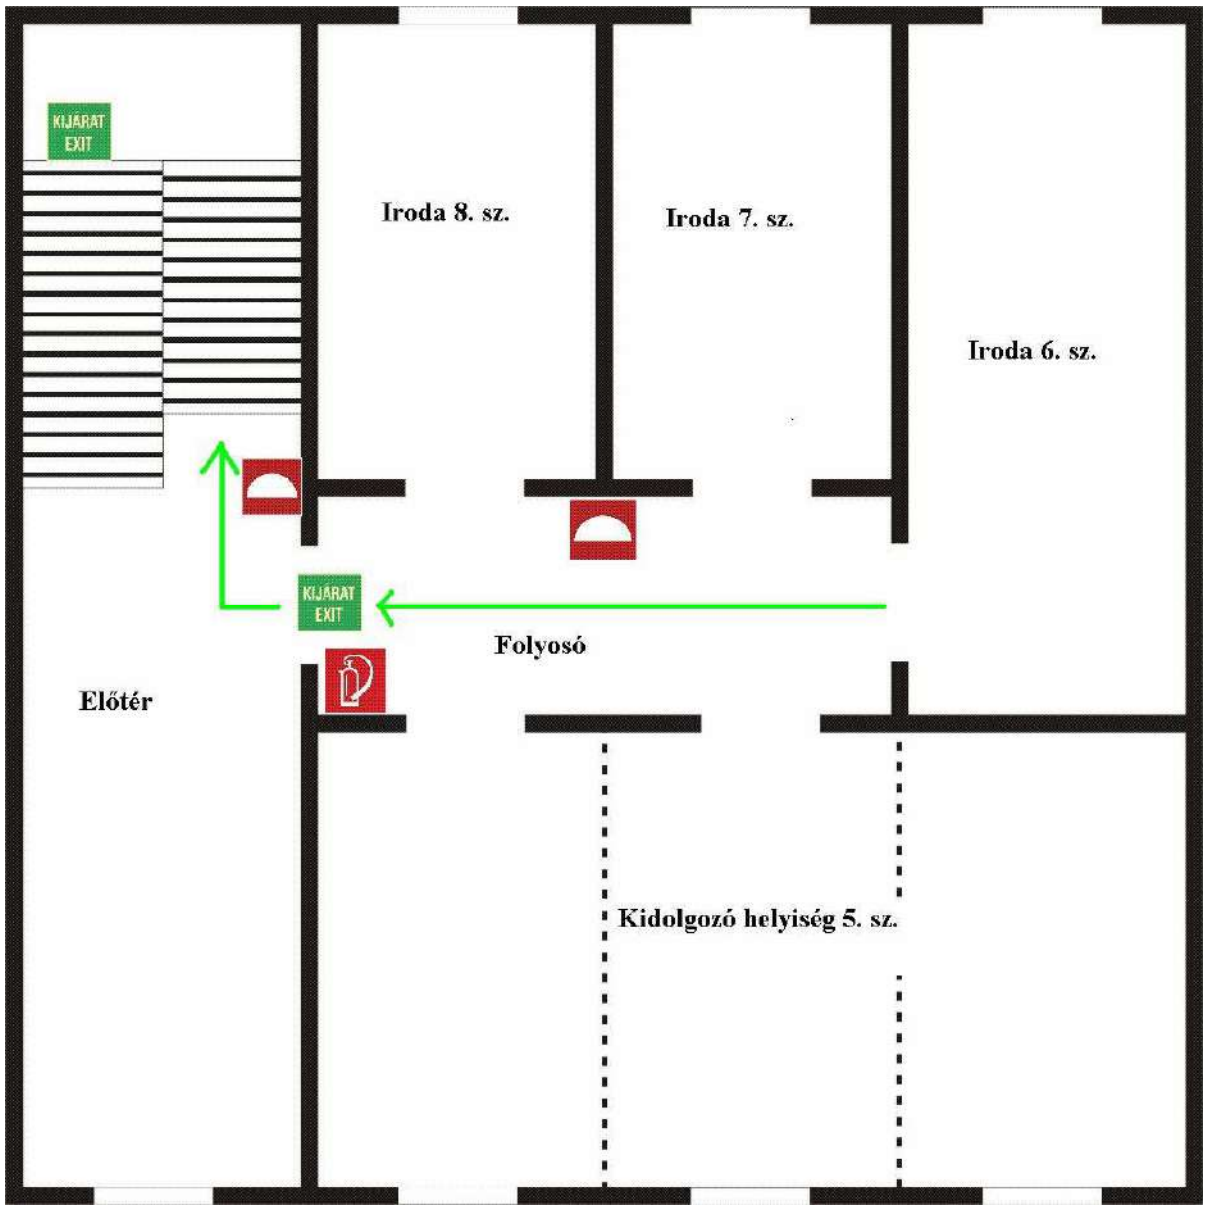


**JELMAGYARÁZAT / LEGEND**

- Tűzoltó készülék
  Fire extinguisher
- Tűzjelző csengő
  Fire alarm
- Tűzcsap
  Fireplug
- Telefonszámok
  Emergency phone numbers
- Menekülési irány
  Escape route
- Dohányzóhely
  Smoking area
- Ön itt van!
  You are here!
- Kijárat
  Exit
- Elektromos főkapcsoló
  Main power switch

# KONTÉNER ÉPÜLET TŰZVÉDELMI KIÜRÍTÉSI VÁZLAT
# CONTAINER EVACUATION PLAN
## Földszint / Ground floor

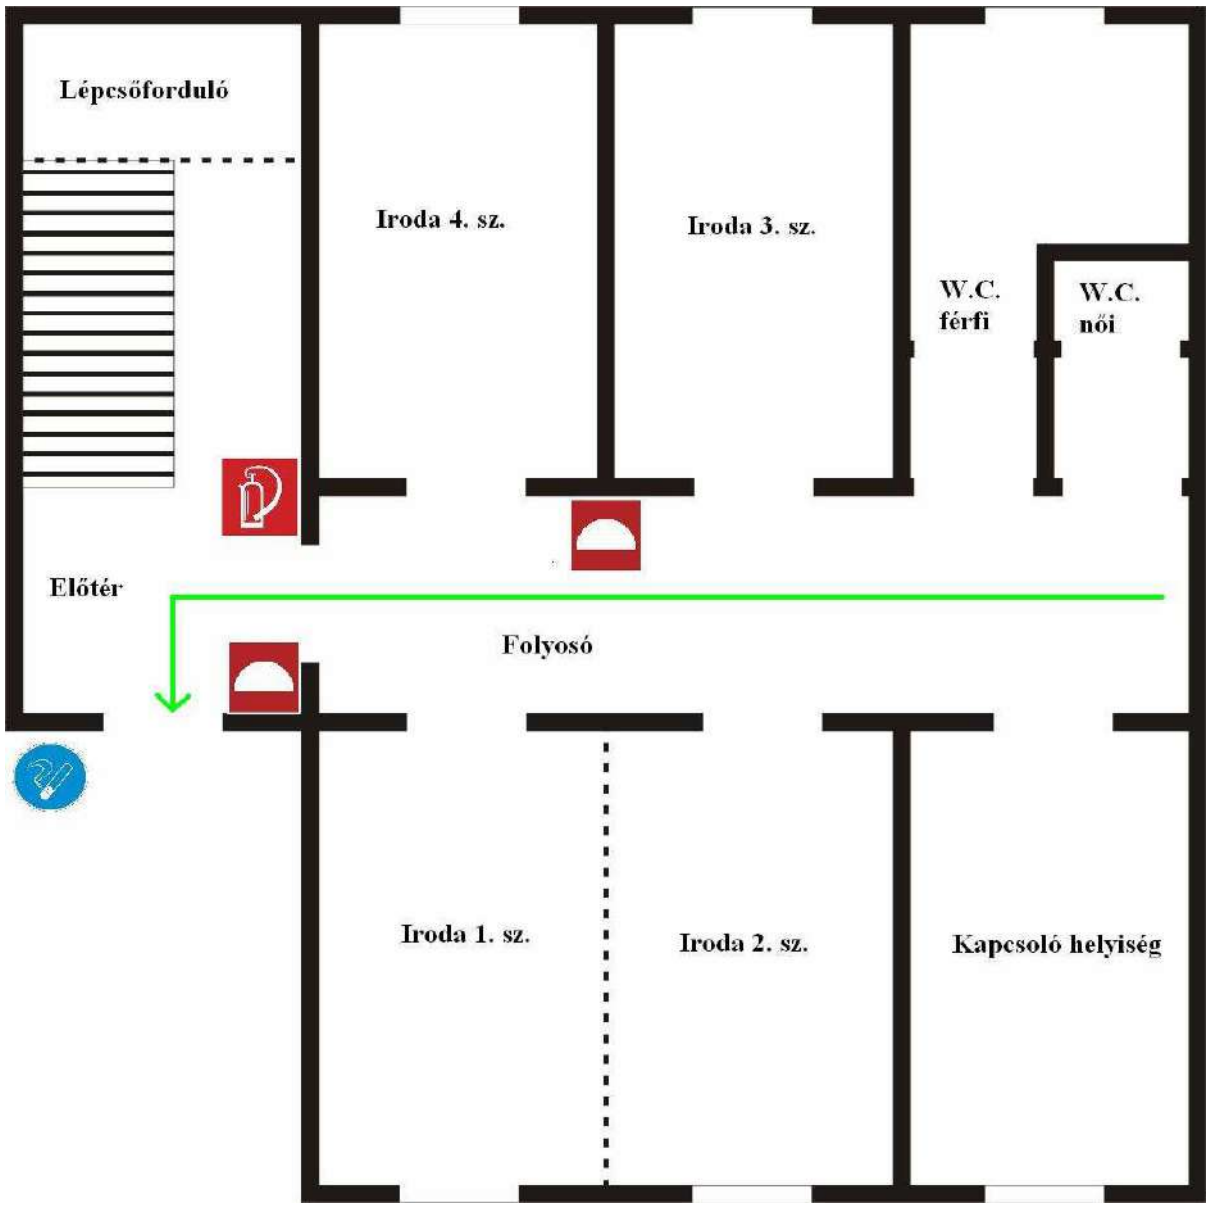


**JELMAGYARÁZAT / LEGEND**

- Tűzoltó készülék / Fire extinguisher
- Tűzjelző csengő / Fire alarm
- Tűzcsap / Fireplug
- Telefonszámok / Emergency phone numbers
- Menekülési irány / Escape route
- Dohányzóhely / Smoking area
- Ön itt van! / You are here!
- Kijárat / Exit
- Elektromos főkapcsoló / Main power switch

Szolnok, 2015. október - n

**Tóth Máté Ferenc hadnagy**
tűzvédelmi tiszt


Készült: 4 példányban
Egy példány: 5 lap
Ügyintéző (tel.): Peszeki Tamás alez. (02-43/85-30)
Kapják: 1. sz. pld.: MH BTKK
2. sz. pld.: MH 86. SZHB
3. sz. pld:. FBÖ
4. sz. pld:. MEGA LOGISTIC zrt.

Sokszorosítva: 11 példányban (1.-9. sz. soksz. pld. IMR-en továbbítva)
Egy példány:5 lap
Kapják: 1. sz. soksz. pld.: Belső ellenőr
2. sz. soksz. pld.: PK. előtér
3. sz. soksz. pld.: Műv. rlg.
4. sz. soksz. pld.. Kik. Terv. és El. rlg.
5. sz. soksz. pld.: Log. rlg.
6. sz. soksz. pld.: Szü. rlg.
7. sz. soksz. pld.: Jog és igazgatási rlg.
8. sz. soksz. pld.: Kik. rlg.
9. sz. soksz. pld.: Bázis. ü. rlg.
10. sz. soksz. pld.: Pü. ref.
11. sz. soksz.: pld.: OBJ. Ü.

**MAGYAR HONVÉDSÉG**
**BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ KÖZPONT**

6. sz. melléklet
a 11/369 MH BTKK számhoz

# FÖLDFELETTI TŰZCSAPOK ELHELYEZKEDÉSÉNEK VÁZLATA

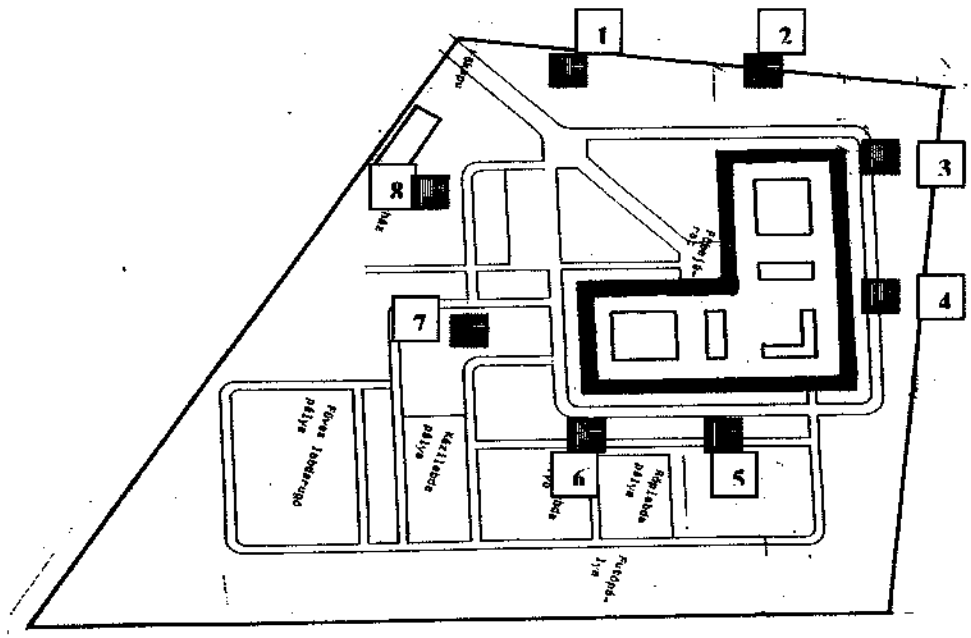


Szolnok, 2015. október 20 - n

**Tóth Máté Ferenc hadnagy**
tűzvédelmi tiszt

Készült: 4 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző(tel.): Peszeki Tamás alez. (02-43/85-30)
Kapják: 1. sz. pld.: MH BTKK
2. sz .pld.: MH 86. SZHB
3. sz. pld:. FBŐ
4. sz. pld:. MEGA LOGISTIC zrt.

Sokszorosítva: 11 példányban (1.-9. sz. soksz. pld. IMR-en továbbítva)
Egy példány: 1 lap
Kapják: 1. sz. soksz. pld.: Belső ellenőr
2. sz. soksz. pld.: PK. előtér
3. sz. soksz. pld.: Műv. rlg.
4. sz. soksz. pld.. Kik. Terv. és El. rlg.
5. sz. soksz. pld.: Log. rlg.
6. sz. soksz. pld.: Szü. rlg.
7. sz. soksz. pld.: Jog és igazgatási rlg.
8. sz. soksz. pld.: Kik. rlg.
9. sz. soksz. pld.: Bázis. ü. rlg.
10. sz. soksz. pld.: Pü. ref.
11. sz. soksz.: pld.: OBJ. Ü.